

地下建筑防水构造

西南18J302



资源下载QQ群：61754465

最新资源网盘：www.GuiFan5.com

四川远建建筑工程设计有限公司 编制

地下建筑防水构造

西南18J302

实施日期：2018年07月01日

主编单位：四川远建建筑工程设计有限公司

主 编 单 位 负 责 人: 董 晓 春

主编单位技术负责人: 王时平

技 术 审 定 人: 汪 永 年

设计负责人: 梁明 彭

目 录

目录(一)(二).....	1	卷材防水构造(一)(二).....	28
编制说明(一)~(十四).....	3	卷材防水层转角构造.....	30
地下工程防水索引图(一)(二).....	17	双墙卷材防水构造.....	31
第一部分 防水混凝土		卷材封口、外墙压顶及顶板防水大样.....	32
防水混凝土说明(一)(二).....	19	膨润土防水毯防水构造.....	33
施工缝防水详图.....	21	第四部分 涂料防水层	
后浇带防水构造(一)(二).....	22	涂料防水说明.....	34
第二部分 水泥砂浆防水层		防水涂料外防水构造.....	35
水泥砂浆防水说明.....	24	防水涂料甩槎、接槎构造.....	36
水泥砂浆防水层构造.....	25	第五部分 变形缝	
第三部分 卷材防水层		中埋式止水带变形缝防水构造.....	37
卷材防水说明.....	26	金属止水带变形缝防水构造.....	38
地下室建筑防水构造典型做法.....	27	可卸式止水带变形缝防水构造(一)(二).....	39

目 录(一)

西南18.J302

页次	1
----	---

卷材与可卸式止水带变形缝防水构造	41
粘贴式变形缝防水构造	42
涂刷式变形缝防水构造	43
特殊变形缝防水构造	44
双墙变形缝防水构造	45
第六部分 穿墙构造	
固定式穿墙管防水构造	46
套管式穿墙管防水构造	47
群管穿墙防水构造	48
地下室预留通道	49
窗井防水构造(一)(二)	50
第七部分 坑、池	
坑、池防水构造	52
坑、槽与预埋件防水构造	53
第八部分 桩基防水构造	
桩基防水构造(一)~(四)	54

抗浮锚杆防水构造	58
挡土桩、护坡桩、地下连续墙围护结构防水构造(一)(二)	59

第九部分 降排水

降排水说明	61
盲沟排水构造(一)(二)	62
渗排水层构造	64
室内明沟、架空地板排水构造(一)(二)	65
架空地板内排水构造	67

第十部分 夹层塑料板防排组合构造

夹层塑料板防排组合说明(一)(二)	68
夹层塑料板防排组合构造(一)~(七)	70

第十一部分 特殊防水构造

山地建筑防水构造(一)~(三)	77
地下室顶板广场防水构造大样(一)(二)	80
地下室顶板种植屋面防水构造	82

编制说明

1 适用范围

本图集适用于西南地区一般工业与民用建筑的地下或半地下工程,也适用于五、六级人防工程。

2 编制依据

2.1 依据现行国家标准、规范及行业技术规定对原西南11J302

《地下建筑防水构造》进行修编。

2.2 主要规范

《地下工程防水技术规范》 GB 50108-2008

《地下防水工程质量验收规范》 GB 50208-2011

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015

《种植屋面工程技术规程》 JGJ 155-2013

注:选用此图集时应注意现行规范版本号是否与上述版本号相符。

3 编制内容

本图集包括地下室的钢筋混凝土结构防水、涂料防水、卷材防水、水泥砂浆防水、降排水、塑料防水板防水等几个部分的构造做法。本图集还将地下连续墙一些常用特殊防水构造一并编入,以便各地区都能引用。与本图集不同防水做法的选择应满足《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008)的有关规定。金属板防水设计本图集未编入。

4 设计基本要求

4.1 地下工程防水应遵循、防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地

制宜,综合治理”的原则,并必须符合环境保护的要求且采取相应措施。严格划分防水等级,明确设防要求,规定防水混凝土的抗渗等级,以及其他防水层选用的材料及其技术参数、质量保证措施,工程细部构造防水做法,工程防排水、地面挡水、截水系统及工程各种洞口的防倒灌措施。

4.2 地下工程的防水设计应考虑地表水、地下水、毛细管水等的作用,以及由于人为因素引起的附近水文地质改变的影响。地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土,并根据工程防水等级的要求选用不同抗渗等级的防水混凝土或采用其他辅助防水措施。

4.3 地下工程所使用防水材料的品种、规格、性能等必须符合现行国家或行业产品标准的设计要求,防水材料必须经具备相应资质的检测单位进行抽样检验,并出具产品性能检测报告。地下工程使用的防水材料及其配套材料,应符合现行行业标准《建筑防水涂料中有害物质限量》(JC 1066-2008)的规定,不得对周围环境造成污染。

5 防水构造做法的使用条件

5.1 单建式的地下工程,应采用封闭或半封闭防排水设计;附建式的全地下或半地下室的防水设防高度,应高于室外地坪标高500mm以上。

5.2 本图集采用的地下室外墙为防水钢筋混凝土,并根据防水等级的要求再采用防水加强层或防排兼顾的防水措施。防水涂料和卷材则是

编制说明(一)

西南18J302

页次 3

主要选择的防水加强层材料,且均应具备各道防水的作用。

5.3 本图集中凡涉及结构等其他专业问题均须由单项工程设计者进行核算后方可采用,以确保安全。

6 地下工程防水等级标准、适用范围(表6)

表6 地下工程防水等级标准、适用范围



资源下载QQ群: 61754465

最新资源网盘: www.GuiFan5.com

防水等级	标准	适用范围	工程举例
一级	不允许渗水,结构表面无湿渍	人员长期停留的场所;因有少量湿渍会使物品变质、失效的储物场所及严重影响设备正常运转和危及工程安全运营的部位;极重要的战备工程、地铁车站	地下办公用房、档案库、文物库、配电间、地铁车站、医院、剧院、重要的指挥工程、各种物资储备仓库、防水要求较高的生产车间、旅馆、行李房、城市人行地道
二级	不允许漏水,结构表面可有少量湿渍 工业与民用建筑:总湿渍面积不应大于总防水面积(包括顶板、墙面、地面)的1/1000;任意100 m ² 防水面积上的湿渍面积不超过2处,单个湿渍的最大面积不大于0.1 m ² 其他地下工程:总湿渍面积不应大于总防水面积的2/1000;任意100 m ² 防水面积上的湿渍面积不超过3处,单个湿渍的最大面积不大于0.2 m ²	人员经常活动的场所;在有少量湿渍的情况下不会使物品变质、失效的储物场所及基本不影响设备正常运转和工程安全运营的部位;重要的战备工程	一般生产车间、地下车库、地铁隧道、平战结合人防工程和住宅地下室等
三级	有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂 任意100m ² 防水面积上的漏水点数不超过7处,单个漏水点的最大漏水量不大于2.5L/d,单个湿渍的最大面积不大于0.3 m ²	人员临时活动的场所;一般战备工程	城市地下公共管线沟、战备交通隧道和疏散干道、水下隧道
四级	有漏水点,不得有线流和漏泥砂 整个工程的平均最大漏水量不大于2L/(m ² ·d);任意100 m ² 防水面积的平均漏水量不大于4L/(m ² ·d)	对渗漏水无严格要求的工程	涵洞等

注:本表摘自《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008)。

编制说明(二)

西南18J302

页次 4

7. 地下工程防水设防要求及防水措施选用原则(表7)

表7

明挖法地下工程防水设防

工程部位		主 体					施 工 缝						后 浇 带				变 形 缝、诱 导 缝						
防水措施		防水混凝土	防水卷材	防水涂料	塑料防水板	膨润土防水材料	防水砂浆	遇水膨胀止水条	中埋式止水带	外贴式止水带	外抹防水砂浆	外涂防水涂料	水泥基渗透结晶	水基防水涂料补收缩混凝土	遇水膨胀止水条	外贴式止水带	防水密封材料	中埋式止水带	外贴式止水带	可卸式止水带	防水密封材料	外贴防水卷材	外涂防水涂料
一级	应选	应选一至二种					应选二种						应选	应选二种		应选	应选一至二种						
二级	应选	应选一种					应选一至二种						应选	应选一至二种		应选	应选一至二种						
三级	应选	宜选一种					宜选一至二种						应选	宜选一至二种		应选	宜选一至二种						
四级	宜选						宜选一种						应选	宜选一种		应选	宜选一种						

注：本表摘自《地下工程防水技术规范》(GB 50108—2008)。

施工要求

8.1 各种防水材料、制品及配件应满足工程质量要求，符合相应技术标准。

8.2 各种拌合物的配比成分和调制方法应按标准严格执行。

8.3 加强薄弱环节的施工管理，如细部构造部位、局部坑槽、预留口等，确保防水层的整体连续性。

8.4 地下工程施工期间，必须采取有效排水降水措施，随时降低基坑内的地下水位，防止地表水流入基坑，保持地下水位低于施工面不小于500 mm。

8.5 变形缝防水宜采用埋入式橡胶、塑料止水带，当环境温度高于50℃时宜采用2 mm厚的不锈钢片或紫铜片止水带，不锈钢

编 制 说 明 (三)

西 南18J302

页 次 5

片和紫铜片止水带应是整条的, 接缝应采用焊接方式, 焊接饱满平整, 并须经检验合格后方可安装。

8.6 柔性防水层的基层表面必须坚实、平整, 不得有尖锐突出物、空鼓、松动、起砂和大于0.5mm的裂缝缺陷。防水层施工过程中或完成后均应分别采取保护措施。

8.7 为保证地下室外墙外防水的完整性, 应尽量保持外墙外表面(迎水面)平整, 减少转折。地下室外墙与柱面以及不同厚度外墙之间的定位关系以保证外墙外表面(迎水面)齐平为宜。

9 其他

9.1 地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工, 主要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门, 或指定单位颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书。

9.2 变更防水设计方案时须经原设计认可。

9.3 地下室排水沟、管道出入口处、地漏、地下室出入口、窗井等应有防倒灌措施。

9.4 本图集所注尺寸均以mm为单位, 标高以m为单位。


9.5 本说明未尽事宜, 均应按国家现行有关规范、规定执行。

10 索引方法

10.1 详图编号用①、②...表示。


10.2 配件等详图编号用a、b...表示。

10.3 本图集索引方法如下:

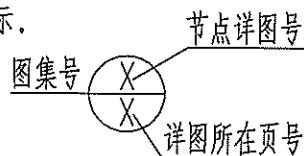

11 不同防水等级的防水构造作法(表11.1~表11.6)。

表11.1 不同防水等级构造作法选用表

编号	构造简图	构造作法	备注
底板1	 (卷材外防水) 一、二级	1. 面层见具体工程 2. 防水混凝土底板 3. 50厚C20细石混凝土 4. 隔离层 5. 卷材防水层 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 100~150厚C15混凝土垫层 8. 素土夯实	1. 防水卷材的选材见第13页表11.2中F1-1~F1-8、F1-14、F1-15; 第14页表11.3中F2-1~F2-4 2. 如混凝土垫层随捣随抹可保证平整, 水泥砂浆找平层可取消
底板2	 (涂料外防水) 一、二级	1. 面层见具体工程 2. 防水混凝土底板 3. 50厚C20细石混凝土 4. 隔离层 5. 防水涂料防水层 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 100~150厚C15混凝土垫层 8. 素土夯实	1. 防水涂料的选材见第13页表11.2中F1-9; 第14页表11.3中F2-5、F2-8 2. 如混凝土垫层随捣随抹可保证平整, 水泥砂浆找平层可取消
底板3	 (膨润土外防水) 一级	1. 面层见具体工程 2. 防水混凝土底板 3. 50厚C20细石混凝土 4. 膨润土防水材料 5. 100~150厚C15混凝土垫层 6. 素土夯实	膨润土防水材料的选材见第13页表11.2中F1-28

编制说明(四)

西南18J302

页次 6

续表






编号	构造简图	构造作法	备注	编号	构造简图	构造作法	备注
底板4	 (卷材与涂料组合外防水) 一级	1. 面层见具体工程 2. 防水混凝土底板 3. 50厚C20细石混凝土 4. 隔离层 5. 卷材防水层 6. 防水涂料防水层 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8. 100~150厚C15混凝土垫层 9. 素土夯实	1. 卷材与防水涂料组合防水的选材见第13页表11.2中F1-10~F1-13、F1-16; F1-20~F1-24 2. 如混凝土垫层随捣随抹可保证平整, 水泥砂浆找平层可取消	底板7	 (卷材与防水砂浆组合外防水) 一级	1. 面层见具体工程 2. 防水混凝土底板 3. 50厚C20细石混凝土 4. 防水砂浆防水层 5. 隔离层 6. 卷材防水层(或防水涂料防水层) 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8. 100~150厚C15混凝土垫层 9. 素土夯实	1. 卷材或涂料与防水砂浆组合防水的选材见第13页表11.2中F1-25、F1-27 2. 如混凝土垫层随捣随抹可保证平整, 水泥砂浆找平层可取消
底板5	 (卷材与水泥基渗透结晶组合外防水) 一级	1. 面层见具体工程 2. 防水混凝土底板 3. 水泥基渗透结晶型 4. 50厚C20细石混凝土 5. 隔离层 6. 卷材防水层 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8. 100~150厚C15混凝土垫层 9. 素土夯实	1. 卷材与水泥基渗透结晶组合防水的选材见第13页表11.2中F1-16、F1-17 2. 如混凝土垫层随捣随抹可保证平整, 水泥砂浆找平层可取消	底板8	 (预铺反粘卷材外防水) 一级	1. 面层见具体工程 2. 防水混凝土底板 3. 预铺反粘卷材防水层 4. 100~150厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实	防水卷材的选材见第13页表11.2中F1-15
底板6	 (涂料与水泥基渗透结晶组合外防水) 一级	1. 面层见具体工程 2. 防水混凝土底板 3. 水泥基渗透结晶型 4. 50厚C20细石混凝土 5. 隔离层 6. 卷材防水层 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8. 100~150厚C15混凝土垫层 9. 素土夯实	1. 防水涂料与水泥基渗透结晶型防水涂料组合防水的选材见第13页表11.2中F1-18、F1-19 2. 如混凝土垫层随捣随抹可保证平整, 水泥砂浆找平层可取消	外墙1a 外墙1b 外墙1c 外墙1d	 a. 保护层 b. 砂浆找平层 c. 保温层 d. 水泥砂浆保护层 (卷材外防水贴) 一、二级	1. 2:8灰土分层夯实 2. 保护层或保温层, 材料及厚度见具体工程设计 3. 卷材防水层 4. 防水混凝土外墙 5. 面层见具体工程	防水卷材的选材见第13页表11.2中F1-1~F1-8; 第14页表11.3中F2-1~F2-4

注: 1. 隔离层常用材料
①10厚M2.5砂浆。
②聚乙烯薄膜(PE)。
③纸胎油毡。

编制说明(五)

西南18J302
页次 7

续表

编号	构造简图	构造作法	备注	编号	构造简图	构造作法	备注
外墙2a 外墙2b 外墙2c 外墙2d	 a. 软保护层 b. 砖保护层 c. 保温层 d. 水泥砂浆保护层 (涂料外防外涂) 一、二级	1. 2:8灰土分层夯实 2. 保护层或保温层, 材料及厚度见具体工程设计 3. 防水涂料防水层 4. 防水混凝土外墙 5. 面层见具体工程	防水涂料的选材见第13页表11.2中F1-9; 第14页表11.3中F2-5、F2-8	外墙6a 外墙6b 外墙6c 外墙6d	 a. 软保护层 b. 砖保护层 c. 保温层 d. 水泥砂浆保护层 (外防外贴外涂卷材与涂料组合外防水) 一级	1. 2:8灰土分层夯实 2. 保护层或保温层, 材料及厚度见具体工程设计 3. 防水涂料防水层 4. 防水混凝土外墙 5. 面层见具体工程	卷材与防水涂料组合防水的选材见第13页表11.2中F1-10~F1-13、F1-20~F1-24
外墙3	 (卷材外防内贴) 一、二级	1. 挡土墙, 厚度见具体工程设计 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 卷材防水层 4. 隔离层 5. 防水混凝土外墙 6. 面层见具体工程	防水卷材的选材见第13页表11.2中F1-1~F1-8、F1-15; 第14页表11.3中F2-1~F2-4	外墙7a 外墙7b 外墙7c 外墙7d	 a. 软保护层 b. 砖保护层 c. 保温层 d. 水泥砂浆保护层 (外防外贴外涂卷材与防水砂浆组合外防水) 一级	1. 2:8灰土分层夯实 2. 保护层或保温层, 材料及厚度见具体工程设计 3. 卷材防水层 4. 水泥砂浆防水层 5. 防水混凝土外墙 6. 面层见具体工程	卷材与防水砂浆组合防水的选材见第13页表11.2中F1-26、F1-27
外墙4	 (涂料外防内涂) 一、二级	1. 砖胎膜, 厚度见具体工程设计 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 防水涂料防水层 4. 防水混凝土外墙 6. 面层见具体工程	1. 防水涂料的选材见第13页表11.2中F1-9; 第14页表11.3中F2-5、F2-8 2. 常用于底板外墙转角砖胎模处防水做法。	外墙8	 (卷材与涂料外防内贴内涂组合外防水) 一级	1. 挡土墙, 厚度见具体工程设计 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 卷材防水层 4. 水泥砂浆防水层 5. 防水混凝土外墙 6. 面层见具体工程	卷材与防水涂料组合防水的选材见第13页表11.2中F1-10~F1-13、F1-20~F1-24
外墙5	 (外防内贴) 一级	1. 挡土墙, 厚度见具体工程设计 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 膨润土防水毯 4. 防水混凝土外墙 5. 面层见具体工程	膨润土防水材料的选材见第13页表11.2中F1-28;				





注: 1. 隔离层常用材料
①10厚M2.5砂浆。
②聚乙烯薄膜 (PE)。
③纸胎油毡。

编制说明 (六)

西南18J302

页次 8



续表

编号	构造简图	构造作法	备注	编号	构造简图	构造作法	备注
外墙9a 外墙9b 外墙9c 外墙9d	 a. 软保护层 b. 砖保护层 c. 保温层 d. 水泥砂浆保护层 (外防外涂涂料与防水砂浆组合外防水) 一级	1. 2:8灰土分层夯实 2. 保护层或保温层, 材料及厚度见具体工程设计 3. 防水涂料防水层 4. 水泥砂浆防水层 5. 防水混凝土外墙 6. 面层见具体工程	防水涂料与防水砂浆组合防水的选材见第13页表F1-25	顶板1	 (卷材外防水无保温) 一、二级	1. 覆土或面层 (见具体工程设计) 2. 50~70厚C20细石混凝土保护层(配筋见具体工程设计) 3. 隔离层 (材料选用见具体工程) 4. 卷材防水层 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 防水混凝土顶板	1. 防水卷材的选材见第13页表11.2中F1-1~F1-8、F1-14、F1-15; 第14页表11.3中F2-1~F2-4 2. 如混凝土垫层随捣随抹可保证平整, 水泥砂浆找平层可取消
外墙10a 外墙10b 外墙10c 外墙10d	 a. 软保护层 b. 砖保护层 c. 保温层 d. 水泥砂浆保护层 (外涂外防组合防水) 一级	1. 2:8灰土分层夯实 2. 保护层或保温层, 材料及厚度见具体工程设计 3. 防水涂料防水层 4. 水泥基渗透结晶型防水涂料 5. 防水混凝土外墙 6. 面层见具体工程	防水涂料与水泥基渗透结晶组合防水的选材见第13页表11.2中F1-18、F1-19	顶板2	 (涂料外防水无保温) 一、二级	1. 覆土或面层 (见具体工程设计) 2. 50~70厚C20细石混凝土保护层(配筋见具体工程设计) 3. 隔离层 (材料选用见具体工程) 4. 防水涂料防水层 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 防水混凝土顶板	1. 防水涂料的选材见第13页表11.2中F1-9; 第14页表11.3中F2-5、F2-8 2. 如混凝土垫层随捣随抹可保证平整, 水泥砂浆找平层可取消
外墙11	 (卷材与水泥基渗透结晶组合防水外防内贴外涂) 一级	1. 挡土墙, 厚度见具体工程设计 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 卷材防水层 4. 水泥基渗透结晶型防水涂料 5. 防水混凝土外墙 6. 面层见具体工程	卷材与水泥基渗透结晶型防水涂料组合防水的选材见第13页表11.2中F1-26、F1-27	顶板3	 (卷材与涂料组合外防水无保温) 一级	1. 覆土或面层 (见具体工程设计) 2. 50~70厚C20细石混凝土保护层(配筋见具体工程设计) 3. 隔离层 (材料选用见具体工程) 4. 卷材防水层 5. 防水涂料防水层 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 防水混凝土顶板	1. 卷材与防水涂料组合防水的选材见第13页表11.2中F1-10~F1-13、F1-20~F1-24 2. 如混凝土垫层随捣随抹可保证平整, 水泥砂浆找平层可取消

注: 1. 隔离层常用材料
①10厚M2.5砂浆。
②聚乙烯薄膜 (PE)。
③纸胎油毡。

编制说明 (七)

续表

编号	构造简图	构造作法	备注	编号	构造简图	构造作法	备注
顶板4	 (卷材与防水砂浆 组合外防水无保温) 一级	1. 覆土或面层 (见具体工程设计) 2. 50~70厚C20细石混凝土保护层(配筋见具体工程设计) 3. 隔离层 (材料选用见具体工程) 4. 卷材防水层 5. 防水砂浆防水层 6. 防水混凝土顶板	卷材与防水砂浆组合防水的 选材见第13页表11.2中 F1-26、F1-27	顶板7	 (涂料与水泥基渗 透结晶组合外防水 无保温) 一级	1. 覆土或面层 (见具体工程设计) 2. 50~70厚C20细石混凝土保护层(配筋见具体工程设计) 3. 隔离层 (材料选用见具体工程) 4. 防水涂料防水层 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 水泥基渗透结晶型防水涂料 7. 防水混凝土顶板	防水涂料与水泥基渗透结晶 组合防水的选材见第13页表 11.2中F1-18、F1-19
顶板5	 (涂料与防水砂浆 组合外防水无保温) 一级	1. 覆土或面层 (见具体工程设计) 2. 50~70厚C20细石混凝土保护层(配筋见具体工程设计) 3. 隔离层 (材料选用见具体工程) 4. 防水涂料防水层 5. 防水砂浆防水层 6. 防水混凝土顶板	防水涂料与防水砂浆组合防水的 选材见第13页表11.2中 F1-25	顶板8	 (卷材外防水有保温) 一、二级	1. 覆土或面层 (见具体工程设计) 2. 50~70厚C20细石混凝土保护层(配筋见具体工程设计) 3. 保温层 (材料、厚度见具体工程) 4. 隔离层 (材料选用见具体工程) 5. 卷材防水层 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 防水混凝土顶板	1. 防水卷材的选材见第13页 表11.2中F1-1~F1-8、 F1-14、F1-15; 第14页 表11.3中F2-1~F2-4 2. 如混凝土垫层随捣随抹可保 证平整, 水泥砂浆找平层可 取消
顶板6	 (卷材与水泥基渗 透结晶组合外防水 无保温) 一级	1. 覆土或面层 (见具体工程设计) 2. 50~70厚C20细石混凝土保护层(配筋见具体工程设计) 3. 隔离层 (材料选用见具体工程) 4. 卷材防水层 5. 水泥基渗透结晶型防水涂料 6. 防水混凝土顶板	卷材与水泥基渗透结晶型 防水涂料组合防水的选材 见第13页表11.2中 F1-16、F1-17	顶板9	 (涂料外防水有保温) 一、二级	1. 覆土或面层 (见具体工程设计) 2. 50~70厚C20细石混凝土保护层(配筋见具体工程设计) 3. 保温层 (材料、厚度见具体工程) 4. 隔离层 (材料选用见具体工程) 5. 防水涂料防水层 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 防水混凝土顶板	1. 防水涂料的选材见第13页 表11.2中F1-9; 第14页 表11.3中F2-5、F2-8 2. 如混凝土垫层随捣随抹可保 证平整, 水泥砂浆找平层可 取消

注: 1. 隔离层常用材料
①10厚M2.5砂浆。
②聚乙烯薄膜 (PE)。
③纸胎油毡。





2. 顶板防水层上的细石混凝土保护层厚度:
采用机械碾压回填土时, 保护层厚度 $\geq 70\text{mm}$;
采用人工回填土时, 保护层厚度 $\geq 50\text{mm}$ 。

编制说明 (八)

西南18J302

页次 10

续表



编号	构造简图	构造作法	备注	编号	构造简图	构造作法	备注
顶板10	 (卷材与涂料组合 外防水有保温) 一级	1. 覆土或面层 (见具体工程设计) 2. 50~70厚C20细石混凝土保护层(配筋见具体工程设计) 3. 保温层 (材料、厚度见具体工程) 4. 隔离层 (材料选用见具体工程) 5. 卷材防水层 6. 防水涂料防水层 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8. 防水混凝土顶板	1. 卷材与防水涂料组合防水的选材见第13页表1.2中F1-10~F1-13、F1-20~F1-24 2. 如混凝土垫层随捣随抹可保证平整, 水泥砂浆找平层可取消	顶板13	 (卷材或防水涂料 与水泥基渗透结晶 组合外防水有保温) 一级	1. 覆土或面层 (见具体工程设计) 2. 50~70厚C20细石混凝土保护层(配筋见具体工程设计) 3. 保温层 (材料、厚度见具体工程) 4. 隔离层 (材料选用见具体工程) 5. 卷材防水层 (或防水涂料防水层) 6. 水泥基渗透结晶型防水涂料 7. 防水混凝土顶板	卷材(或防水涂料)与水泥基渗透结晶型防水涂料选材见第13页表1.2中F1-16~F1-19
顶板11	 (卷材与防水砂浆 组合外防水有保温) 一级	1. 覆土或面层 (见具体工程设计) 2. 50~70厚C20细石混凝土保护层(配筋见具体工程设计) 3. 保温层 (材料、厚度见具体工程) 4. 隔离层 (材料选用见具体工程) 5. 卷材防水层 6. 防水砂浆防水层 7. 防水混凝土顶板	1. 卷材与防水砂浆组合防水的选材见第13页表1.2中F1-26、F1-27 2. 如混凝土垫层随捣随抹可保证平整, 水泥砂浆找平层可取消	顶板14	 (卷材与涂料组合 外防水有保温夹心式) 一级	1. 覆土或面层 (见具体工程设计) 2. 50~70厚C20细石混凝土保护层(配筋见具体工程设计) 3. 隔离层 (材料选用见具体工程) 4. 卷材防水层 (或防水涂料防水层) 5. 保温层 (材料、厚度见具体工程) 6. 隔离层 (材料选用见具体工程) 7. 防水涂料防水层 (或卷材防水层) 8. 防水混凝土顶板	1. 卷材与防水涂料组合防水的选材见第13页表1.2中F1-10~F1-13、F1-20~F1-24 2. 如混凝土垫层随捣随抹可保证平整, 水泥砂浆找平层可取消
顶板12	 (涂料与防水砂浆 组合外防水有保温) 一级	1. 覆土或面层 (见具体工程设计) 2. 50~70厚C20细石混凝土保护层(配筋见具体工程设计) 3. 保温层 (材料、厚度见具体工程) 4. 隔离层 (材料选用见具体工程) 5. 防水涂料防水层 6. 防水砂浆防水层 7. 防水混凝土顶板	防水涂料与防水砂浆组合防水的选材见第13页表1.2中F1-25	种顶1	 (组合外防水无保温) 一级	1. 种植土及植被层 2. 过滤层 3. 排(蓄)水层 4. 50~70厚C20细石混凝土 5. 找坡层(坡度1%) 6. 隔离层 (材料、厚度见具体工程) 7. 耐根穿刺防水层 8. 普通防水层 9. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 10. 防水混凝土顶板	1. 组合防水层的选材见第14页表11.4 2. 如混凝土垫层随捣随抹可保证平整, 水泥砂浆找平层可取消

编制说明(九)

西南18J302

页次 11

续表

编号	构造简图	构造作法	备注	编号	构造简图	构造作法	备注
种顶2	 (组合外防水无保温) 一级	1. 种植土及植被层 2. 过滤层 3. 排(蓄)水层 4. 50~70厚C20细石混凝土 5. 隔离层(材料、厚度见具体工程) 6. 耐根穿刺防水层 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8. 找坡层(坡度1%) 9. 普通防水层 10. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 11. 防水混凝土顶板	1. 组合防水层的选材见第14页表11.4 2. 如混凝土垫层随捣随抹可保证平整,水泥砂浆找平层可取消	种顶4	 (组合外防水有保温) 一级	1. 种植土及植被层 2. 过滤层 3. 排(蓄)水层 4. 50~70厚C20细石混凝土 5. 找坡层(坡度1%) 6. 隔离层(材料、厚度见具体工程) 7. 耐根穿刺防水层 8. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 9. 保温层(材料、厚度见具体工程) 10. 隔离层(材料、厚度见具体工程) 11. 普通防水层 12. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 13. 防水混凝土顶板	1. 组合防水层的选材见第14页表11.4 2. 如混凝土垫层随捣随抹可保证平整,水泥砂浆找平层可取消
种顶3	 (组合外防水有保温) 一级	1. 种植土及植被层 2. 过滤层 3. 排(蓄)水层 4. 50~70厚C20细石混凝土 5. 保温层(材料、厚度见具体工程) 6. 找坡层(坡度1%) 7. 隔离层(材料、厚度见具体工程) 8. 耐根穿刺防水层 9. 普通防水层 10. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 11. 防水混凝土顶板	1. 组合防水层的选材见第14页表11.4 2. 如混凝土垫层随捣随抹可保证平整,水泥砂浆找平层可取消	种顶5	 (组合外防水无保温) 一级	1. 种植土及植被层 2. 过滤层 3. 排(蓄)水层 4. 50~70厚C20细石混凝土 5. 隔离层(材料、厚度见具体工程) 6. 耐根穿刺防水层 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8. 找坡层(坡度1%) 9. 水泥基渗透结晶型防水涂料 10. 防水混凝土顶板	1. 组合防水层的选材见第14页表11.4 2. 水泥基渗透结晶型防水涂料的用量 $\geq 1.5\text{kg/m}^2$ 且厚度 ≥ 1

编制说明(十)

西南18J302

页次 12

表11.2 防水层常用材料选用表(一级防水)

索引号	防水层做法	附注	索引号	防水层做法	附注
F1-1	①.≥4.0厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材(Ⅱ型) ②.≥3.0厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材(Ⅱ型)		F1-15	≥1.2厚高分子自粘胶膜防水卷材	用于外墙内贴外墙、预铺反粘底板
F1-2	①.≥4.0厚改性沥青聚乙烯胎防水卷材 ②.≥3.0厚改性沥青聚乙烯胎防水卷材		F1-16	①.≥1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 ②.≥4.0厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材(Ⅱ)	用于底板、顶板; 水泥基渗透结晶
F1-3	①.≥0.7厚聚乙丙烯丙纶复合防水卷材 +≥1.3厚聚合物水泥黏剂 ②.≥0.7厚聚乙丙烯丙纶复合防水卷材 +≥1.3(顶板2.0)厚聚合物水泥黏剂		F1-17	①.≥1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 ②.≥1.5厚三元乙丙橡胶沥青防水卷材	型防水涂料的用量 ≥1.5kg/m ²
F1-4	①.≥3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) ②.≥3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)		F1-18	①.≥1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 ②.≥1.5厚聚氨酯防水涂料	用于底板、外墙、 顶板;水泥基渗透
F1-5	①.≥4.0厚SBS改性沥青防水卷材 ②.≥3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	用于底板、 外墙、顶板	F1-19	①.≥1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 ②.≥1.5厚硅橡胶防水涂料	结晶型防水涂料的 用量≥1.5kg/m ²
F1-6	①.≥4.0厚改性沥青聚乙烯胎防水卷材 ②.≥3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)		F1-20	①.≥1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) ②.≥1.5(顶板2.0)厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	用于底板、 外墙、顶板
F1-7	①.≥4.0厚SBS改性沥青防水卷材 ②.≥1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)		F1-21	①.≥3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) ②.≥1.5(顶板2.0)厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	
F1-8	①.≥3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) ②.≥1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)		F1-22	①.≥1.5厚三元乙丙橡胶防水卷材 ②.≥2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料	
F1-9	≥2.0厚聚氨酯防水涂料		F1-23	①.≥4.0厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) ②.≥2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料	
F1-10	①.≥3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) ②.≥1.5厚厚聚氨酯防水涂料		F1-24	①.≥0.7厚聚乙丙烯丙纶防水卷材 ②.≥2.0厚橡胶沥青非固化防水涂料	
F1-11	①.≥1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) ②.≥1.5厚厚聚氨酯防水涂料		F1-25	①.≥1.5厚聚氨酯防水涂料 ②.防水砂浆	用于底板、外墙、顶 板;聚合物水泥砂浆 防水层:单层厚度 10~15、双层厚度 20~25;掺外加剂、 掺合料等的水泥砂浆 防水层厚度:20~25
F1-12	①.≥2.0厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 ②.≥3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)		F1-26	①.≥2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎) ②.防水砂浆	
F1-13	①.≥2.0厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 ②.≥1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)		F1-27	①.≥3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) ②.防水砂浆	
F1-14	≥1.5厚三元乙丙橡胶沥青防水卷材		F1-28	膨润土防水毯(膨润土含量≥5.5kg/m ²)	用于底板、外防内 贴法的外墙

注: 1. 表中①、②不表示顺序, 只表示防水层数
2. 表中索引号“F1-X”, “F1”表示一级防水
“X”表示防水材料组合序号

编制说明(十一)

西南18J302
页次 13

表11.3 防水层常用材料选用表(二级防水)

索引号	防水层做法	附注
F2-1	3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	用于底板、 外墙、顶板
F2-2	2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)	
F2-3	4.0厚改性沥青聚乙烯胎防水卷材	
F2-4	4.0厚SBS改性沥青防水卷材	
F2-5	1.5(顶板2.0)厚聚氨酯防水涂料	
F2-6	0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材 +1.3厚聚合物水泥粘接剂	
F2-7	0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材 +1.0厚橡胶沥青非固化防水涂料	
F2-8	≥2.0厚喷涂速凝橡胶沥青防水涂料	

表11.4 种植顶板防水层常用材料选用表(一级防水)

索引号	防水层做法	附注
ZF1	①1.2厚聚氨酯防水卷材(内增强型)* ②2.0厚聚氨酯防水涂料	地下建筑种植顶板的 防水等级应为一 级,应有两种防水 材料以上的组合防 水设防,其中应有 一种为耐根穿刺防 水材料,且设在普 通防水层的上面
ZF2	①1.2厚聚氨酯防水卷材(内增强型)* ②2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)	
ZF3	①1.2厚聚氨酯防水卷材(内增强型)* ②3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	
ZF4	①1.2厚聚氨酯防水卷材(内增强型)* ②1.5厚三元乙丙防水卷材	
ZF5	①1.2厚聚氨酯防水卷材(内增强型)* ②4.0厚SBS改性沥青防水卷材	
ZF6	①1.2厚聚氨酯防水卷材(内增强型)* ②≥0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材	
ZF7	①1.2厚聚氨酯防水卷材(内增强型)* ②≥3.0厚聚合物水泥防水涂料(JS)	

续表

索引号	防水层做法	附注
ZF8	①1.2厚聚氨酯防水卷材(内增强型)* ②≥2.0厚喷涂速凝沥青防水涂料	地下建筑种植顶板的 防水等级应为一 级,应有两种防水 材料以上的组合防 水设防,其中应有 一种为耐根穿刺防 水材料,且设在普 通防水层的上面
ZF9	①1.2厚聚氨酯防水卷材(内增强型)* ②≥1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料	
ZF10	①1.2厚高密度聚乙烯土工膜* ②2.0厚聚氨酯防水涂料	
ZF11	①1.2厚高密度聚乙烯土工膜* ②2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)	
ZF12	①1.2厚高密度聚乙烯土工膜* ②3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)	
ZF13	①1.2厚高密度聚乙烯土工膜* ②1.5厚三元乙丙防水卷材	
ZF14	①1.2厚高密度聚乙烯土工膜* ②4.0厚SBS改性沥青防水卷材	
ZF15	①1.2厚高密度聚乙烯土工膜* ②≥0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材	
ZF16	①1.2厚高密度聚乙烯土工膜* ②≥3.0厚聚合物水泥防水涂料(JS)	
ZF17	①1.2厚高密度聚乙烯土工膜* ②≥2.0厚喷涂速凝沥青防水涂料	

- 注: 1. 表中①、②不表示顺序,只表示防水层数
2. 表中索引号“F2-X”,“F2”表示二级防水
“X”表示防水材料组合序号
3. 表中索引号“ZFX”,“ZF”表示种植顶板
防水层“X”表示防水材料组合序号。
4. 防水层可根据具体工程情况,叠层设置或分开设置
5. 表中“*”均为耐根穿刺防水层

编制说明(十二)

西南18J302
页次 14

续表

索引号	防水层做法	附注
ZF18	①1.2厚高密度聚乙烯土工膜* ②.≥1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料	地下建筑种植顶板的防水等级应为一 级，应有两种防水 材料以上的组合防 水设防，其中应有 一种为耐根穿刺防 水材料，且设在普 通防水层的上面
ZF19	①4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材* ②2.0厚聚氨酯防水涂料	
ZF20	①4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材* ②2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）	
ZF21	①4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材* ②3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）	
ZF22	①4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材* ②1.5厚三元乙丙防水卷材	
ZF23	①4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材* ②4.0厚SBS改性沥青防水卷材	
ZF24	①4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材* ②.≥0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材	
ZF25	①4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材* ②.≥3.0厚聚合物水泥防水涂料（JS）	
ZF26	①4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材* ②.≥2.0厚喷涂速凝沥青防水涂料	
ZF27	①4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材* ②.≥1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料	

- 注：1. 表中①、②不表示顺序，只表示防水层数
2. 表中索引号“ZFX”，“ZF”表示种植顶板
防水层“X”表示防水材料组合序号
3. 防水层可根据具体工程情况，叠层设置或分开设置
4. 表中“*”均为耐根穿刺防水层

表11.5 不同品种高聚物改性沥青类防水卷材的厚度

卷材品种	弹性体改性沥青防水卷材、改性沥青聚乙烯胎防水卷材	自粘聚合物改性沥青防水卷材		预铺/湿铺防水卷材(PY类)	
		聚酯毡胎体	无胎体	预铺PY类	湿铺PY类
单层厚度(mm)	≥4	≥3	≥1.5	≥4	≥3
双层总厚度(mm)	≥(4+3)	≥(3+3)	≥(1.5+1.5)	—	≥(3+3)

表11.6 合成高分子类防水卷材的厚度

卷材品种	三元乙丙橡胶防水卷材	聚氯乙烯防水卷材	聚乙烯丙纶复合防水卷材	高分子自粘胶膜防水卷材	预铺/湿铺防水卷材(PY类)	
					预铺PY类	湿铺PY类
单层厚度(mm)	≥1.5	≥1.5	卷材: ≥0.9 粘结料: ≥1.3 芯材厚度: ≥0.6	≥1.2	≥1.2	≥1.2
双层总厚度(mm)	≥(1.2+1.2)	≥(1.2+1.2)	卷材: ≥(0.7+0.7) 粘结料: ≥(1.3+1.3) 芯材厚度: ≥0.5	—	—	≥(1.2+1.2)

- 注: 1. 带有聚酯毡胎体的自粘聚合物改性沥青防水卷材应执行国家现行标准《自粘聚合物改性沥青防水卷材》(GB 23441-2009)
2. 无胎体的自粘聚合物改性沥青防水卷材应执行国家现行标准《自粘聚合物改性沥青防水卷材》(GB 23441-2009)
3. PY是聚酯胎作为胎基的防水卷材, P类是高分子类防水卷材




资源下载QQ群: 61754465

最新资源网盘: www.GuiFan5.com

编制说明(十四)

西南18J302


页次 16

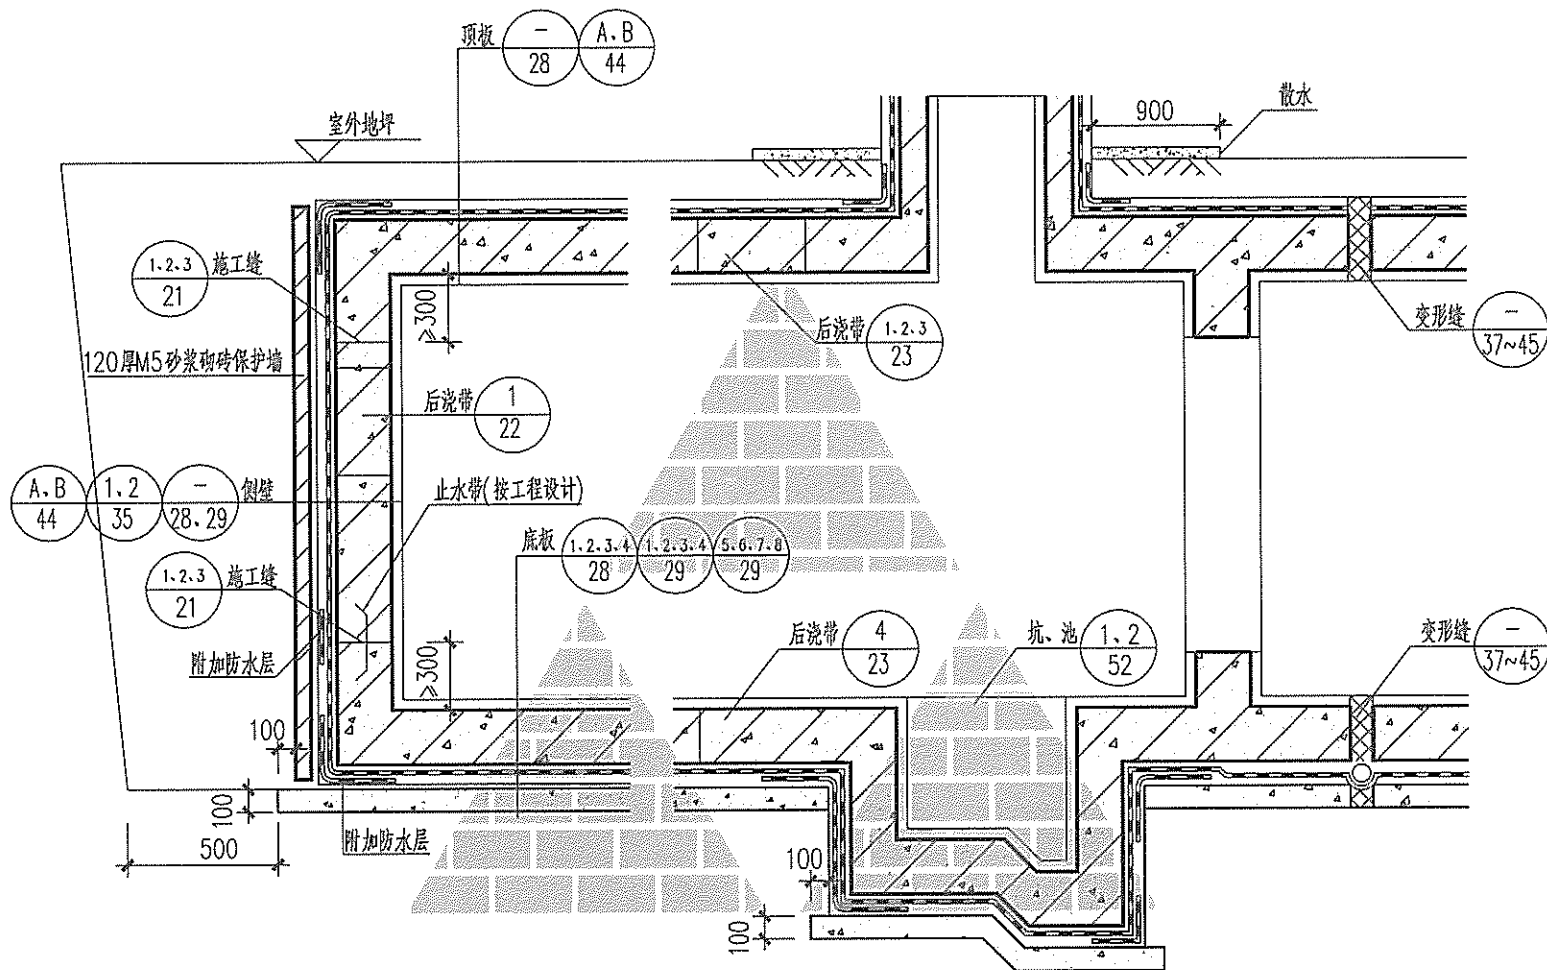

注：加强防水层可选用卷材防水层、
涂料防水层、膨润土防水毯、防
水砂浆防水层。

地下工程防水索引图(一)

地下工程防水索引图(一)

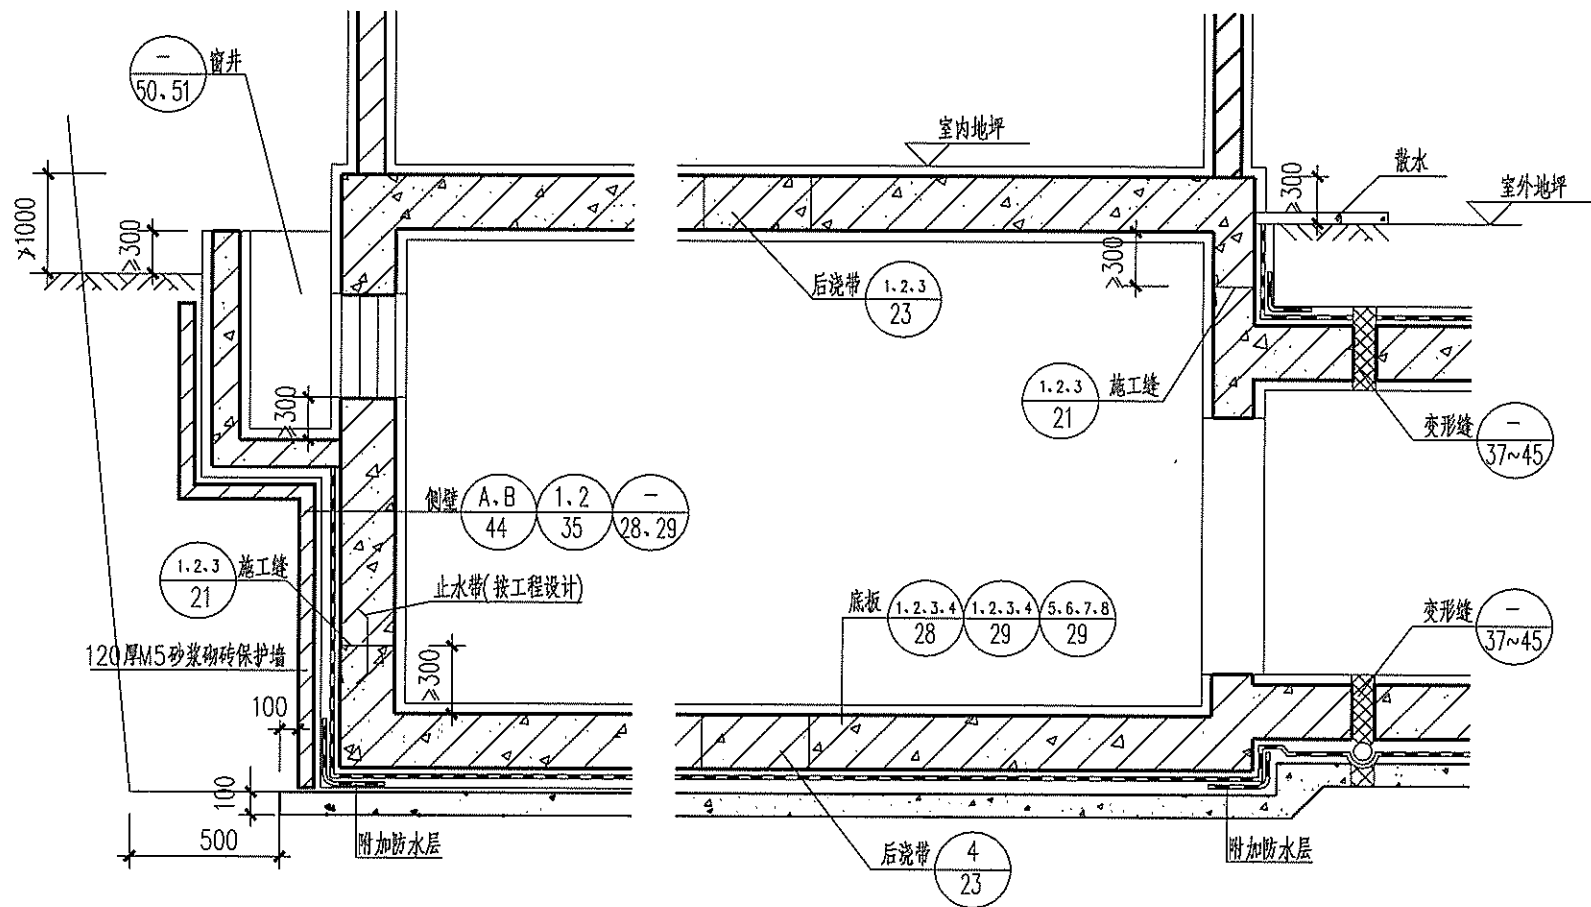

注:加强防水层可选用卷材防水层、涂料防水层、膨润土防水层、防水砂浆防水层。

地下工程防水索引图(二)

地下工程防水索引图(二)

西南18J302

页次	18
----	----

第一部分 防水混凝土 防水混凝土说明

1 适用范围

防水混凝土适用于地下工程结构主体防水，抗渗等级不小于P6的地下混凝土结构，但不适用于下列情况：环境温度可能高于80℃时；易受强烈震动或冲击时；经计算，裂缝宽度>0.2mm以上时；处于侵蚀性介质环境中，其耐蚀系数<0.8时。

2 设计要求

2.1 防水混凝土应符合下列规定：防水混凝土结构厚度应≥250mm；裂缝宽度 $0.2 \leq \text{mm}$ ，并不得贯通；迎水面钢筋保护层厚度应≥50mm。

2.2 防水混凝土的设计抗渗等级应根据工程埋置深度按下表2.2选用。

表2.2 防水混凝土设计抗渗等级

工程埋置深度H (m)	设计抗渗等级
$H < 10$	P6
$10 \leq H < 20$	P8
$20 \leq H < 30$	P10
$H \geq 30$	P12

注：1. 本表适用于IV~V级围岩（土层及软弱围岩）。

2. 山岭隧道防水混凝土的抗渗等级可按铁道部门的有关规范执行。

注：本表摘自《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008)。

3 材料选择

3.1 防水混凝土使用的水泥，应符合下列要求：

强度等级≥32.5MPa；在不受侵蚀性介质和冻融作用时，宜采用

普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥，使用矿渣硅酸盐水泥必须掺用高效减水剂；在受侵蚀性介质作用时，应按介质的性质选用相应的水泥；在受冻融作用时，应优先选用普通硅酸盐水泥，不宜采用火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥；不得使用过期或受潮结块的水泥，并不得将不同品种或等级的水泥混合使用。

3.2 防水混凝土所用砂、石应符合下列要求：

3.2.1 石子最大粒径不宜大于40mm，泵送时最大粒径应为输送管径的1/4；吸水率不应大于1.5%；不得使用碱活性骨料。其他要求应符合国家现行《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》(JGJ 52-2006)的规定。

3.2.2 砂宜选用坚硬、抗风、洁净的中粗砂，其要求应符合国家现行《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》(JGJ 52-2006)的规定。

3.3 防水混凝土可根据工程需要掺入减水剂、膨胀剂、防水剂、密实剂、引气剂、复合型外加剂等外加剂，其品种和掺量应经试验确定，所有外加剂应符合国家或行业一等品以上的质量要求。

3.4 防水混凝土可掺入一定数量的粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉等，粉煤灰的级别不应低于Ⅱ级，掺量不宜大于20%~30%；硅粉掺量不宜大于3%；使用复合掺合料时，其品质用量应通过实验确定。

3.5 防水混凝土可根据工程抗裂需要掺入钢纤维或合成纤维。

防水混凝土说明(一)

西南18J302
页次 19

3.6 每立方米防水混凝土中各类材料的总碱量(Na_2O 当量)不得大于 $3\text{kg}/\text{m}^3$,氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.1%.

4 施工缝的施工应符合下列规定.

4.1 水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料等材料,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆,并应及时浇筑混凝土.

4.2 垂直施工缝浇筑混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并应及时浇筑混凝土.

4.3 遇水膨胀止水条(胶)应与接缝表面密贴.

4.4 选用的遇水膨胀止水条(胶)应具有缓胀性能,7d的净膨胀率不宜大于最终膨胀率的60%,最终膨胀率宜大于220%.

4.5 采用中埋式止水带或预埋式注浆管时,应定位准确、固定牢靠.


5 防水混凝土施工

5.1 防水混凝土配合比应符合下列要求:水泥用量不得少于 $320\text{kg}/\text{m}^3$;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于 $280\text{kg}/\text{m}^3$.

5.2 普通混凝土坍落度不宜大于50mm.防水混凝土采用预拌混

凝土时,入泵坍落度宜控制在 $(120\pm 20)\text{mm}$,入泵前坍落度每小时损失值不应 $>30\text{mm}$,坍落度总损失值不应 $>60\text{mm}$.

5.3 防水混凝土应连续浇筑,不留或少留施工缝.当必须留设施工缝时,应符合下列规定:墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面 $\geq 300\text{mm}$ 的墙体上.拱(板)墙结合的水平施工缝,宜留在拱(板)墙接缝以下150~300mm处.墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm.垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多地段,并宜与变形缝相结合.

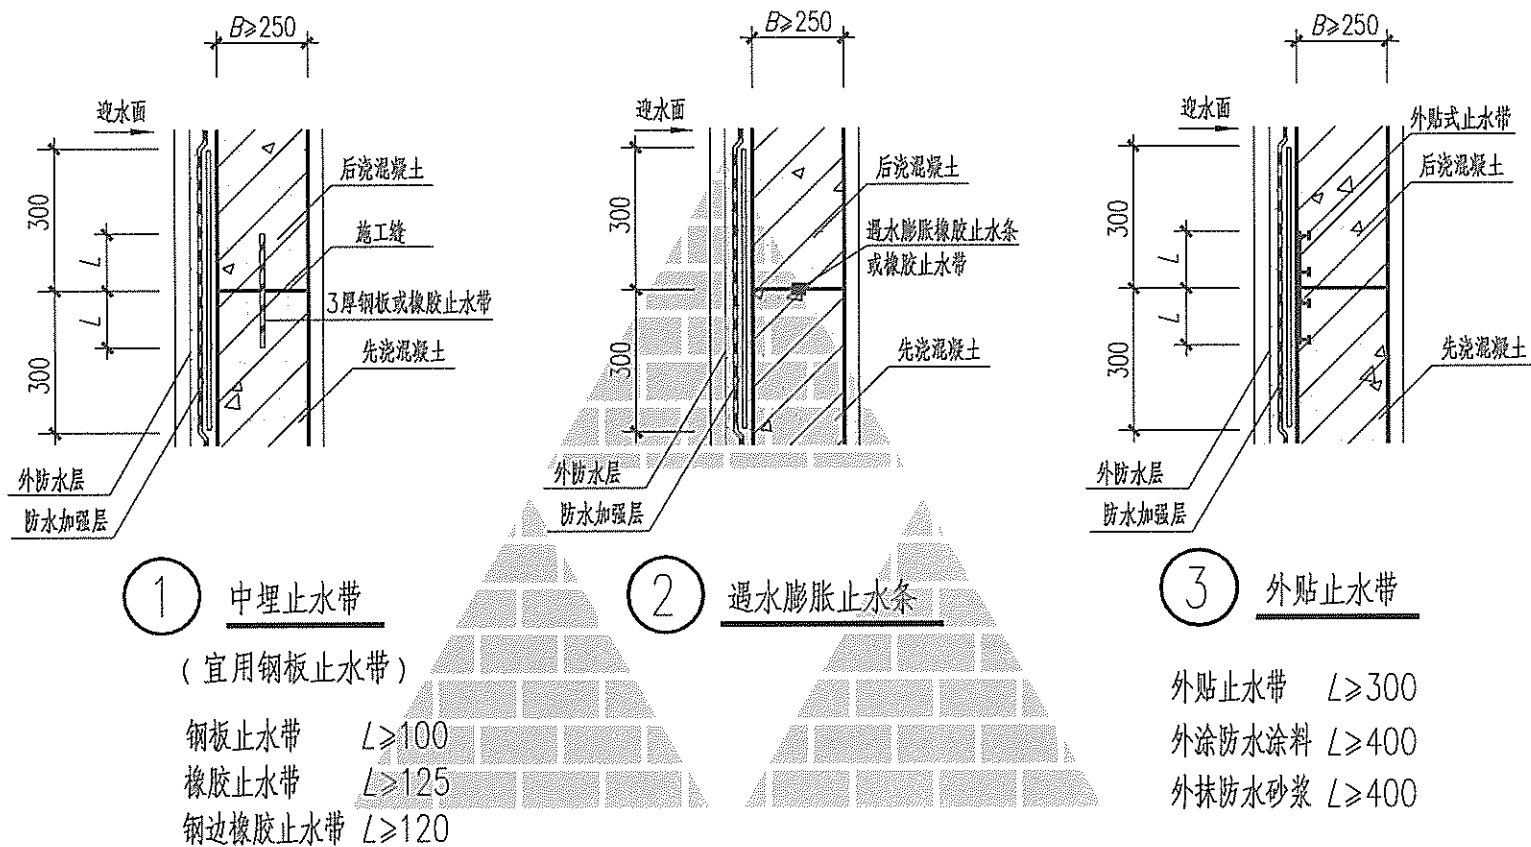


注：施工缝应留在距底板上表面300mm高以上处为宜。

施工缝防水详图

西南18J302

页次 21

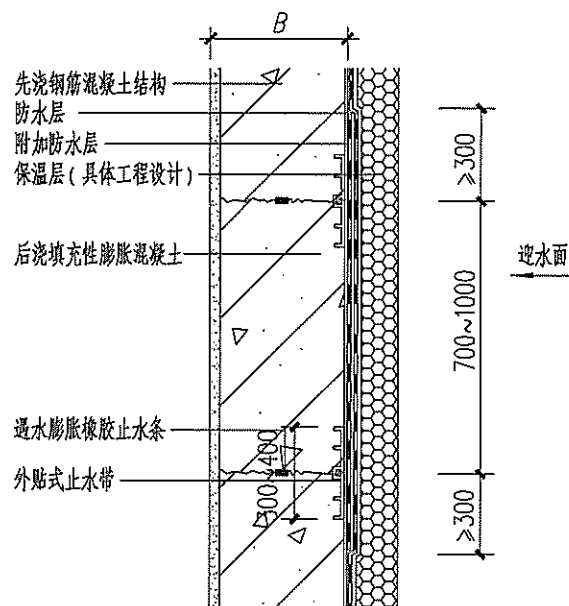

1 外墙后浇带防水构造

注:


1. 本图只绘制了防水钢筋混凝土后浇带的做法, 防水加强层及保护层的做法另见有关详图。
2. 后浇带应设在受力和变形较小的部位, 间距宜为30~60m, 宽度宜为700~1000。采用补偿收缩混凝土时, 底板后浇带最大间距可延长至60m, 超过60m, 可用膨胀加强带代替后浇带。

3. 后浇带可做成平直缝, 结构主筋不宜在缝中断开, 如必须断开, 则主筋搭接长度大于45倍主筋直径, 并按设计要求加设附加钢筋。
4. 后浇带应在其两侧混凝土龄期达六周后再施工(对继续变形的工程须继续推迟)。但高层建筑的后浇带应在结构顶板浇筑钢筋混凝土两周后进行。施工前应将其表面浮浆和杂物清除, 先铺净浆, 再铺30~50厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂, 并及时浇灌混凝土。补偿收缩混凝土的养护期不应少于四周。
5. 后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑, 其强度等级应大于两侧混凝土。
6. 后浇带宜选择在气温低于主体施工时的温度或气温较低季节施工。
7. B (钢筋混凝土墙厚度) 由设计确定。


后浇带防水构造(一)

西南18J302


页次 22

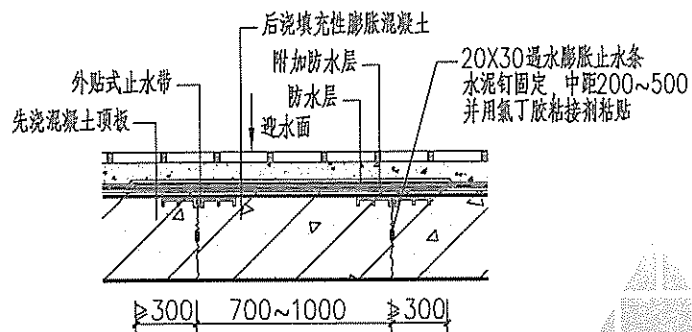


① 顶板后浇带防水构造(一)

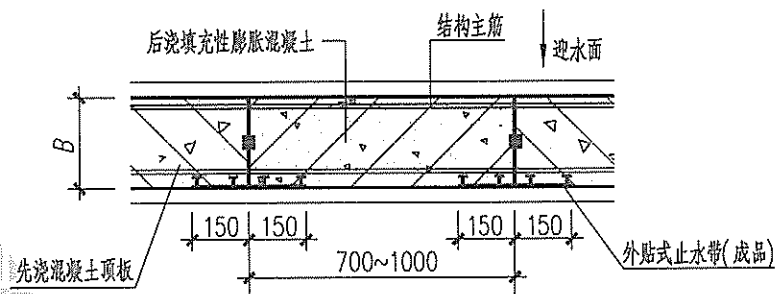

② 顶板后浇带防水构造(二)

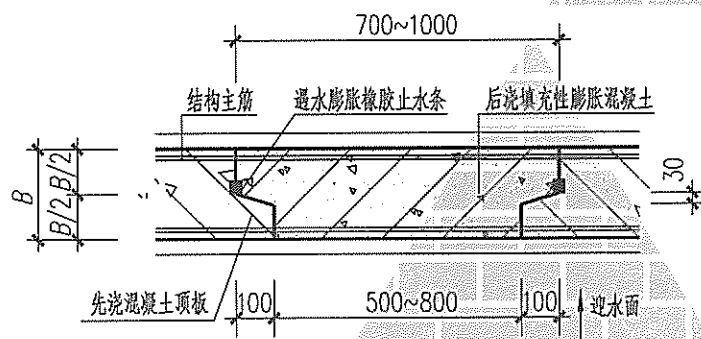

③ 顶板后浇带防水构造(三)

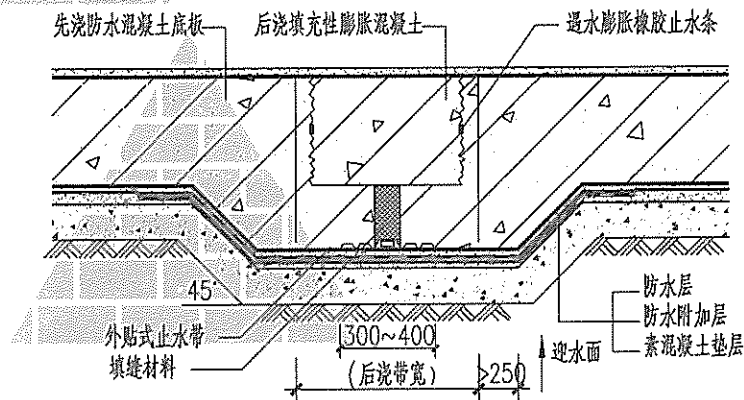

④ 底板后浇带防水构造

注: B 由设计确定。

后浇带防水构造(二)

西南18J302
页次 23

第二部分 水泥砂浆防水层

水泥砂浆防水层说明

一般规定

- 1.1 防水砂浆应包括聚合物水泥防水砂浆、掺外加剂或掺合料的防水砂浆，宜采用多层抹压法施工。
- 1.2 水泥砂浆防水层可用于结构主体的迎水面或背水面防水，不适用于受持续振动或温度高于80℃的地下工程防水。
- 1.3 水泥砂浆防水层应在基础垫层、初期支护、围护结构及内衬结构验收合格后施工。

2 设计要求

- 2.1 防水砂浆应包括聚合物水泥防水砂浆、掺外加剂或掺合料的防水砂浆，宜采用多层抹压法施工。
- 2.2 水泥砂浆防水层设计要求
 - 2.2.1 聚合物水泥砂浆厚度：单层施工时厚度宜为6~8mm，双层分层施工时，总厚度宜为10~12mm。
 - 2.2.2 掺外加剂、掺合料等的防水砂浆厚度宜为18~20mm。
 - 2.2.3 水泥砂浆防水层的基层混凝土强度或砌体用的砂浆强度均不应低于设计值的80%。

3 材料选择




- 3.1 应采用强度等级不低于32.5MPa的普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、特种水泥，严禁使用过期或受潮结块水泥。
- 3.2 砂宜采用中砂，含泥量不应大于1%，硫化物和硫酸盐含量不大于1%。
- 3.3 拌制水泥砂浆所用的水，应符合国标《混凝土拌合用水标准》

(JGJ 63)的有关规定。


- 3.4 聚合物乳液的外观，应为均匀液体，无杂质、无沉淀、不分层。聚合物乳液的质量应符合国家现行标准的有关规定。
- 3 掺外加剂、聚合物乳液等改性后的水泥砂浆技术性能应符合规范的要求。
- 4 水泥砂浆防水层施工
 - 4.1 基层表面孔洞、缝隙应用与防水层相同的砂浆堵塞、抹平并做到平整、坚实、粗糙、清洁、充分湿润无积水。
 - 4.2 埋设件、穿墙管预留凹槽内应用密封材料嵌填。
 - 4.3 掺外加剂、掺合料、聚合物等防水砂浆的配合比应符合所掺材料规定，聚合物砂浆的用水量应包括乳液中的含水量。
 - 4.4 当无遮蔽条件时，水泥砂浆防水层不得在雨天及5级以上大风中施工。冬季施工时，气温不得低于5℃，夏季不宜在30℃以上或烈日照射下施工。
 - 4.5 水泥砂浆防水层施工完毕后应及时养护，养护温度不宜低于5℃，养护时间不少于14d，养护期内保持湿润。
 - 4.6 聚合物水泥砂浆防水层未达到硬化状态时，不得浇水养护或直接受雨水冲刷，硬化后应采用干湿交替的养护方法：潮湿环境中可在自然状态下养护。
 - 4.7 使用特种水泥、掺外加剂、掺合料的防水砂浆，养护应按产品有关规定执行。

水泥砂浆防水说明

西南18J302
页次 24

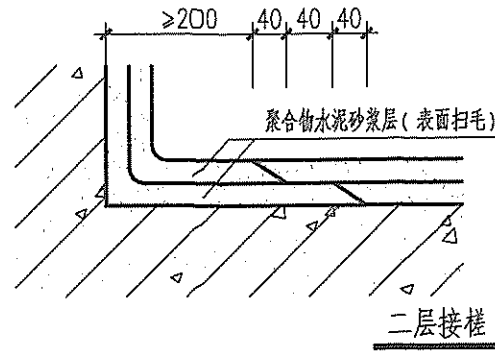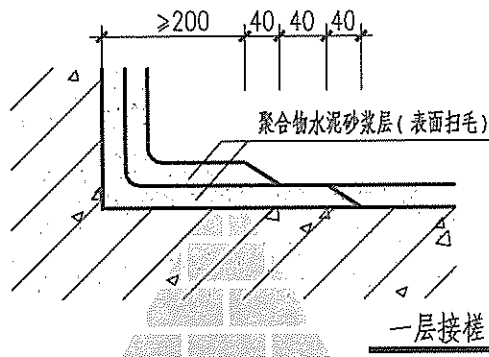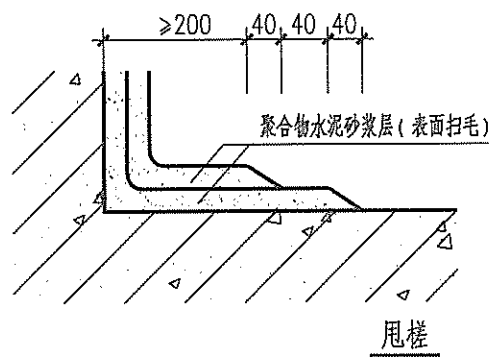


防水砂浆每层≤10厚表面扫毛
防水砂浆每层≤10厚表面扫毛

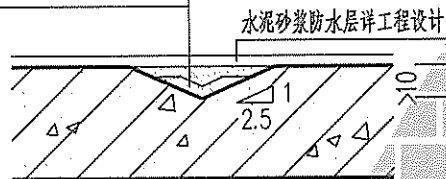

① 地下工程内防水

水泥砂浆防水层由设计人定
聚合物防水砂浆找平表面扫毛

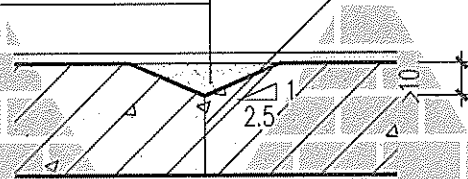

② 地下工程内防水

注：防水层施工缝构造要求：

1. 水泥砂浆防水层各层应紧密贴合，每层宜连续施工；如必须留槎时，采用阶梯型槎，但离阴阳角处不得 $<200\text{mm}$ ；接槎应依层次顺序操作，层层搭接紧密。
2. 阴阳角处的防水层，均应抹成圆角，圆角半径 R 为 5mm ，阴角半径 R 为 25mm 。

水泥砂浆防水层构造

西南18J302
页次 25

第三部分 卷材防水层

卷材防水说明

1 设计要求

- 1.1 卷材防水层适用于防水等级一~三级的地下室防水,应铺设在混凝土结构的迎水面。
- 1.2 卷材防水层用于建筑物地下室时,应铺设在结构底板垫层至墙体防水设防高度的结构基面上;用于单建式的地下工程时,应从结构底板垫层铺设至顶板基层,并应在外围形成封闭的防水层。
- 1.3 阴阳角处应做成圆弧或45°(135°)折角,其尺寸视卷材品质确定。在转角、阴阳角等特殊部位,增贴1~2层相同的卷材,宽度宜为300~500mm。

2 材料选用

卷材防水层应选用高聚物改性沥青类或合成高分子类防水卷材(提倡使用自粘型卷材或自粘反应型卷材,可有效防止卷材空鼓窜水),其技术性能指标应符合《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008)的规定要求。选用其他种类的防水卷材时,技术性能应符合相应的国家标准。粘贴各类卷材必须采用材料性能相容的胶粘剂。

3 卷材防水层施工


- 3.1 卷材防水层基层应坚实、平整牢固、清洁,阴阳角处应做成圆弧或折角,并应符合所用卷材的施工要求。
- 3.2 在无遮盖条件下,铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工;冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于5℃,热熔法、

焊接法施工的环境气温不宜低于-10℃。施工过程中下雨或下雪时,应做好已铺卷材的防护工作。


- 3.3 铺贴卷材前应在基层上涂基层处理剂,基面潮湿时应涂湿固化型胶粘剂或隔离剂,基层处理剂应与卷材和胶粘剂相容,并涂刷均匀,待表面干燥后,方可铺贴卷材。
- 3.4 卷材防水层铺贴时应展平压实,卷材与基面和各卷材间必须粘结紧密,不得空鼓或留有气泡。
- 3.5 两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应<100mm,使用自粘卷材时宽度可为80mm。采用合成树脂类的热塑性卷材时,搭接长度宜为50mm,并采用焊接法施工,焊接有效宽度不应<30mm。采用双层卷材时,上下两层卷材和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
- 3.6 卷材接缝必须粘贴封严,宽度不应<100mm。
- 3.7 卷材防水层经验收合格后及时做保护层。
- 3.8 膨润土防水毯施工时,立面可用钉子固定,平面自然搭接,搭接宽度≥100mm。不受天气限制,基面无须处理,潮湿基面也能施工。
- 3.9 水泥基柔性防水卷材施工时,应优先选用卷材配套胶粘剂,也采用厂家指定的高分子胶粘剂,卷材长短边搭接宽度≥100mm。

卷材防水说明


西南18J302
页次 26

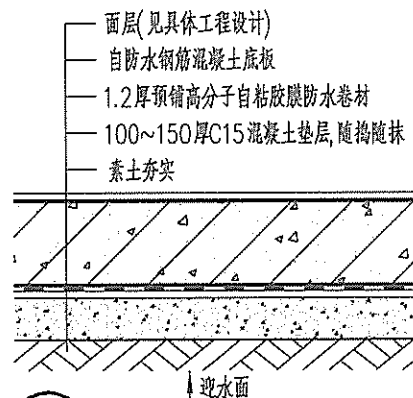


1 地下室底板防水构造

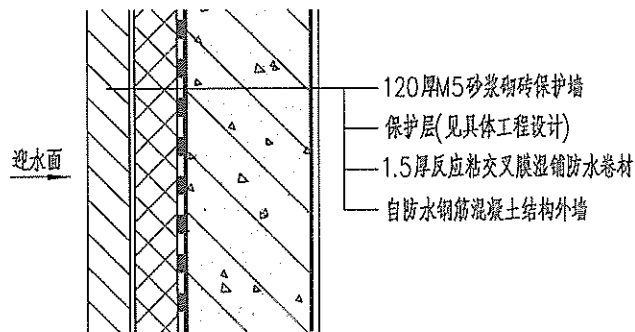


2 地下室外墙防水构造

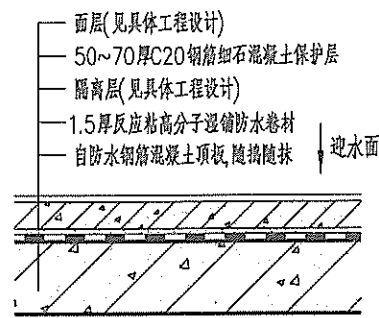

3 地下室顶板防水构造

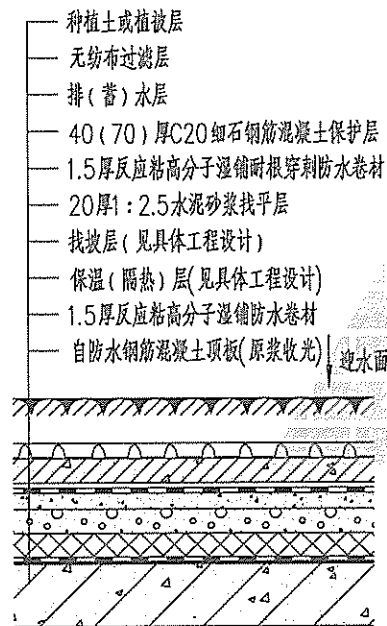


4 种植屋面/顶板防水构造

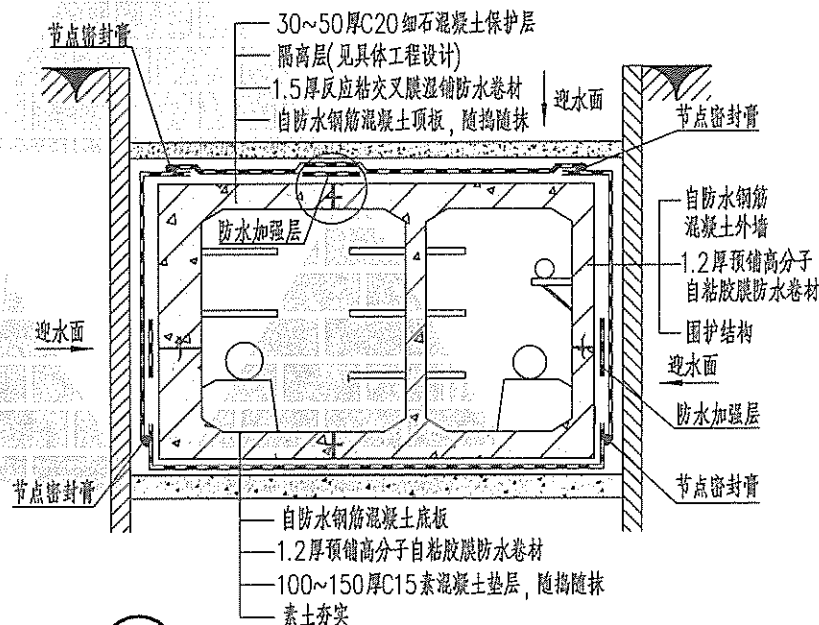

5 明挖法地下管廊防水构造(外防内贴法)

地下室建筑防水构造典型做法

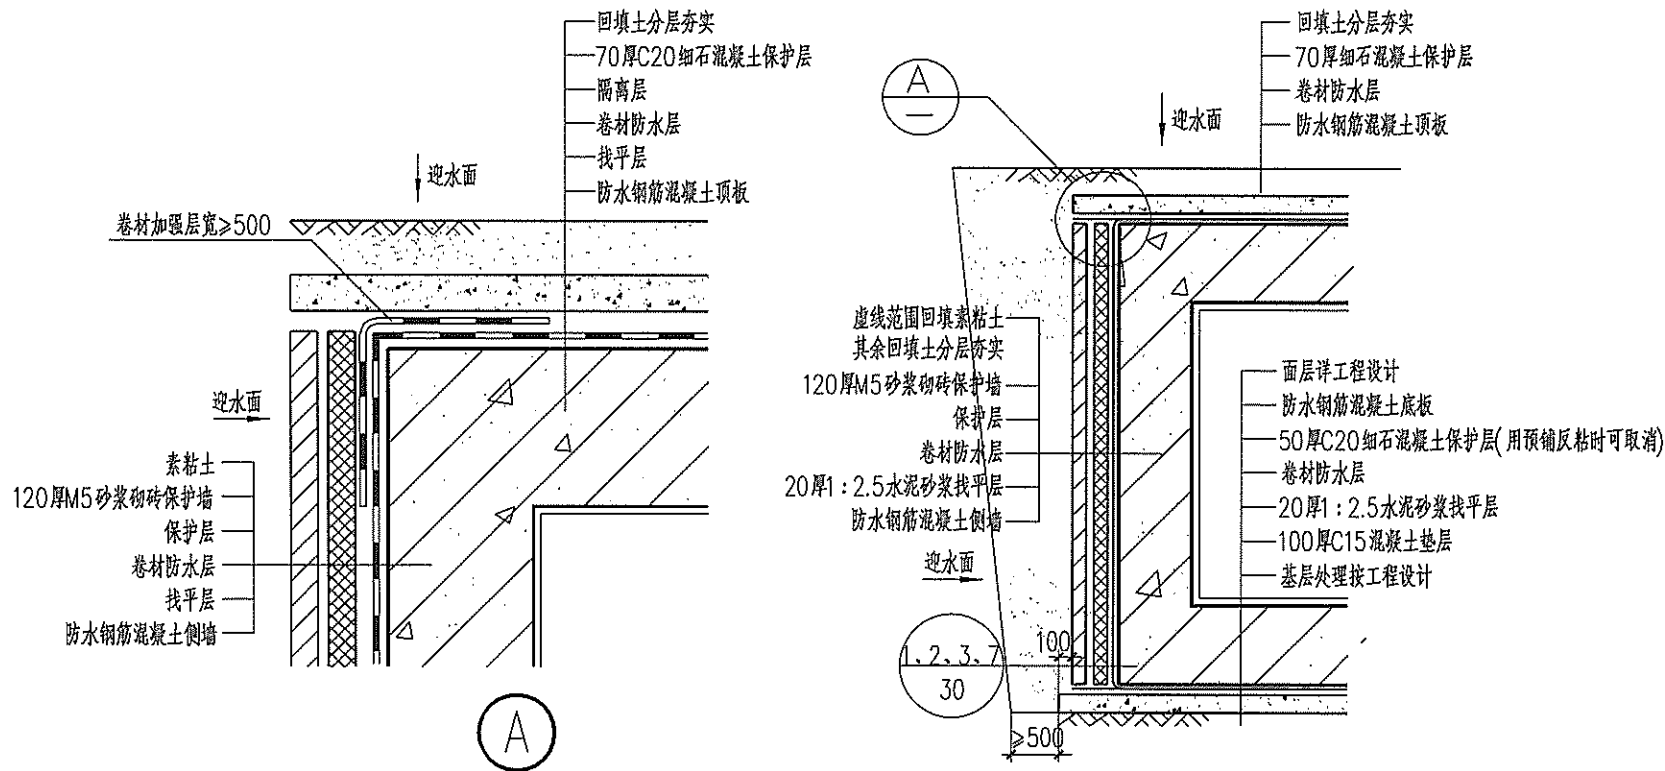


注:

1. 使用湿铺法时, 当混凝土表面平整、光滑, 并确保不会将防水层划破时, 找平层可取消。
2. 保护层可选用聚苯板、硬质聚氯乙烯泡沫塑料, 外加120厚M5砂浆砌砖保护墙。
3. 防水层可采用: ①合成高分子防水卷材; ②高聚物改性沥青防水卷材; ③水泥基柔性防水卷材; ④自粘聚合物改性沥青防水卷材。

卷材防水构造(一)

西南18J302
页次 28

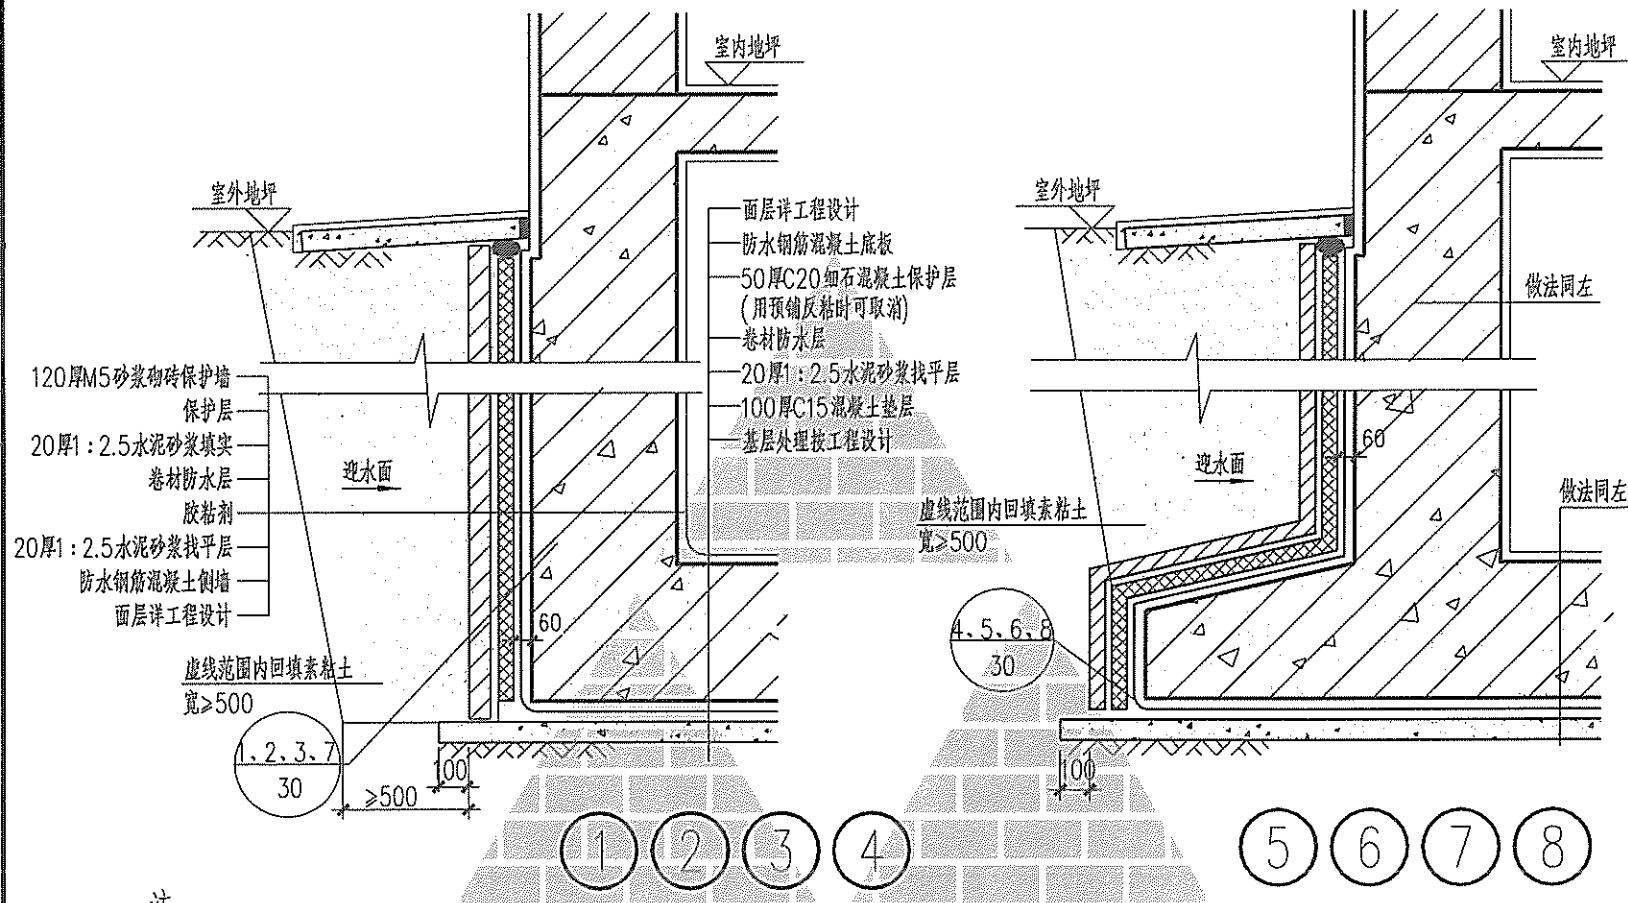





注:

1. 使用湿铺法时,当混凝土表面平整、光滑,并确保不会将防水层划破时,找平层可取消。
2. 保护层可选用聚苯板、硬质聚氯乙烯泡沫塑料,外加120厚M5砂浆砌砖保护墙。
3. 模板拆除,表面比较平整时,可不找平层。
4. ①⑤合成高分子防水卷材;②⑥高聚物改性沥青防水卷材;
③⑦水泥基柔性防水卷材;④⑧自粘聚合物改性沥青防水卷材。

卷材防水构造(二)

西南18J302

页次 29

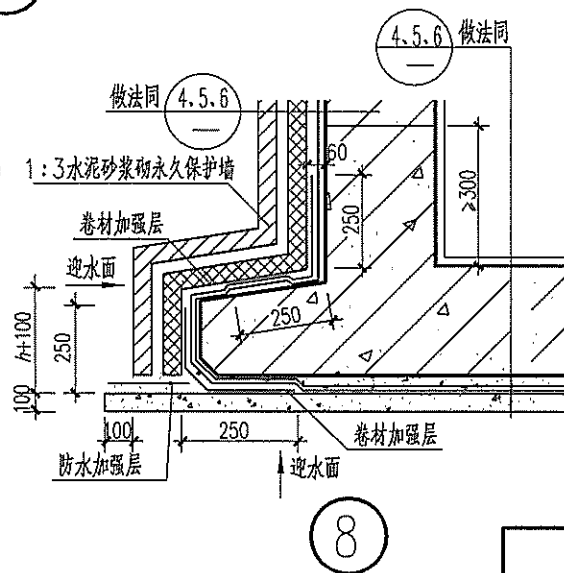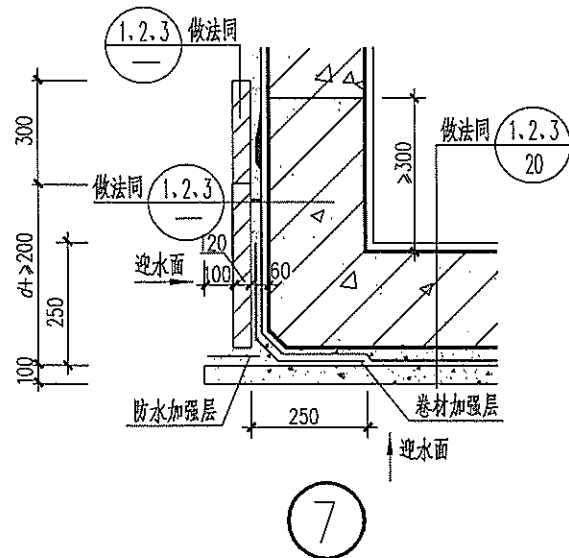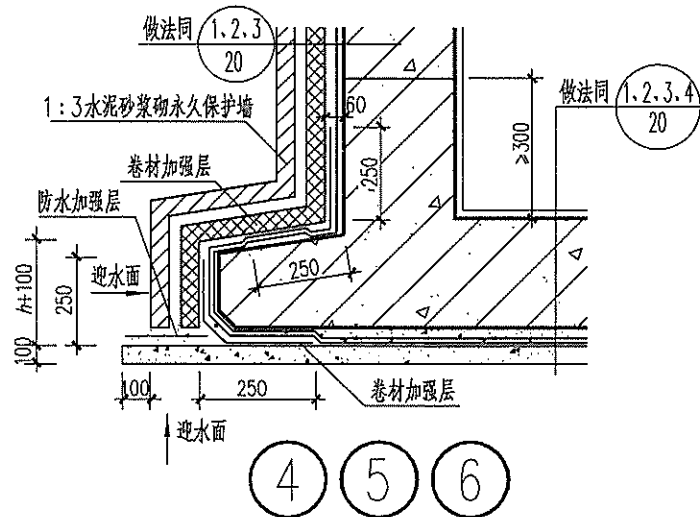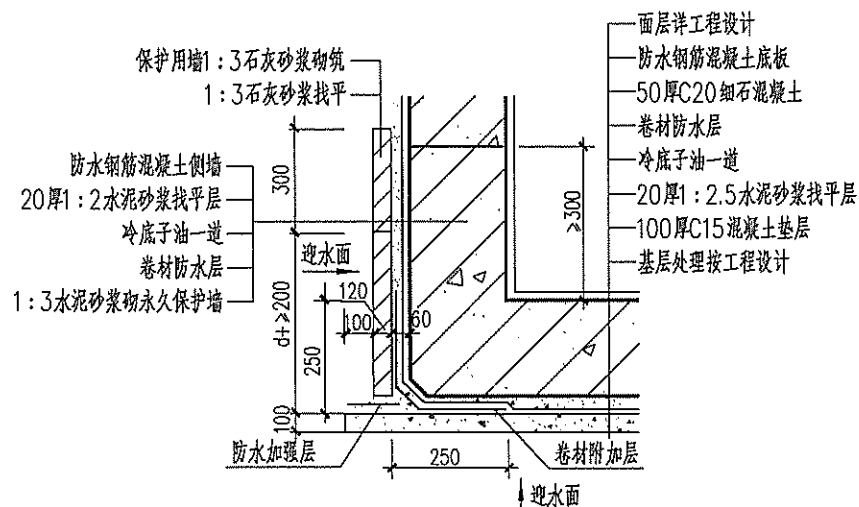


1. 防水卷材选用及铺贴层数由工程设计定。
2. 砖保护墙根据情况可改为阻燃软质材料，常用的有：挤塑型聚乙烯泡沫板（B1级）厚度 $\geq 30\text{mm}$ ，密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$ ；聚苯型聚乙烯泡沫板（B1级）厚度 $\geq 50\text{mm}$ ，密度 $\geq 18\text{kg/m}^3$ 。
3. 卷材加强层宽 500mm 。
4. d 为结构底板厚度， h 为转角厚度。
5. ①④高聚物改性沥青防水卷材；
②⑤自粘聚合物改性沥青防水卷材；
③⑥水泥基柔性防水卷材；
⑦⑧合成高分子防水卷材。


卷材防水层转角构造

西南18J302

页次	30
----	----

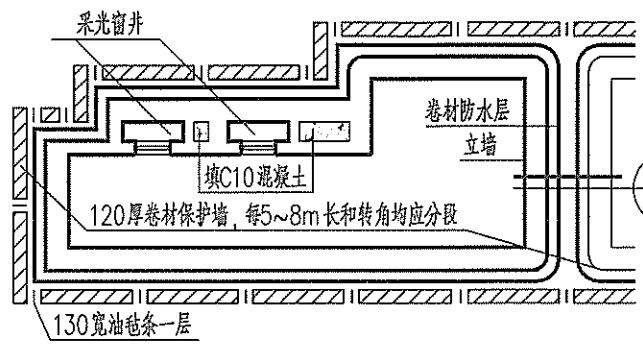


① 双墙防水卷材平面示意

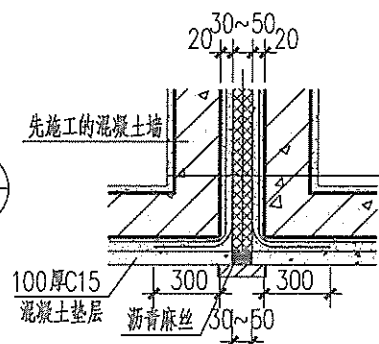


②

- 面层详工程设计
- 钢筋混凝土结构防水层
- 20厚1:2.5水泥砂浆找平层
- 卷材防水层
- 点粘卷材保护层一层
- 聚苯乙烯泡沫板
- 卷材防水层
- 点粘卷材保护层一层
- 钢筋混凝土结构防水层
- 面层详工程设计

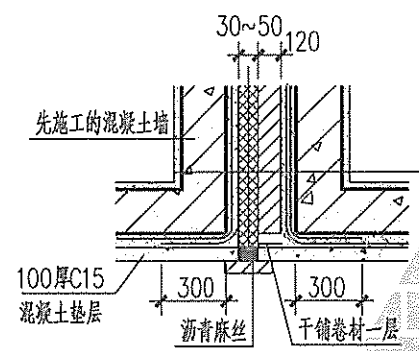

③

- 面层详工程设计
- 钢筋混凝土结构防水层
- 20厚1:2.5水泥砂浆找平层
- 卷材防水层
- 点粘卷材保护层一层
- 聚苯乙烯泡沫板
- 120厚M5砂浆砌砖保护墙
- 20厚1:2.5水泥砂浆找平层
- 卷材防水层
- 点粘卷材保护层一层
- 钢筋混凝土结构防水层
- 面层详工程设计

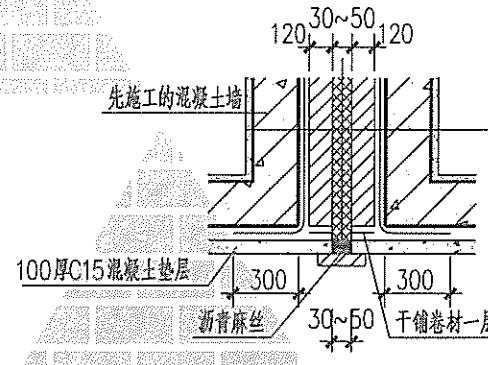


④

- 面层详工程设计
- 钢筋混凝土结构防水层
- 20厚1:2.5水泥砂浆找平层
- 卷材防水层
- 点粘卷材保护层一层
- 20厚1:2.5水泥砂浆边砌墙边填实
- 120厚M5砂浆砌砖保护墙
- 聚苯乙烯泡沫板, 建筑胶粘贴
- 120厚M5砂浆砌砖保护墙
- 20厚1:2.5水泥砂浆找平层
- 卷材防水层
- 点粘卷材保护层一层
- 钢筋混凝土结构防水层
- 面层详工程设计


注:

1. 变形缝左侧先施工部分可采用外防外贴法铺贴卷材防水层。铺贴卷材应先铺底面, 后铺立面, 交接处应交叉搭接。
2. 变形缝右侧后施工部分可采用外防内贴法铺贴, 将卷材防水层铺贴在保护墙或聚苯乙烯泡沫板上, 并宜先铺立面, 后铺平面, 铺贴立面时, 应先铺转角, 后铺搭面。


双墙卷材防水构造

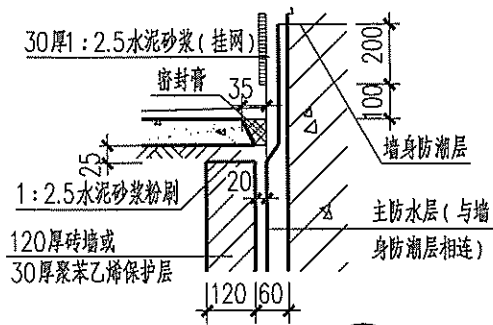


① 卷材封口

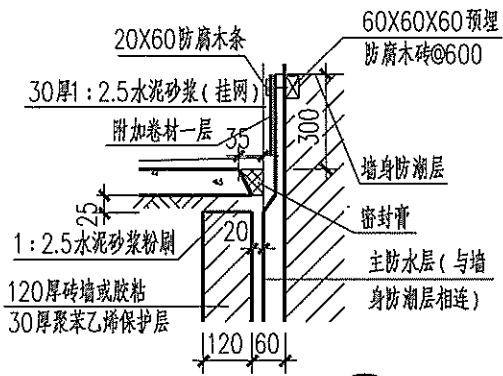


② 卷材封口

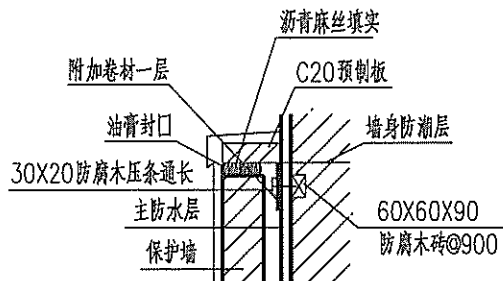


③ 卷材封口

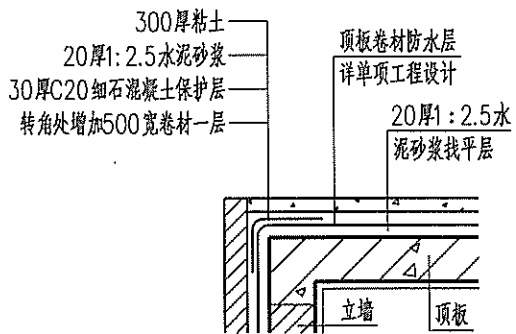

4 顶板卷材防水做法

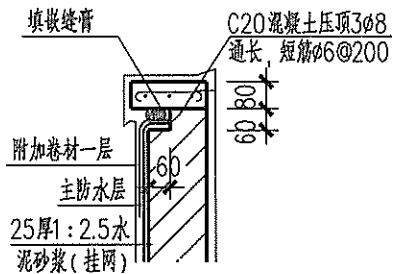

⑤ 采光井外墙压顶(一)

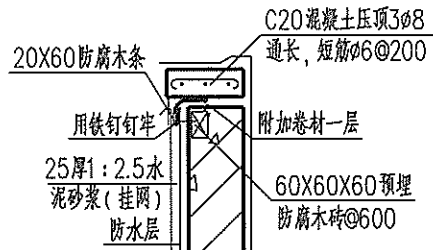


⑥ 采光井外墙压顶(二)

卷材封口、外墙压顶及顶板防水大样

西南18J302

页次	32
----	----

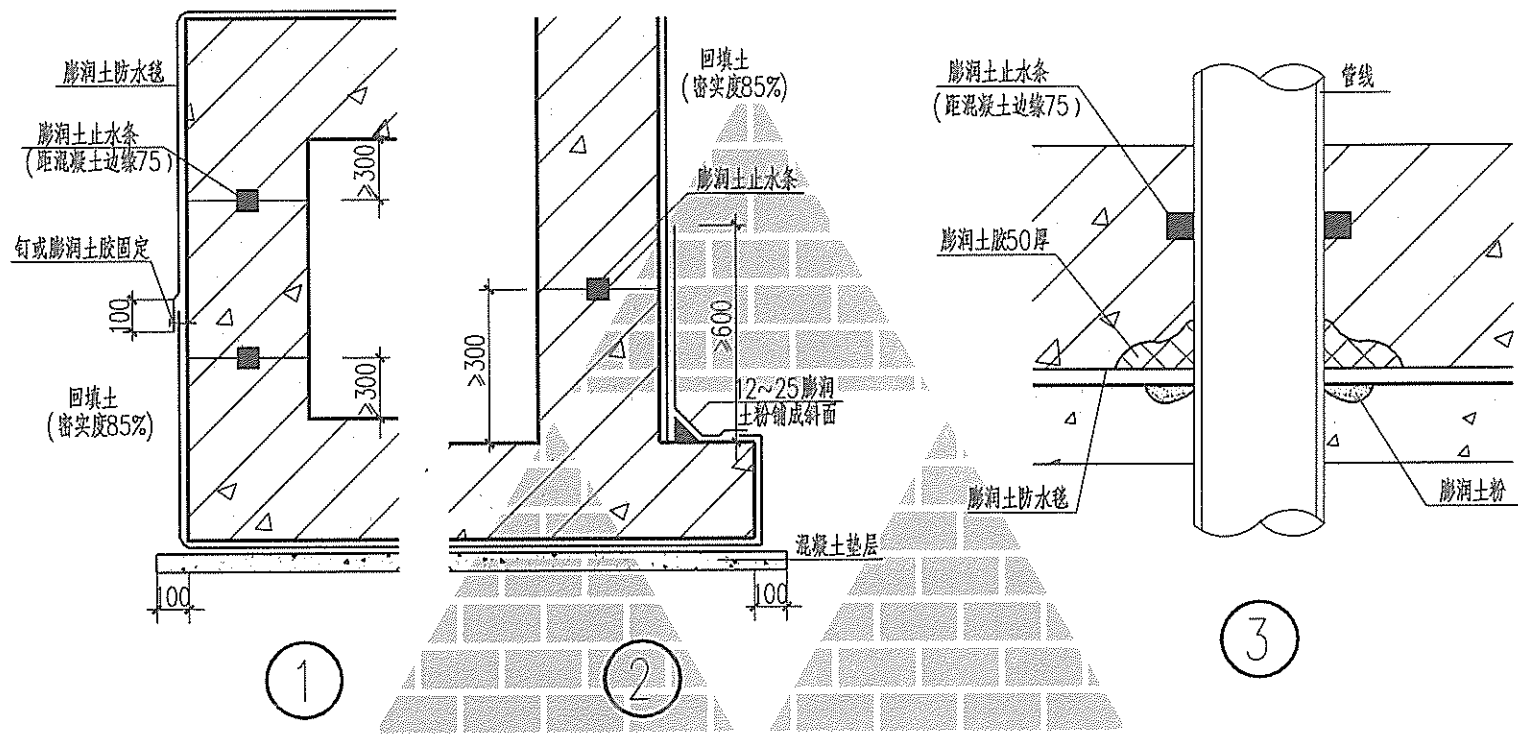

注：施工膨润土防水毯时将深色（有纺）土工布面朝向混凝土。

第四部分

涂料防水层

涂料防水说明

1 设计要求

1.1 涂料防水层适合用于防水等级一~三级的地下室防水。

1.2 无机防水涂料宜用于结构主体的背水面,有机防水涂料宜用于地下工程主体结构的迎水面,用于背水面的有机防水涂料应具有较高的抗渗性,且与基层有较好的粘结性。

1.3 涂料防水层厚度按下列规定选用:

掺外加剂、掺合料的水泥基防水涂料厚度不得小于3.0mm;水泥基渗透结晶型防水涂料的用量不得小于 $1.5\text{kg}/\text{m}^2$,且厚度不应小于1.0mm;有机防水涂料的厚度不得小于1.2mm。

2 材料选用

防水涂料可选用有机和无机防水涂料。无机防水涂料包括掺外加剂、掺合料水泥基防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料,有机防水涂料包括反应型、水乳型、聚合物水泥防水涂料。其技术性能应符合国家规范规定的要求。

3 涂料防水层施工

3.1 无机防水涂料要求基层表面干净、平整,无浮浆、水珠和明显积水;有机防水涂料要求基层表面基本干燥,不应有气孔、凹凸不平、蜂窝麻面等缺陷。涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形。

3.2 埋设件、穿墙管等部位预先进行密封或加强处理。

3.3 涂料防水层严禁在雨天、雾天、五级以上大风时施工,不得在施工环境温度低于 5°C 及高于 35°C 或烈日暴晒时施工。涂膜固化前如有降雨可能时,应及时做好已完涂层的保护工作。

3.4 有机防水涂料应选用与之相适应的底涂料,基层阴阳角应做成圆弧形,阴角直径宜 $>50\text{mm}$,阳角直径宜 $>10\text{mm}$ 。在阴阳角及底板增加一层胎体增强材料,并增涂2~4遍防水涂料。

3.5 铺贴胎体增强材料时,胎体层应被防水涂料浸透,不得有白茬和褶皱。


3.6 有机防水涂料施工完成后应及时做好保护层。保护层应符合下列规定:

底板、顶板应采用20mm厚1:2.5水泥砂浆或40~50mm厚细石混凝土保护层,顶板防水层与保护层之间宜设置隔离层。侧墙背水面应采用20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层,迎水面宜选用软保护材料或20mm厚1:2.5水泥砂浆。

涂料防水说明

西南18J302

页次 34

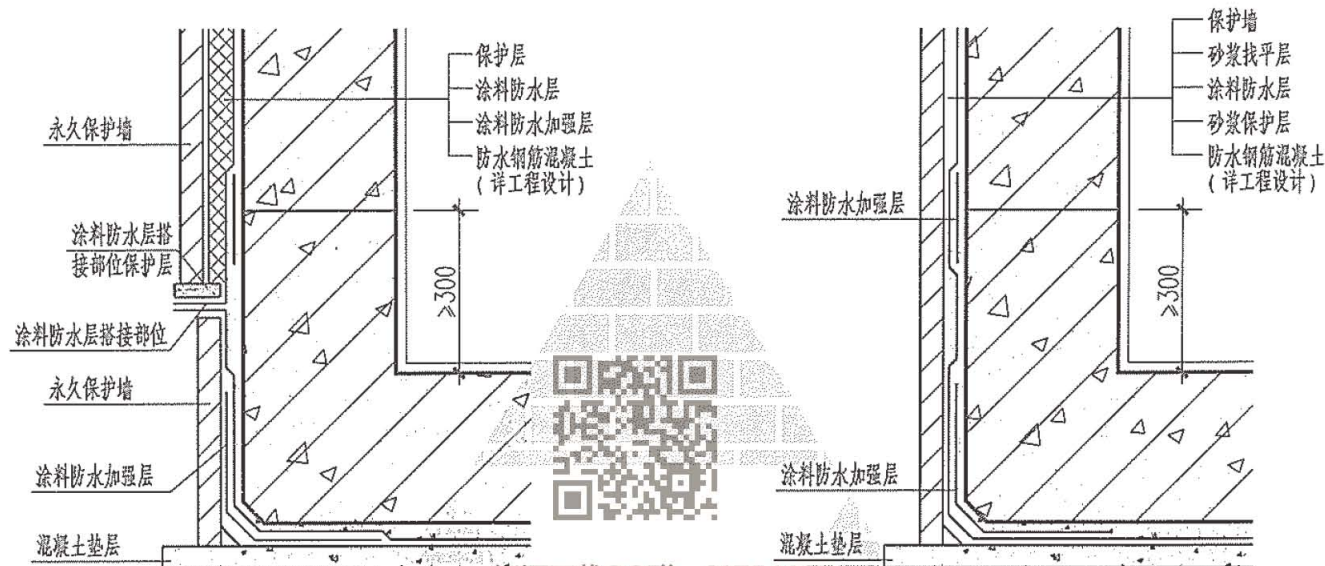


① 防水涂料外防外涂做法<一>


② 防水涂料外防外涂做法<二>

注:


1. 防水涂料的选用、涂层厚度、涂刷方法由单项设计定。
2. 保护墙根据具体情况可选用聚苯乙烯泡沫塑料板保护墙或抹砂浆保护。
3. 采用水泥基防水涂料或水泥基渗透结晶性防水涂料时，可不设砂浆找平层。

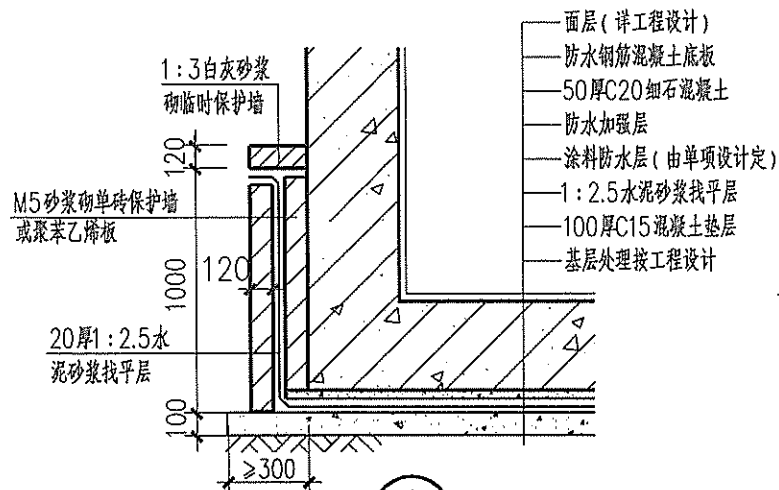


① 甩槎构造

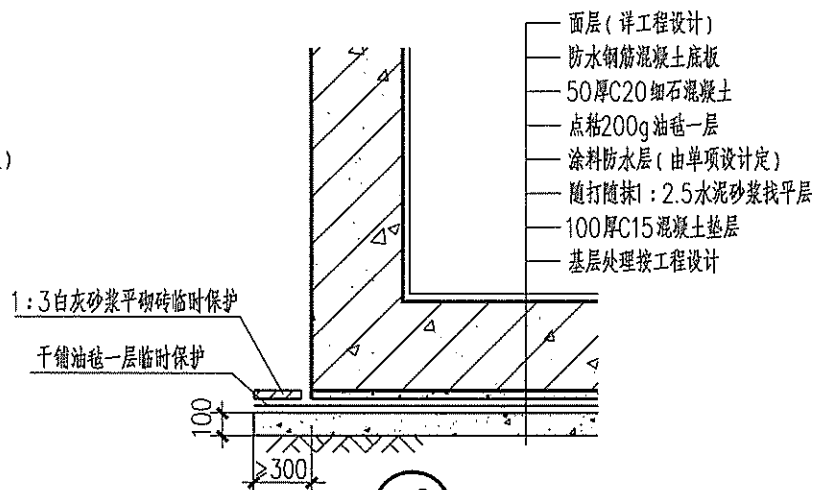

② 甩槎构造

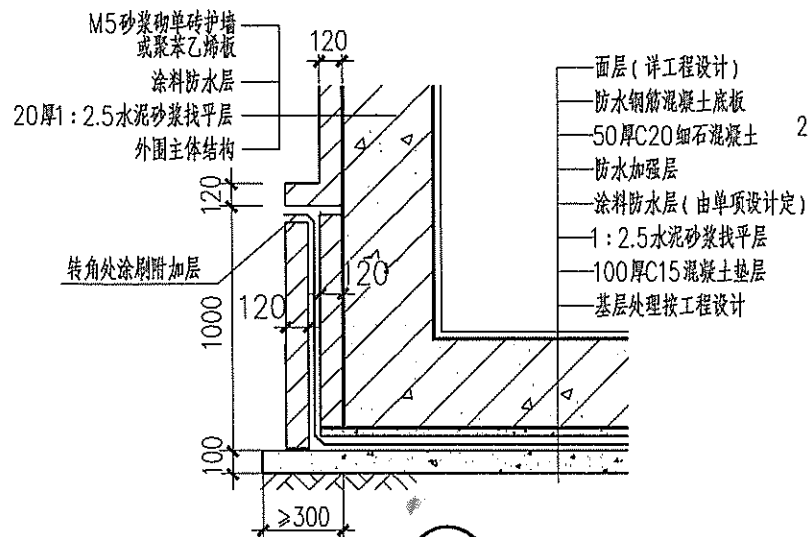

③ 接槎构造

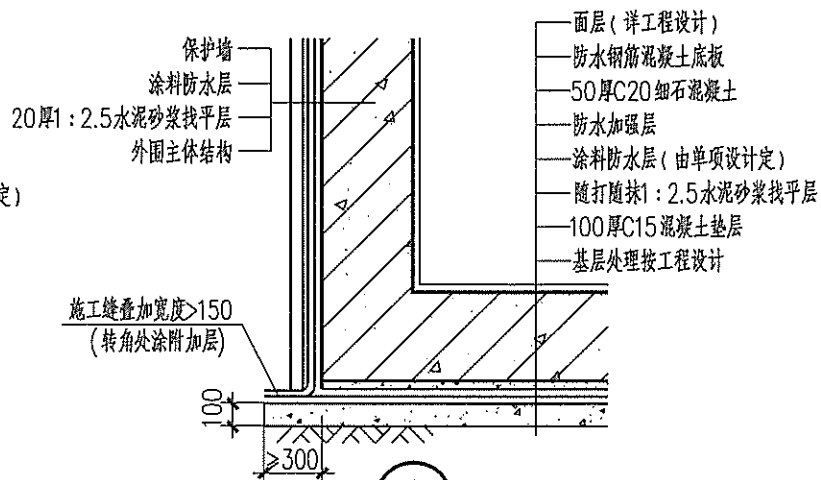


④ 接槎构造

防水涂料甩槎、接槎构造

第五部分 变形缝


注:

1. 适用于水压及变形量较大而结构厚度 $\geq 300\text{mm}$ 的变形缝。
2. 橡胶(或塑料)止水带最好能按工程设计的实际长度在工厂预制成环形,接头应根据材质采用相应的办法(如焊接或溶接法)拼接。
3. 橡胶(或塑料)止水带必须埋设准确,其中间空心圆环应与变形缝中心线重合。
4. 止水带的接缝不得甩在转角处,应留在较高部位。采用橡胶或塑料止水带时,其型号根据条件由设计人员确定,并在具体设计中注明。
5. 止水带在转弯处应做成转弯半径 $R \geq 200\text{mm}$ 的圆弧形。
6. 止水带在浇筑混凝土前,必须妥善固定于专用的钢筋套中并在止水带的边沿用镀锌铁丝绑牢或用扁钢焊牢,以防止位移,见④。
7. 止水带的空心圆环直径应与变形缝的宽度相同。

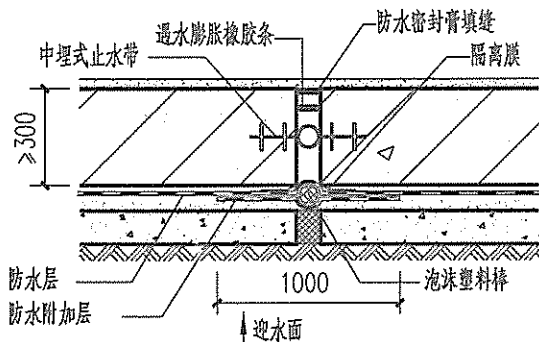


中埋式止水带变形缝<一>

一级防水

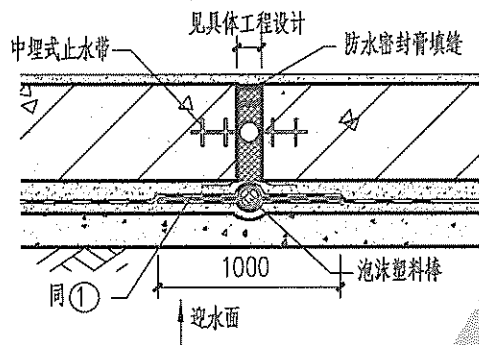


中埋式止水带变形缝<二>

一级防水

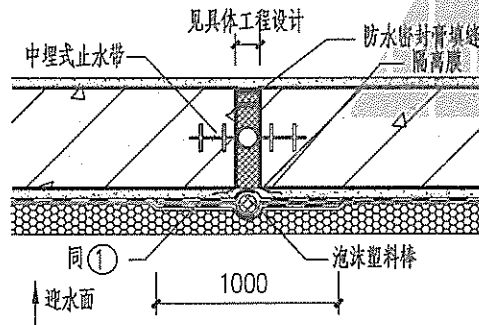

中埋式止水带变形缝<三>


一级防水

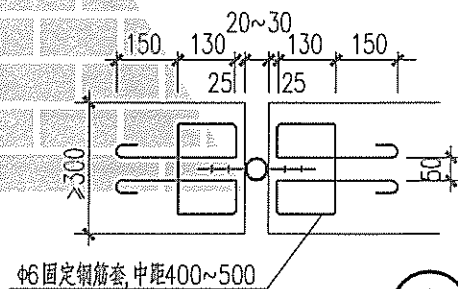


止水带详图

中埋式止水带变形缝防水构造

西南18J302
页次 37

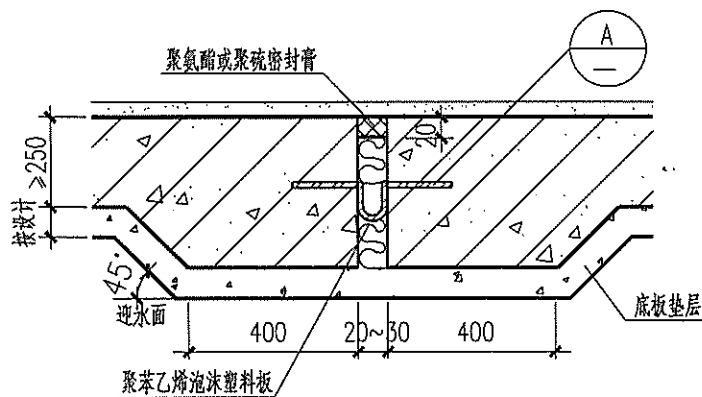


1 立墙、底板<一>
二~四级防水

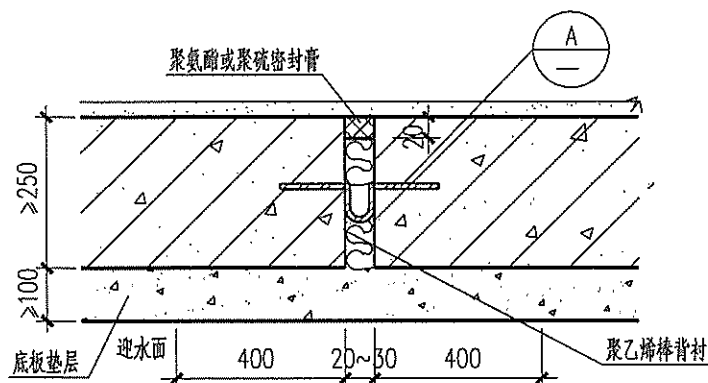

2 立墙、底板<二>
二~四级防水

注:


1. 适用于环境温度高于 50°C , 结构厚度 $\geq 250\text{mm}$ 的变形缝。
2. 金属止水带必须按设计位置准确埋设, 止水带中心线与变形缝及结构变形缝及结构厚度中线重合。
3. 金属止水带在变形缝转弯处的转弯半径 R 应做成 $\geq 200\text{mm}$ 的圆弧形。止水带的接缝不得甩在转角处, 应尽可能留在地下室的最高部位。
4. 金属止水带的长度需要焊接时, 应采用与止水带材质相应的做法, 选用搭接或对接, 可按当地成熟的技术条件进行, 但必须符合有关质量规定, 以达到搭接牢固和严密的目的。
5. 金属止水带可用 2mm 厚紫铜板(或 3mm 厚不锈钢板)由设计人选定, 尺寸见A。

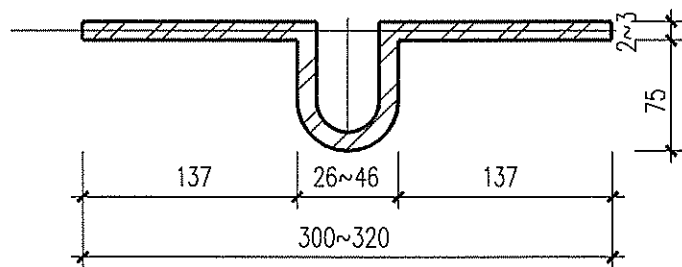


A 金属止水带

金属止水带变形缝防水构造


西南18J302
页次 38

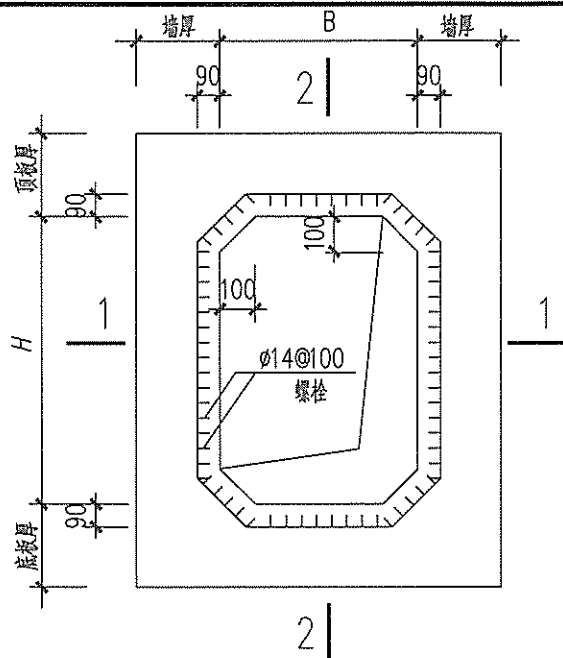


① 平面图

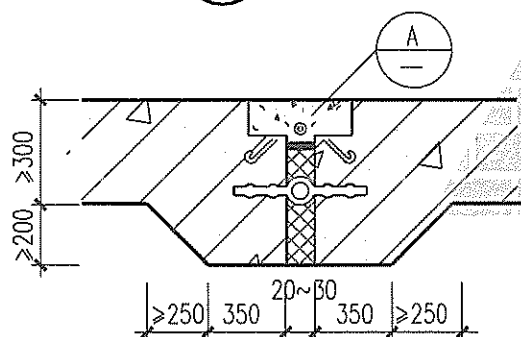

② 中埋式与可卸式止水带并用
一级防水

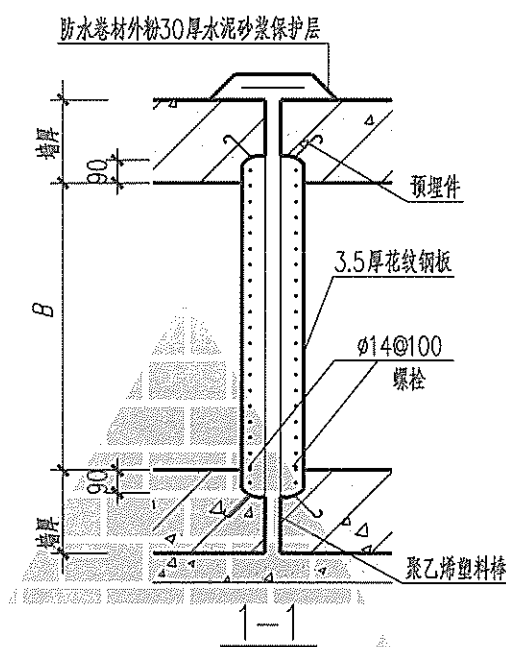


1-1

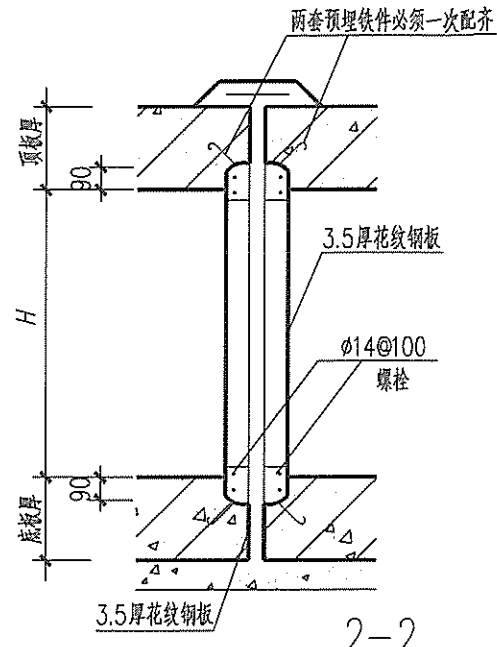

2-2



注:

1. 图中 B 表示宽度, H 表示高度,当 $B>1800$, $H>3000$ 时,应增加大角钢尺寸。
2. 角钢框必须平整垂直,预埋螺栓孔位置正确。
3. 角钢压板及橡胶止水带的预留孔位置应严格对准,并预装一次。浇混凝土时必须防止预埋件移动。
4. 铁件均用红丹防锈漆处理二度。
5. 橡胶止水带搭接切口按 45° 用热胶粘接,连接部位位于顶部。
6. 本图适用于地下工程的连接通道,如通道暂不接通,沉降处的二套铁框埋件仍须一次配齐,并做好预留通道的防水处理。金属埋件应涂油封闭防止锈蚀。




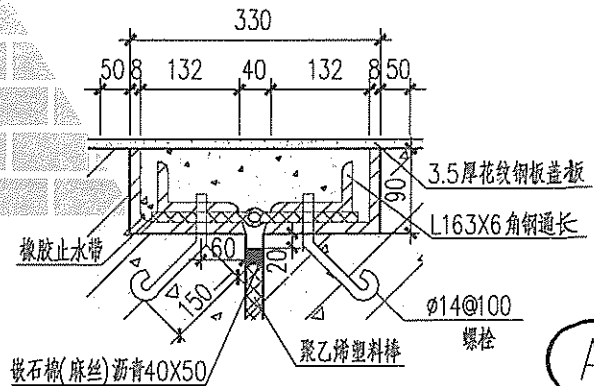


A

可卸式止水带变形缝防水构造(一)

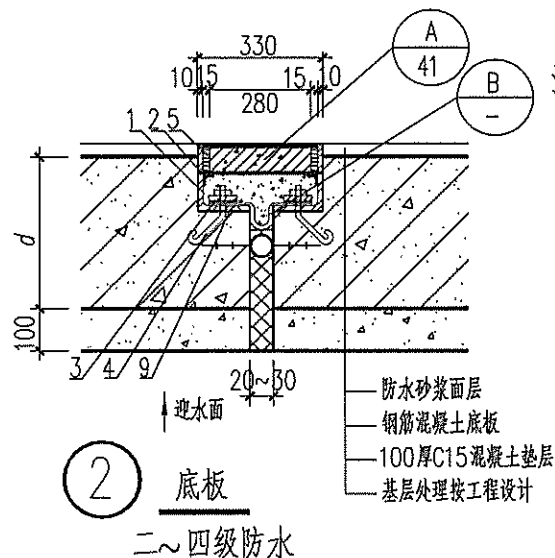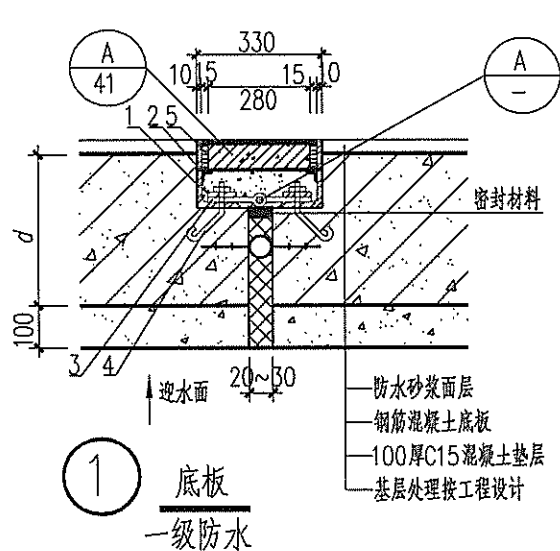

- 注:
1. 变形缝内嵌50mm厚聚苯乙烯泡沫板。
 2. 止水带(橡胶、塑料、金属)必须妥善固定。
 3. 止水带在转角处的半径应 $\geq 150\text{mm}$ 。
 4. 图中1-9号内容见41页表1。

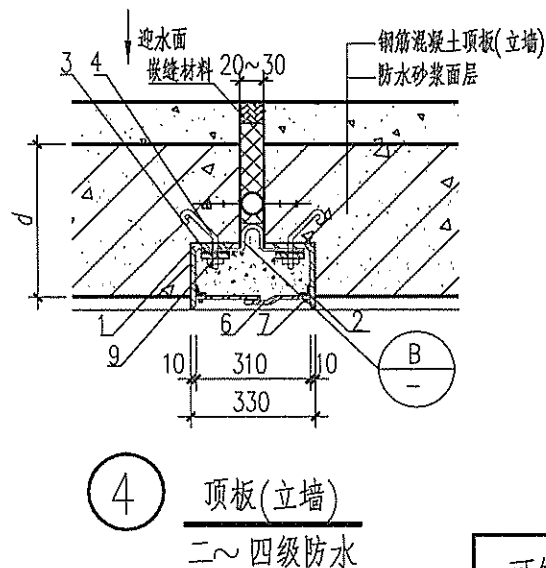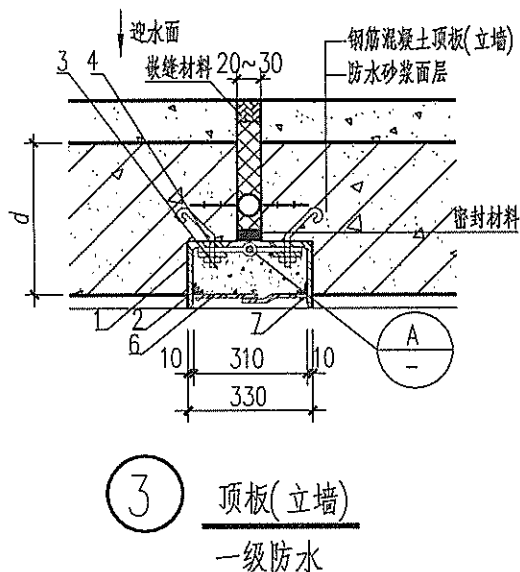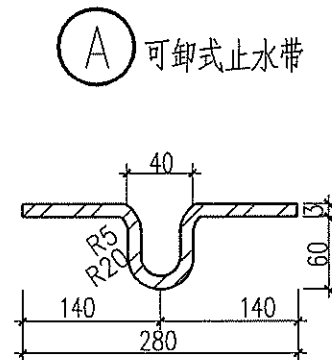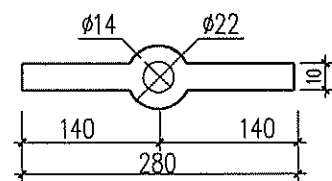

可卸式止水带变形缝防水构造(二)

西南18J302
页次 40

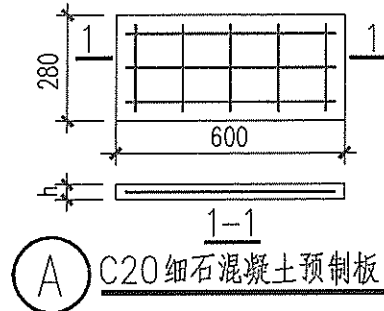
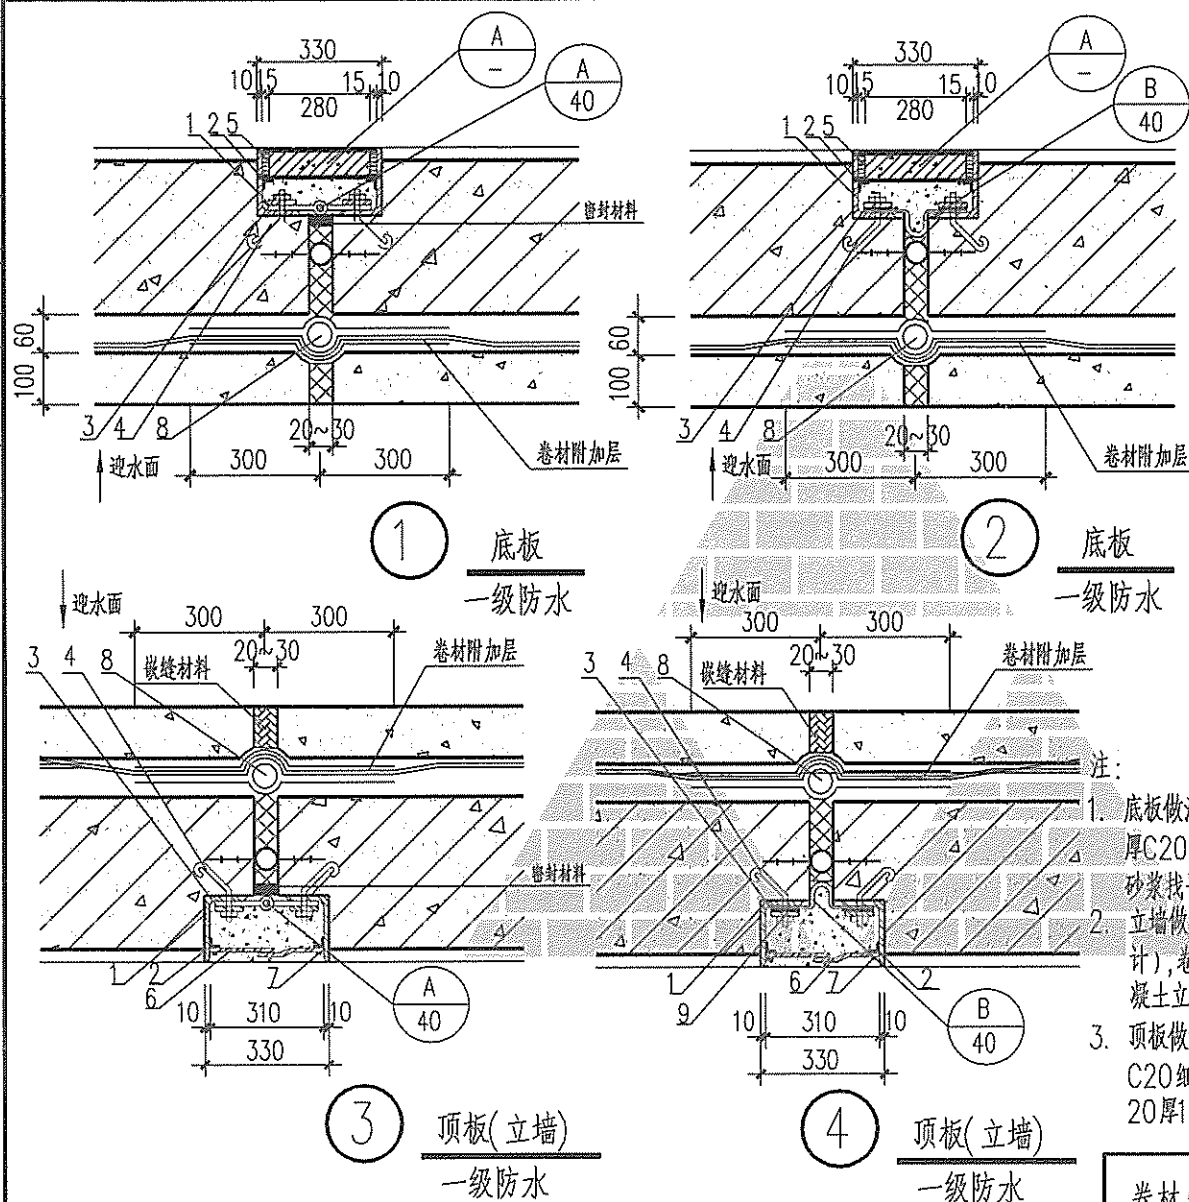



表1 具体工程定

编号	材料名称及规格	备注
1	L140X100X10	通长预埋
2	L30X50	通长与1焊牢
3	100X6扁钢	通长
4	φ8螺栓@200 L=200	
5	15X40硬塑胶片	通常
6	钢板d=3	
7	φ6方头螺钉@200	配弹黄垫圈
8	φ20橡皮条	
9	100X5橡胶垫带	通长


- 注:
- 底板做法(自上而下)防水砂浆面层,防水钢筋混凝土底板,50厚C20细石混凝土,卷材防水层,基层处理剂,20厚1:2水泥砂浆找平层,100厚C15混凝土垫层,基层处理按工程设计。
 - 立墙做法(自外而内)保护层或保温层(材料及厚度按工程设计),卷材防水层,基层处理剂,20厚1:2水泥砂浆层,钢筋混凝土立墙,防水砂浆面层。
 - 顶板做法(自上而下)覆土层,保护层或保温层(顶板做50厚C20细石混凝土面覆素土),隔离层,卷材防水层,基层处理剂,20厚1:2水泥砂浆层,钢筋混凝土顶板,防水砂浆面层。

卷材与可卸式止水带变形缝防水构造

西南18J302
页次 41

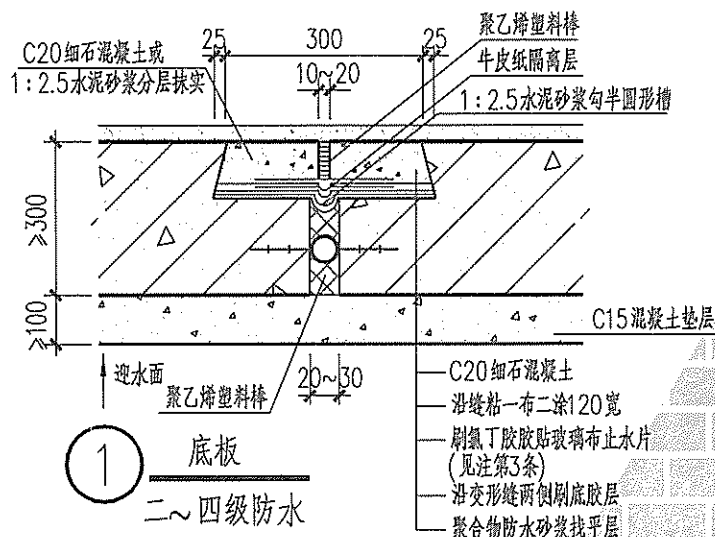

① 底板
二~四级防水

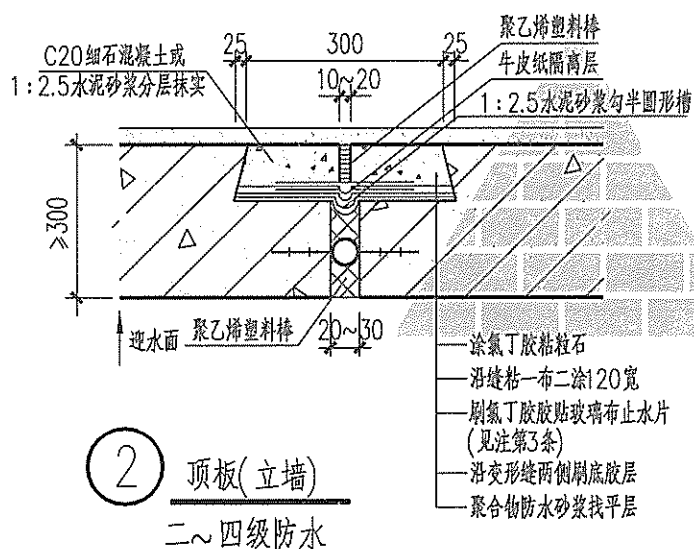

② 顶板(立墙)
二~四级防水

注:

1 基面过分潮湿时,先涂刷一层湿固化环氧聚酰胺树脂做底层胶粘剂,胶粘剂配比见表1,如基面干燥,可直接涂刷氯丁胶底胶见表2。

表1 湿基面专用底层胶粘剂(重量比)

1	2	3	4
6010号 环氧树脂	300号 低分子聚酰胺	42.5号 普通水泥	工业用 乙酸乙酯
100	20	50	适量

2 在底版上粘贴玻璃布时, 缝隙两侧要粘牢按实, 平整无皱褶, 但在变形缝中间部位应做成弧形, 并留有变形余量。

3 氯丁胶贴玻璃布涂刷止水片做法:底胶凝固后方可涂刷氯丁胶贴玻璃布涂刷止水片,分五道组成,固化后总厚度 ≥ 2 ,两道间隔 $\geq 24\text{h}$ 。氯丁胶粘剂配方见表2。

表2 涂刷止水片用氯丁胶粘剂配方表(重量比)


材料名称 \ 用途	底胶	一般涂刷用胶	乙酸乙酯
氯丁胶浆	100	100	
三乙氰酸酯(列克那)	15	15	
42.5MPa水泥	10~15	10~15	适量

4 止水片干后一周在表面再涂胶,并粘粒石,干后做覆盖层。

涂刷式变形缝防水构造


西南18.302

页次 43

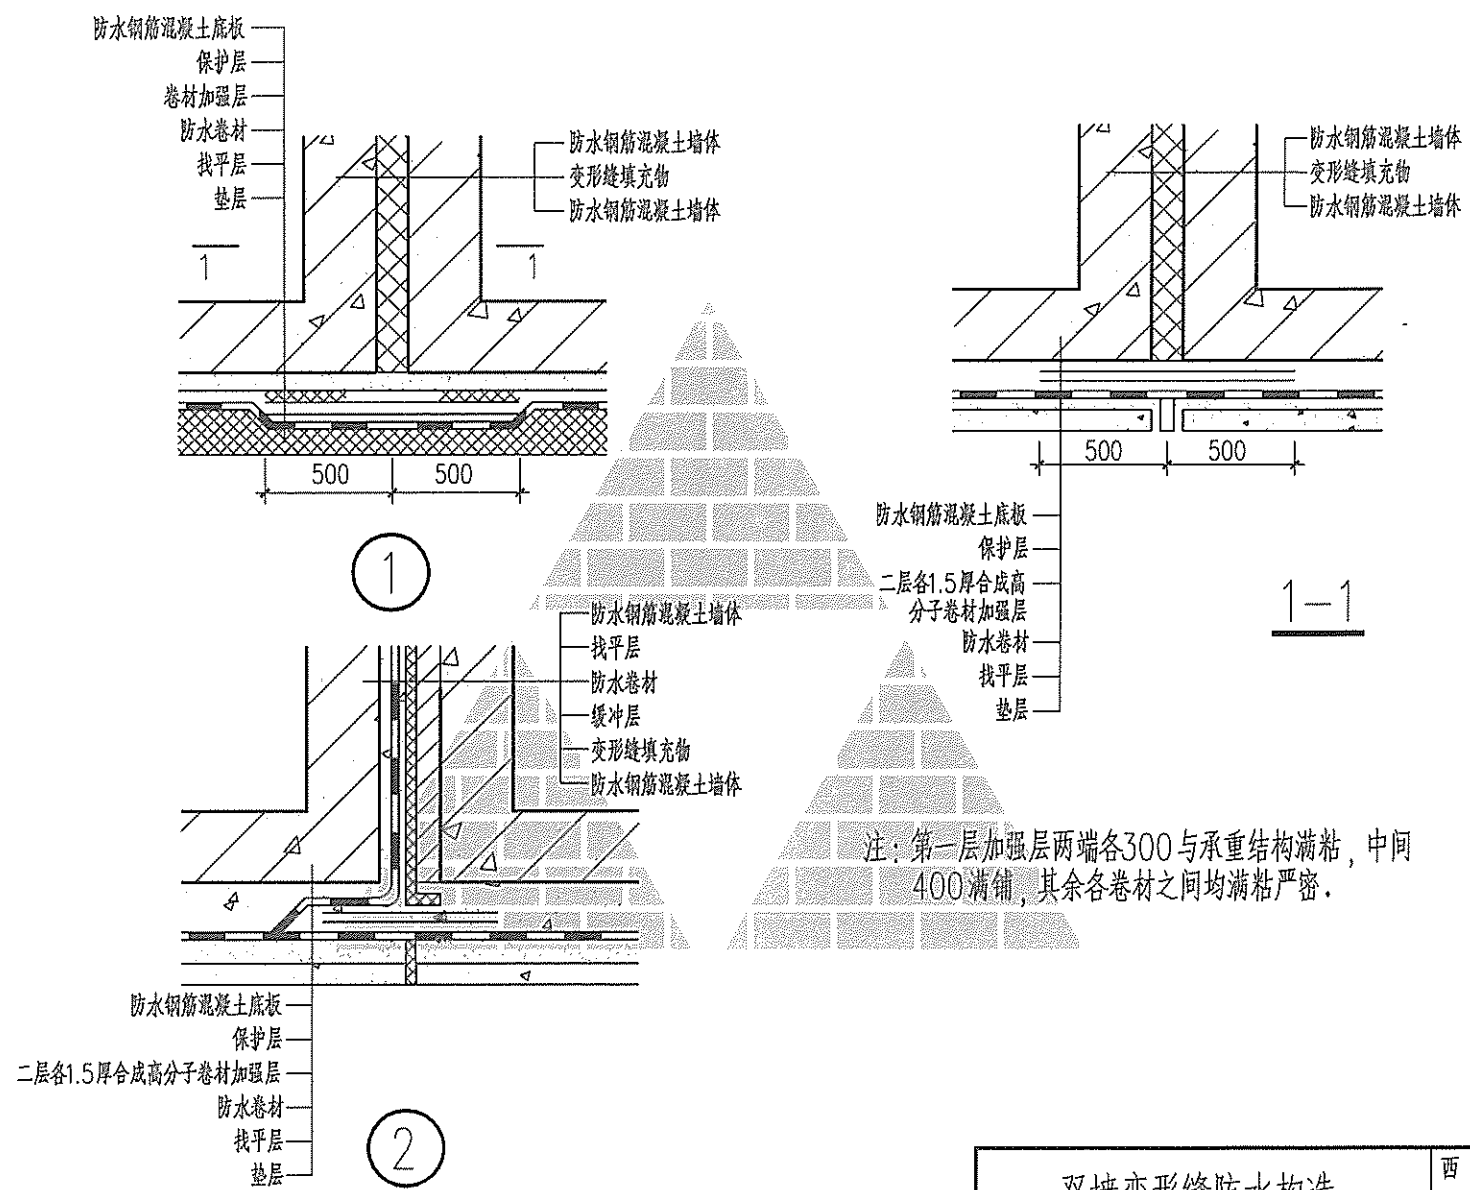

双墙变形缝防水构造

第六部分 穿墙构造

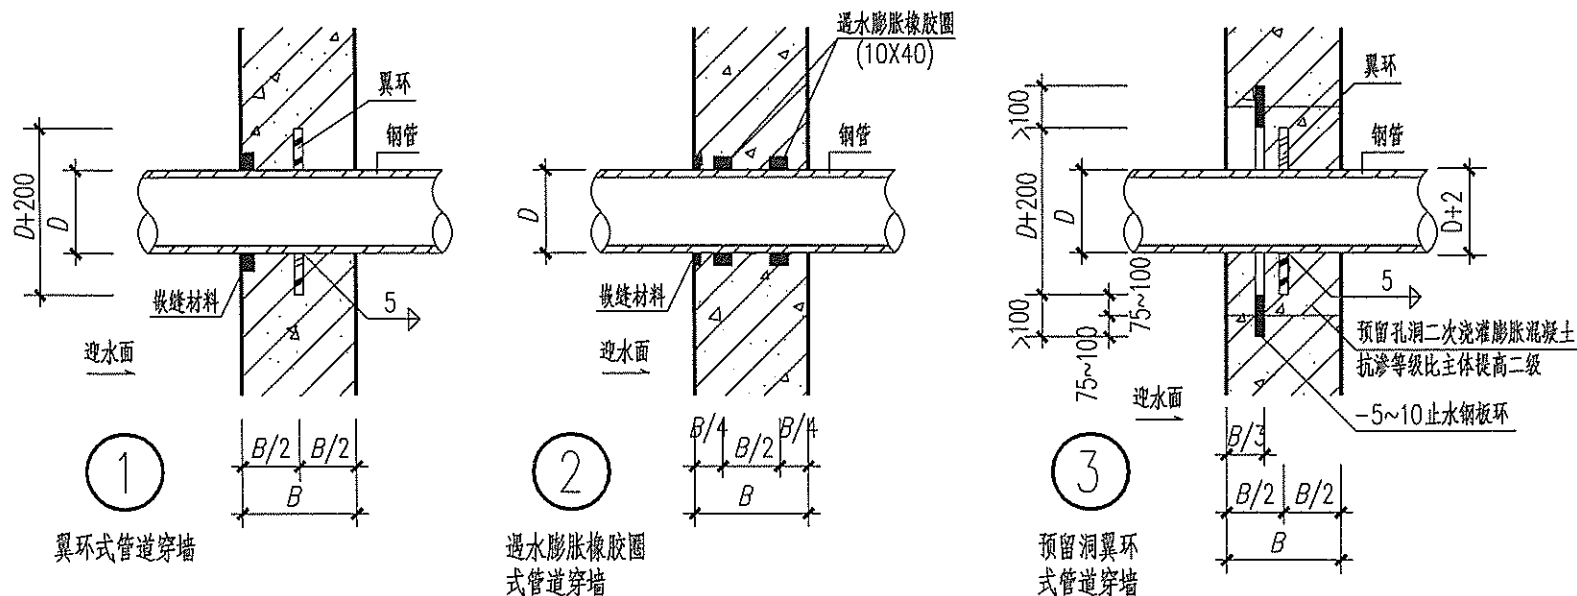


注:

1. 本图适用于钢管或其他金属管道, 且结构变形、管道伸缩量较小, 并无更换要求。
2. 穿墙管件外缘距离内墙角、凹槽或凸起处应 $\geq 250\text{mm}$, 穿墙管接头距地面为 1000mm , 部件焊接要求焊满。
3. 翼环外壁应刷防锈漆二道, 外层防腐根据具体情况定。


4. 当管径 $D > 500\text{mm}$ 时, 应在管底部开设浇筑振捣孔(孔径 $> \phi 5$), 以利于排气、浇灌和振捣。
5. 钢管壁厚应 $\geq 5\text{mm}$, 穿墙钢管间距应 $\geq 200\text{mm}$ 。
6. 当采用②图时, 遇水膨胀橡胶圈要用氯丁橡胶胶粘剂固定于钢管上, 上涂缓胀剂, ②图适用于 $\leq 50\text{mm}$ 的穿墙管。
7. $B \geq 250\text{mm}$, 为结构厚度。

固定式穿墙管防水构造

西南18J302
页次 46

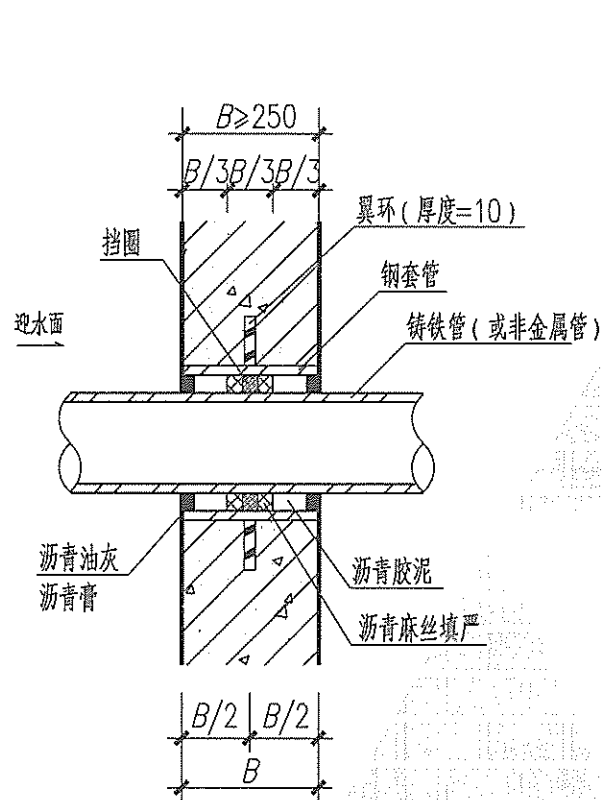

① 预埋钢套管穿墙防水构造


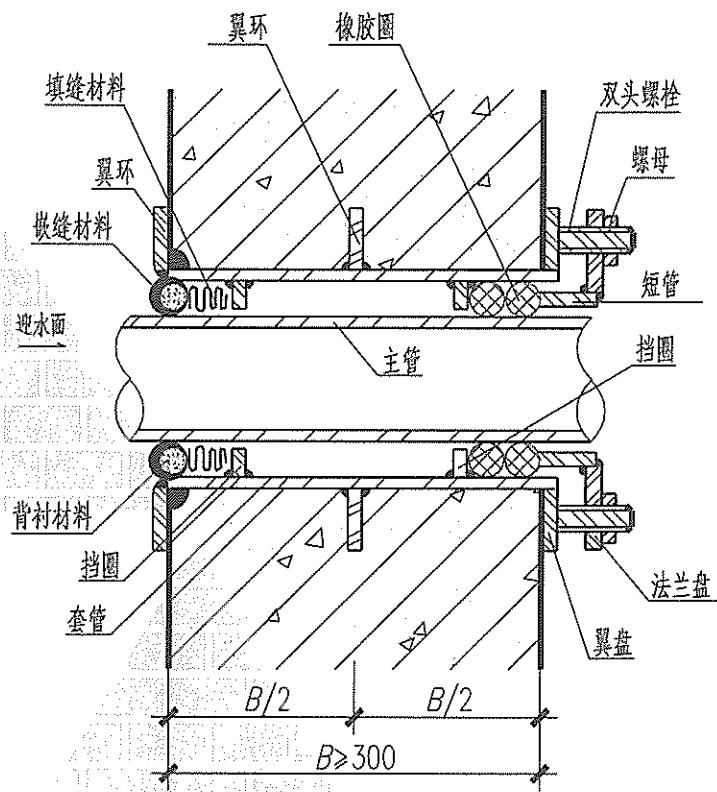


② 套管式穿墙管防水构造

套管式穿墙管防水构造


西南18J302

页次 47

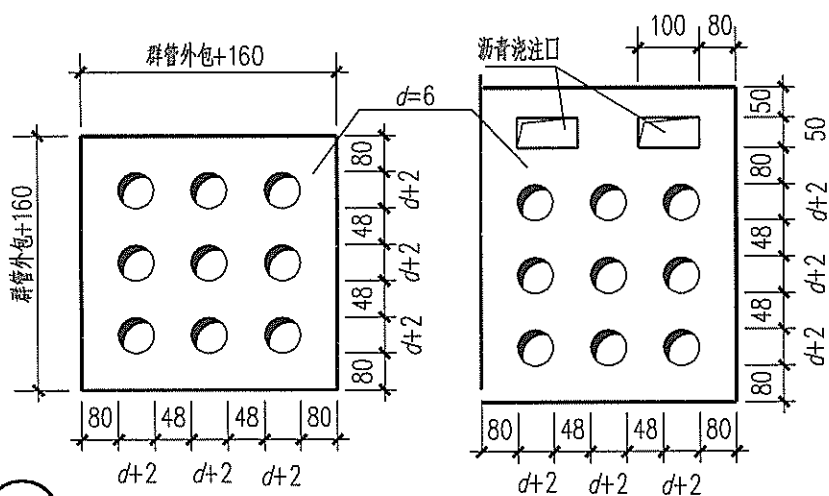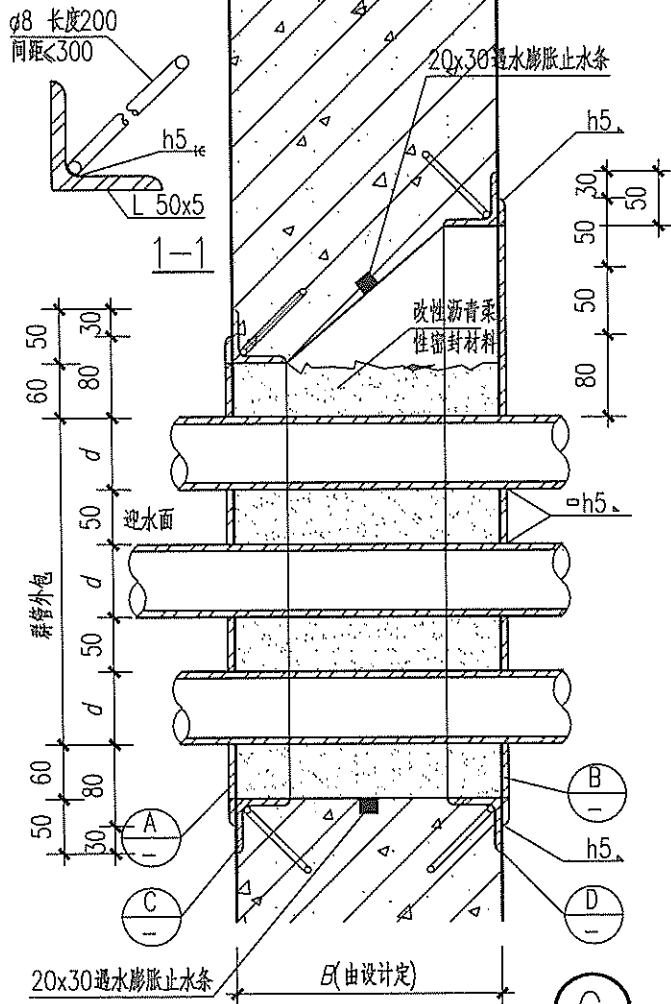

① 迎水面封口钢板

⑧ 背水面封口钢板

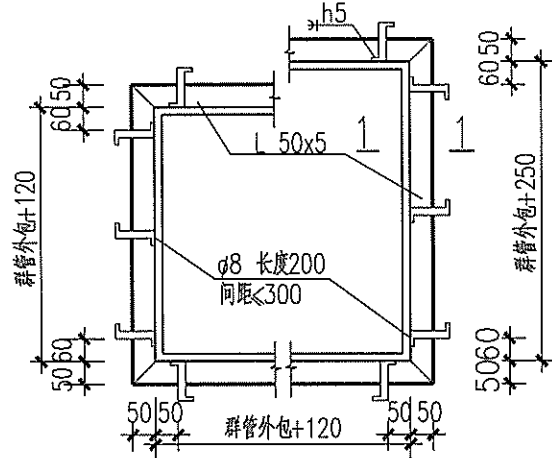

④背水面预埋件


- 注：

1. 预埋件洞口尺寸应比群管外包尺寸加大100mm。背水面封口钢板因浇筑沥青的需要应高于迎水面封口钢板10mm。
2. 群管之间的空隙 $\geq 50\text{mm}$ 便于焊接。
3. 浇注的沥青应采用无毒或低毒的改性沥青减少污染。
4. 金属构件应先涂刷防锈漆一遍,外层防腐措施由单位设计定。

群管穿墙防水构造




西南18J302

页次	48
----	----

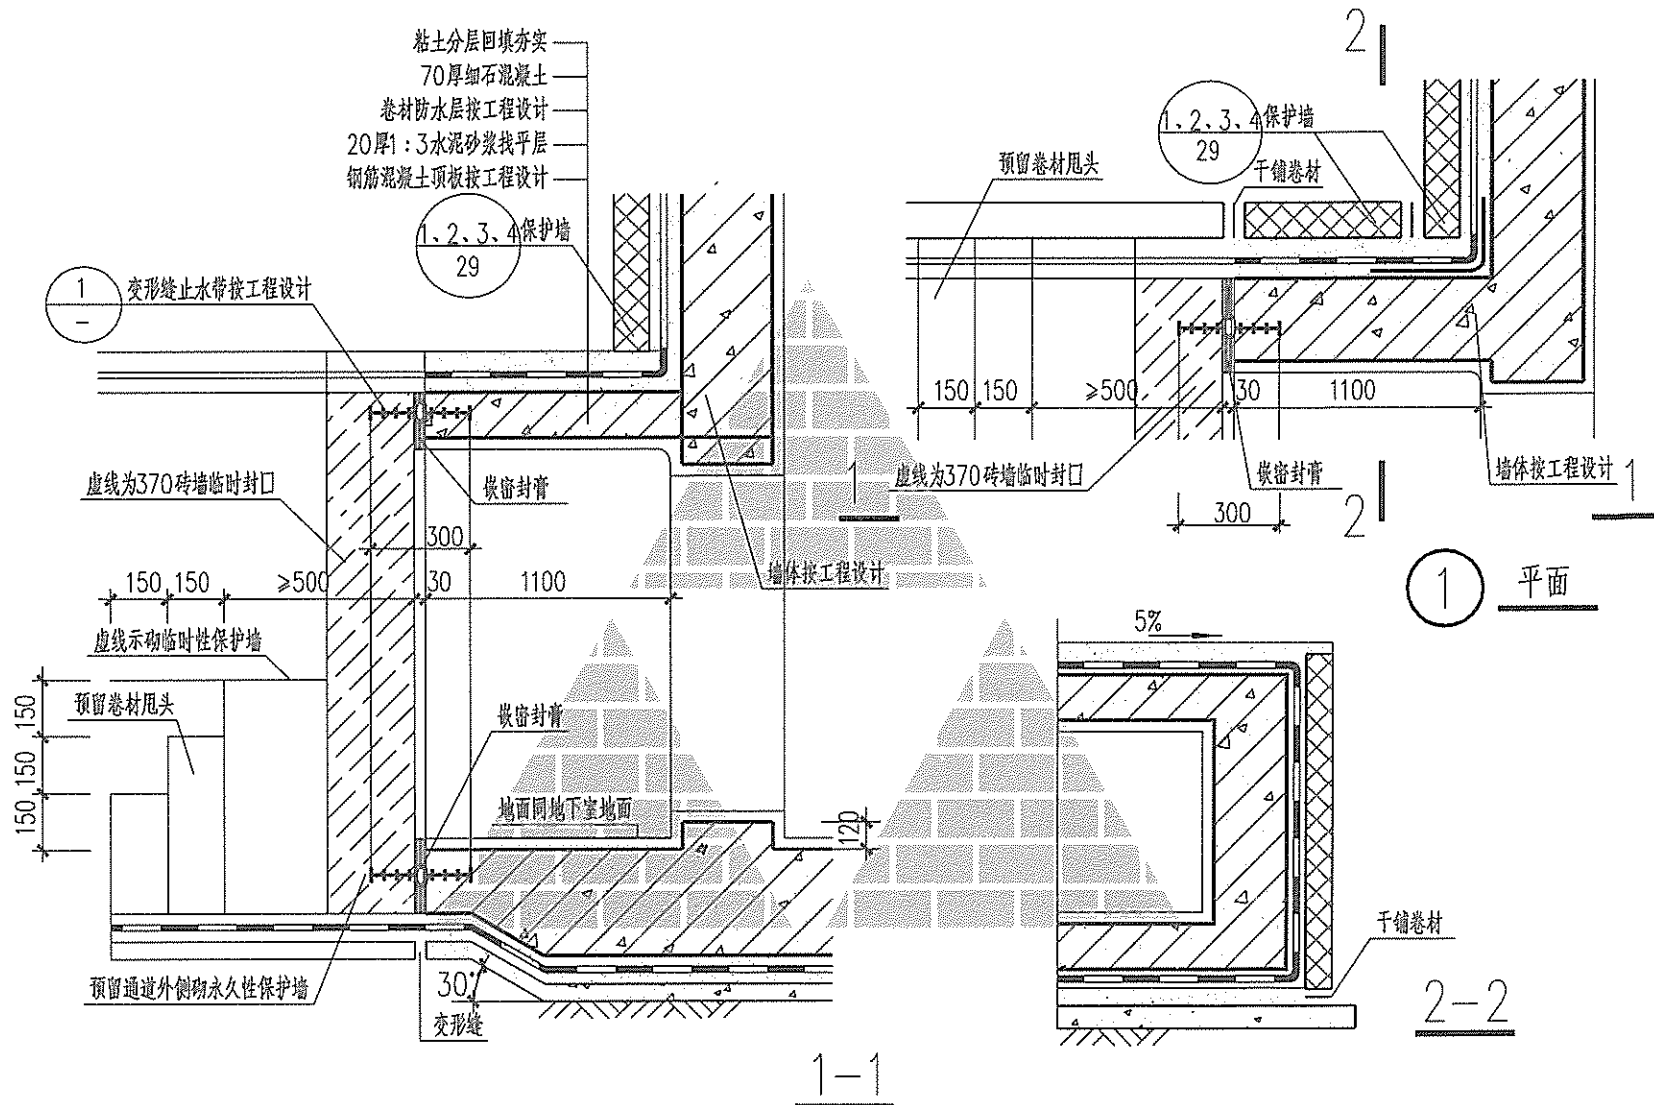

地下室预留通道

西南18J302
页次 49

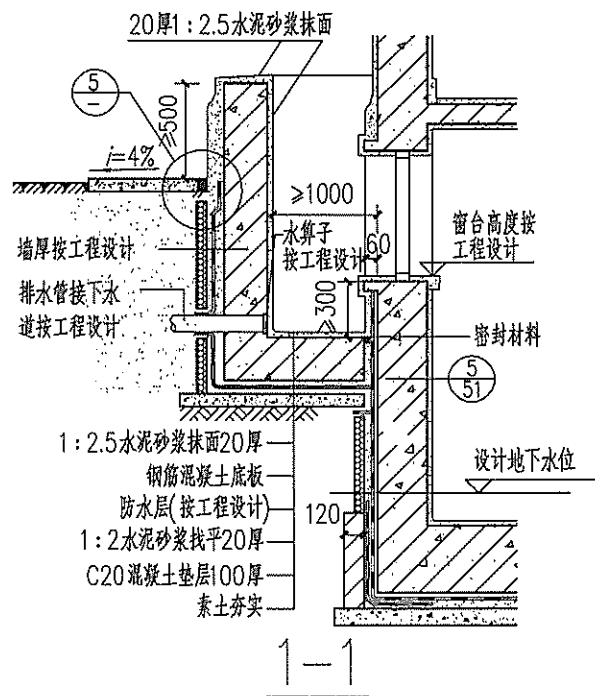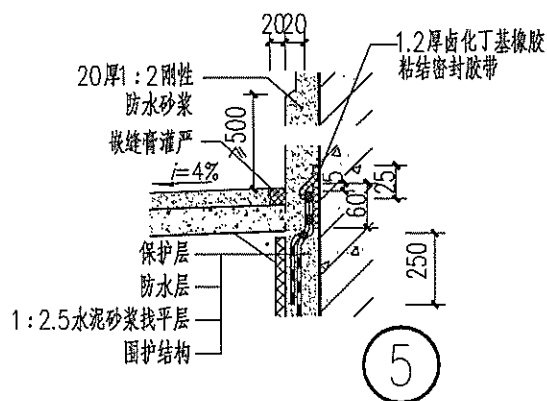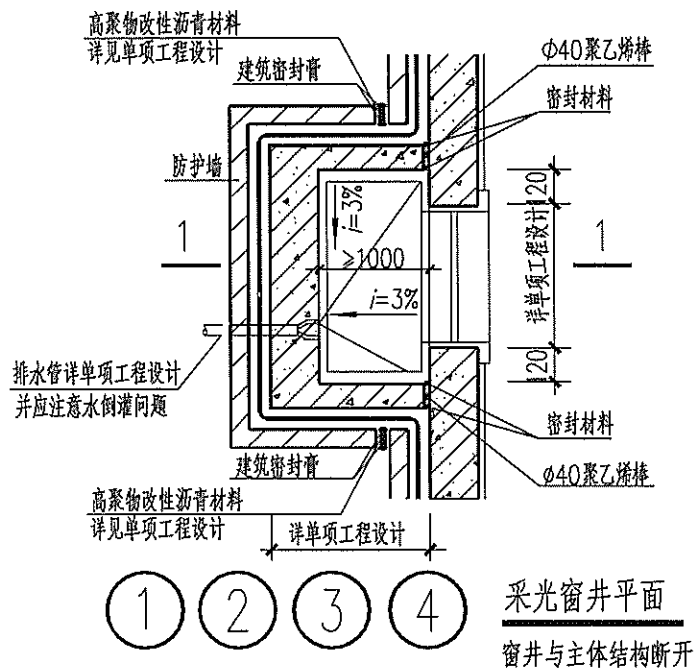

注: ① 三元乙丙橡胶卷材防水层; ② 氯化聚乙烯橡胶共混卷材防水层;


③ SBS改性沥青卷材防水层; ④ 自选卷材防水层。

1. 在混合防水做法中选用其他卷材或涂料时, 应注意材料的相容性问题。
2. 采光井排水可由单项工程设计确定。
3. 底板厚度除满足结构和防水要求外, 还应根据计算采取抗浮措施。



窗井防水构造(一)

西南18.J302

页次	50
----	----

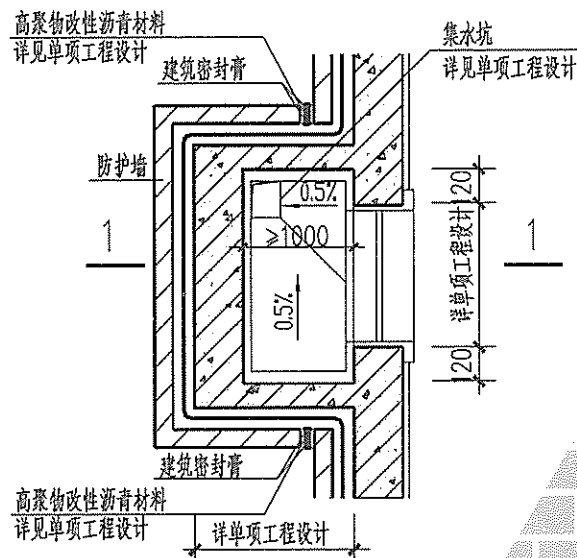

采光窗井平面
窗井与主体结构连接


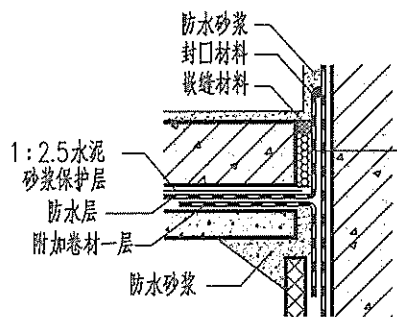
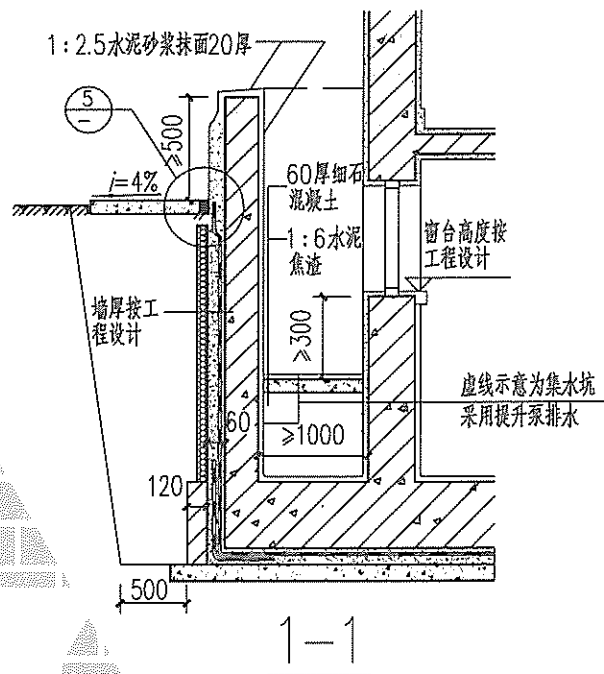


注：① 三元乙丙橡胶卷材防水层；② 氯化聚乙烯橡胶共混卷材防水层；
③ SBS改性沥青卷材防水层；④ 自选卷材防水层。

1. 窗井的底部在最高地下水位以上时，窗井的底板和墙应做防水处理并宜与主体结构断开。
2. 窗井和窗井的一部分在最高地下水位以下时，窗井应与主体结构连成整体，并在窗井内设集水井。
3. 无论地下水位高低，窗台下部的墙体和底板应做防水层。
4. 窗井外地面应做散水，散水与墙面间采用密封材料填实。
5. 通风口应与窗井同样处理，竖井窗下缘离室外地面高度不得小于 500 mm。

窗井防水构造(二)

第七部分 坑、池

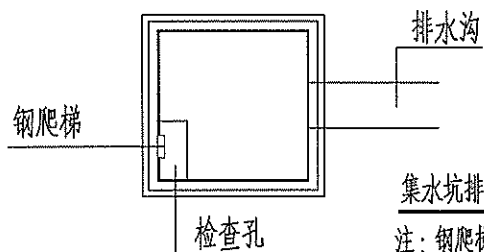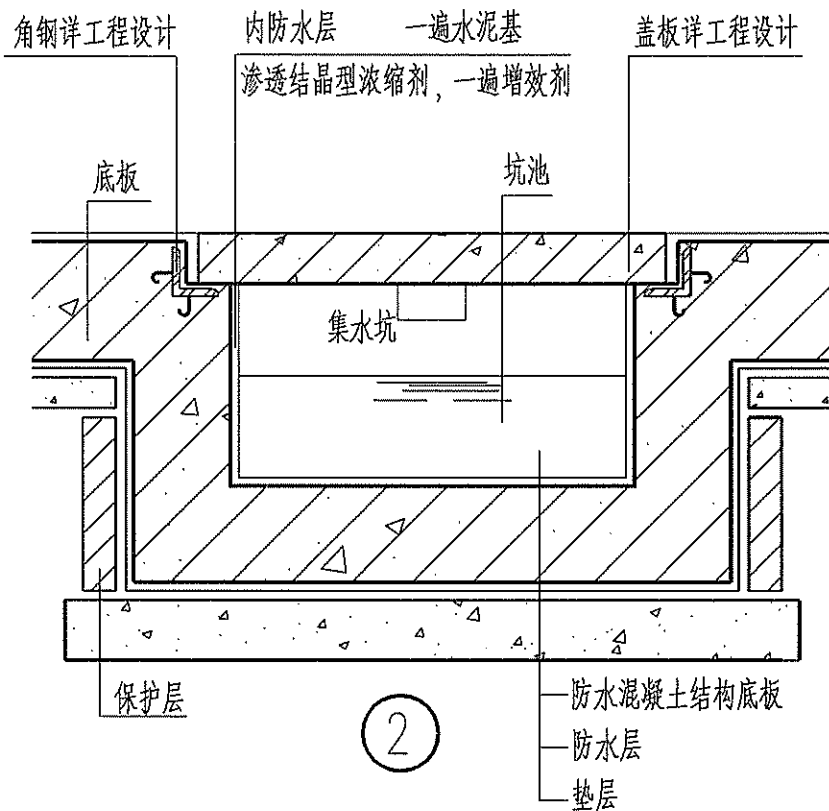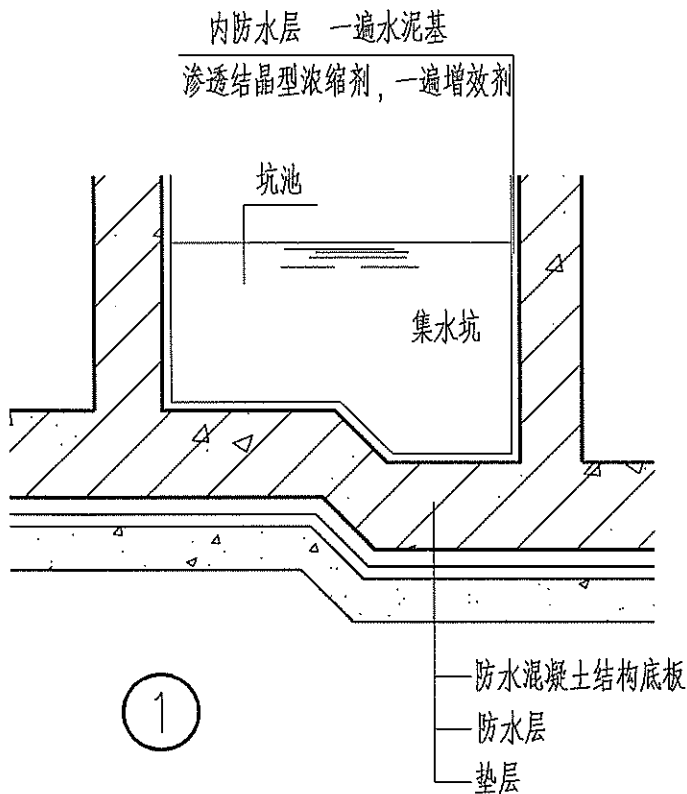


集水坑排水沟连接布置示意图


注: 钢爬梯、检查孔详单项工程设计。

坑、池防水构造


西南18J302
页次 52

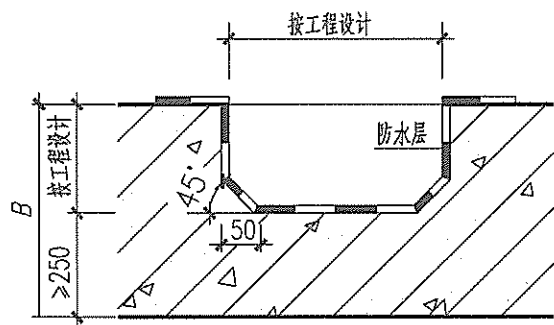


① 底板坑槽做法

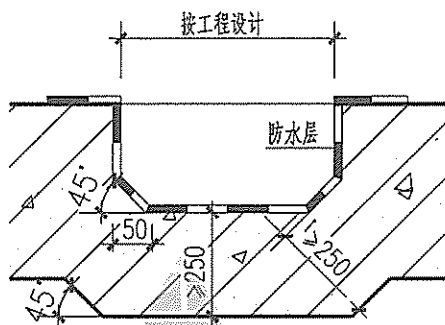


② 底板坑槽做法

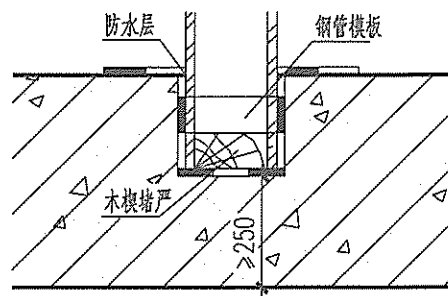


③ 预埋地脚螺栓孔

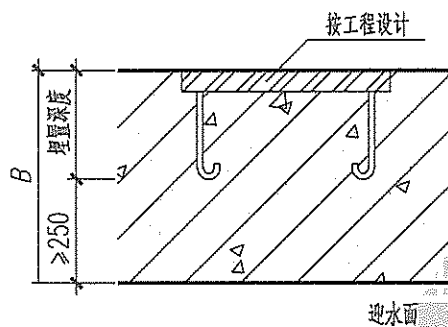

④ 预埋钢板

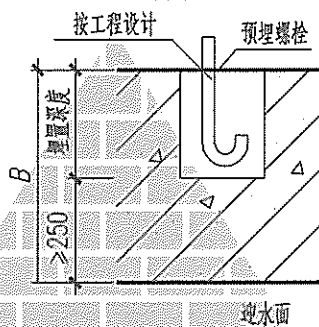

⑤ 预埋螺栓

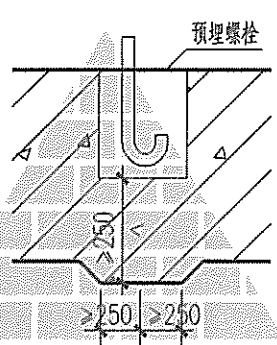


⑥ 预埋螺栓


注:

1. 预埋钢板及螺栓尺寸详工程设计。
2. 钢管模板在混凝土初凝后应及时拔出并应保证周围平滑。
3. 埋槽深度须根据工程需要由设计人员定,但其底板最小厚度应 ≥ 250 mm。

第八部分 桩基防水构造

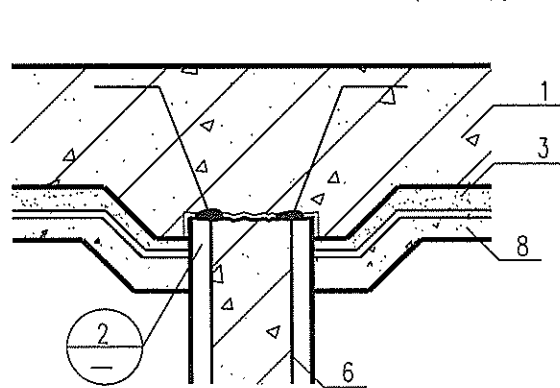

①

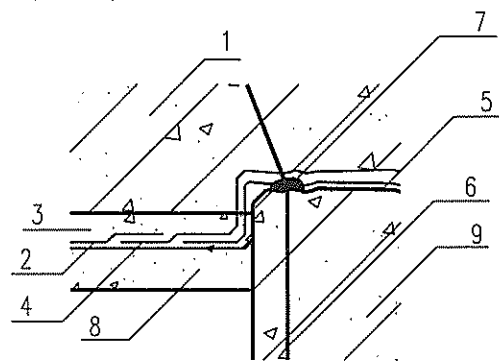

②


注:

1. 桩头防水做法必须先与结构专业协商确认后实施。
2. 防水层不能穿过桩身, 桩顶应嵌入底板至少50mm。
3. 破桩后如桩头有渗漏水, 需先将水止住才能施工其他防水层。
4. 桩头防水施工前, 基面处理应符合所选防水的施工要求。
5. 遇水膨胀止水条在浇筑底板混凝土前必须采取保护措施。
6. 所选防水涂料应具有与防水混凝土结合良好的性能。

- 1- 结构底板;
- 2- 底板防水层;
- 3- 细石混凝土;
- 4- 聚合物水泥防水砂浆;
- 5- 水泥基渗透结晶型防水涂料;
- 6- 桩基受力筋;
- 7- 遇水膨胀止水条;
- 8- 混凝土垫层;
- 9- 桩基混凝土。

桩基防水构造(一)


西南18J302
页次 54

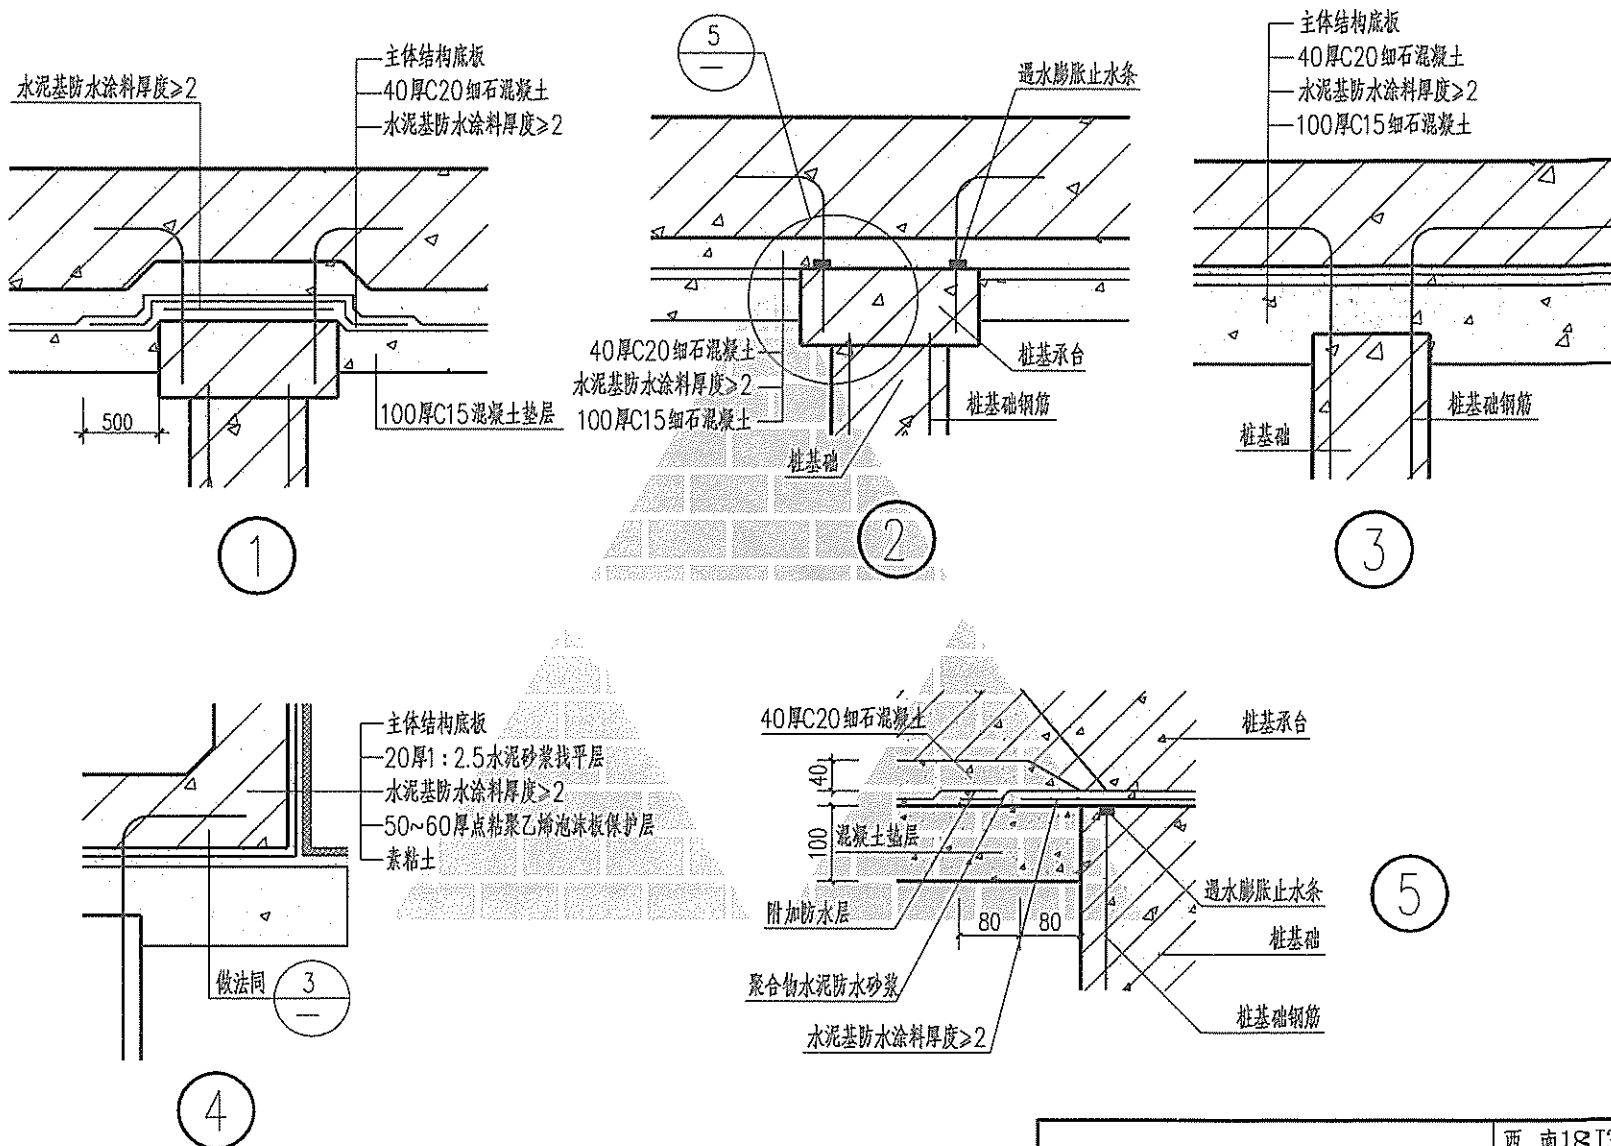

桩基防水构造(二)

西南18J302


页次 55

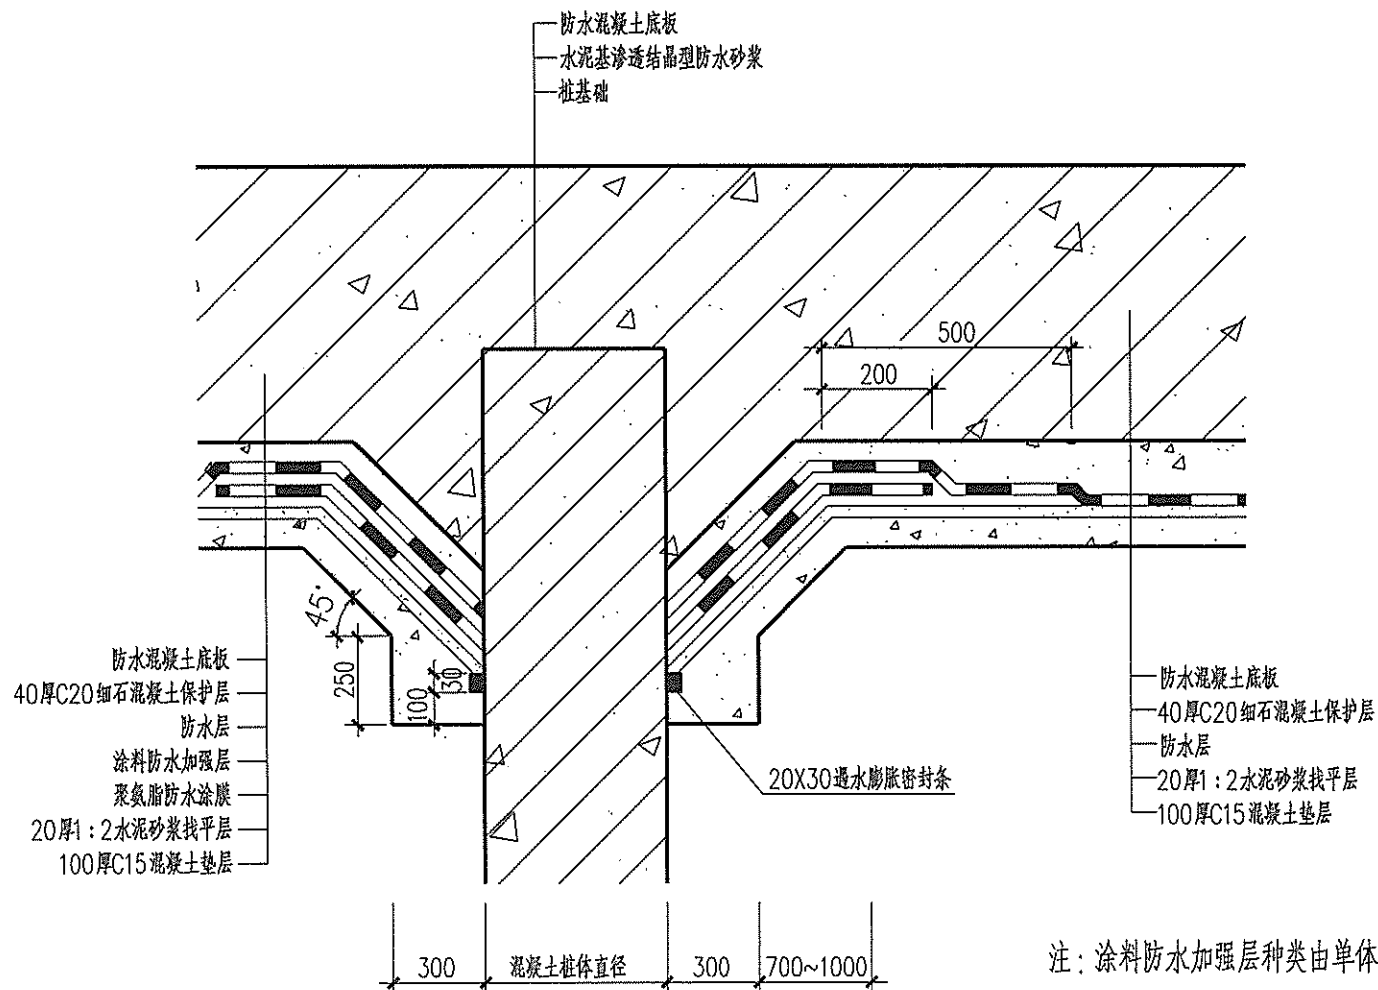



注：涂料防水加强层种类由单体设计定。

桩基防水构造（三）

西南18J302	
页次	56

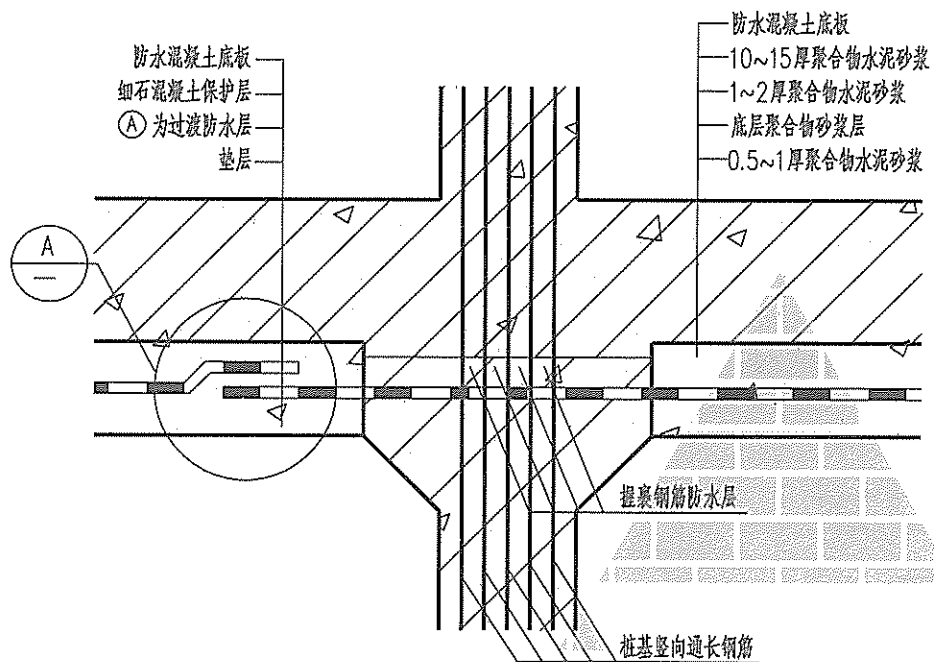

桩基防水构造示意图

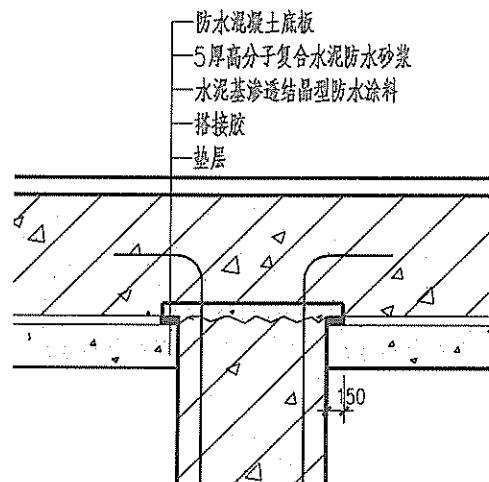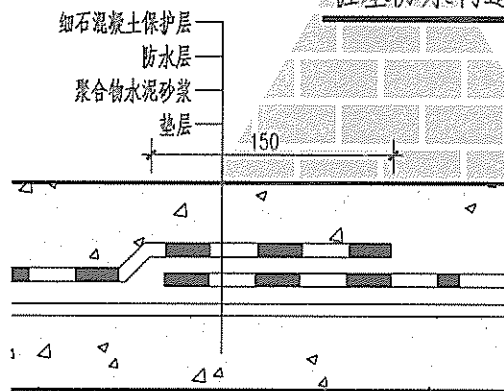


桩头防水构造

A

桩基防水构造(四)

西南18J302

页次 57

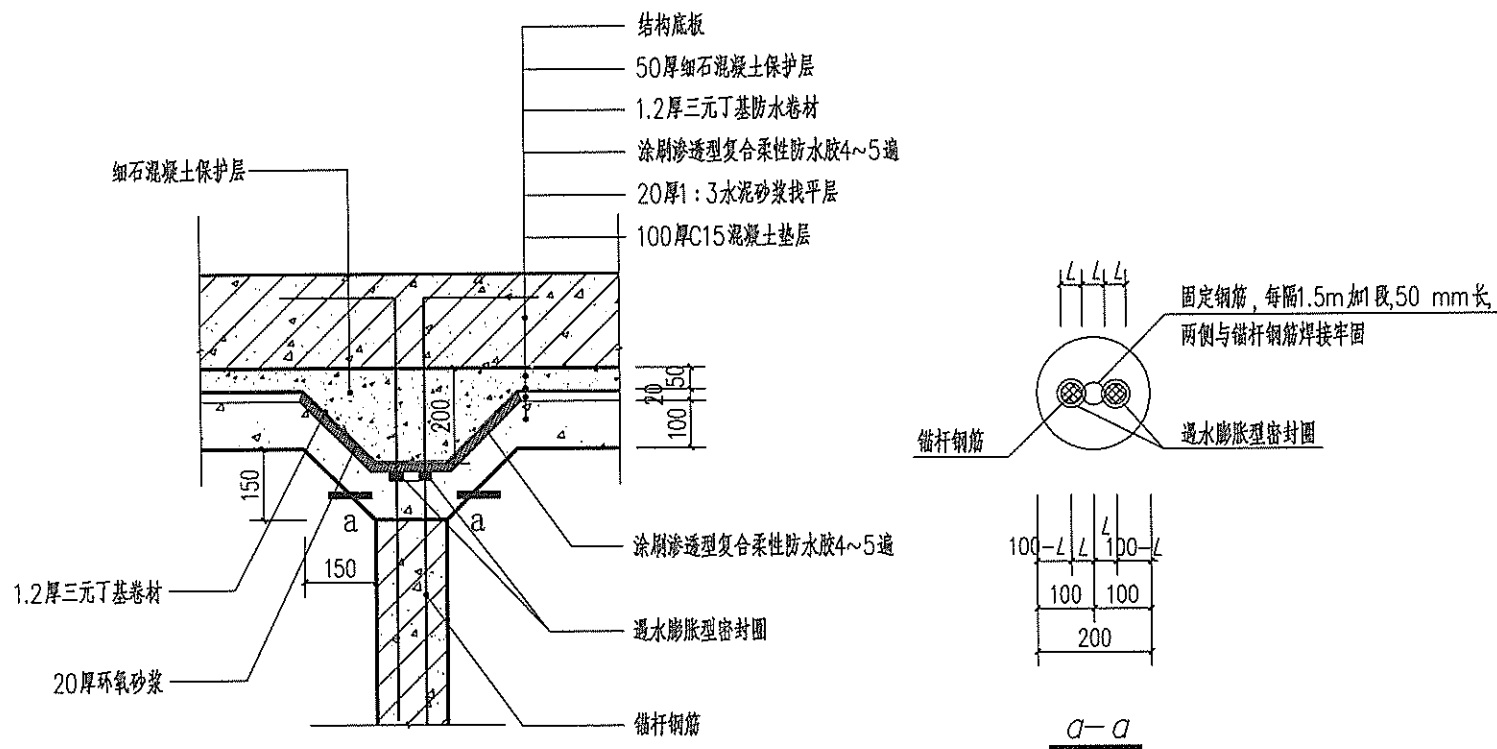


锚杆顶部防水构造

抗浮锚杆防水构造

西南18J302



页次 58

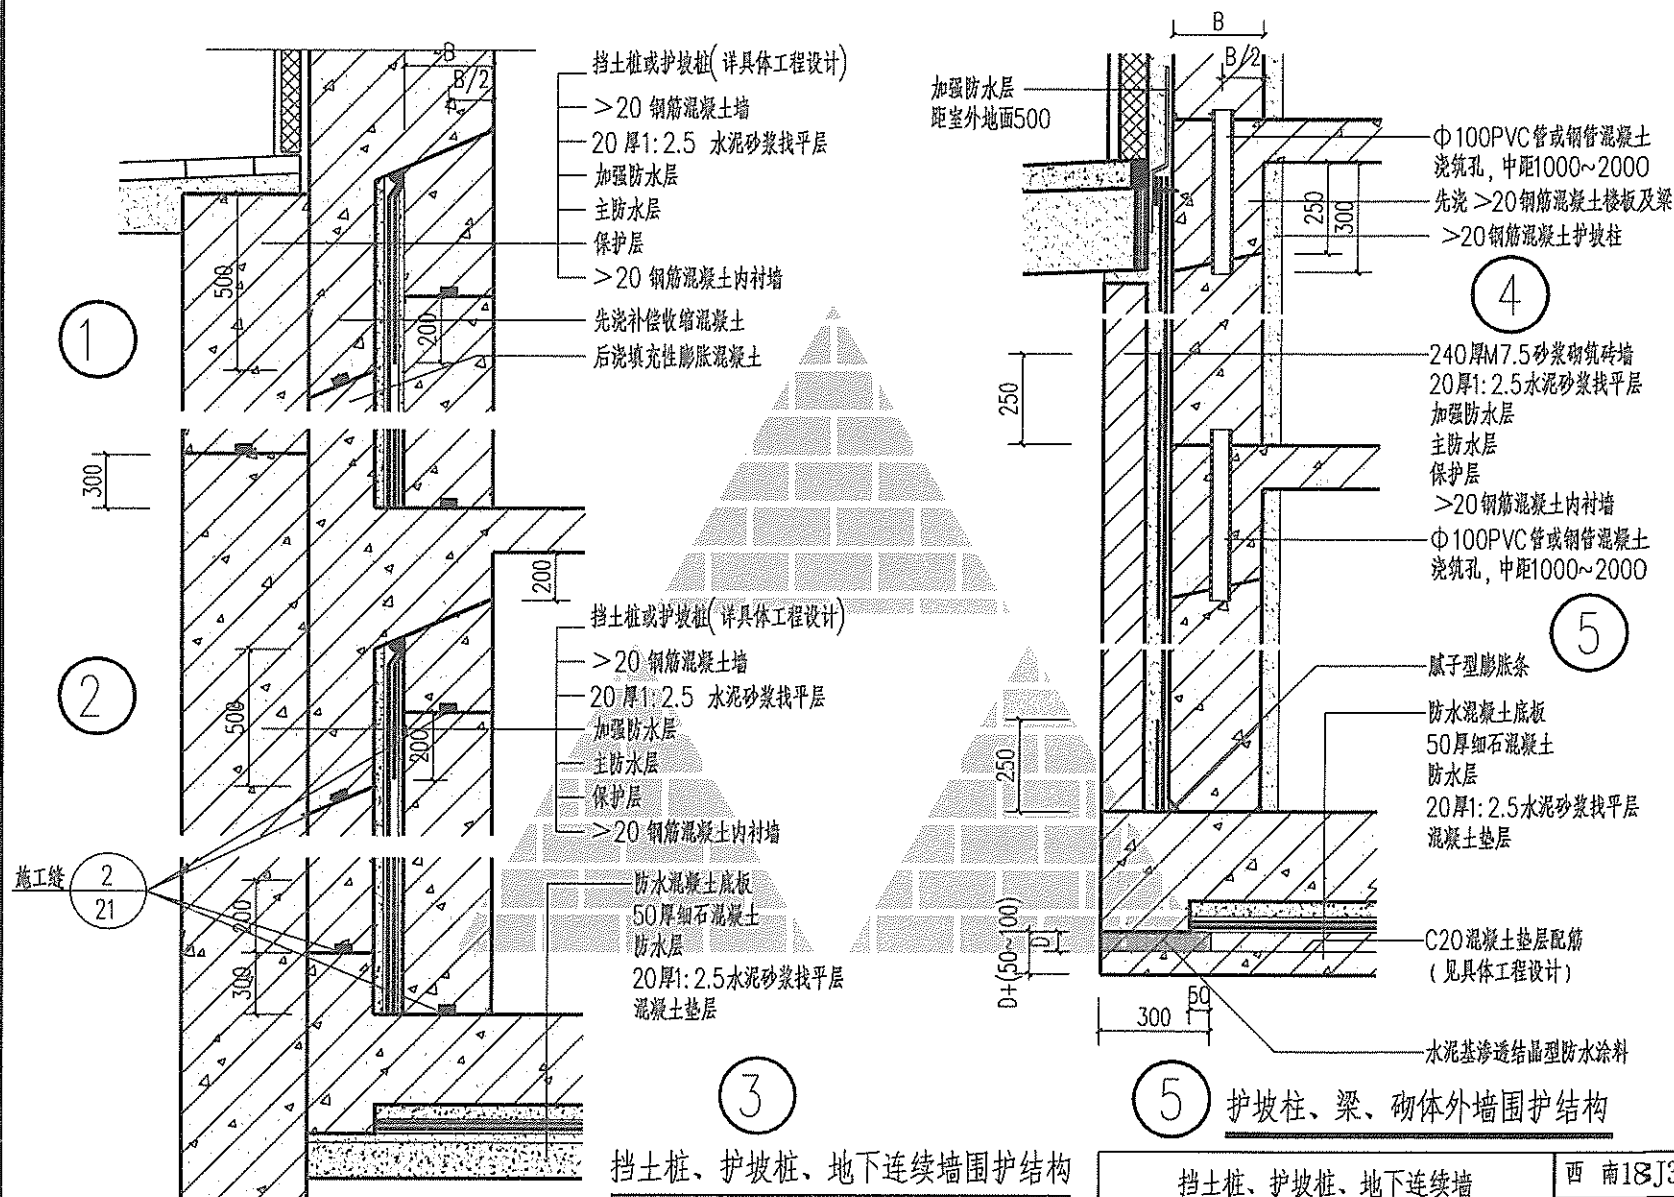

挡土桩、护坡桩、地下连续墙
围护结构防水构造(一)

西南18J302

页次 59

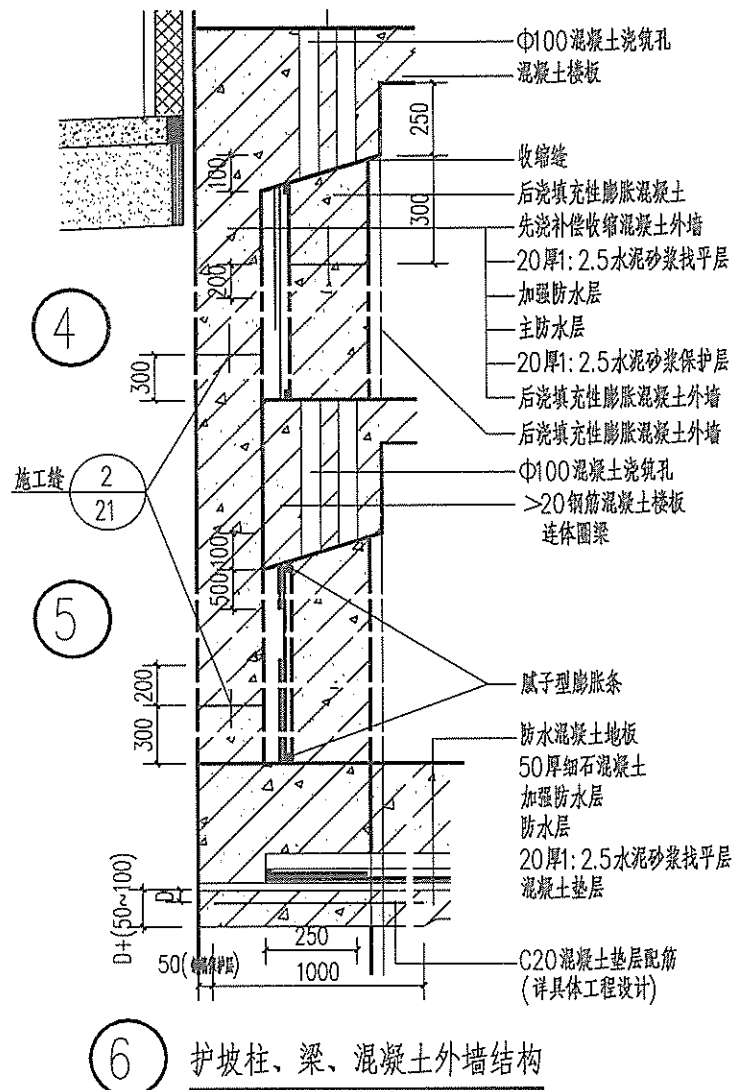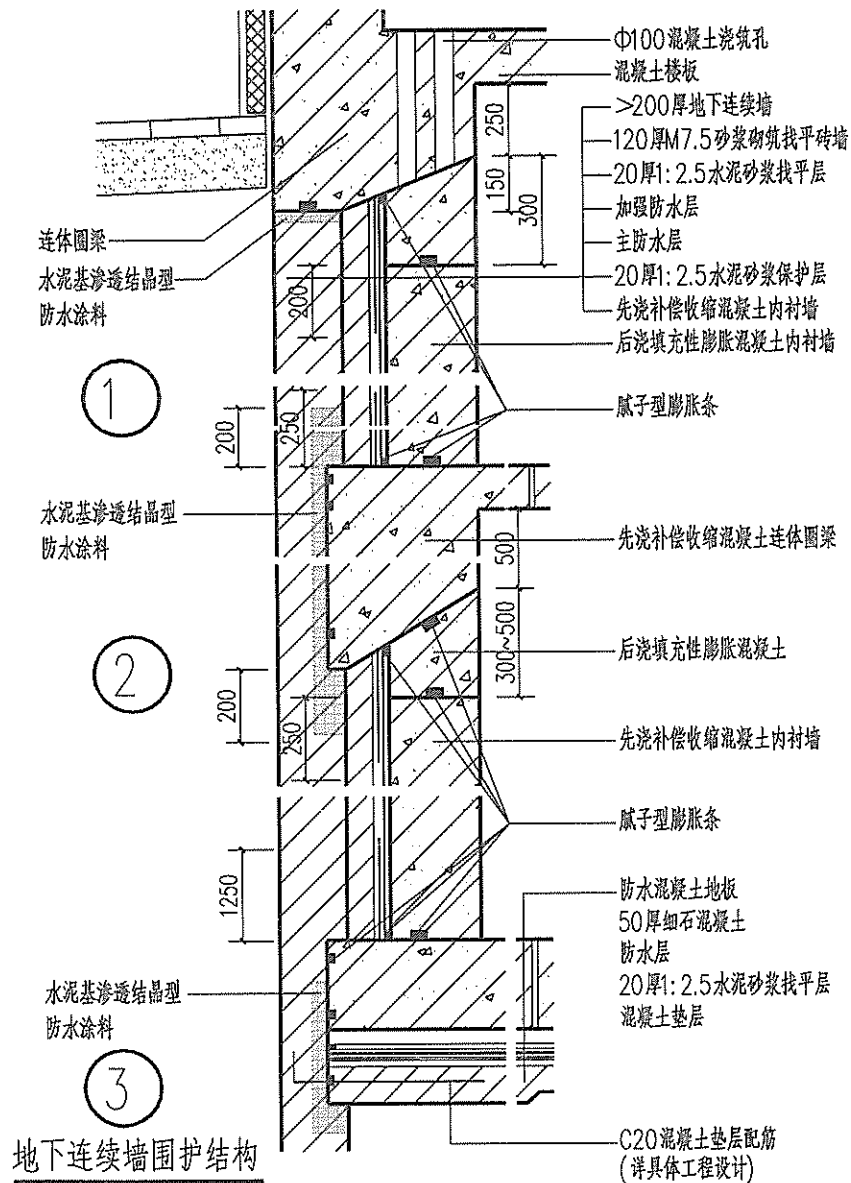

挡土桩、护坡桩、地下连续墙围护结构防水构造(二)

西 南18J302

页次	60
----	----

第九部分 降排水

降排水说明

1 设计要求

1.1 降排水是用人工降低地下水位的办法，消除地下水对地下室的影响。靠山坡地等有自流排水条件而无倒灌可能的工程，应采用自流排水；对无自流排水条件、防水要求较高且有抗浮要求的地下工程，可采用渗排水、盲沟排水或机械排水。

1.2 降排水设施放在地下工程结构外墙外侧和底板下面，引水到排水管排出或引到集水井由机械排出。对隧道、涵洞及防水要求不高的人行通道等，可在地下工程内部设排水设施，如明沟、暗沟排水、架空排水层等。

1.3 盲沟沿建筑物四周或迎水面设置，盲沟中心至建筑物基础外缘的最小距离按下式确定。

$$L = B/2 + h/\tan \varphi$$

式中： B 为盲沟总宽度； h 为基础地致盲沟底垂直距离； φ 为土壤内摩擦角。

2 材料选用

2.1 反滤层（滤水层和渗水层的总称）

滤料颗粒应坚实，不风化，不水解，含泥量和粒径小于0.1mm的颗粒含量不大于3%，颗粒不均匀系数（ $K_{80} = d_{80}/d_{10}$ ）控制在5~10mm范围内。

2.2 渗排水管：

管径一般不小于 $\phi 150\text{mm}$ ，管内设计水量充满度不大于0.8 D ，埋设坡度 $\phi 150 \sim \phi 130$ 管为1%~3%，大于 $\phi 300$ 管为1%~2%，渗水管壁孔一般按梅花形布置，孔径参考表1选用：

表1 渗排水管孔

孔形	砂性土	粘性土
	<2	>2
圆形	(2.5~3) d_{50}	(3~4) d_{50}
条形	(1.25~1.5) d_{50}	(1.5~2) d_{50}

3 反滤层施工


3.1 反滤层一般做2层，每层厚100~200mm，要求层次分明，一次施工完成。铺设时宜用平板振捣振实，对于承重较大的部位，应该以压缩模量控制，切不可碾压夯打，以免被粉碎的细颗粒堵塞孔隙，影响排水，反滤层可参考表2设计。

表2 反滤层设计参数 (单位：mm)


反滤层设计参数	砂性土	粘性土
第一层(靠土层)	0.1~2粒径砂子	2~5粒径砂子
第二层	1~7粒径小卵石	5~10粒径小卵石

注： d_{50} ——滤料累积筛余量粒径。


3.2 检查井：设置在渗排水管或盲沟的转角处和直线段相距30~50m处（当管径大于300mm时，可延长至70m）。

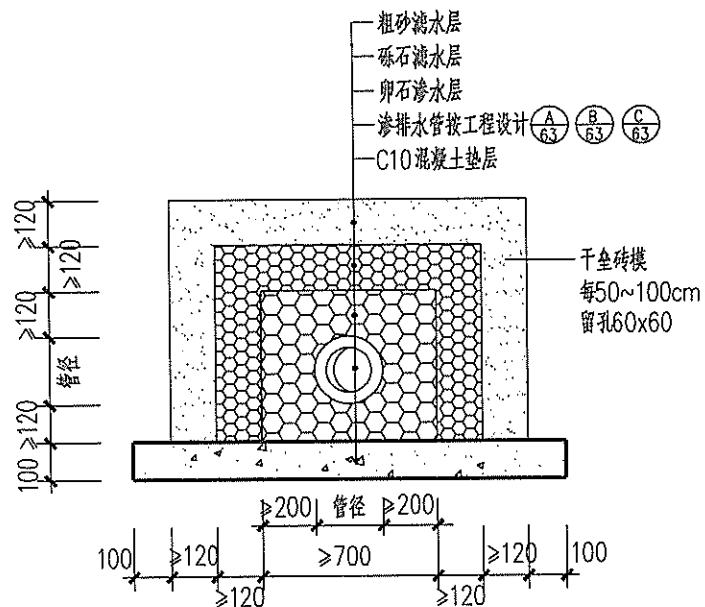


① 有渗水管型盲沟

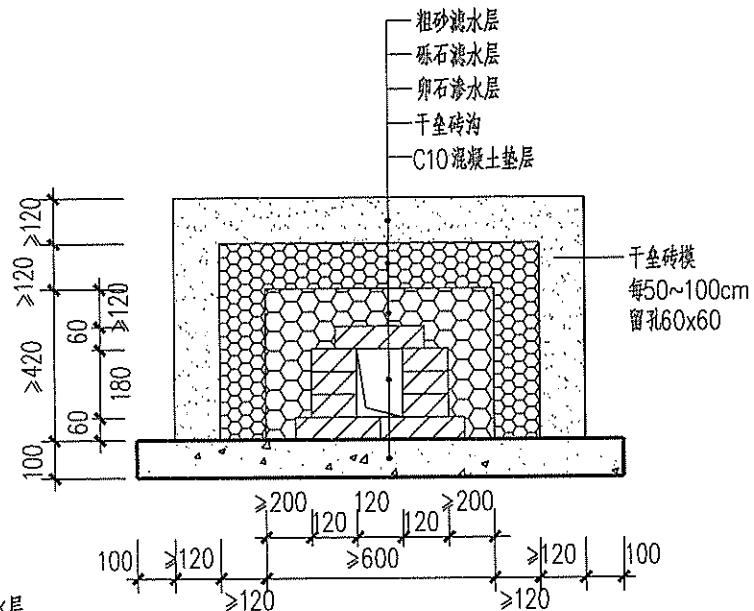

② 干垒砖盲沟

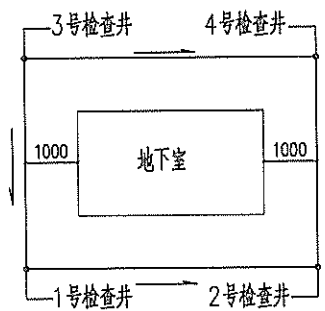

盲沟平面布置示意图

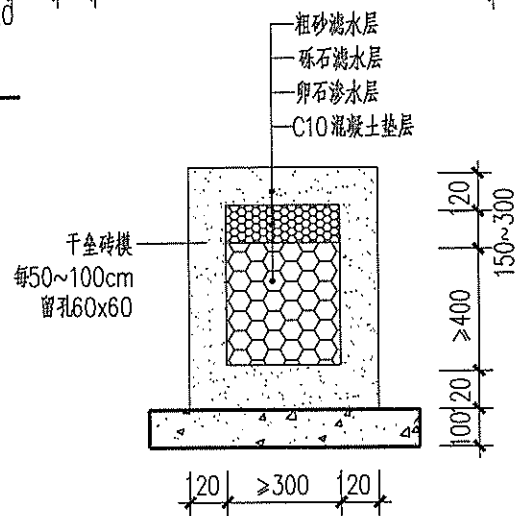


③ 无渗水管管型盲沟

注:


1. 本图表示一般室外环状盲沟设施组成及示例。
2. 检查井可参考给排水专业有关详图以满足积水抽、排、沉泥等功能并便于维修。

盲沟降排水(一)


西南18J302
页次 62

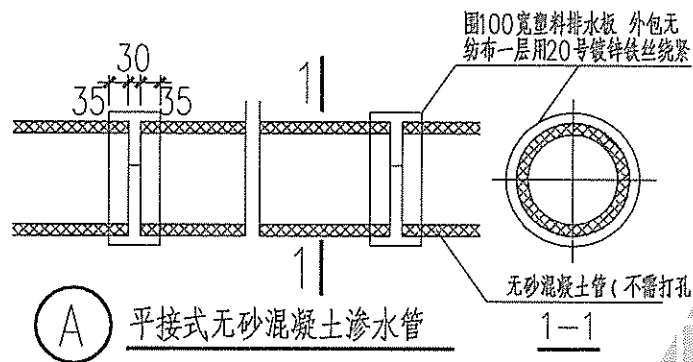

(A) 平接式无砂混凝土渗水管

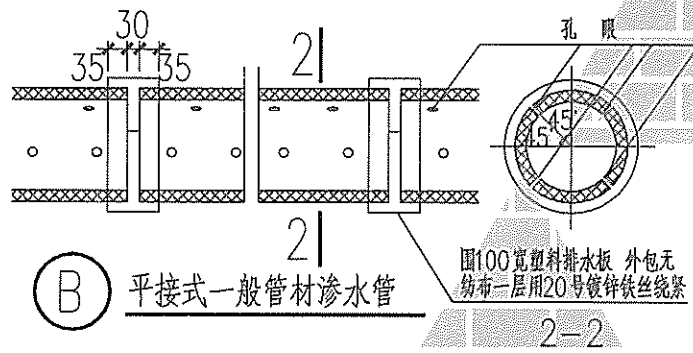


(B) 平接式一般管材渗水管

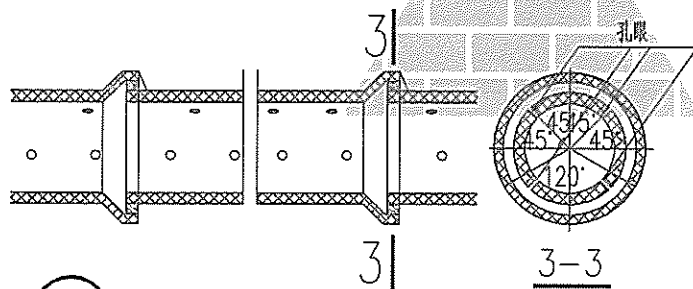


(C) 承插式一般管材渗水管

注: 渗水管材料及尺寸,
盲沟检查井(检查井参
考给排水专业有关详图)
均按工程设计。

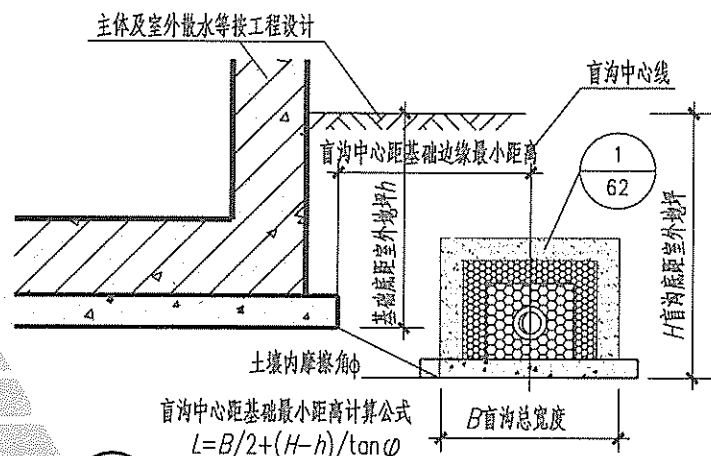


1 离墙盲沟剖面示意

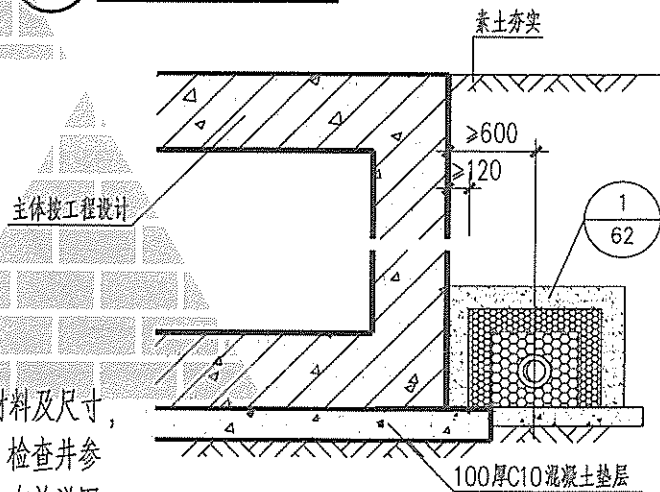

2 贴墙盲沟剖面示意

盲沟降排水(二)

西南18J302
页次 63

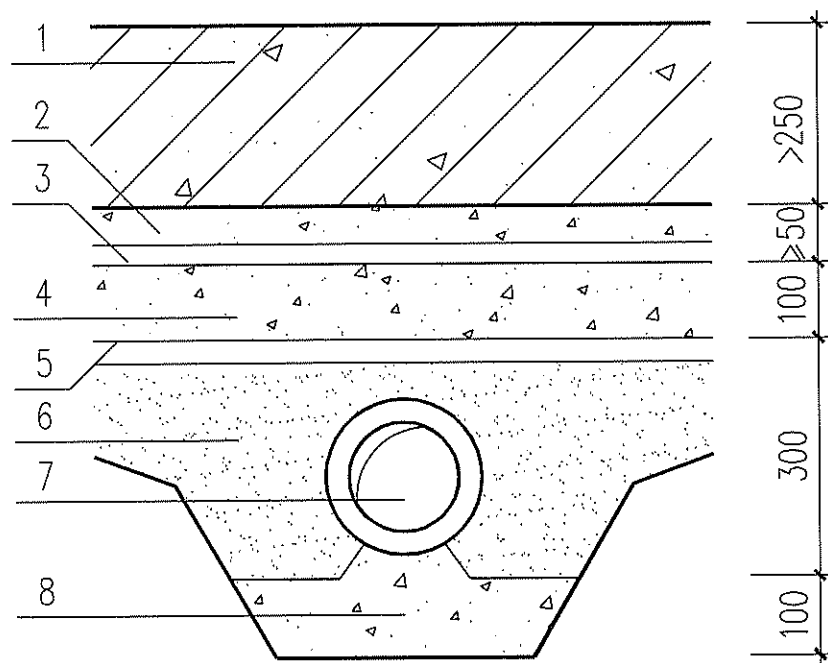

渗排水层构造

- 1—结构底板； 5—隔浆层；
2—细石混凝土； 6—粗砂过滤层；
3—底板防水层； 7—集水管；
4—混凝土垫层； 8—集水管座。


注：

1. 渗排水应做在结构底板下面。
2. 粗砂过滤层总厚度宜300mm，如较厚时应分层铺填，过滤层与土壤接触处应用厚度100~150mm，粒径为5~10mm的石子铺填。
3. 过滤层顶面与结构底板之间，应铺一层卷材或30~50mm厚1:3水泥砂浆隔浆层。
4. 集水管坡度不宜 $<1\%$ ，且不得有倒坡现象。
5. 地下水导入集水井后用泵抽走。
6. 防水层厚度及材料由设计人员根据工程情况选用。


渗排水层构造

西南18J302


页次 64

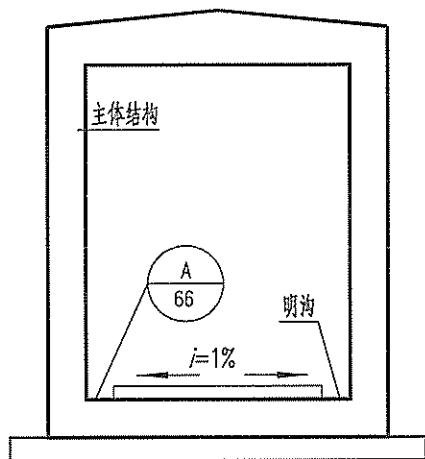


① 明沟排水

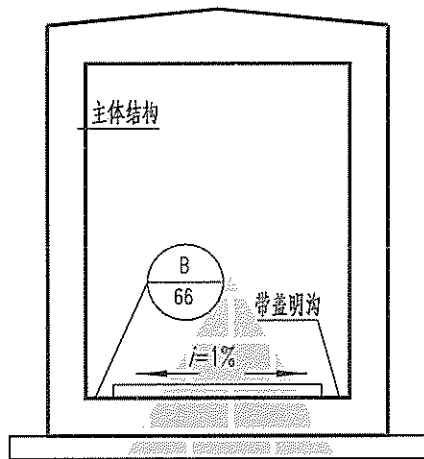

② 带盖明沟排水

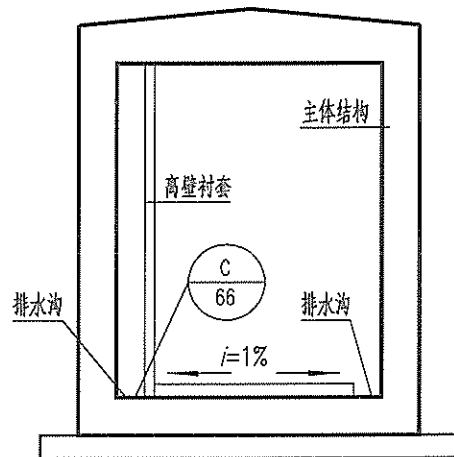

③ 夹层墙排水

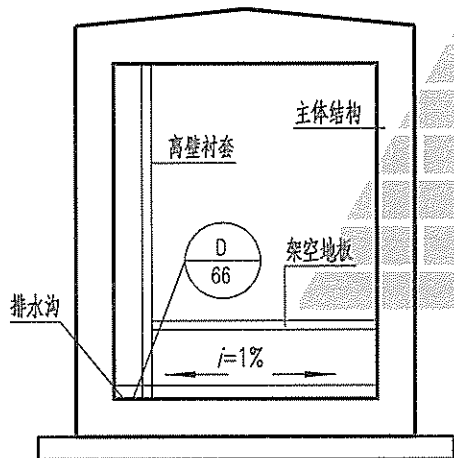


④ 综合排水

注:

1. 内部沟槽衬套排水法适用于地质为弱透水性土壤且渗漏水量不大;附近无排水系统,室内净空较大等条件。
2. 地下室外围结构应做防潮(或防水)并打素粘土。
3. 地面积水应先流向室内水沟,最后用水泵(或自流)排除。
4. 当立墙夹层做检修层时,净宽应 $\geq 600\text{mm}$ 。
5. 衬套砖墙应预留 $240\text{mm}\times 500\text{mm}$ 清灰孔,中距 1000mm ,清完落地灰后堵严。
6. 左图均为剖面示例。
7. 本页适用于三、四级防水等级。


室内明沟、架空地板排水构造(一)

西南18J302
页次 65

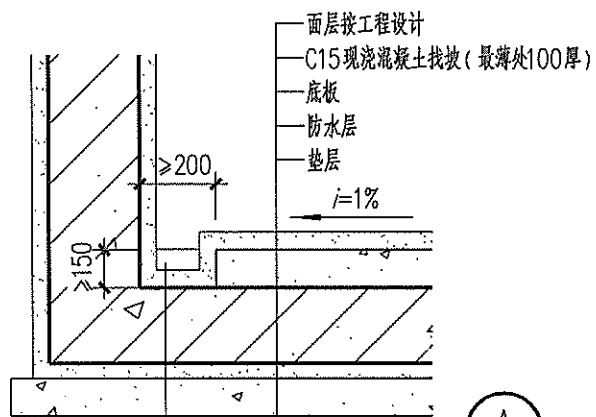


明沟纵向坡度 $\geq 0.5\%$

A

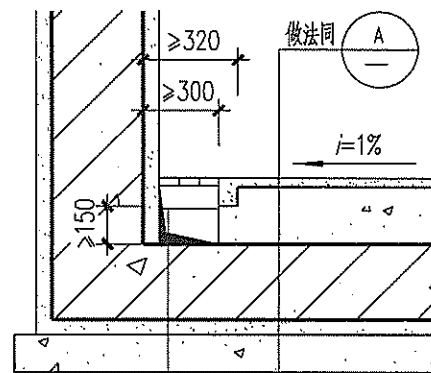


带盖明沟
明沟纵向坡度 $\geq 0.5\%$

B

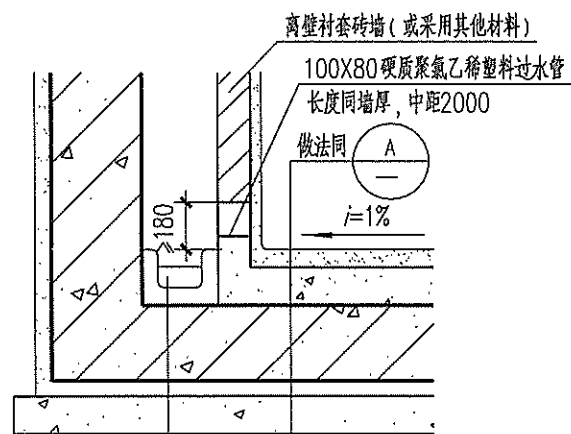

明沟纵向坡度 $\geq 0.5\%$

C

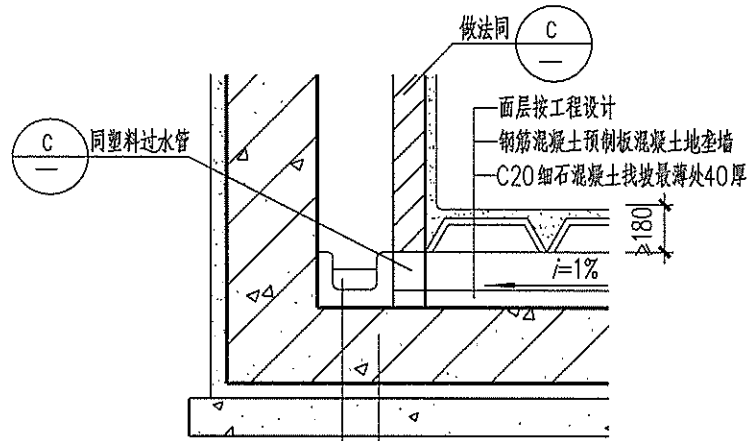


明沟纵向坡度 $\geq 0.5\%$

做法同 A


D

室内明沟 架空地板排水构造 (二)

西南18J302
页次 66

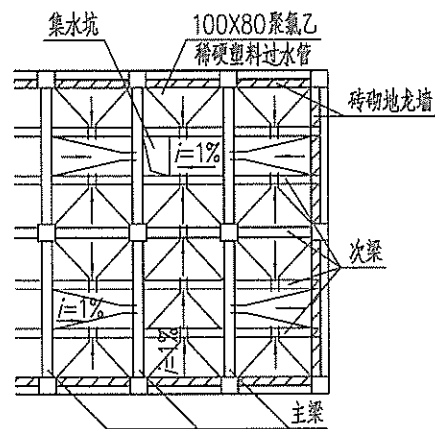


底板找坡平面示例

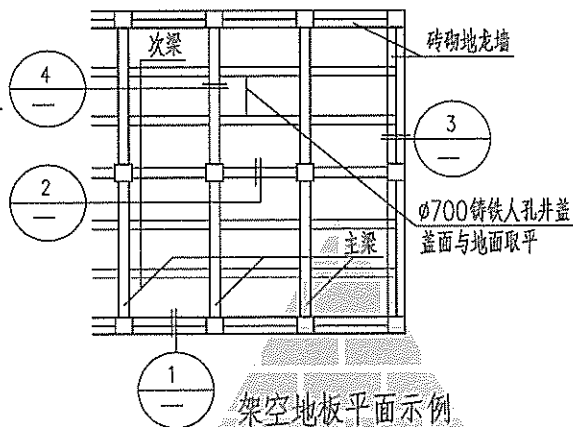


架空地板平面示例

注:


1. 本图仅表示梁、板式底板结构设有架空底板时的排水做法。
2. 当地板为板式结构时，可以砖砌地垄墙代替主、次梁以架空预制钢筋混凝土底板。其他部分仍可参照本图要求进行。
3. 集水坑应为地下工程底板的最低处，其部位应临近建筑物的外围，坑深及长度尺寸不宜 $<500\text{mm}$ ，以利于水泵及其吸水底阀正常工作。
4. 本图仅示架空层做法，其主体防水由工程设计决定。

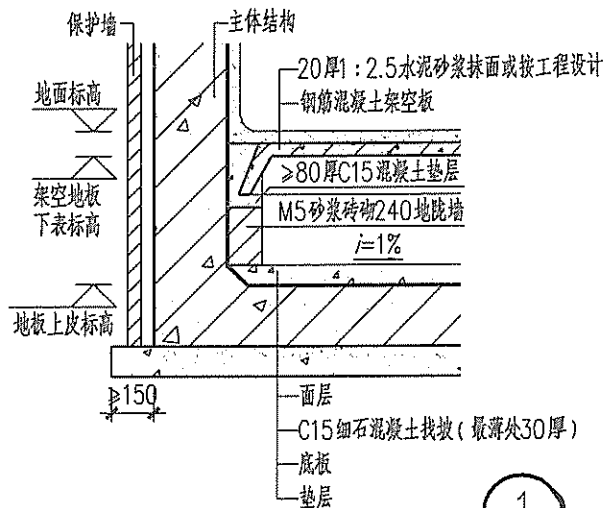


1

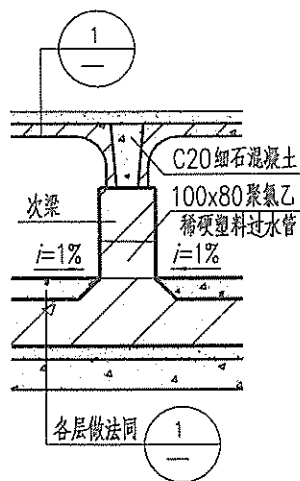

2

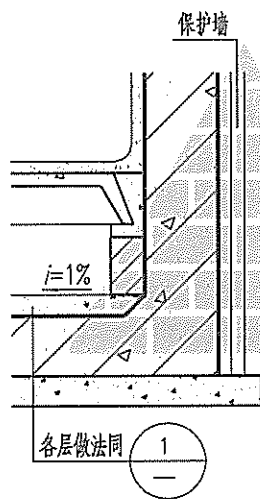

3

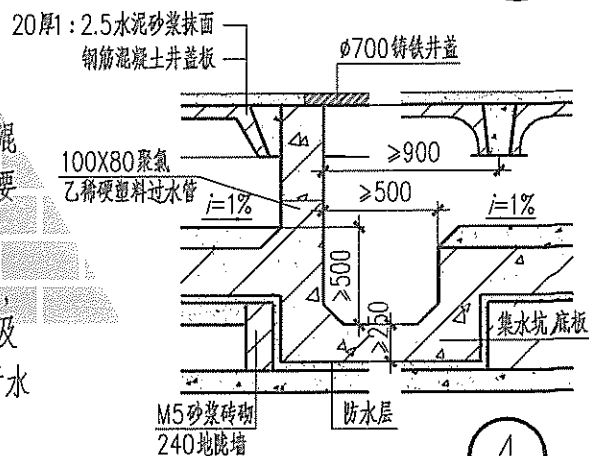

4

架空地板内排水构造

西南18J302
页次 67

第十部分 夹层塑料板防排组合构造

夹层塑料板防排水组合说明

1 适用范围：主要用于建筑防水排水相结合用途，在其他防水构造的基础上排出少量渗漏水的防水组合。本图集主要用于地下建筑防水排水。

2 夹层塑料板材料

2.1 可选用乙烯—醋酸乙烯共聚物、乙烯—沥青共混聚合物、聚氯乙烯、高密度聚乙烯类或其他性能相近的材料，如高抗冲聚苯乙烯（HIPS）。部分材料性能指标见表2.1。

表2.1 夹层塑料板部分材料性能

项 目	性能指标			
	乙烯—醋酸乙烯聚合物 (EVA)	乙烯—沥青共混聚合物 (EVA)	聚氯乙烯 (PVC)	高密度聚乙烯 (HDPE)
拉伸强度 (MPa)	≥16	≥14	≥10	≥16
断裂延伸率 (%)	≥550	≥550	≥200	≥550
透水性, 120min (MPa)	≥0.3	≥0.3	≥0.3	≥0.3
低温折弯性	-35℃无裂纹	-35℃无裂纹	-20℃无裂纹	-35℃无裂纹
热处理尺寸变化率 (%)	≤2.0	≤2.5	≤2.0	≤2.0

2.2 缓冲层宜采用无纺布或聚乙烯泡沫塑料。其材料性能指标见表2.2。

表2.2 缓冲层材料性能指标

性能指标 材料名称	抗拉强度 (N/50mm)	伸长率 (%)	质量 (g/m ²)	顶破强度 (kN)	厚度 (mm)
聚乙烯泡沫塑料	>0.4	≥100	—	≥5	≥5
无纺布	纵横向≥700	纵横向≥50	>300	—	—

夹层塑料板防排组合说明 (一)

西 南18J302
页 次 68

2.3 夹层防水板产品规格(按支点高度编号,从高到低):H40、H32、H25、H18、H12、H10等6种。


2.4 夹层防水板产品规格及性能,见表2.4。

表2.4 夹层防水板产品规格及性能


产品性能			单位	混凝土面层及地板面层					粉刷面层	土工布复合面层				备注	
				H40	H32	H25	H18	H12	H10	H10	H25	H18	H12		H10
尺寸	支点高度		mm	40	32	25	18	12	10	10	25	18	12	10	产品几何尺寸 门幅1.25m 长度任意
	支点中心距		mm	~82	~60	~41	~25	~20.5	~20.5	~20.5	~41	~25	~20.5	~20.5	
	空隙率		%	88	86	84	83	82	82	82	84	83	82	82	
	支点混凝土折算厚度		mm	11	10	8	6	4	3	3	—	—	—	—	
强度	塑料支点抗压		t/m ²	5	10	20	30	35	40	40	20	30	35	40	抗压测试值
	保温砂浆支点抗压		t/m ²	7	12	22	32	37	42	42	—	—	—	—	
	混凝土支点抗压		t/m ²	150	200	250	300	300	300	100	—	—	—	—	
泄水量	100m ²	i=1%	m ² /h	280	250	200	165	85	46	—	200	165	80	46	水力学理论 计算值
		i=5%	m ² /h	430	380	280	170	98	60	—	280	170	90	60	
应用部位				地下建筑 防排水	地下建筑 防排水	地下建筑 防排水	地下建筑 防排水	地下建筑 防排水	地下建筑 防排水	地下建筑 屋顶绿化	地下建筑 屋顶绿化	地下建筑 屋顶绿化	地下建筑 屋顶绿化	地下建筑 屋顶绿化	

3 夹层塑料板搭接要求:

3.1 支点向下的搭接:至少一个支点搭接,支点上小下大,如图

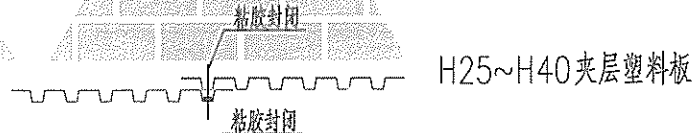

3.2 支点向上的搭接:至少两个支点搭接,支点上大下小,如图

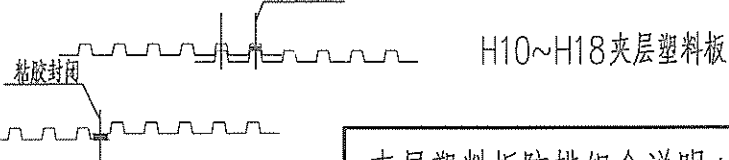


3.3 平面粘接:主要用于地下室墙内防排水。




夹层塑料板防排组合说明(二)

西南18J302
页次 69

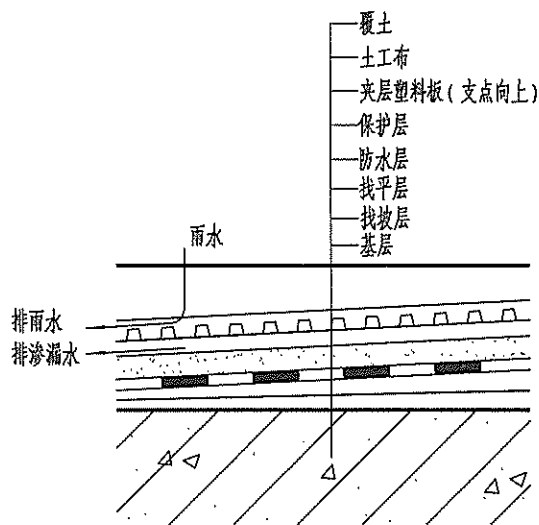

基本构造

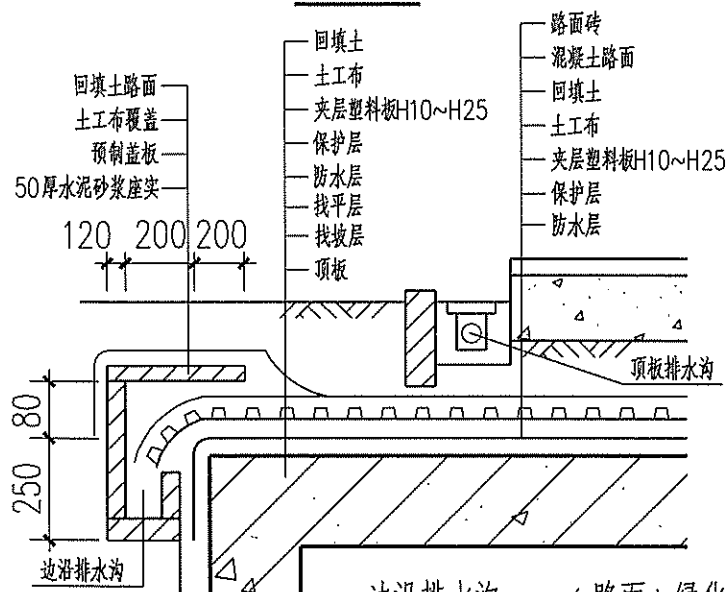

边沿排水沟, (路面+绿化)的排水路径


注:

- 1 大面积顶板(路面+绿化)的排水路径
 - 1.1 路面表面水—顶板排水沟—边沿排水沟。
 - 1.2 路面的渗下水和绿化的渗下水—经土工布过滤—夹层塑料板面排出一边沿排水沟。
 - 1.3 透过夹层塑料板的少量渗漏水—从防水保护层表面与塑料板凹槽间流出—边沿排水沟。
- 2 夹层塑料板与土工布的作用
 - 2.1 土工布能挡土滤水、保温,使过滤的多余水在塑料板面上排出。
 - 2.2 塑料支点支撑土工布以上的荷载,抗压强度高,能保证空隙层不变形;路面或绿化覆盖层又是传力的扩散层。
 - 2.3 支点间通畅的空隙层能排水、透气,替代传统150~250mm厚度的卵石疏水层。
- 3 夹层塑料板与土工布的施工方法
 - 3.1 将夹层塑料板边沿支点大眼套小眼互相搭接,满堂铺设。
 - 3.2 搭接方向与防水卷材相同,是顺坡方向。
 - 3.3 搭接部位用配套胶水粘接或热塑料焊接并压。
 - 3.4 再满铺土工布,土工布铺设不必考虑方向,互相搭接150mm,搭接部位用不干胶或砂土压实。


夹层塑料板防排组合构造(一)

西南18J302


页次 70

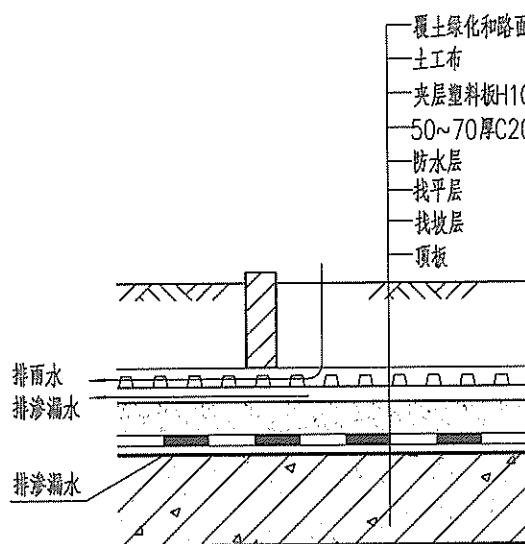


① 顶板防排组合构造

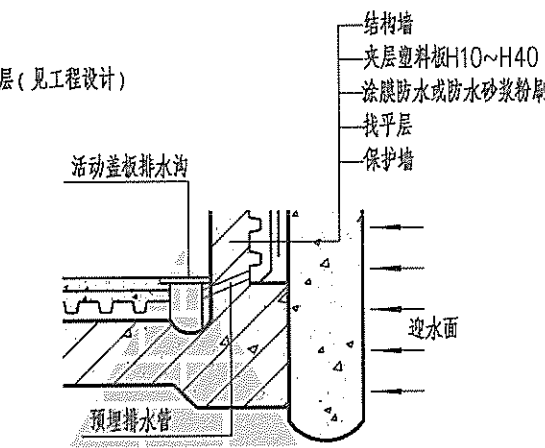


② 外墙防排组合构造

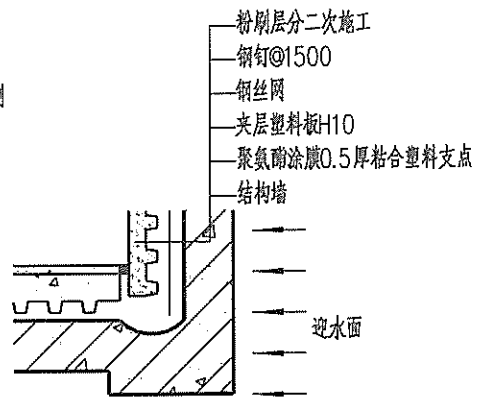

③ 内墙面防排组合构造

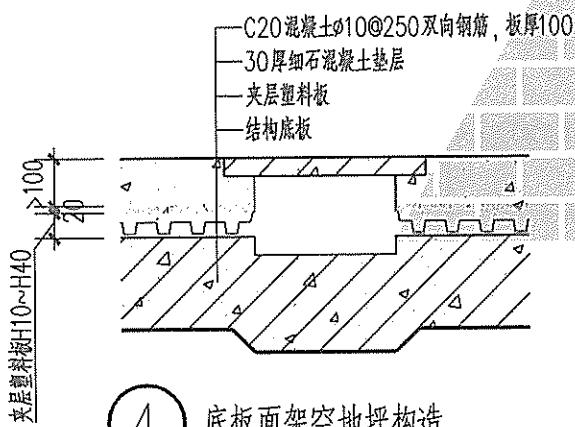

④ 底板面架空地坪构造

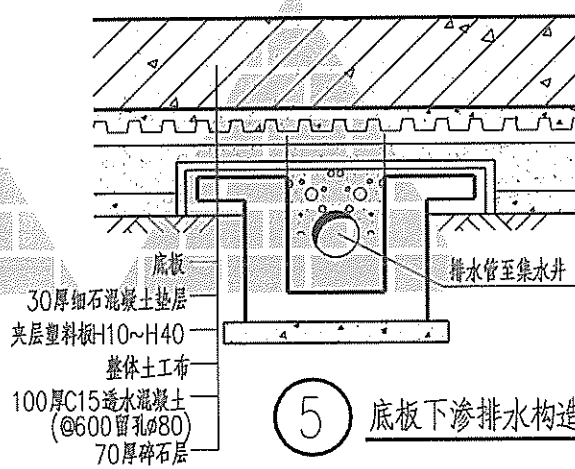


⑤ 底板下渗排水构造


注:用夹层塑料板可以在地下工程的顶板、墙板(内、外)、底板(上、下)分别做出排出渗漏水的中空夹层。

夹层塑料板防排组合构造(二)


西南18J302
页次 71

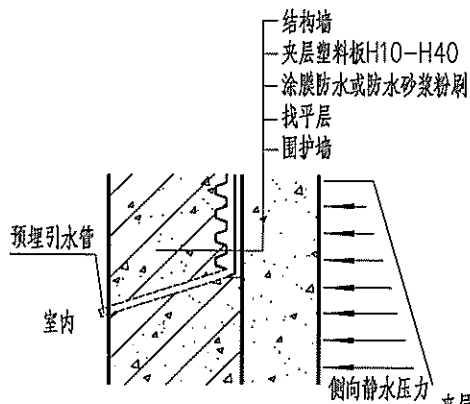


① 侧墙外防水

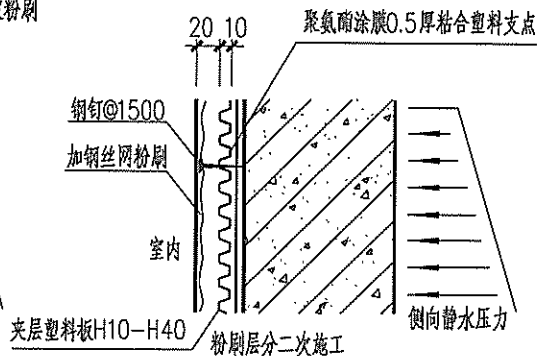


② 侧墙内防水

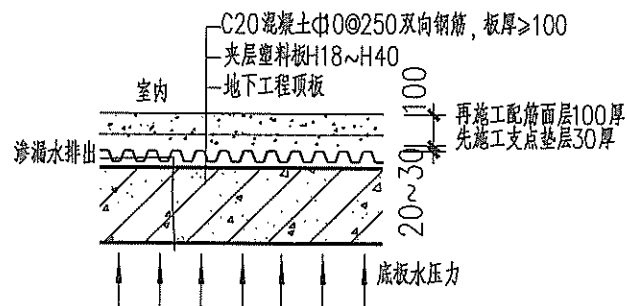


③ 内防水

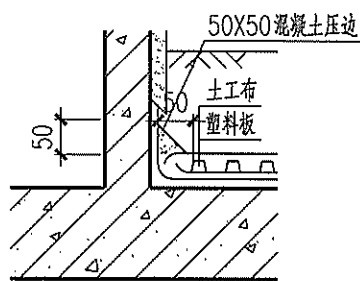

④ 边沿收口

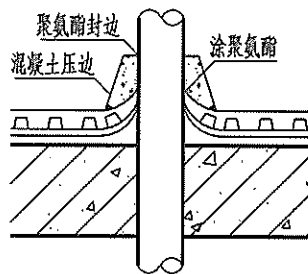


⑤ 穿顶板管道节点

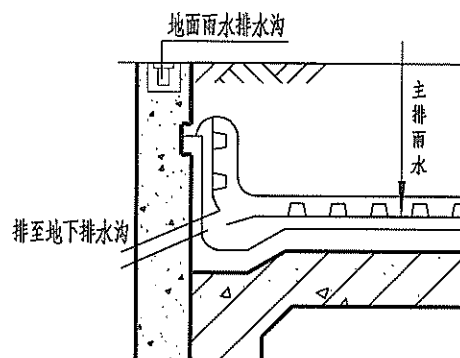


⑥ 边沿围护排水

夹层塑料板防排组合构造(三)


西南18J302
页次 72

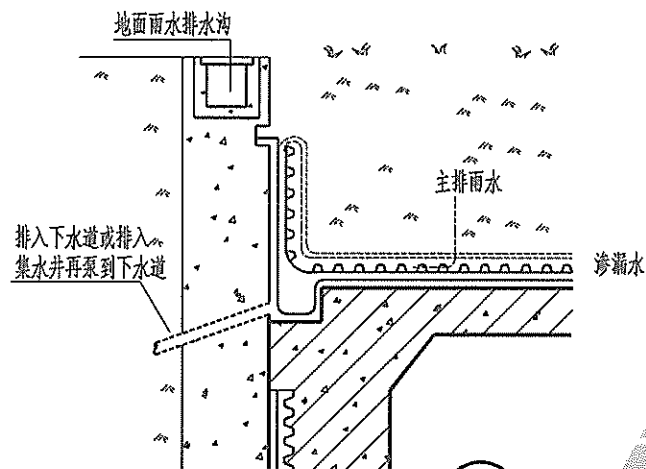

1 顶板整体构造一(内沿沟)

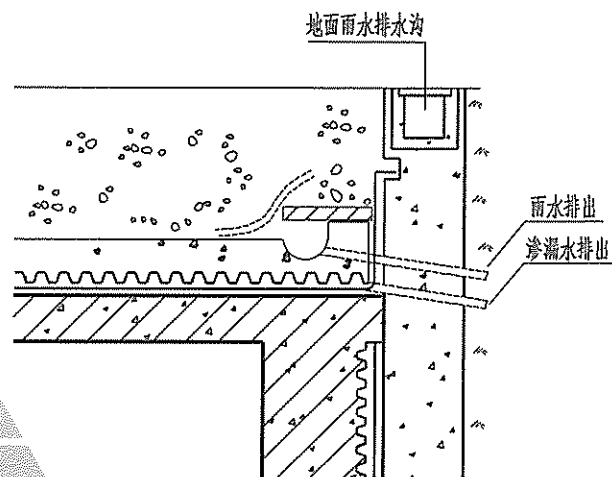


2 顶板整体构造二(内沿沟)

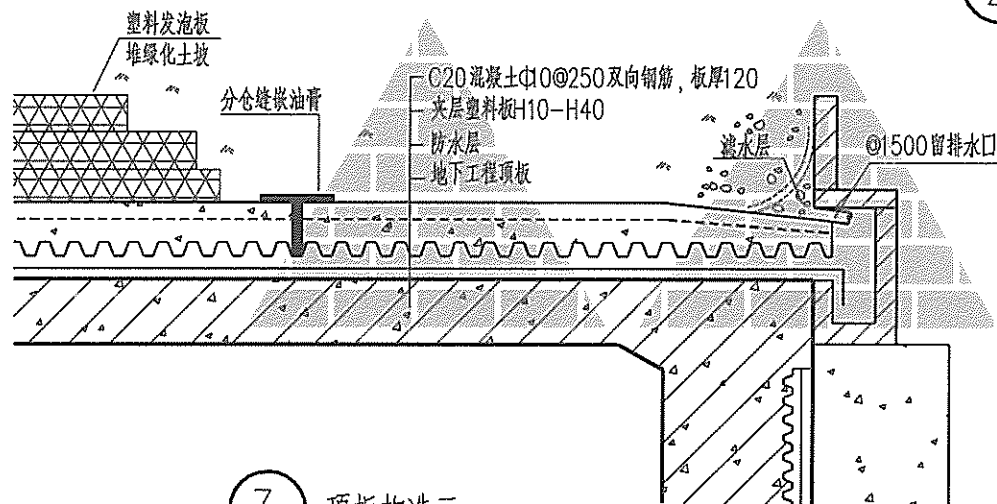


3 顶板构造三

夹层塑料板防排组合构造(四)


西南18J302
页次 73

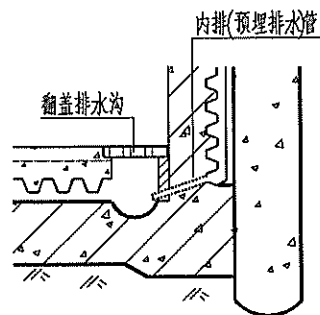


① 底板与外墙排水转角

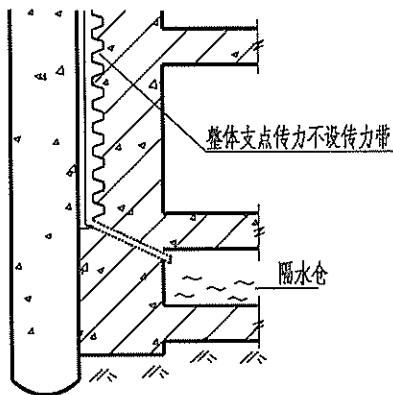


② 外墙构造与隔水仓

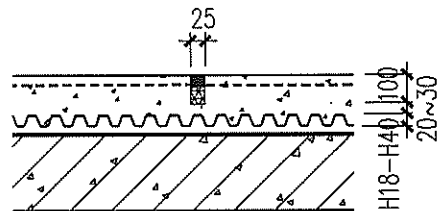


③ 底板分仓缝

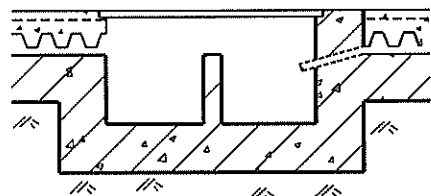


④ 集水井

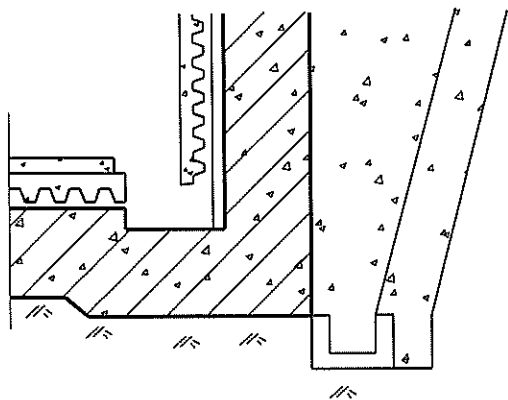

⑤ 底板与内墙排水转角

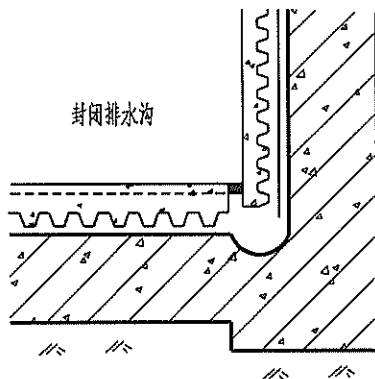


⑥ 封闭排水沟

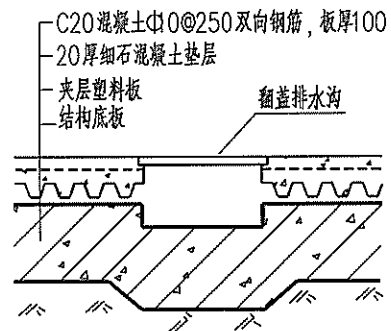


⑦ 封闭排水沟

夹层塑料板防排组合构造(五)


西南18J302
页次 74

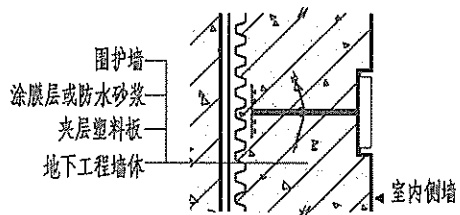


① 外墙变形缝节点

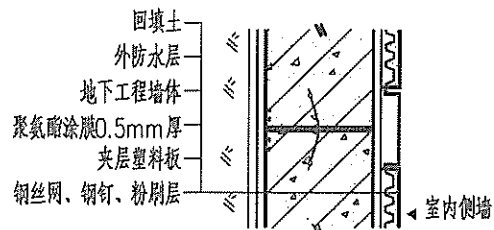


② 内墙变形缝节点

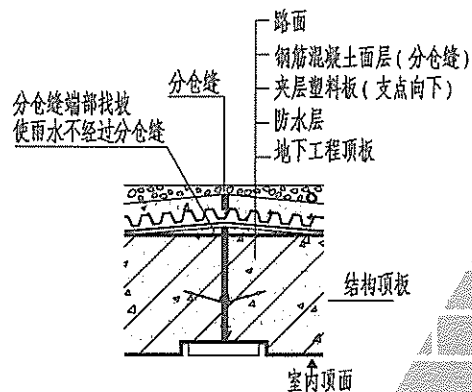


③ 顶板面层变形缝节点一

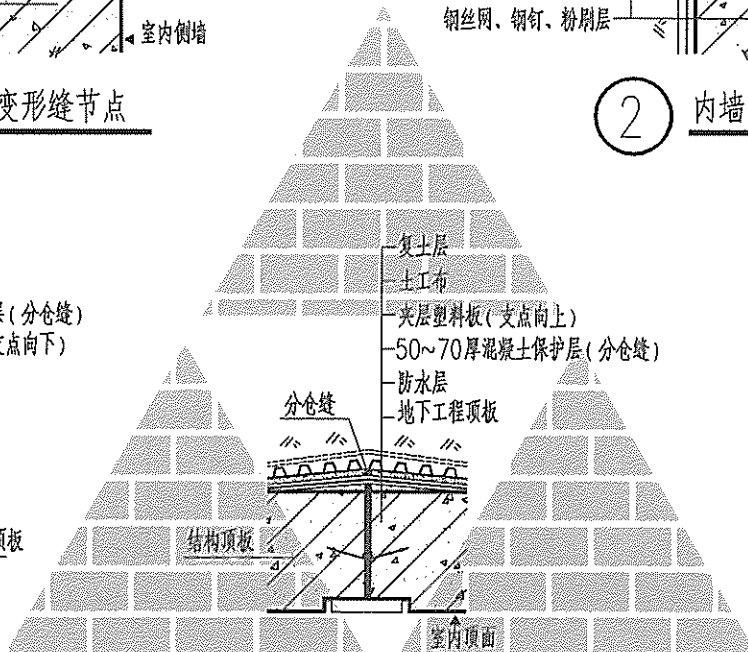


④ 顶板面层变形缝节点二

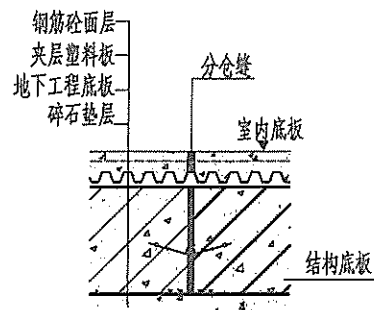


⑤ 底板面层变形缝节点

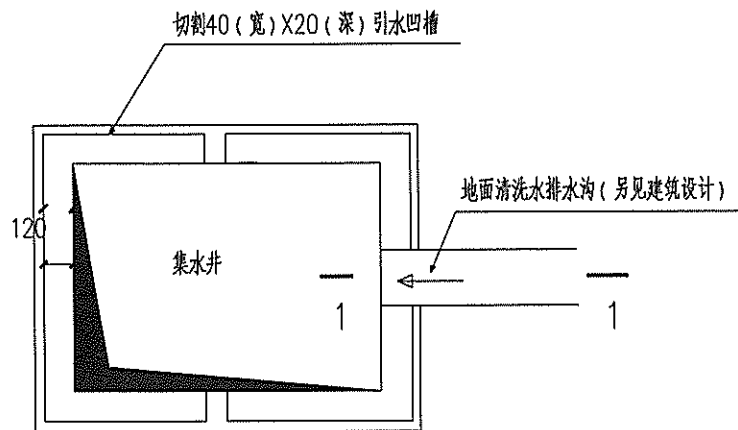


① 集水井平面水源分流图

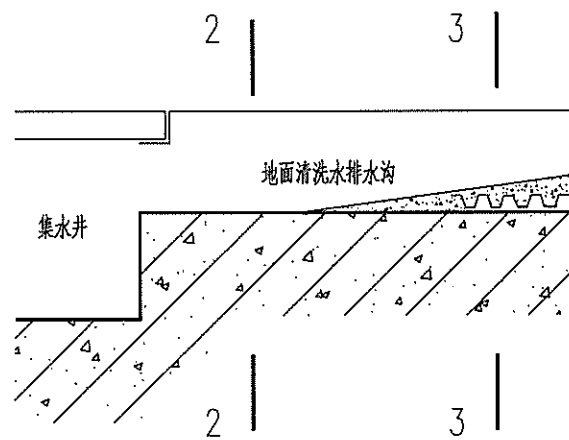


② 排水沟1-1剖面图

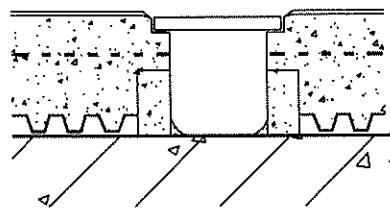

③ 排水沟2-2剖面图

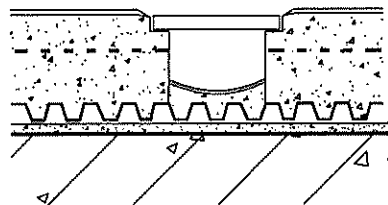

④ 排水沟3-3剖面图


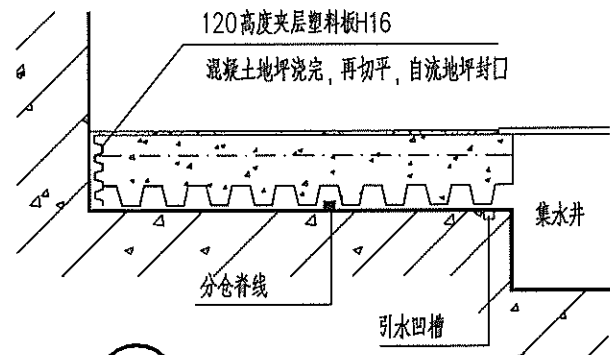


⑤ 整体剖面图


夹层塑料板防排组合构造(七)

西南18J302
页次 76


第十一部分 特殊防水构造

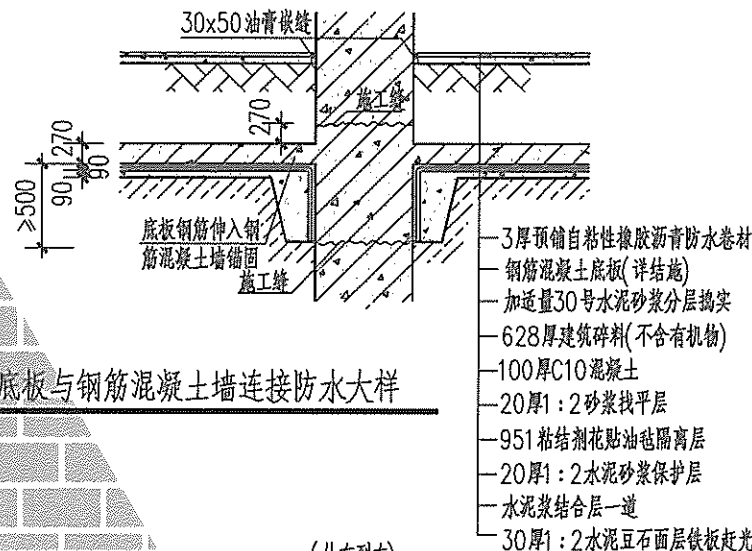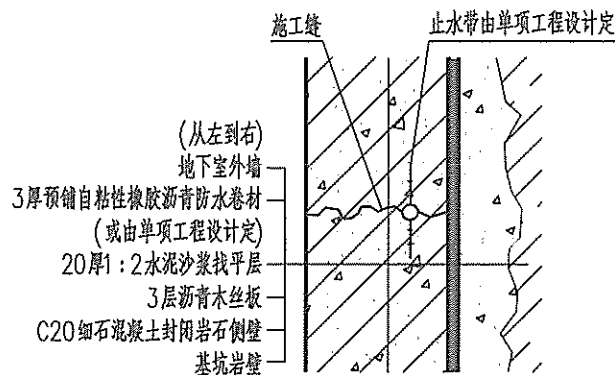

① 底板与钢筋混凝土墙连接防水大样

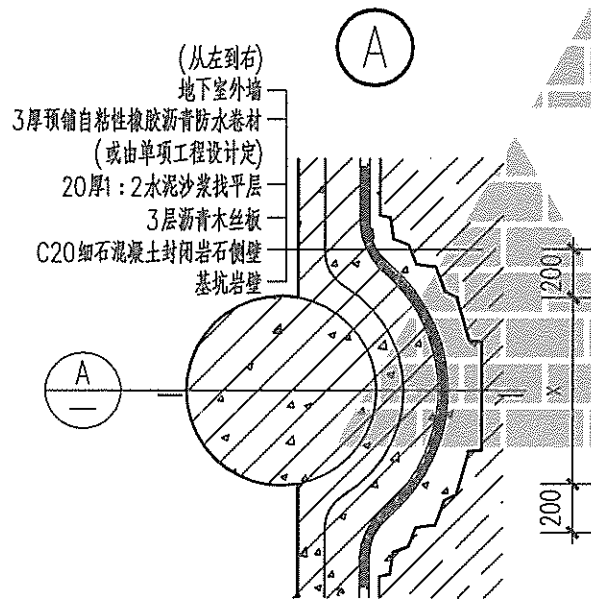

② 柱与侧墙连接防水大样
由具体设计定

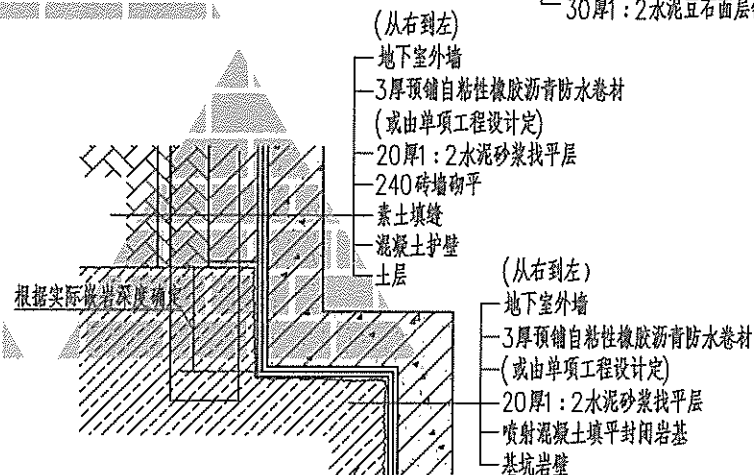


③ 地下室侧墙外防水构造节点


山地建筑防水构造(一)

西南18J302


页次 77

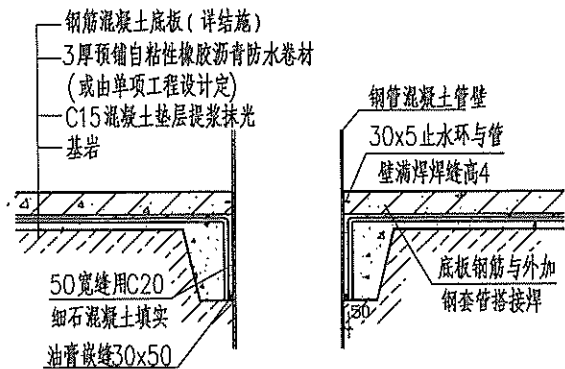

① 钢管混凝土柱与底板连接防水大样

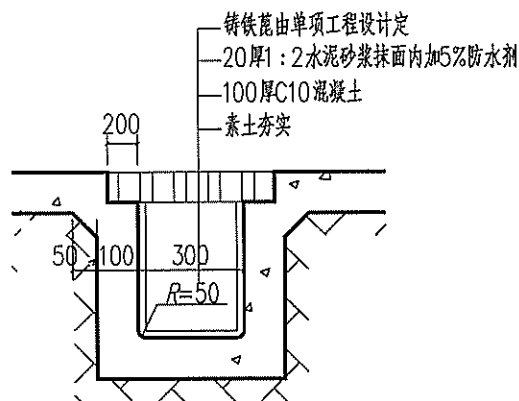



② 排水沟防水大样

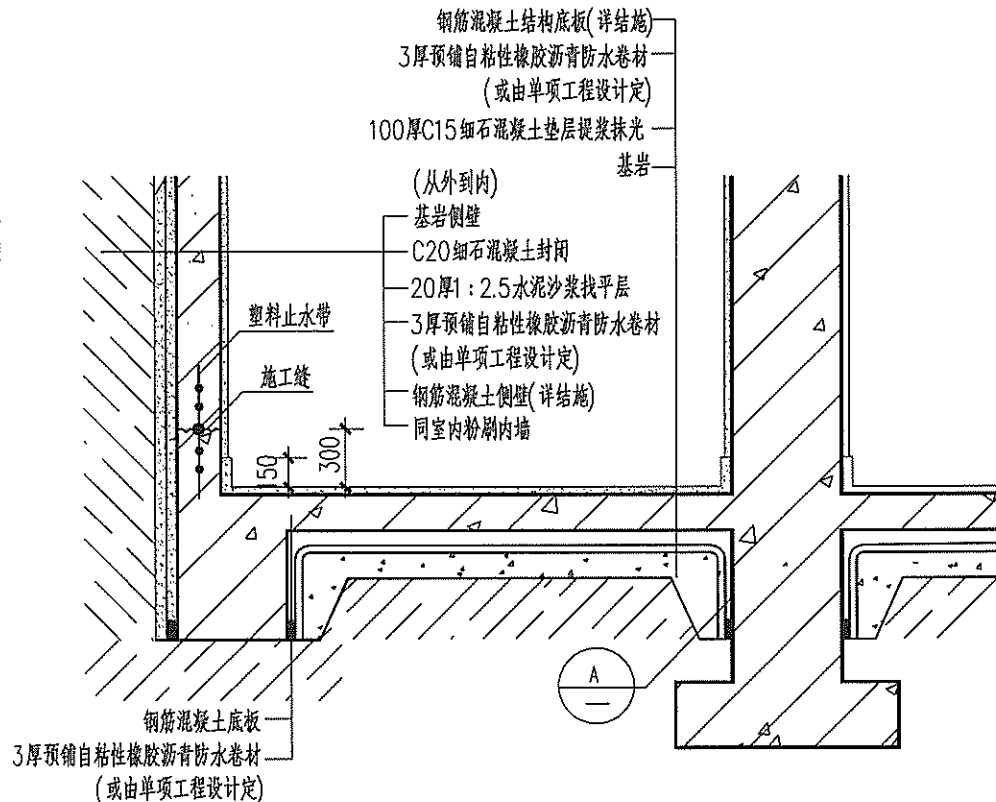


③ 侧墙与底板连接处防水大样

④ 柱与底板防水大样

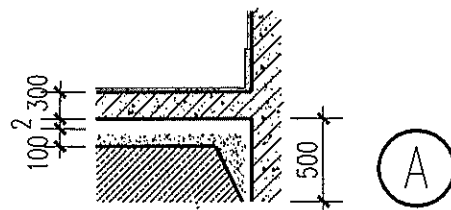

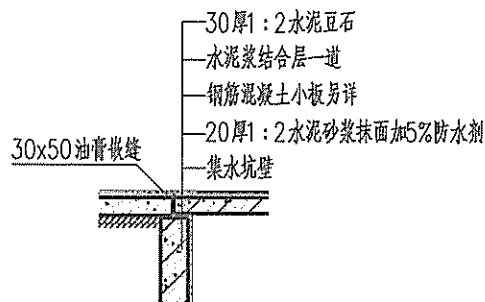


A



1 地下室侧墙外排水构造节点

钢筋混凝土底板(详结施)
3厚预铺自粘性橡胶沥青防水卷材
(或由单项工程设计定)
C15混凝土垫层提浆抹光

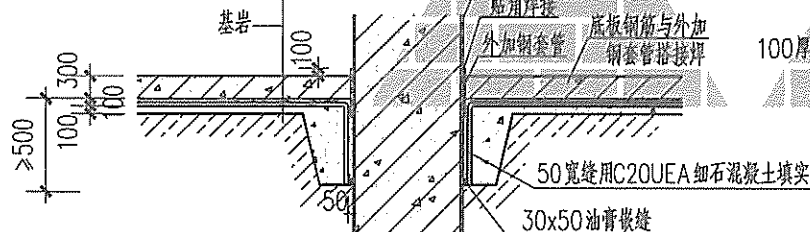


2 钢管混凝土柱与底板连接防水大样


(从右到左)
地下室外墙
3厚预铺自粘性橡胶沥青防水卷材
(或由单项工程设计定)
20厚1:2水泥砂浆找平层
C20UEA细石混凝土封闭岩石侧壁
 $\phi 300$ 预制混凝土管坡度 $\geq 0.5\%$
排向城市排水系统
基坑岩壁

30厚1:2水泥豆石棉层铁板赶光
水泥浆结合层一道
20厚1:2水泥砂浆保护层
3厚自粘性橡胶沥青防水卷材
20厚1:2水泥砂浆找平层
100厚C15混凝土
628厚建筑碎料(不含有机物)
加适量M3~5水泥砂浆分层捣实
钢筋混凝土结构底板(详结施)
3厚预铺自粘性橡胶沥青防水卷材
(或由单项工程设计定)


100厚C15细石混凝土垫层提浆抹光找平
基岩

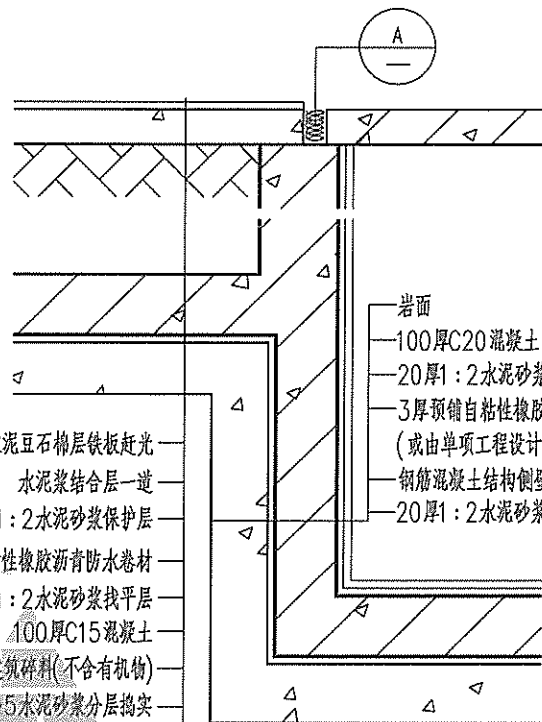

3 集水坑标准防水大样

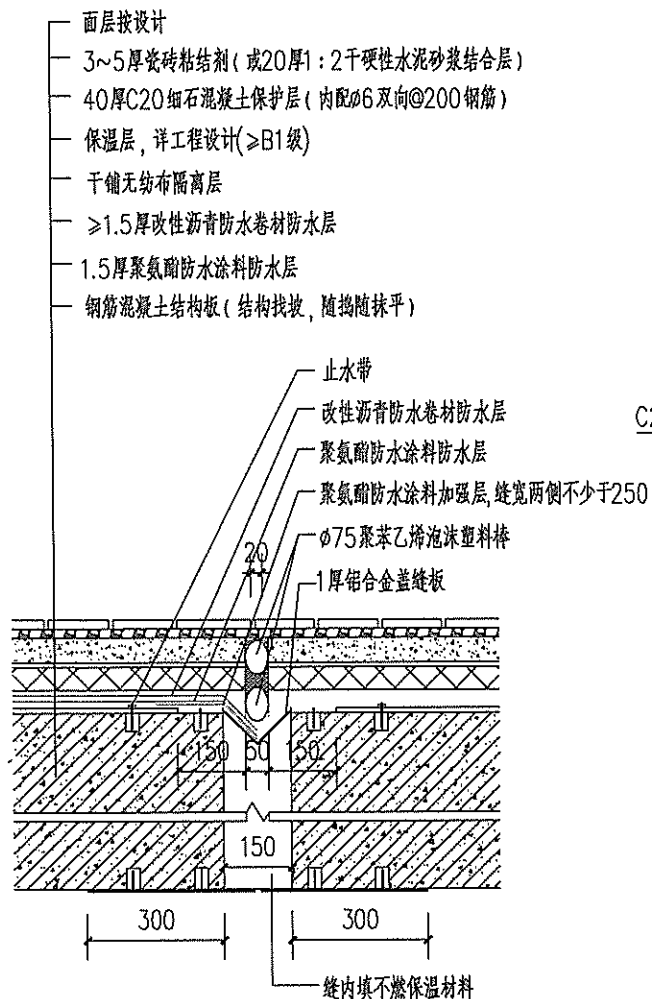

① 地下室顶板变形缝防水大样

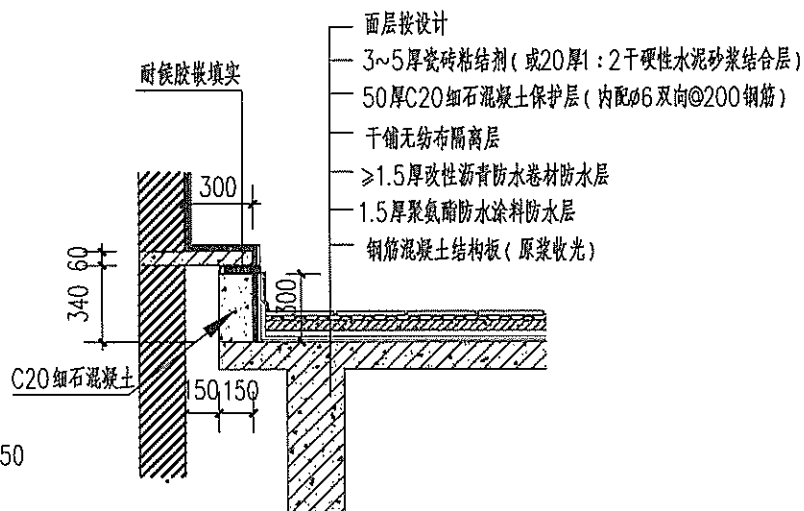


② 地下室顶板与建筑墙体变形缝大样

注:

1. 地下一级, 人员长期停留场所, 一般设计两道防水层; 二级, 人员经常活动场所, 一般设计一道防水层。
2. 种植区域, 无论地下顶板或是屋面, 均为一、二级, 需两道防水层, 其中一道必须为耐根穿刺, 应设计在上层。
3. 双层防水时, 以一道涂料结合一道卷材为优, 单层时优先选择一道卷材。

地下室顶板广场防水构造大样(一)

西 南18J302	
页 次	80

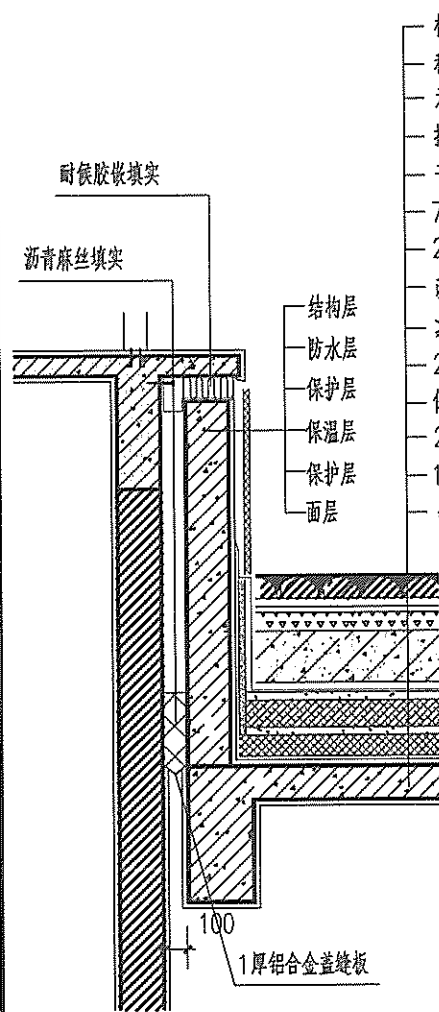

1 地下室顶板与建筑墙体变形缝大样


- 植被层
- 种植土
- 无纺布过滤层
- 排水板(覆土深度1.5~18m时增加排水暗沟)
- 干铺无纺布隔离层
- 70厚C20细石混凝土(内配 $\phi 6$ 双向 $\textcircled{200}$ 钢筋)
- 20厚1:2.0水泥砂浆找平层
- 改性沥青防水卷材(耐根穿刺)
- ≥ 1.5 厚改性沥青防水卷材防水层
- 20厚1:2.0水泥砂浆找平层
- 保温层,详工程设计($\geq B1$ 级)
- 20厚1:2.0水泥砂浆找平层
- 1:6炉渣找坡层
- 钢筋混凝土顶板(原浆收光)

结构层
防水层
保护层
保温层
保护层
面层

耐候胶嵌填实

沥青麻丝填充

100
1厚铝合金盖缝板

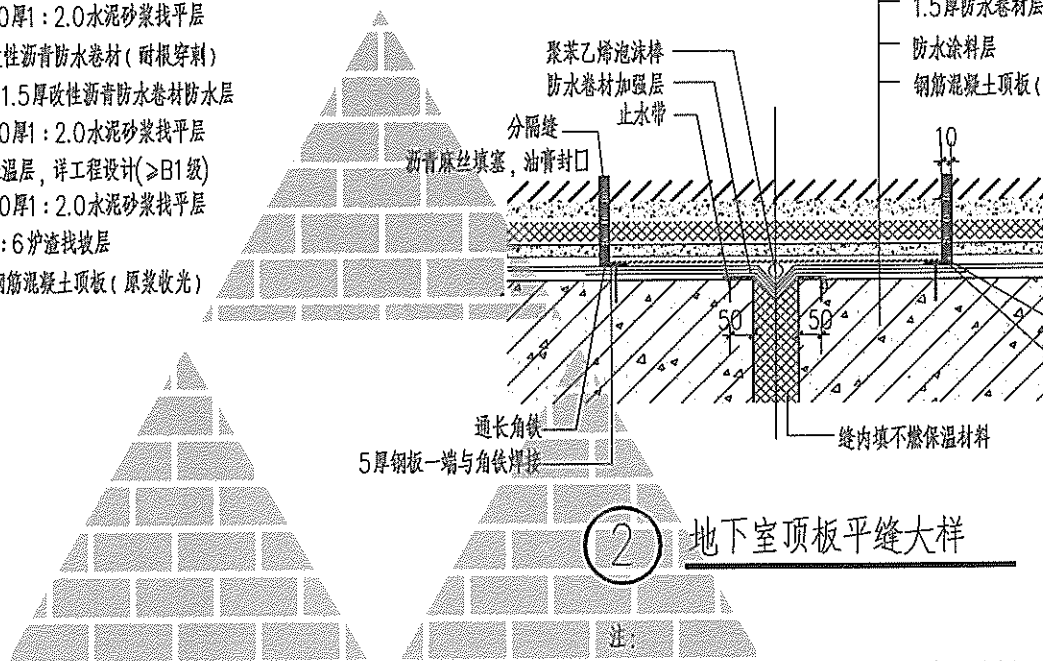

2 地下室顶板平缝大样

- 面层设计
- 3~5厚瓷砖粘结剂
(或20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层)
- 50厚C20细石混凝土
- 20厚1:2.0水泥砂浆找平层
- 1:6炉渣找坡层
- 20厚1:2.0水泥砂浆保护层
- 1.5厚防水卷材层
- 防水涂料层
- 钢筋混凝土顶板(原浆抹平收光)

聚苯乙烯泡沫棒
防水卷材加强层
止水带

分隔缝

沥青麻丝填充, 沥青封口

通长角铁

5厚钢板一端与角铁焊接

缝内填不燃保温材料


防水石膏填塞
防水石膏嵌缝

注:

1. 地下一级, 人员长期停留场所, 一般设计两道防水层; 二级, 人员经常活动场所, 一般设计一道防水层。
2. 种植区域, 无论地下室顶板或是屋面, 均为一, 需两道防水层, 其中一道必须为耐根穿刺, 应设计在上层。
3. 双层防水时, 以一道涂料结合一道卷材为优, 单层时优先选择一道卷材。


地下室顶板广场防水构造大样(二)

西 南 1 8J302
页 次 81

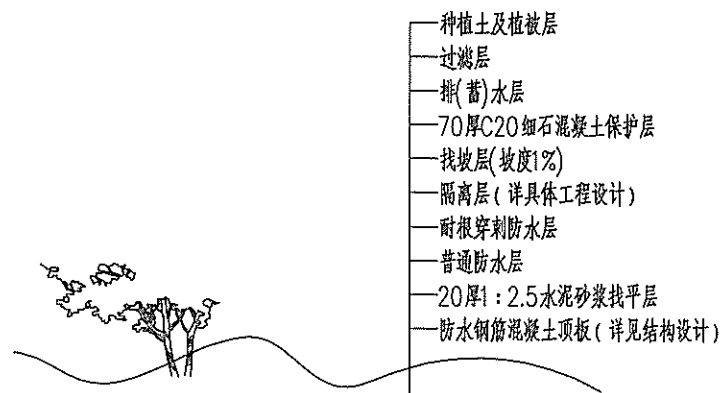

1

种植顶板(无保温层)

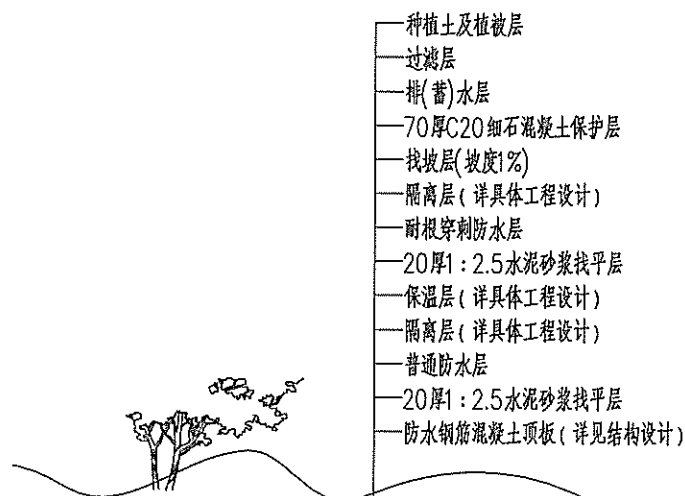

2

种植顶板(有保温层)

地下室顶板种植屋面防水构造