

内装修（配件）

批准部门：陕西省住房和城乡建设厅
主编单位：陕西省建筑标准设计办公室
中国建筑西北设计研究院有限公司

批准文号：陕建函【2010】6号
图 集 号：陕09J 04-2
实施日期：2010年5月1日

主编单位负责人 付涛
主编单位技术负责人 金毅
技术审定人 安志峰
设计负责人 马成东

目 录

目录	1	班级园地组合栏	28
编制说明	3	班级园地	29
实验台	5	布告牌	30
成品化学实验台、演示台	7	嵌墙布告橱窗	33
成品物理实验台、演示台	8	讲台选用表	34
成品生物实验台、演示台	9	讲台	35
药品架	10	讲台做法详图	40
药品柜（嵌墙式）	12	饮水台	41
药品柜、准备台	13	成品电热开水器饮水台	42
毒气柜	14	服务台、邮电银行柜台选用表	43
毒气柜详图	15	服务台 柜台	44
成品通风柜	17	酒吧柜台选用表	51
补风型成品通风柜	19	酒吧柜台	52
成品语言学习桌	20	更衣柜选用表	56
玻璃黑板	21	平开木门更衣柜	57
折线式黑板详图	22	推拉门更衣柜	62
成品金属黑板	24		
提拉黑板	26		

图 名	目 录	图集号	陕09J04-2
		页 次	1

拱	振	核	审	平	苏	对	校	硕	许	计	设	硕	许	图	制

推拉门更衣柜详图	65
推拉门更衣柜挂衣棍、搁板详图	68
更衣柜配件详图	69
搁板固定节点	70
格式更衣柜	71
格式更衣柜节点	73
电话台	74
台式电话格	75
成品邮电、银行设施	77
邮电、银行服务台护栏	78
邮电、银行服务台护栏详图	79
邮电、银行服务台	81
副食售货台	82
生肉案台	83
理发镜台	84
洗发台	87
放映观察孔	88
放映观察窗(孔)	89
播音室隔音观察窗	90
浴室按摩池示意	91
游泳池、水球场	92
游泳池、水球场溢水槽及水下观察窗	93
游泳池、水球场攀梯、水下照明、扩声及溢水槽算子	94
游泳池起游台	95


游泳池浮标绳挂钩、岸边插孔、拉环	96
指示灯	97
安全出口指示灯盒	100
指示牌	102
引导牌	103
引导牌节点	105
标志图案	106
活动百叶通风口	109
通风算子	110
管沟检查孔盖	111
预埋件	113
楼、地面变形缝	114
内墙及顶棚变形缝	120
吊顶变形缝	125
水泥、水磨石窗台板	126
预制水泥、水磨石窗台板型号与规格	127
大理石、磨光花岗岩窗台板	128
木制窗台板	129
木制窗帘盒	130
垂直百页窗帘盒	131
水平百页窗帘盒	132
窗帘杆安装	133
电梯门套详图	134
屋面成品天窗	136

图 名	目 录	图集号	陕09J04-2
		页 次	2

洪振	核	审	平	对	硕	计	硕	图
郑振	核	审	李	校	许	设	许	制
洪			苏		硕		许	
振			平		计		计	
			设		设		制	

石材
玻璃
人工板材
木材
油漆、涂料、建筑胶
混凝土、砖砌体、钢筋

5 选用方法

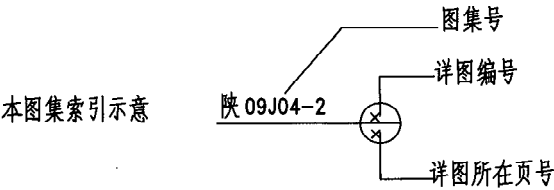

6 注意事项

- 6.0.1 各种内装修做法中所选用的材料以国内已生产的产品为主。
- 6.0.2 为便于选用，在编制过程中，对各类内容的做法，均适当考虑了不同材料，不同形式和不同构造的配套做法，以区别档次标准，增加可选性，设计人可按工程情况和需要选用。
- 6.0.3 室内建筑装饰尺寸变化较大，尺寸采用代号或小于等于的办法组成可变数，具体尺寸可视工程设计需要，由设计人确定，并在施工图中注明。
- 6.0.4 本分册中所编入的部分工业化产品，均为建筑装修成品构件，图中只表示与土建有关部分的安装图，详细构造常规做法不再绘制。
- 6.0.5 工程中在墙面、地面、顶棚上用于固定各种设备、管线、支架、建筑配件以及建筑装修的固定件凡有条件者，均应采用钢制膨胀螺栓，

塑料胀管、射钉等安装材料以代替在混凝土等各类墙中预埋木砖或铁件的做法。此类做法在工程设计和施工安装时均较简便，且锚固力强。

7 验收及验收要求

本图集中各类设施所采用材料类型较多，各类设施的施工质量验收应以《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 为依据加以严格控制。

8 尺寸单位


本图集中标注尺寸单位除注明者外均为mm。

9 其他

当本图集与现行国家、行业、地方规范标准规定不符时，选用者应按现行标准、规范进行调整。


图 名	编 制 说 明	图集号	陕09J04-2
		页 次	4

制	图	许	硕	设计	校	对	李苏平	核	审	郑振洪
---	---	---	---	----	---	---	-----	---	---	-----

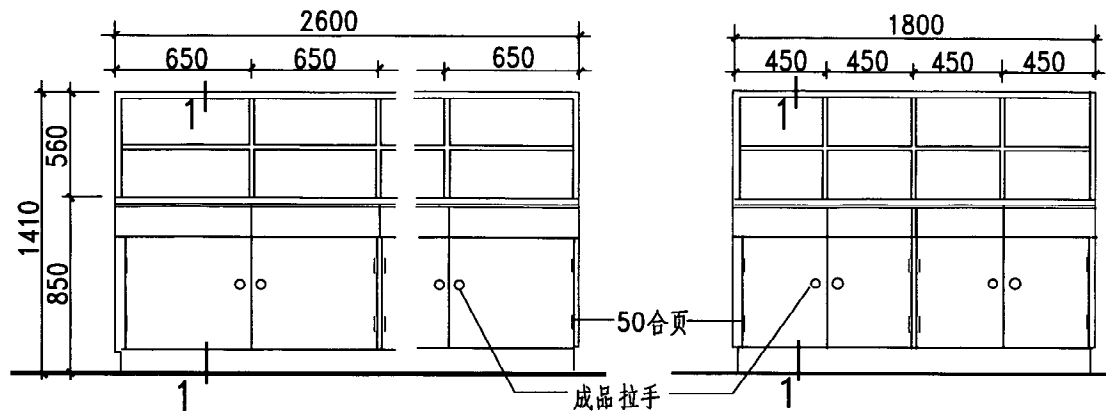


①③⑤ 立面


②④⑥ 立面

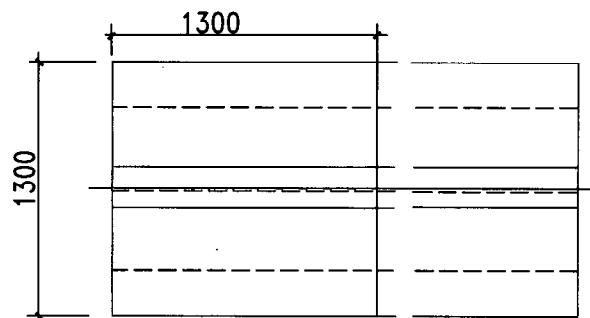


①③⑤ 平面

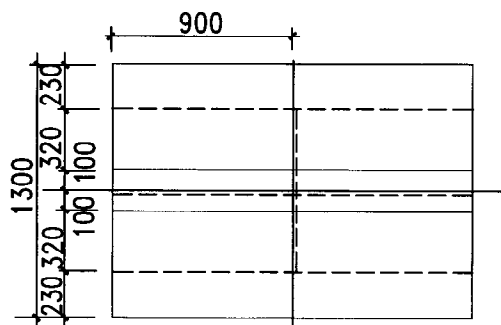

②④⑥ 平面

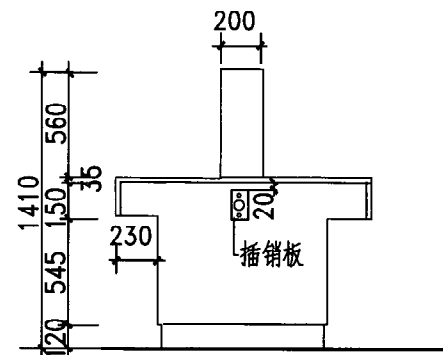

侧立面

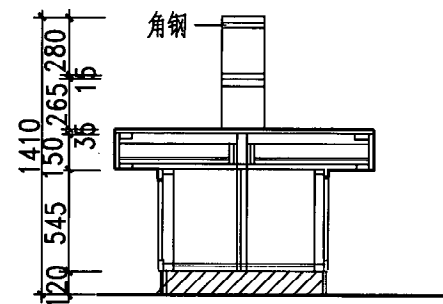

1-1 剖面





注：1. 实验台长度可根据需要进行组合。

2. 台面材料分为三种：

- ①② 硬杂木塑料贴面。
- ③④ 耐酸瓷漆一底二度。
- ⑤⑥ 耐火板贴面

3. 油漆品种及颜色由设计人定。


图 名	实 验 台(-)	图集号	陕09J04-2
		页 次	5

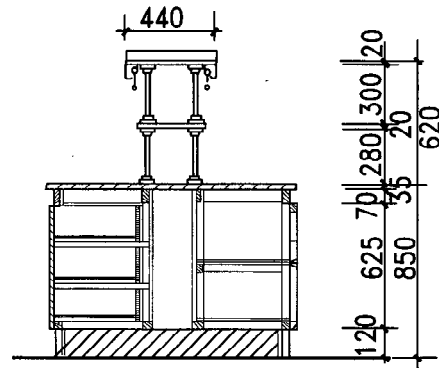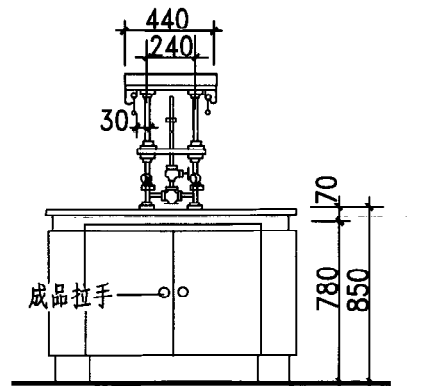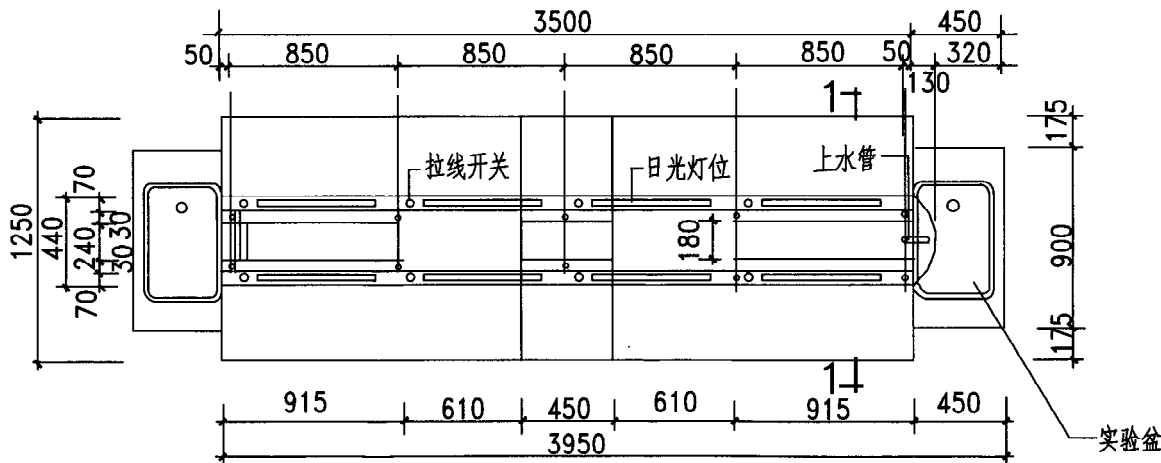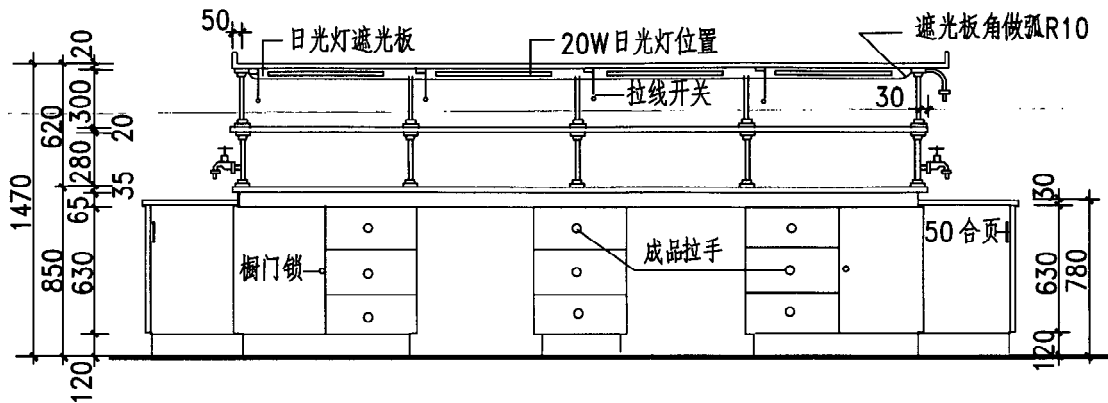


- 注: 1. 实验盆安装详设备安装图册, 如不需要实验盆时, 应注明取消实验盆及边柜。
 2. 台面材料分三种:
 ① 硬杂木塑料贴面, ② 耐酸瓷漆一底二度, ③ 耐火板贴面。
 3. 油漆品种及颜色由设计人定。

图 名	实 验 台 (二)	图 集 号	陕09J04-2
		页 次	6


郑振洪	核审
李淑平	设计
许硕	制图

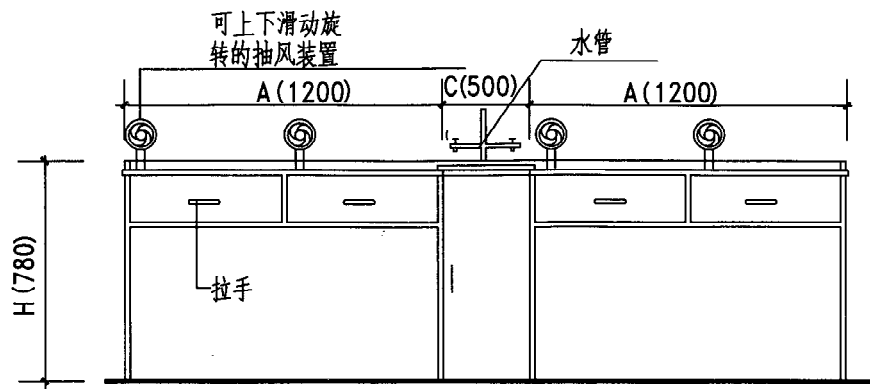


① 实验台立面

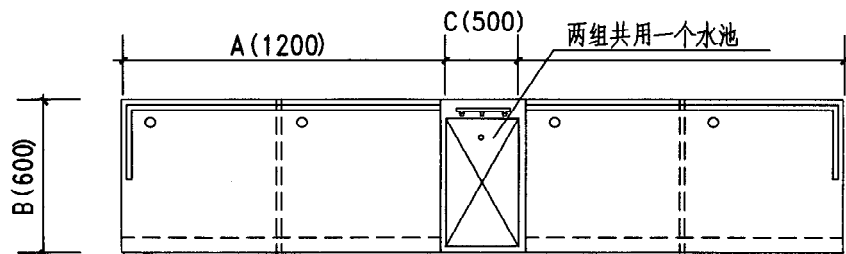

① 实验台平面

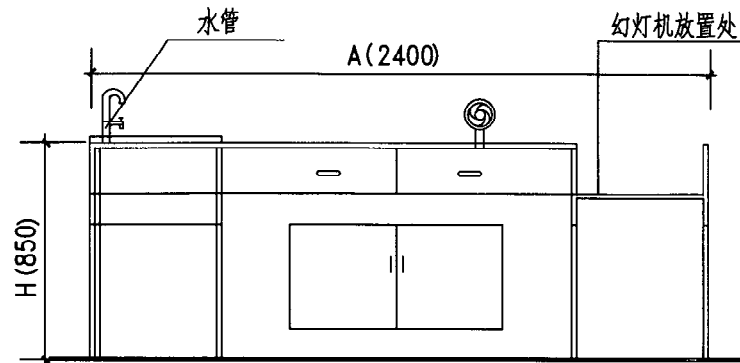

② 演示台立面

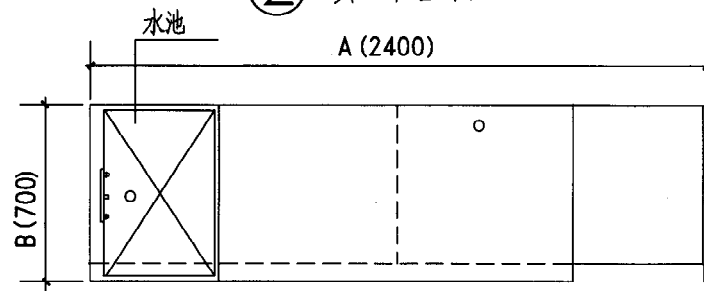

② 演示台平面


注:1.实验台和演示台为成品,材料采用双面喷塑刨花板制作,边框采用不锈钢包边。

2.图中括号内尺寸是常用尺寸,专业厂家可根据需要进行调整.实验台(1200X600X780),演示台(2400X700X850)。


3.产品油漆颜色,品种由设计人定。

4.化学实验台演示台上垫有防酸碱橡胶层并设置有管道抽风和水电到台系统,实验台两组共用一个水池。


图 名	成品化学实验台、演示台	图集号	陕09J04-2
		页 次	7

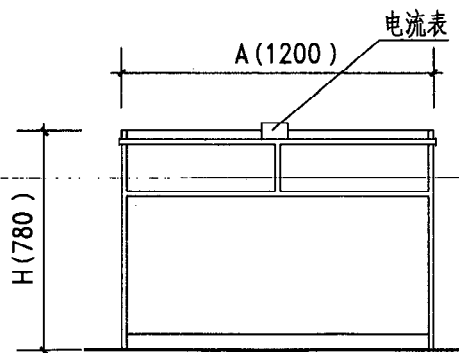


① 实验台立面

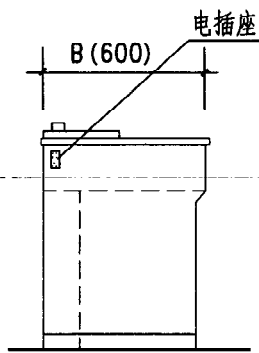


实验台侧立面

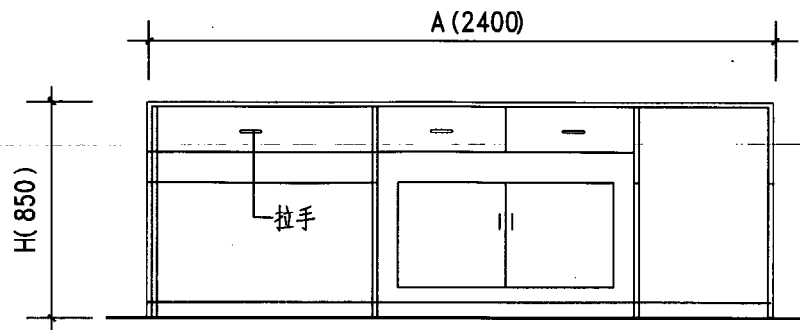


② 演示台立面

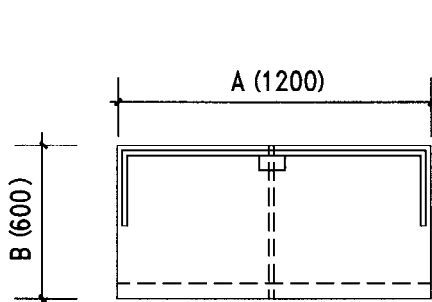

① 实验台平面

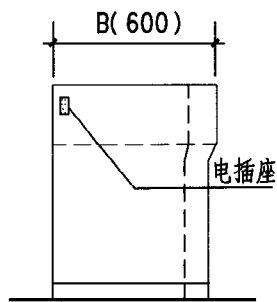

演示台侧立面

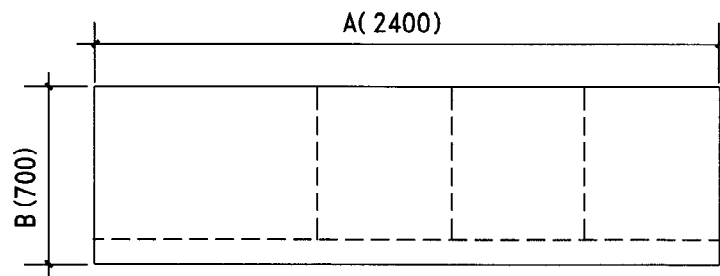

② 演示台平面


注:1.实验台和演示台为成品,材料采用双面喷塑刨花板制作,边框采用不锈钢包边。

2.图中括号内尺寸是常用尺寸,专业厂家可根据需要进行调整.实验台(1200X600X780),演示台(2400X700X850)。


3.油漆颜色,品种由设计人定。

4.本实验台要求220V 和交流低压电到台。


郑振洪	核	审	李苏平	对	校	许	硕	图	制
李苏平	核	审	李苏平	对	校	许	硕	图	制
李苏平	核	审	李苏平	对	校	许	硕	图	制
李苏平	核	审	李苏平	对	校	许	硕	图	制
李苏平	核	审	李苏平	对	校	许	硕	图	制
李苏平	核	审	李苏平	对	校	许	硕	图	制
李苏平	核	审	李苏平	对	校	许	硕	图	制
李苏平	核	审	李苏平	对	校	许	硕	图	制
李苏平	核	审	李苏平	对	校	许	硕	图	制
李苏平	核	审	李苏平	对	校	许	硕	图	制

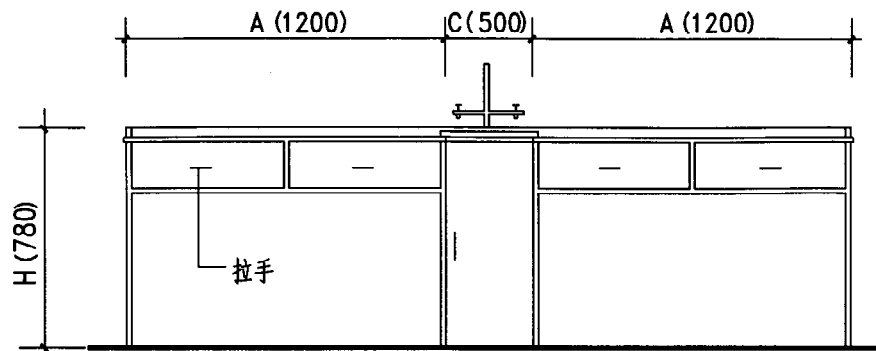


① 实验台立面

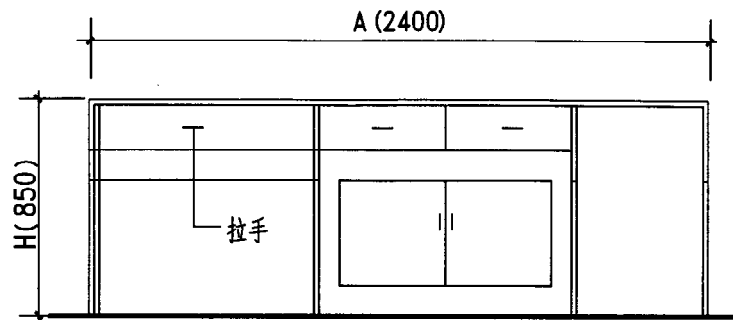


② 演示台立面

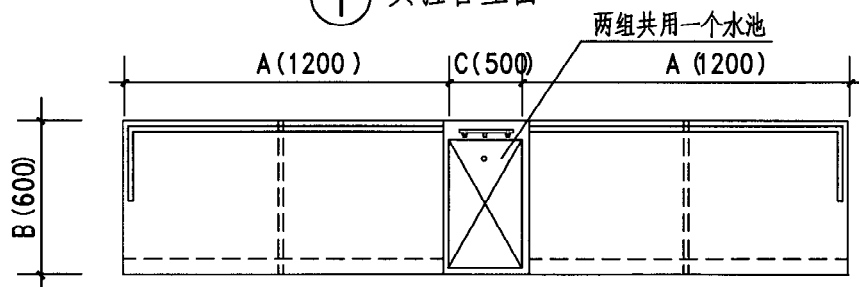


① 实验台平面

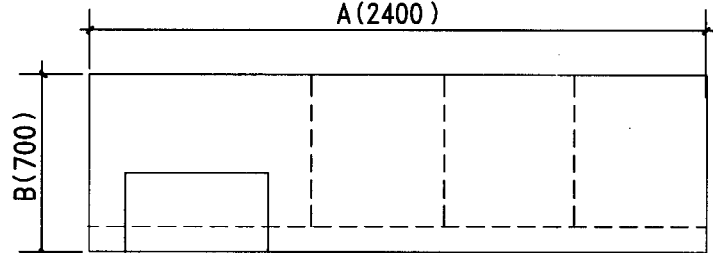

② 演示台平面

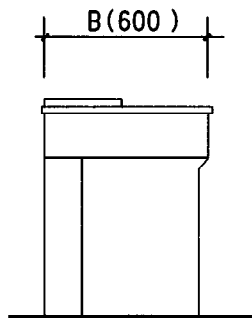

实验台侧立面

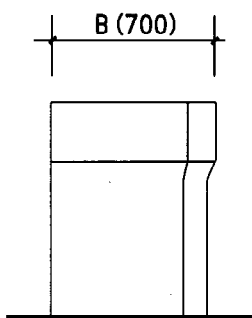

演示台侧立面


注:1.实验台和演示台为成品,材料采用双面喷塑刨花板制作,边框采用不锈钢包边。

2.图中括号内尺寸是常用尺寸,专业厂家可根据需要进行调整.实验台(1200X600X780),演示台(2400X700X850)。


3.油漆颜色,品种由设计人定。

图 名	成品生物实验台、演示台	图集号	陕09J04-2
		页 次	9


制图	许硕	设计	许硕	校对	李苏平	审核	张振洪
----	----	----	----	----	-----	----	-----

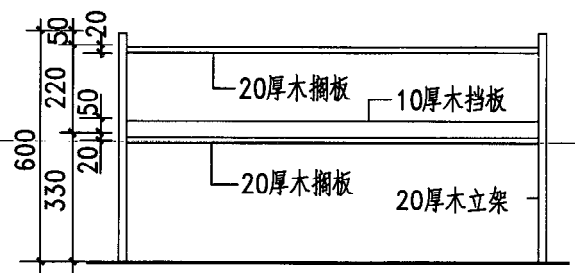


① 立面

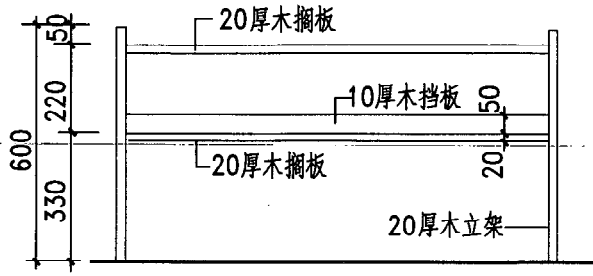


② 立面

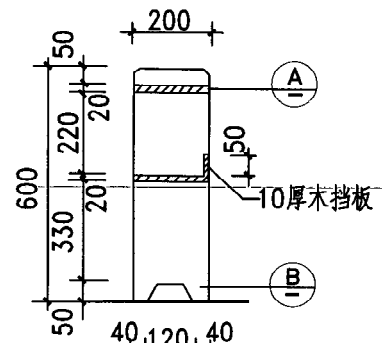


1-1 剖面

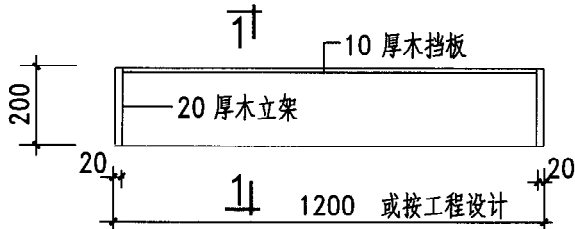


① 平面

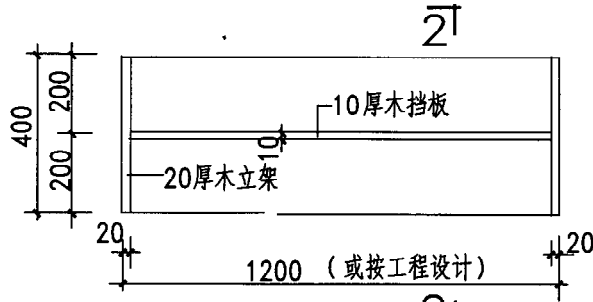


② 平面

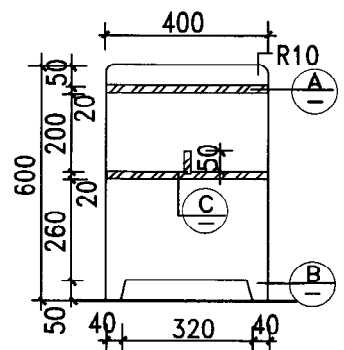


2-2 剖面

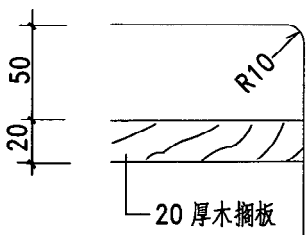

① A



① B




① C


- 注: 1. 药品架分木制架①②两种, 薄壁钢管架③④两种。③④薄壁钢管架上粘铺5厚磨边玻璃搁板, 并将四角切割磨成圆弧。
2. ①③为单排靠墙试验台用, ②④为双排实验台用。
3. $\phi 15$ 薄壁钢管焊接挫平打光, 表面烤漆。
4. 油漆品种、颜色由设计人定。

图 名	药品架(一)	图集号	陕09J04-2
		页 次	10


郑振洪	核	审	李苏平	对	校	许	硕	制	图
核	审	李苏平	对	校	许	硕	制	图	

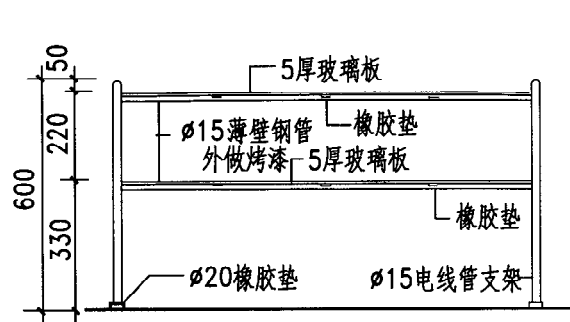


③ 立面

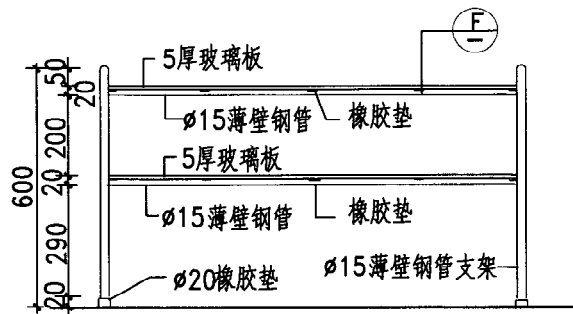


④ 立面

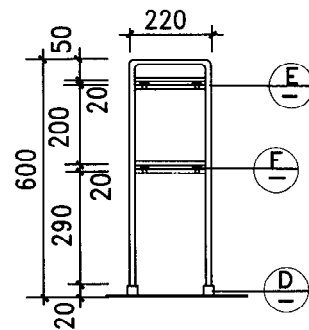


3-3 剖面

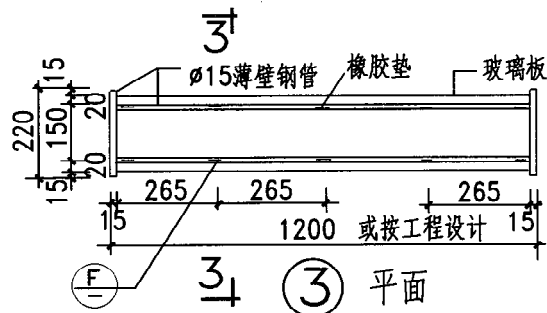


③ 平面

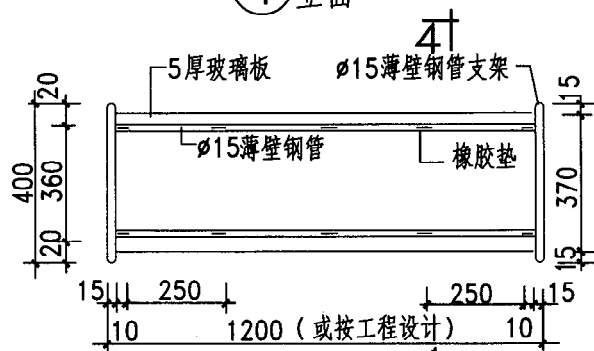


④ 平面

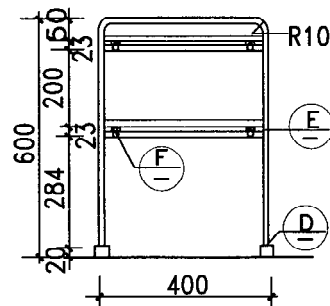


4-4 剖面

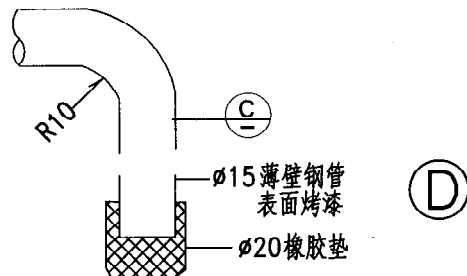

④



⑤



⑥

图 名





药品架(二)

图集号


陕09J04-2

页 次

11

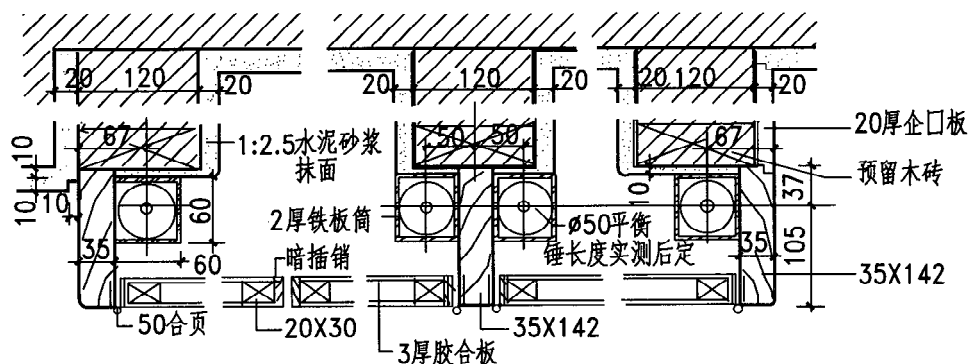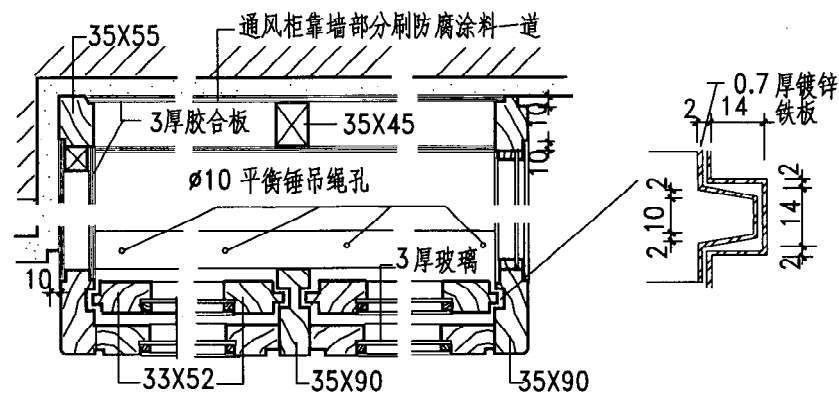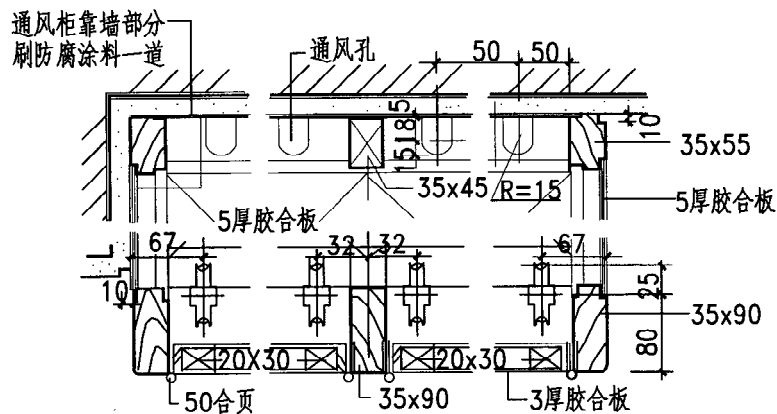

集气罩平面

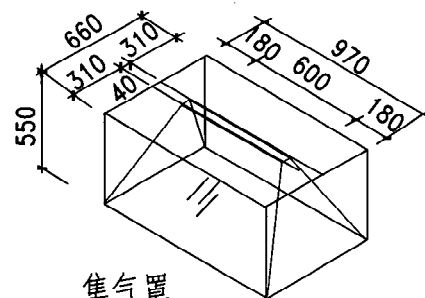

集气罩

- 注: 1. 柜体按楼层净高 $H=3300 \sim 3000$ 考虑,若高度不合适时, h 段尺寸可作相应调整。
2. 柜侧砖砌排风道的具体位置可按工程设计。
3. 毒气柜可由加工厂预制现场安装,材料可改用人造板材。
4. 油漆品种及颜色由设计人定。
5. 本图适合排除非剧毒非强腐蚀性气体的一般试验柜使用。

郑振洪	核	对	校	计	制
李苏平	审	校	校	校	校
李苏平	校	校	校	校	校
李苏平	校	校	校	校	校
李苏平	校	校	校	校	校
李苏平	校	校	校	校	校
李苏平	校	校	校	校	校
李苏平	校	校	校	校	校
李苏平	校	校	校	校	校
李苏平	校	校	校	校	校



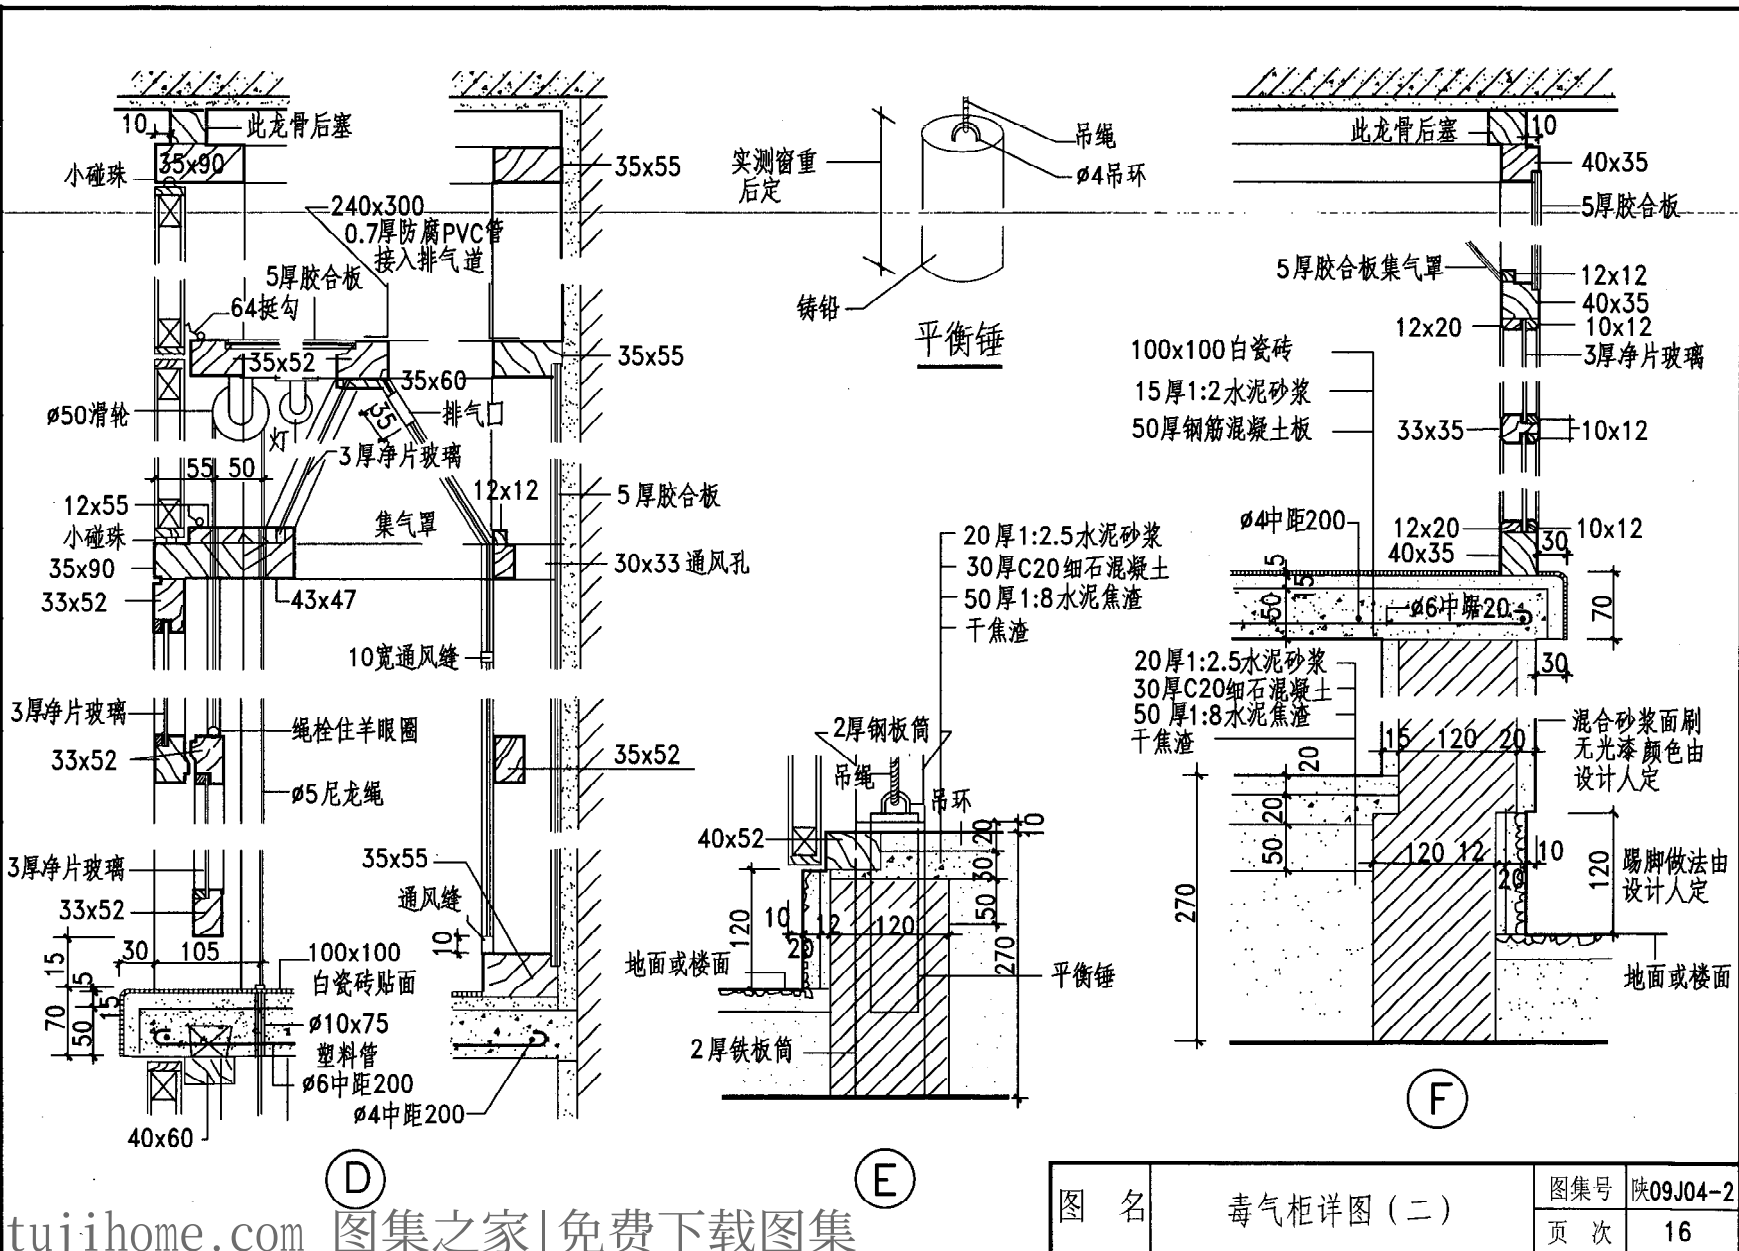



图 名	毒气柜详图 (二)	图集号	陕09J04-2
		页 次	16

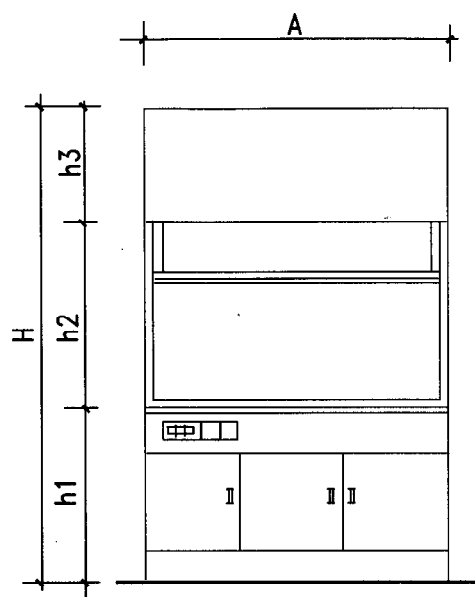

正立面

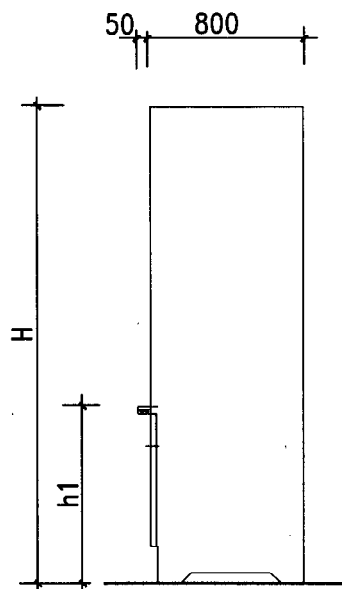


侧立面

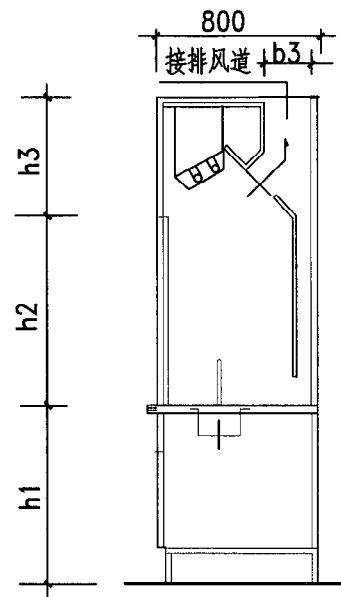

1-1 剖面示意图

- 注:1.本通风柜为铝合金框架外贴防火板,通风柜内壁用玻璃钢制作,能耐一般酸碱腐蚀,通风柜台面有三种:
(1) 玻璃钢台面。
(2) 聚氯乙烯(灰塑料)或聚四氟乙烯台面。
(3) 耐酸瓷砖,耐酸胶泥砌筑台面。
2.排风量:700~1600m³/h
操作口风速:0.3~0.7m/s
操作口尺寸:高=400mm
阻力:5~12mm水银柱
照明:30W日光灯
门开启形式:上下推拉门。
3.此柜适用于大专院校、科研单位、工厂、医院等无空调的实验室。颜色有桔红、米色、浅蓝、白色,由设计人定。
4.此通风柜为成品。

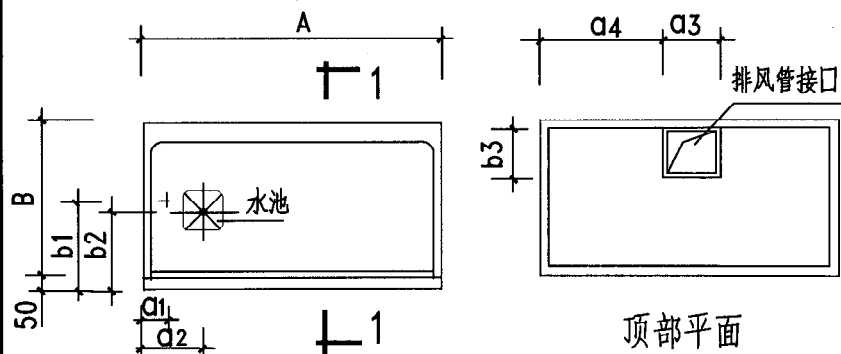

顶部平面

①②③④ 平面

型号规格选用表

索引	A	B	H	a1	a2	a3	a4	b1	b2	b3	h1	h2	h3
①	1200	850	2200	160	300	280	460	400	270	250	800	700	700
②	1200	850	2400	160	300	280	460	400	270	250	900	800	700
③	1500	850	2400	160	270	300	600	400	270	250	900	800	700
④	1800	850	2400	160	300	350	725	400	270	250	900	800	700

图 名


成品通风柜(一)

图集号


陕09J04-2

页 次


17

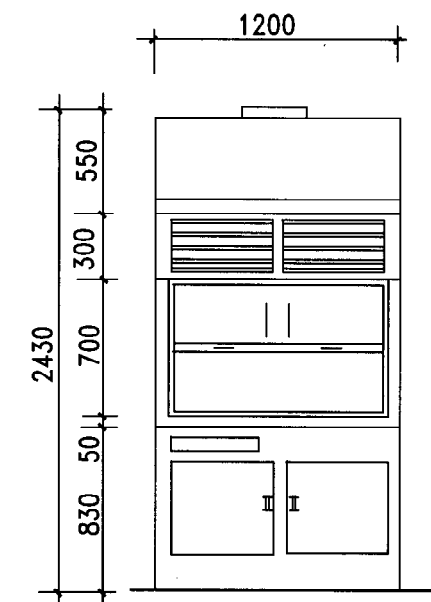


① 正立面

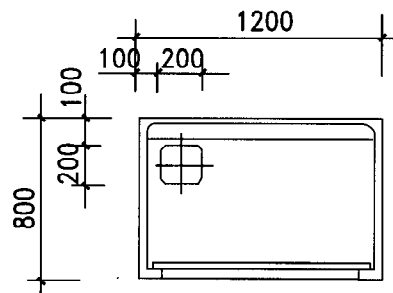


① 平面

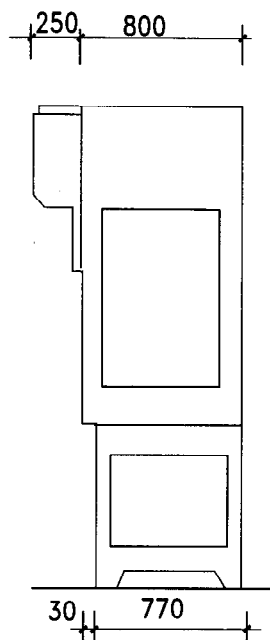


① 侧立面

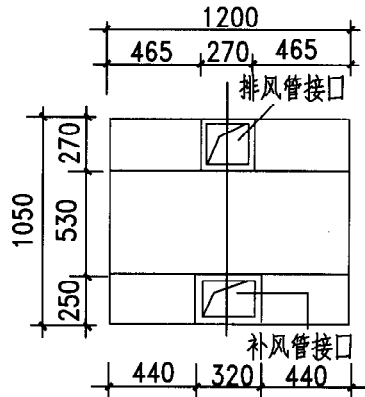


① 顶部平面

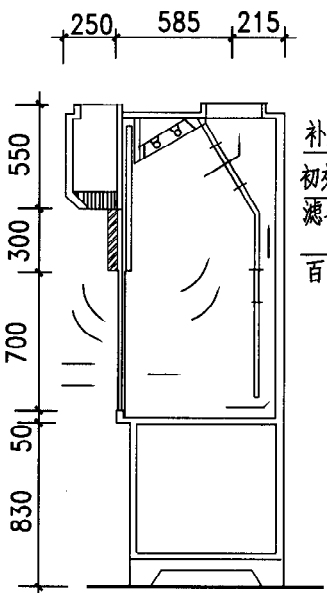

剖面 气流流型示意
(门全开时)

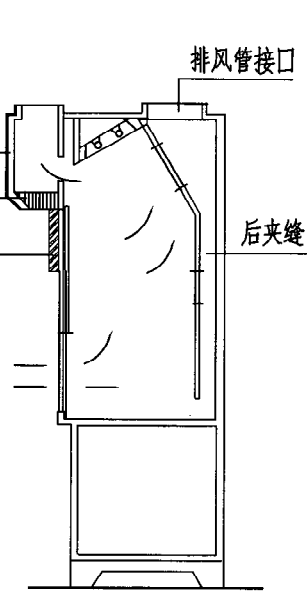


气流流型示意
(门半开时)

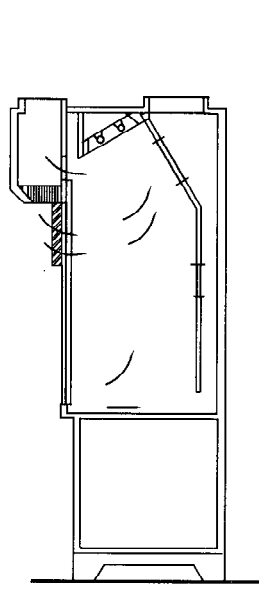


气流流型示意
(门关闭时)

- 注:1.此通风柜采用全树脂玻璃钢制作,耐腐蚀,重量轻,强度大,外形及颜色可根据设计要求选定。
2.有良好的耐热性,最高达 130°C,膨胀系数及导热系数小,不易变形。
3.本柜为节能补风型通风柜,可节约 70%的排风量,减少了房间的空调负荷。
4.补风箱带有无纺布初效过滤器,上部补风口装有电动风门与排风机联锁。
5.排风量: 700~1500m³/h 排风量:补风量=10:7
操作口风速: 0.3~0.7m/s 排风阻力: 5~12mm水银柱
补给风量: 500~1000m³/h 补风阻力: 7~15mm水银柱
操作口最大尺寸: 1050X700 mm 采用上下推拉门
照明: 2支 20W 日光灯
6.此柜适用于大专院校、科研单位、工厂、医院等有空调的实验室。
7.此通风柜为成品。


图 名	补风型成品通风柜		图集号	陕09J04-2
			页 次	19

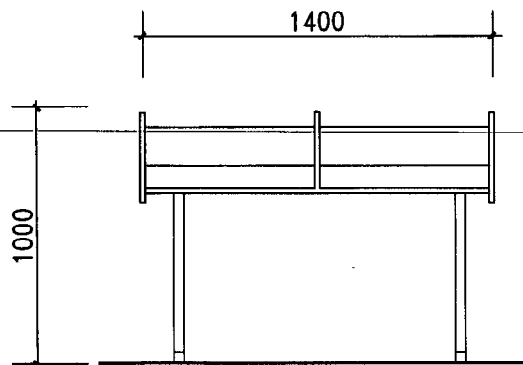


学生桌立面

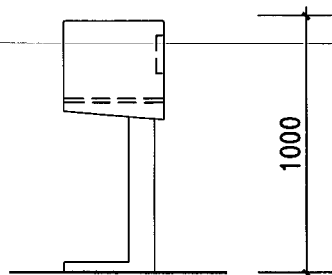


学生桌侧立面

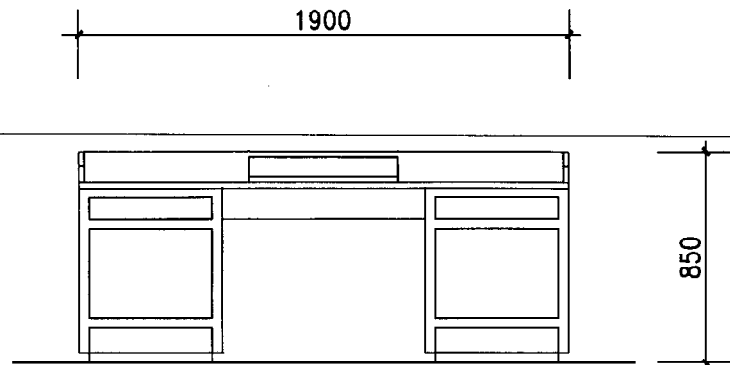


教师讲桌立面

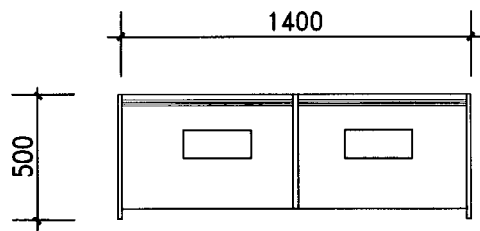

① 学生桌平面

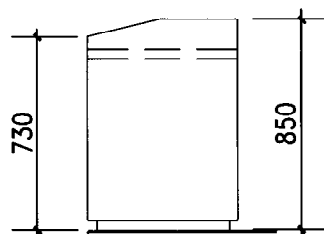



教师讲桌侧立面

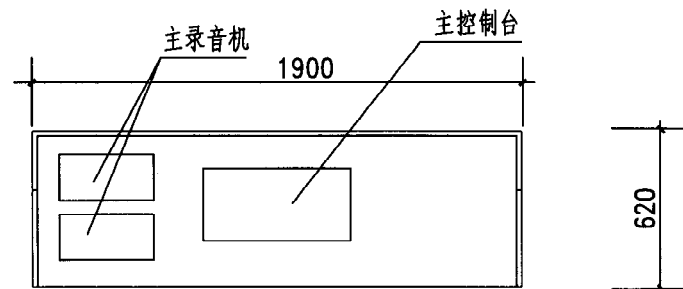


② 教师讲桌平面

- 注:1.此产品是配合DB2,TD2A 型语言学习系统而设计。
 2.教师讲桌和学生桌均采用钢木结构,学生桌可拆装。
 3.教师讲桌和学生桌的表面为柔光 PVC塑料膜贴面或耐火板贴面。
 4.教师讲桌和学生桌油漆颜色品种由设计人定。
 5.此桌为成品,由专业厂生产。

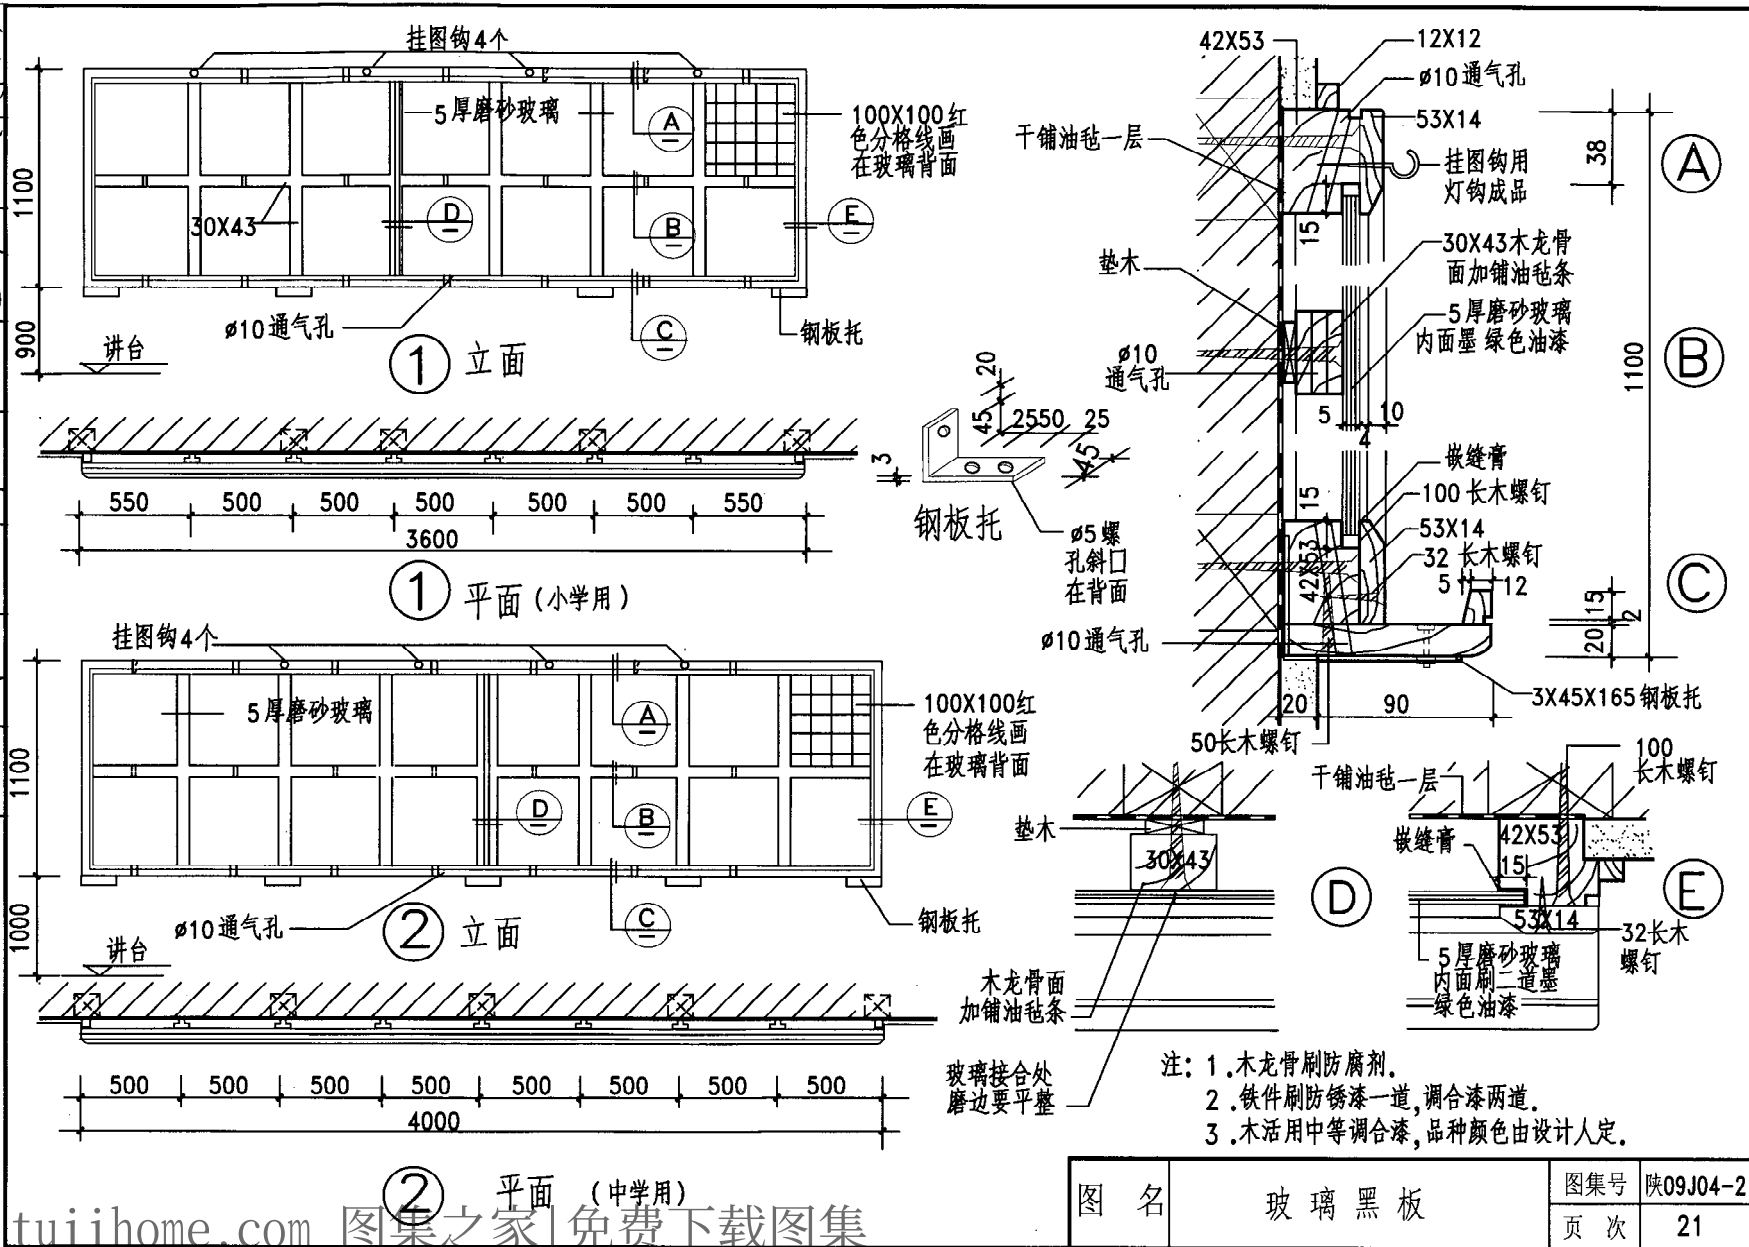

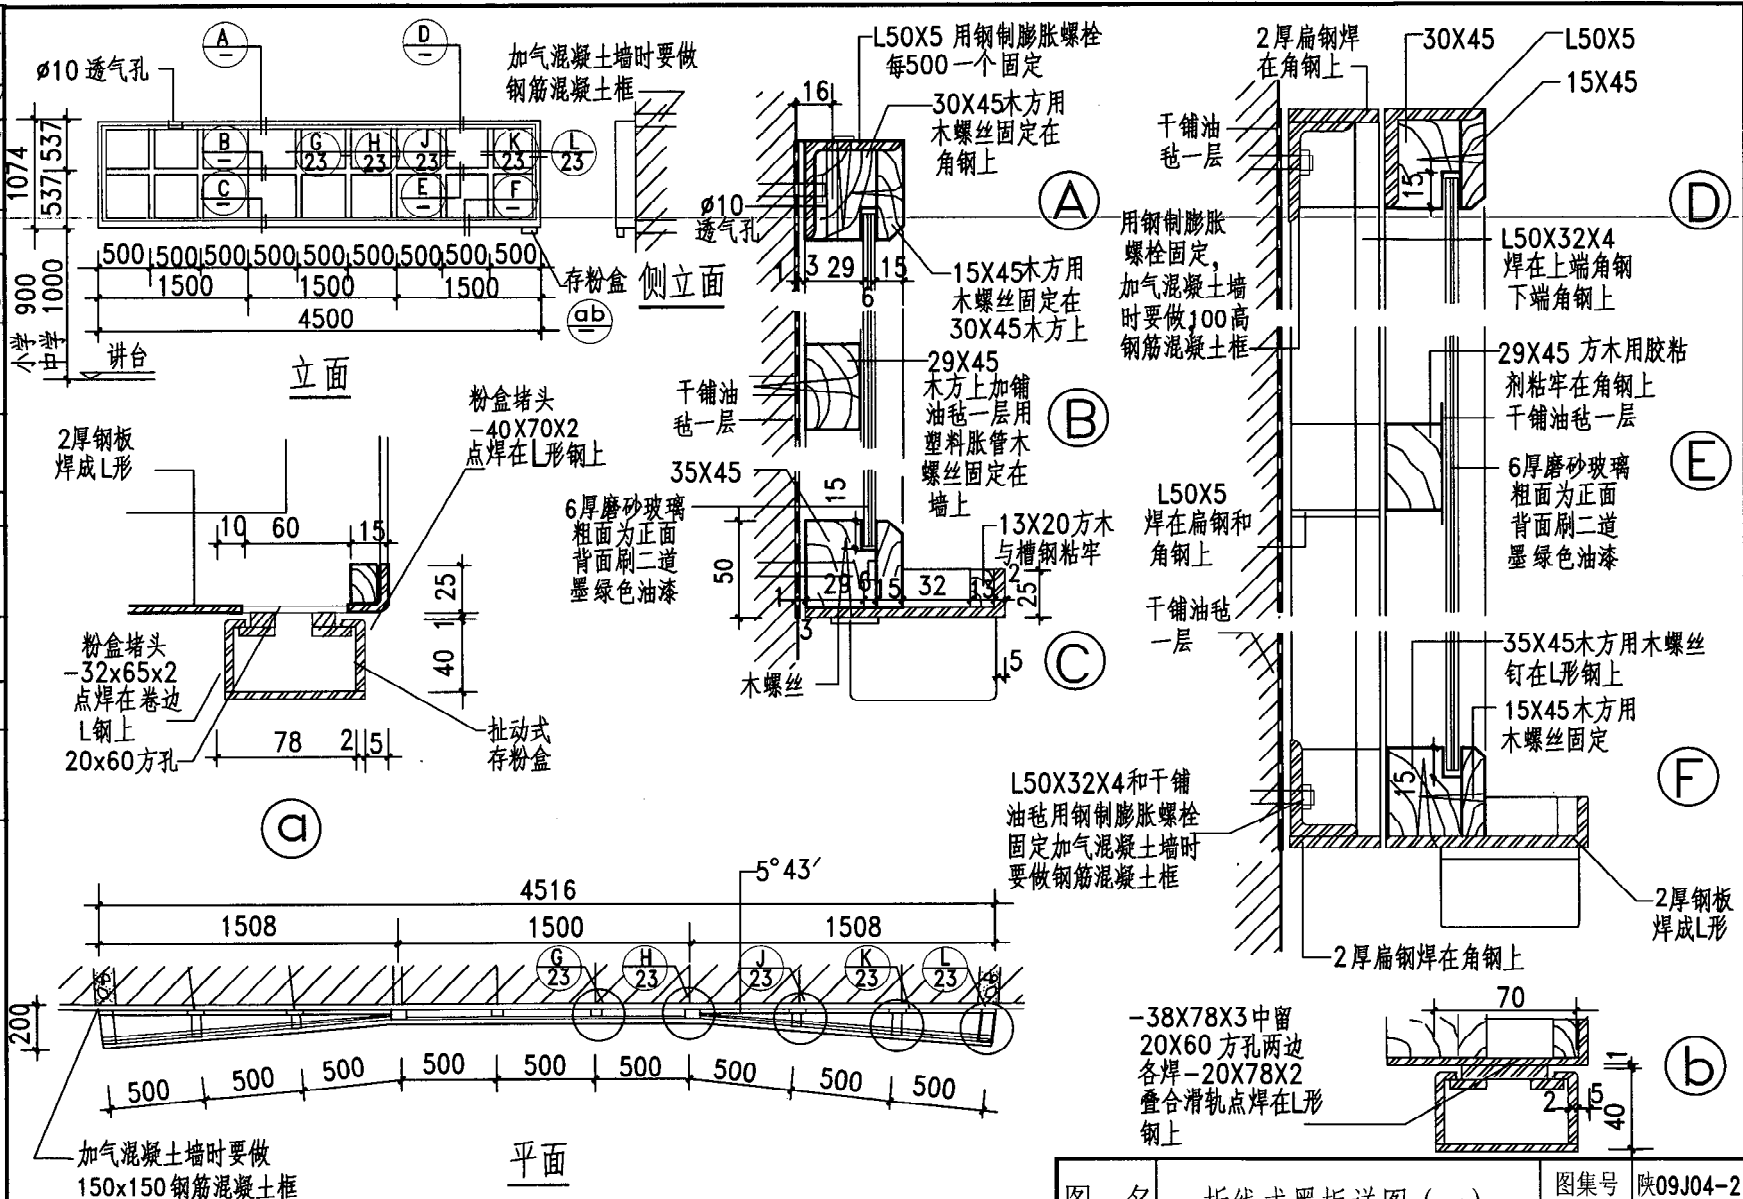


图名	折线式黑板详图 (一)	图集号	陕09J04-2
		页次	22

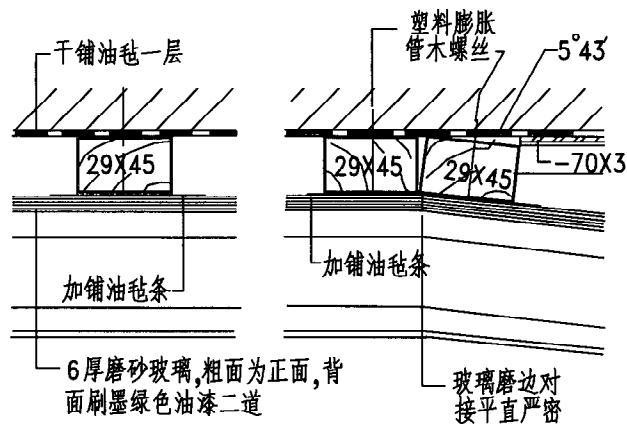


(G)


(H)

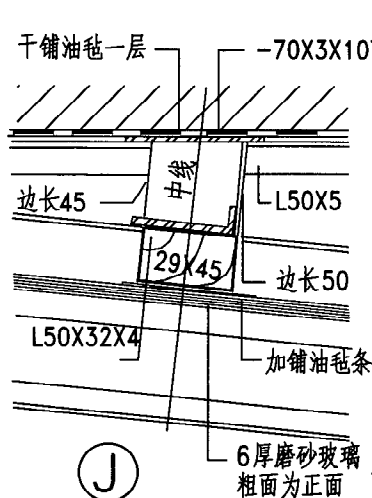


(J)

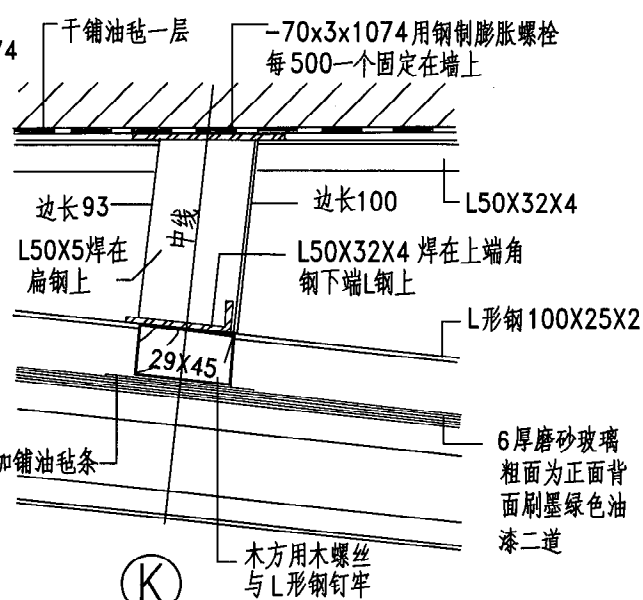

(K)

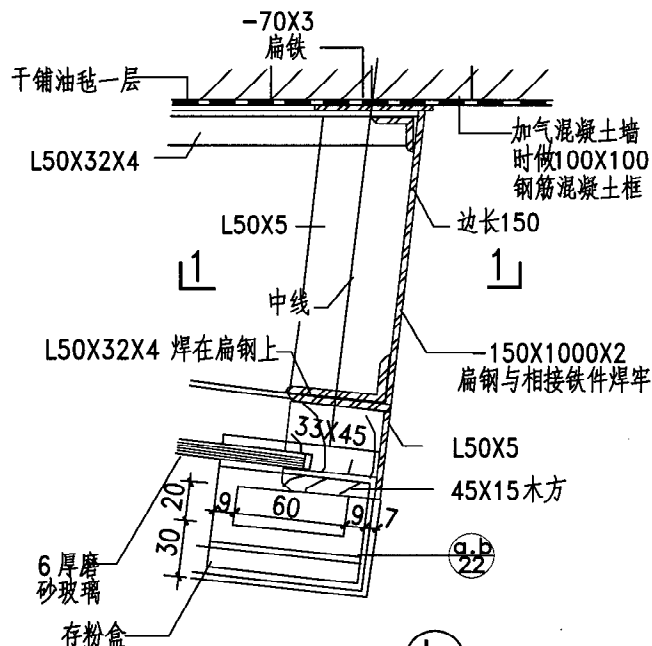


(L)

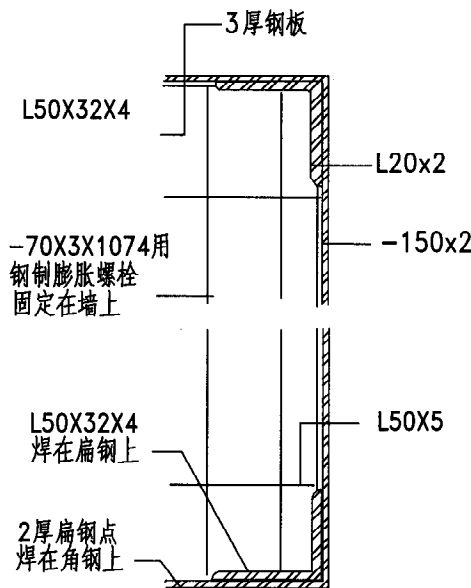

1-1剖面


- 注: 1. 所有铁件上刷防锈漆, 外刷调合漆, 颜色由设计人定。
2. 所有焊点均应锉平磨光。

图名	折线式黑板详图(二)	图集号	陕09J04-2
		页次	23

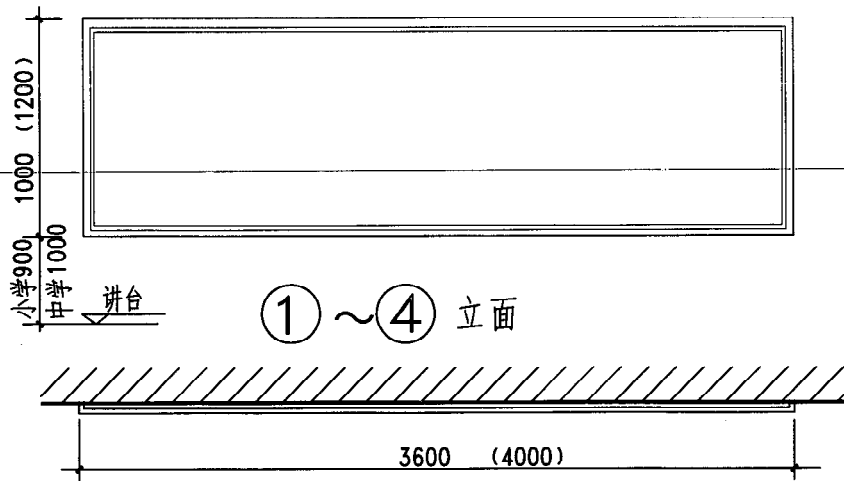

①~④ 立面

①~④ 平面

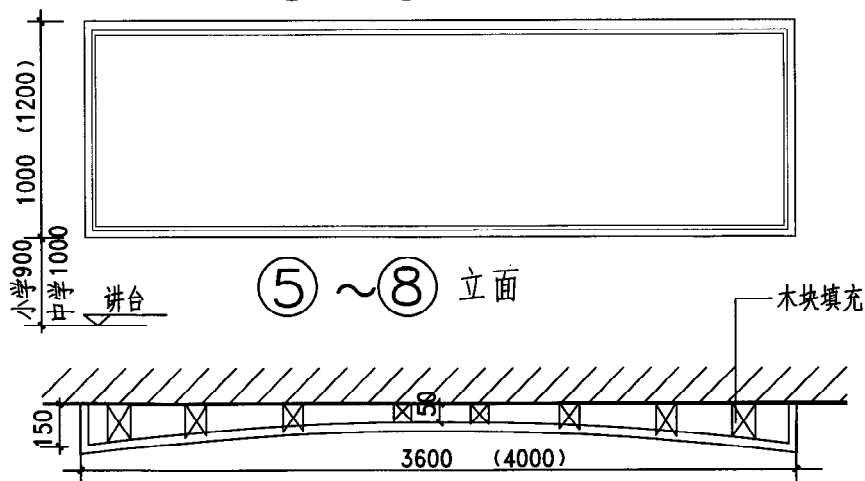

⑤~⑧ 立面


⑤~⑧ 平面

型号规格选用表:


索引	名称	型号	规格尺寸	适用范围
①	固定平面式黑板	SH.J-4	4000X1000	中学
②	固定平面式黑板	SH.J-4.8	4000X1200	中学
③	固定平面式黑板	SH.J-4.3	3600X1000	小学
④	固定平面式黑板	SH.J-4.6	3600X1200	小学
⑤	固定弧面式黑板	HSH.J-4	4000X1000	中学
⑥	固定弧面式黑板	HSH.J-4.8	4000X1200	中学
⑦	固定弧面式黑板	HSH.J-4.3	3600X1000	小学
⑧	固定弧面式黑板	HSH.J-4.6	3600X1200	小学

- 注:1.此成品黑板为镀锌金属墨绿色教板,是引进先进技术,喷金刚砂,经电烤漆特制而成.书写流畅耐用,墨绿色保护视力,克服了玻璃黑板易破裂、反光、分块不美观的缺点.
- 2.此成品边框采用铝合金制作,整块形状美观,并可采用磁钉挂图,又易于安装.
- 3.安装方式:对准铝合金边框上的孔在墙上钻 $\phi 15$ 的孔打入木塞,再用木螺丝将黑板固定牢或采用射钉、膨胀螺栓固定均可.
- 4.表中尺寸为常用尺寸,厂家也可根据用户需要进行调整.
- 5.本黑板为成品,由专业厂家生产.


图 名	成品金属黑板(一)		图集号	陕09J04-2
			页 次	24

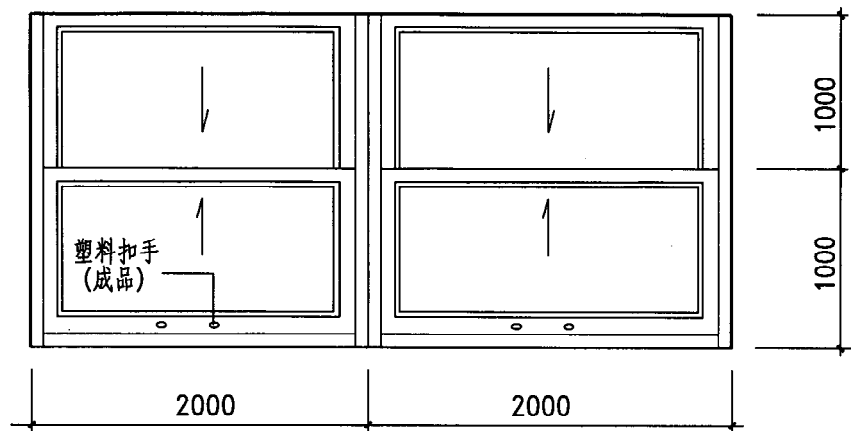


① 立面

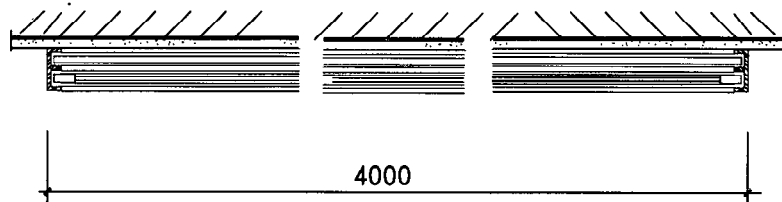

① 平面

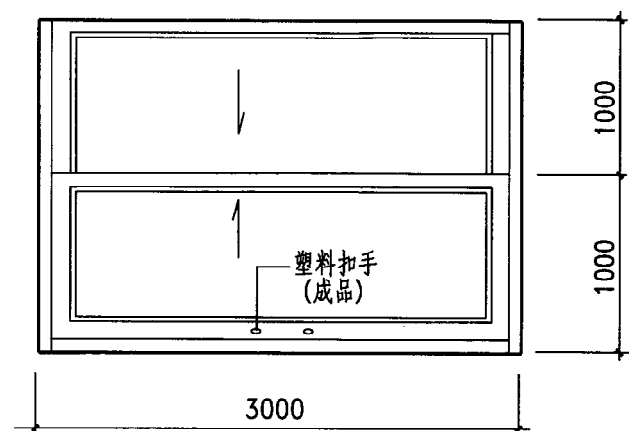

② 立面

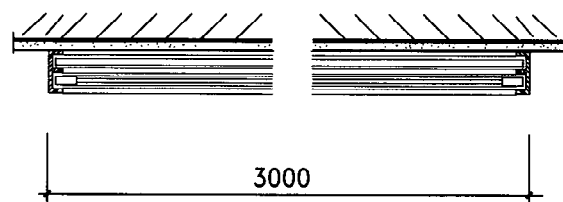

② 平面

注:1.此成品黑板为镀锌金属墨绿色教板,是引进先进技术,喷金刚砂,经电烤漆特制而成.书写流畅耐用,墨绿色保护视力,克服了玻璃黑板易破裂、反光、分块不美观的缺点.

2.此成品边框采用铝合金制作,整块形状美观,并可采用磁钉挂图,克服了玻璃黑板沉重提拉不均匀等缺点.适用于大阶梯教室.


3.安装方式:对准铝合金边框上的孔在墙上钻 $\phi 15$ 的孔打入木塞,再用木螺栓将黑板固定牢或采用射钉、膨胀螺栓固定均可.

4.图中尺寸为常用尺寸,厂家也可根据用户需要进行调整.


5.本黑板为成品,由专业厂家生产.

图 名	成品金属黑板(二)	图集号	陕09J04-2
		页 次	25


制图	许硕	设计	许硕	校对	李苏平	审核	郑振洪

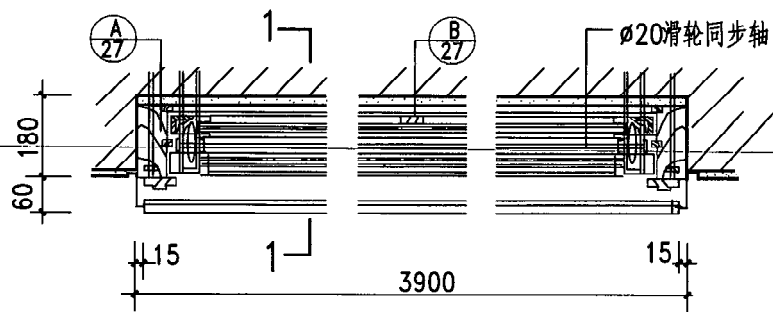

③ 平面

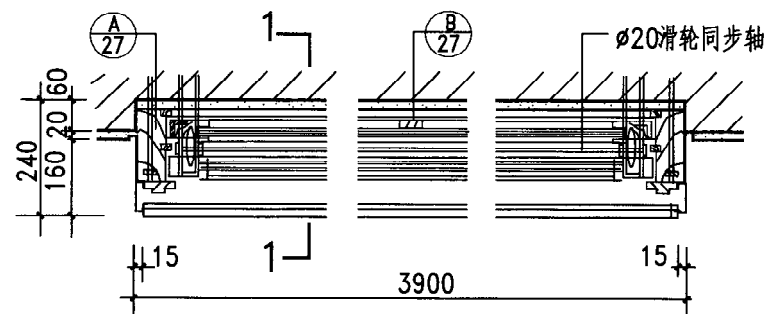

② 平面

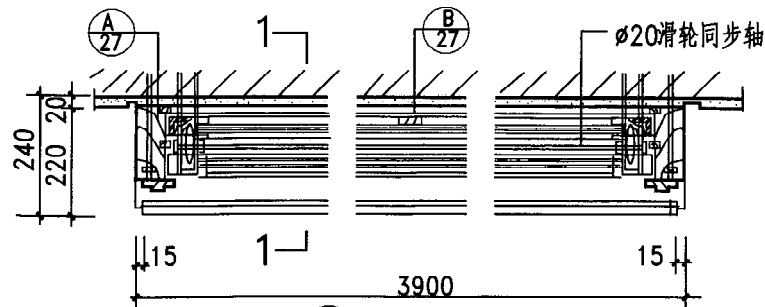

① 平面




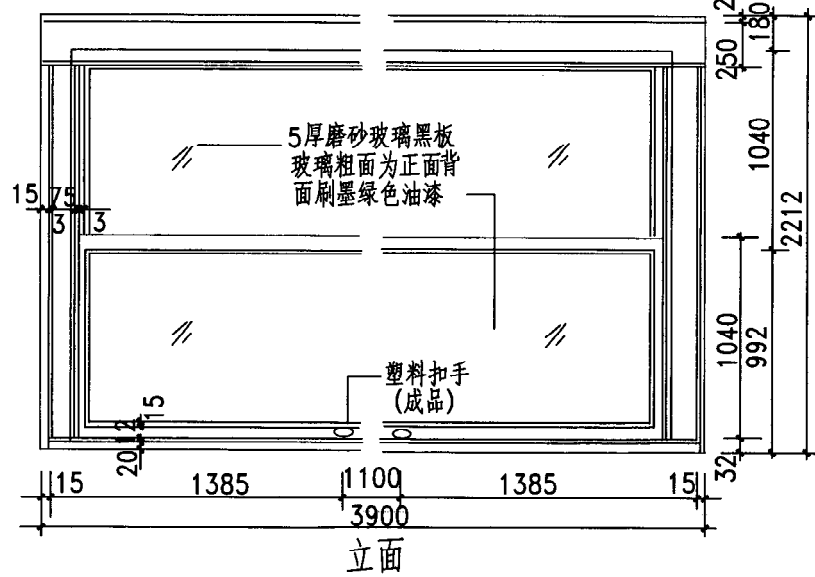


图 名	提拉黑板(一)	图集号	陕09J04-2
		页 次	26


制图	许硕	设计	许硕	校对	李苏平	审核	郑振洪
	许硕		李苏平				

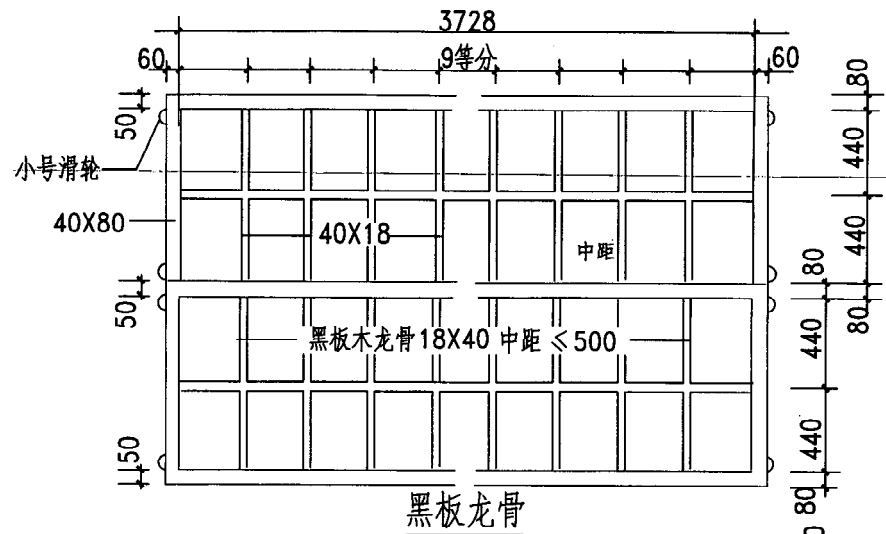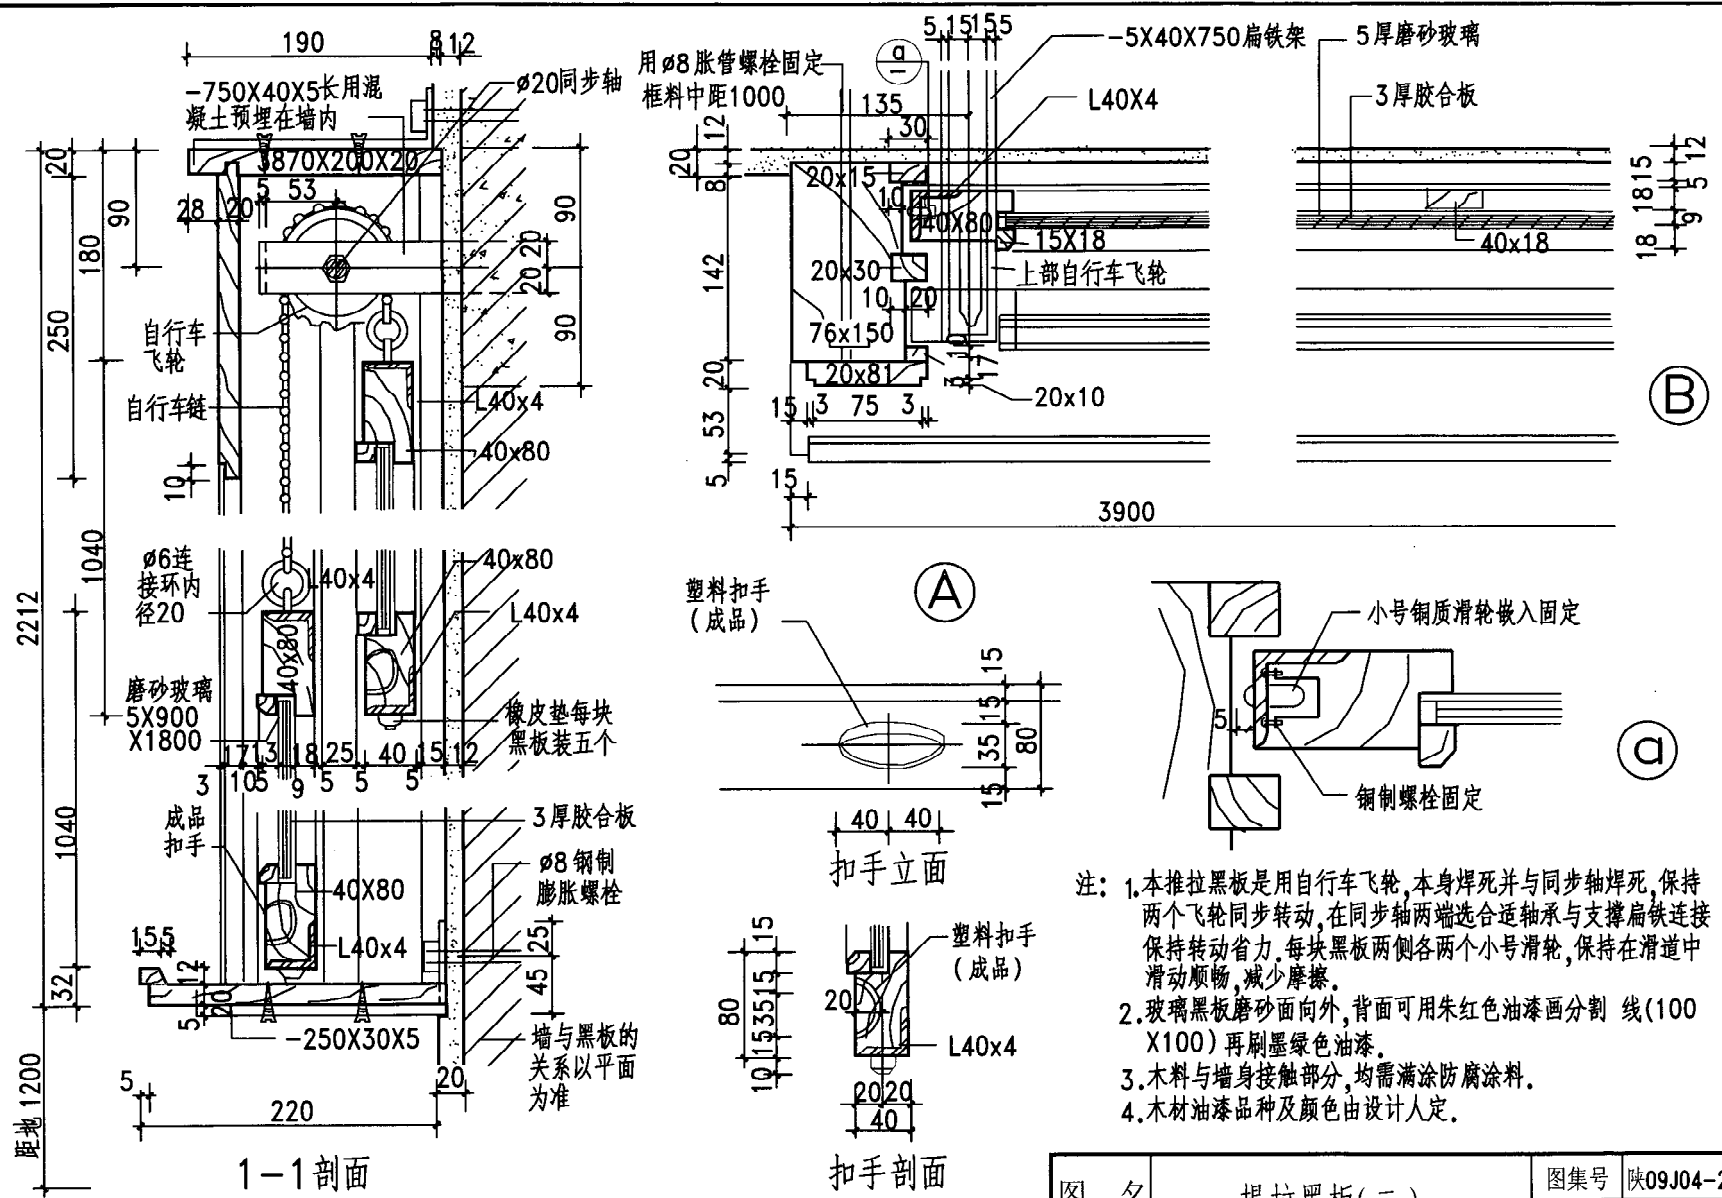


制图	许硕	设计	许硕	校对	李苏平	审核	郑振洪
	许硕		李苏平		郑振洪		

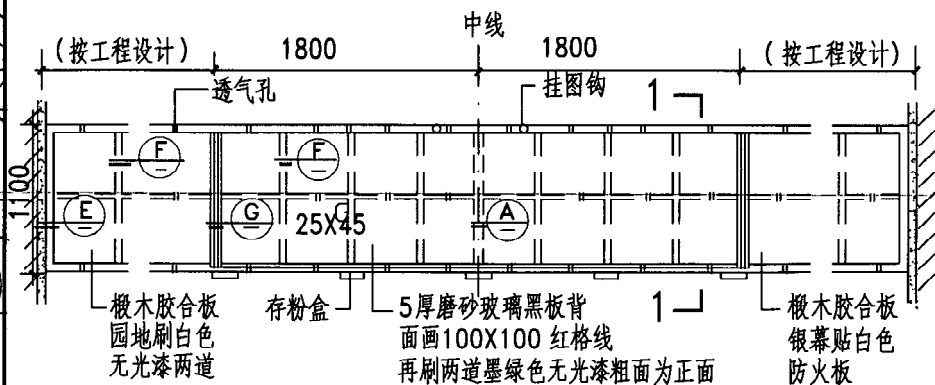

① 立面 (小学用)

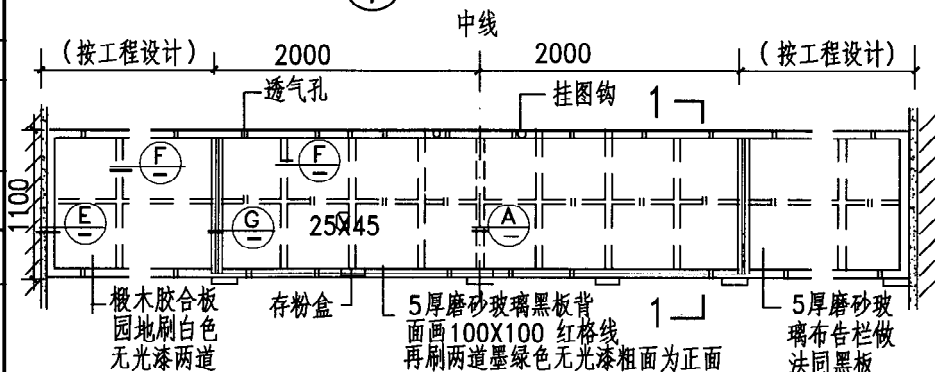


② 立面 (中学用)

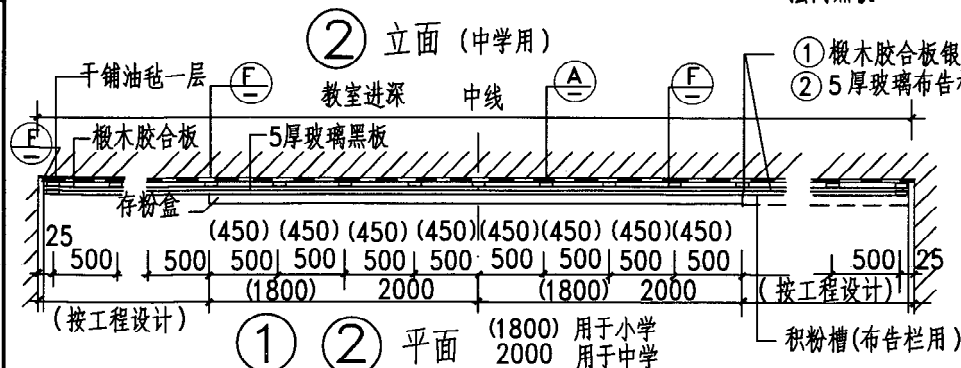


① ② 平面 (1800) 用于小学
2000 用于中学


注:龙骨做防腐处理,铁件刷防锈涂料,油漆品种颜色由设计人定

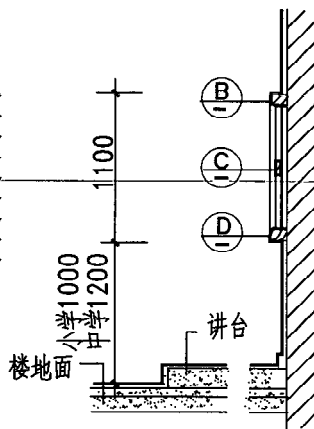


1-1剖面

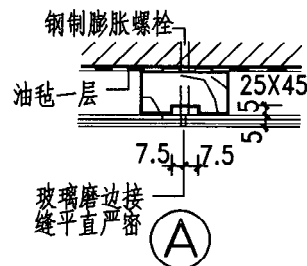


A

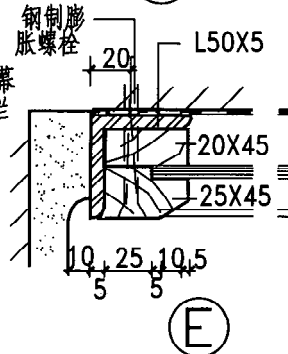


⑤

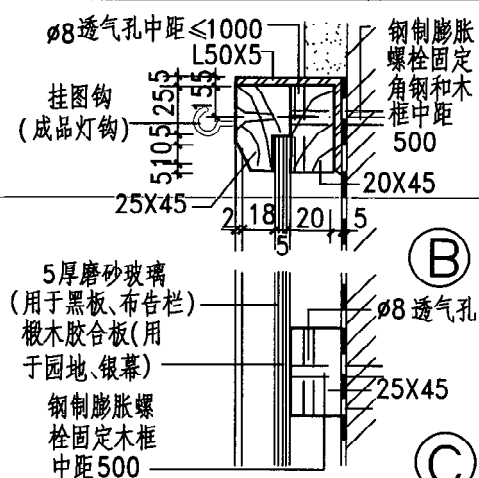

Ⓑ

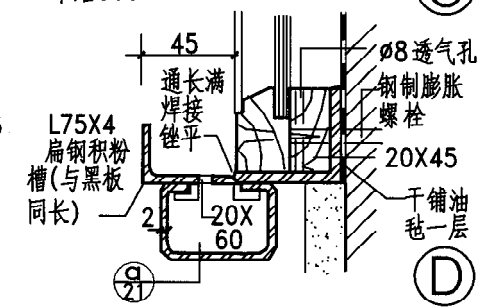

D



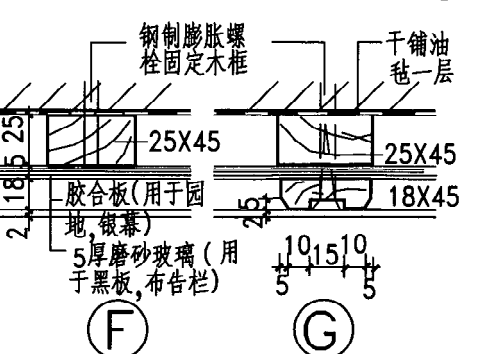


⑦

©

图 名	班级园地组合栏	图集号	陕09J04-2
		页 次	28


符振洪	设计
核	校
审	校
李苏平	设计
对	校
许	设计
图	制

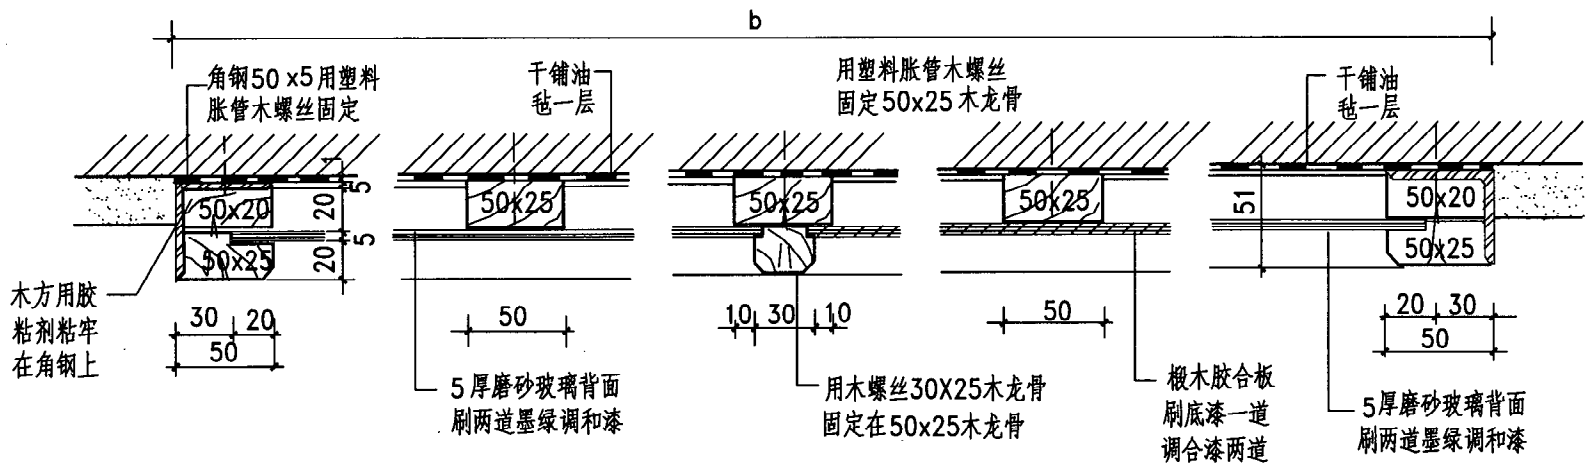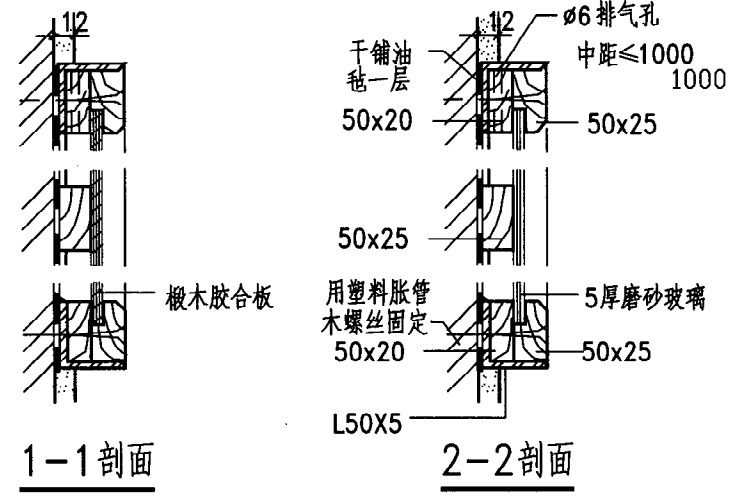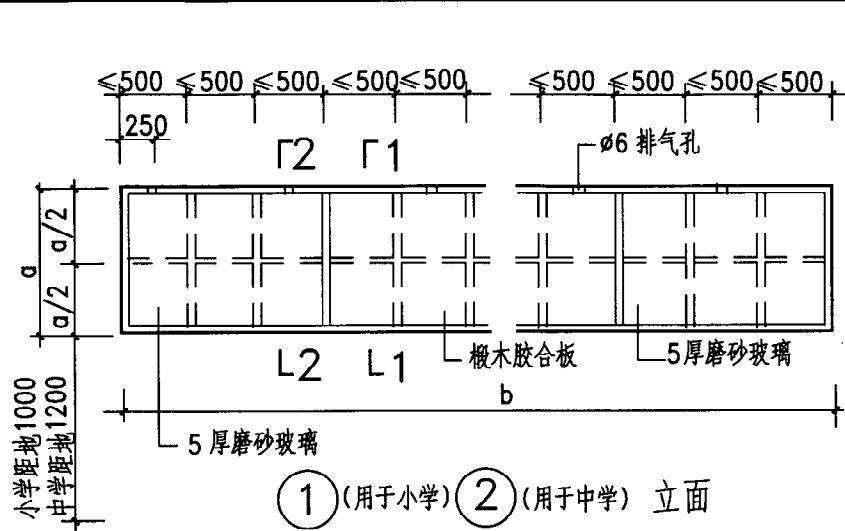

注：1. 5厚磨砂玻璃粗面为正面。
2. a、b尺寸由各工程设计人定。
3. 油漆品种颜色由设计人定。



图 名	班级园地	图集号	陕09J04-2
		页 次	29

制	图	许	项	计	设	许	项	校	对	李	苏	平	审	核	郑	振	洪
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

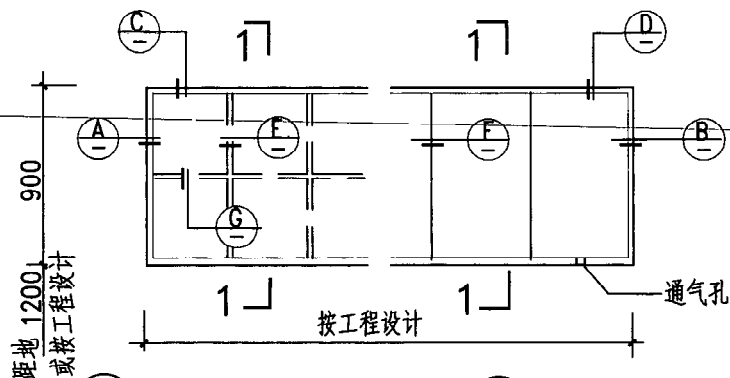


① 木框胶合板

② 木框木板

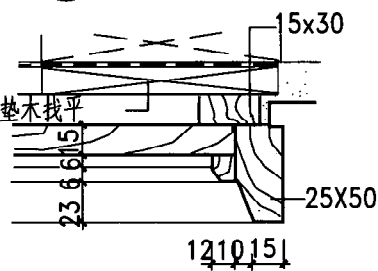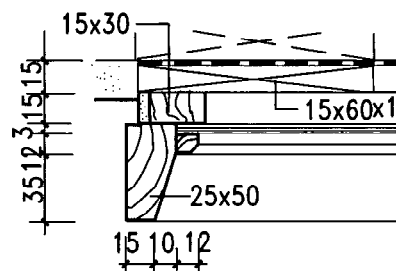


③

④

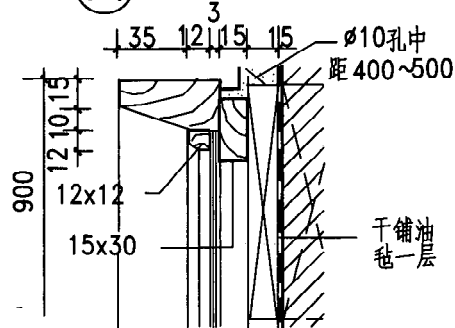


⑤

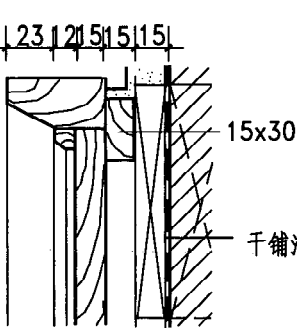

⑥

⑦

1-1剖面

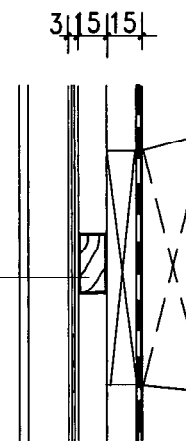

120x120x120
防腐木砖砌墙
时砌入(水平中距
400~500)
或膨胀螺丝固定

干铺油毡一层

120x120x120
防腐木砖

⑧

干铺油毡一层
15厚木压毡条
15x30木龙骨
中距400~500
胶合板(椴木)

⑨

干铺油毡一层
15厚木压毡条
15x30木龙骨
中距400~500
15厚企口木板(松木)

注:1.胶合板或木板拼缝处要求刨光,拼接平直严密。
2.油漆品种颜色由设计人定。


图 名

布告牌(一)

图集号 陕09J04-2


页 次 30

郑振洪	核	审	李苏平	对	校	许	硕	许	硕	图	制
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

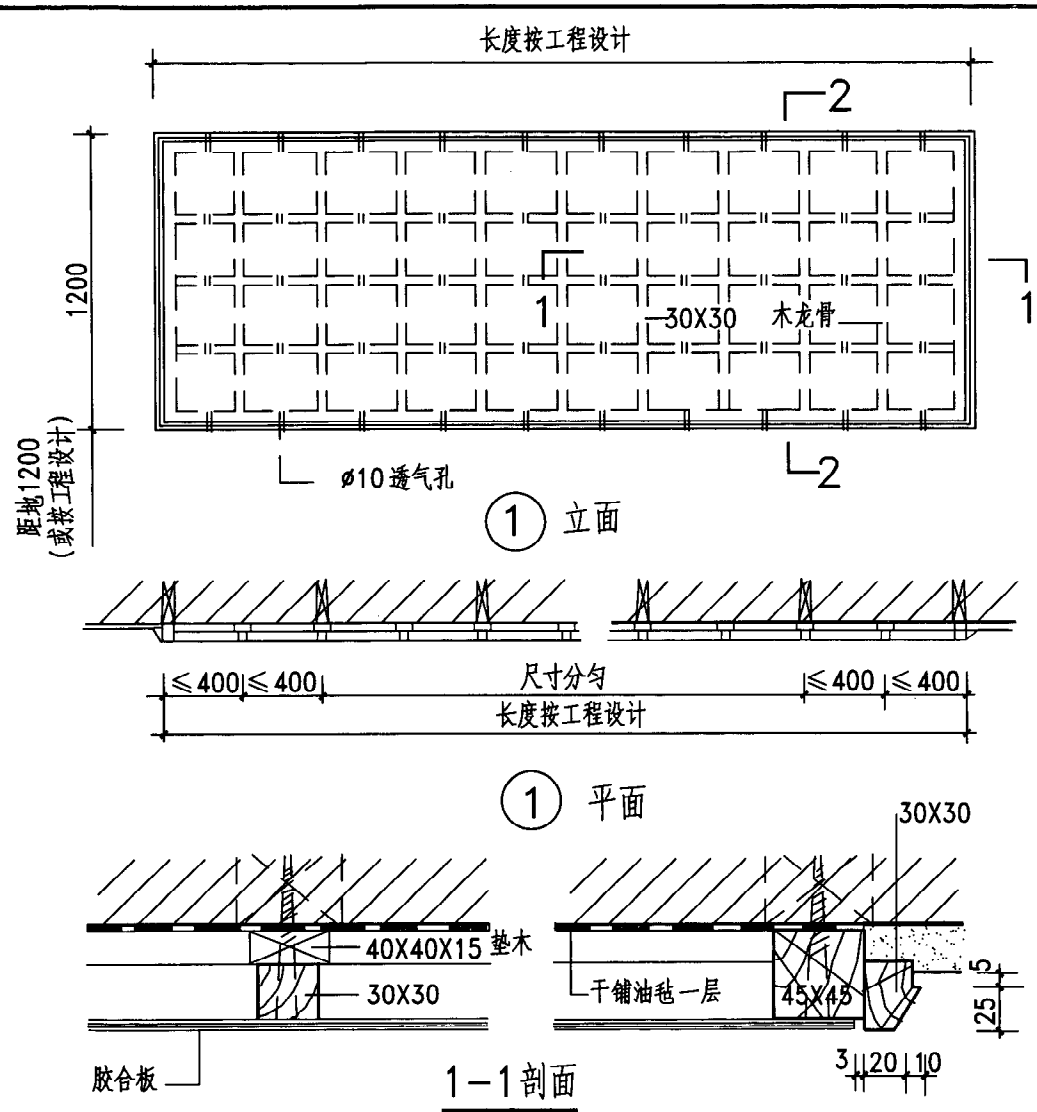


注：1. 胶合板拼缝处要求刨光, 拼接平直严密。
2. 油漆品种颜色由设计人定。


图 名	布告牌(二)	图集号	陕09J04-2
		页 次	31

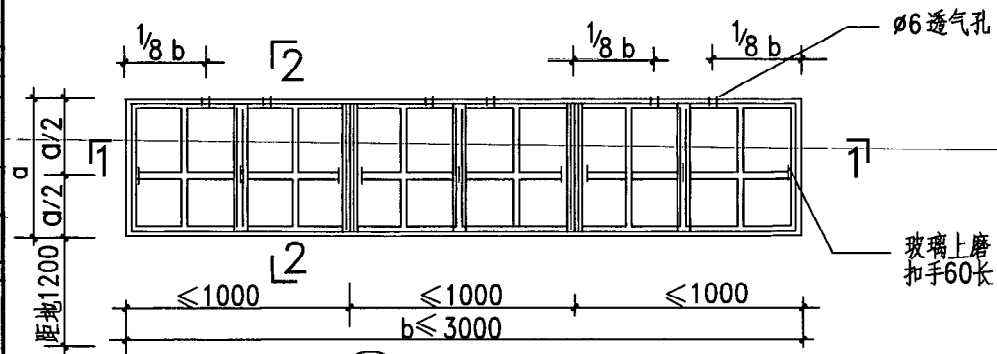


① 布告栏

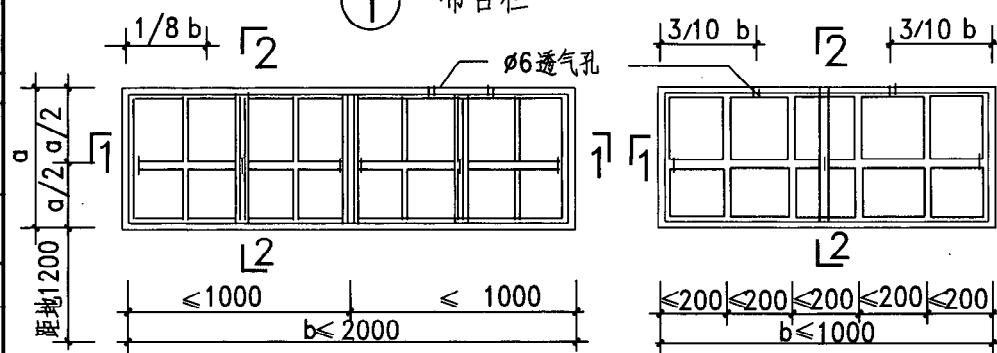

② 布告栏

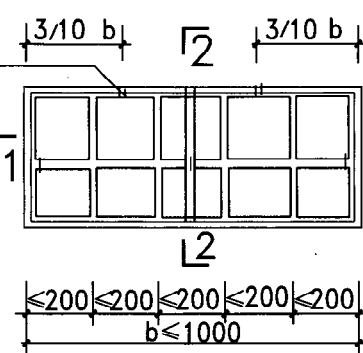


③ 布告栏

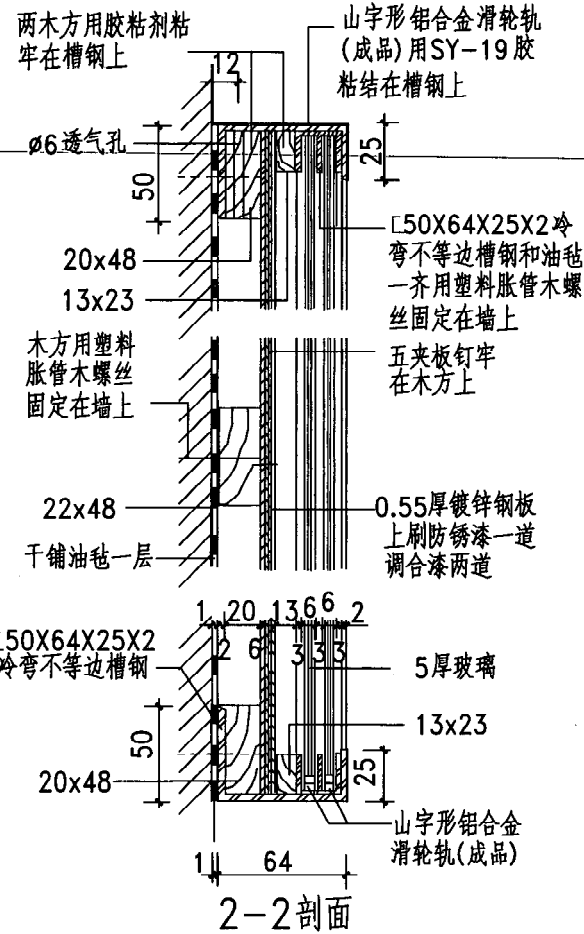

2-2 剖面



- 注：1. 每扇玻璃装2只玻璃门滑轮，并配装玻璃锁。
2. 长宽尺寸按工程设计，玻璃尺寸要尽量统一。
3. 油漆颜色由设计人定。
4. 所有焊缝均应锉平磨光。

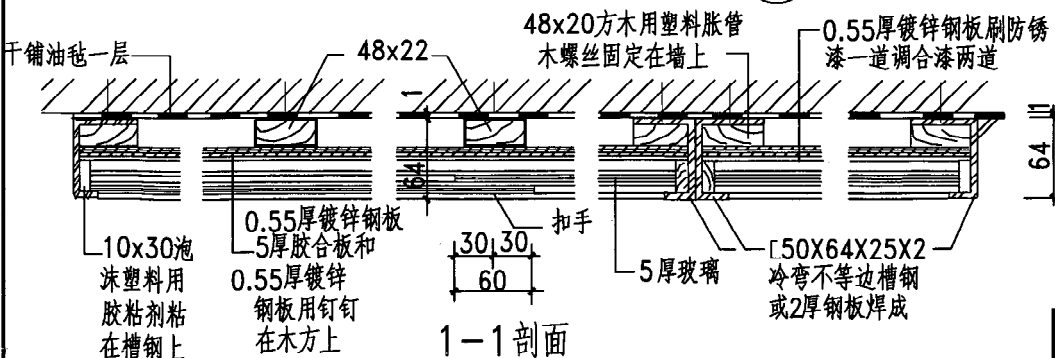

1-1 剖面







图 名	布告牌(三)	图集号	陕09J04-2
		页 次	32

制图	许硕	设计	许硕	校对	李苏平	审核	郑振洪
----	----	----	----	----	-----	----	-----

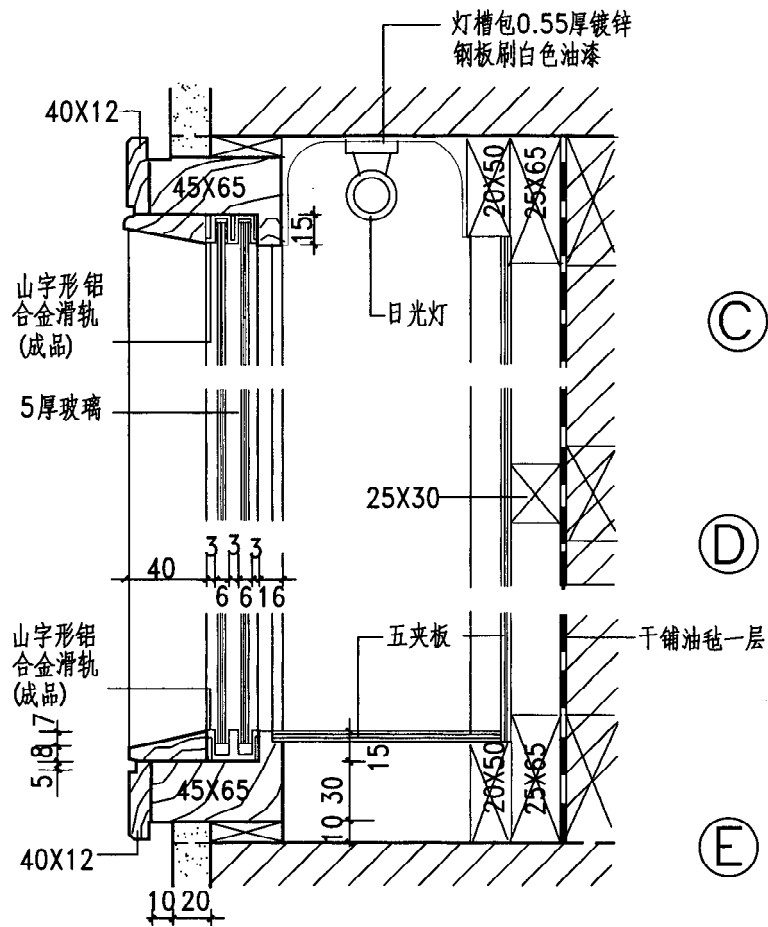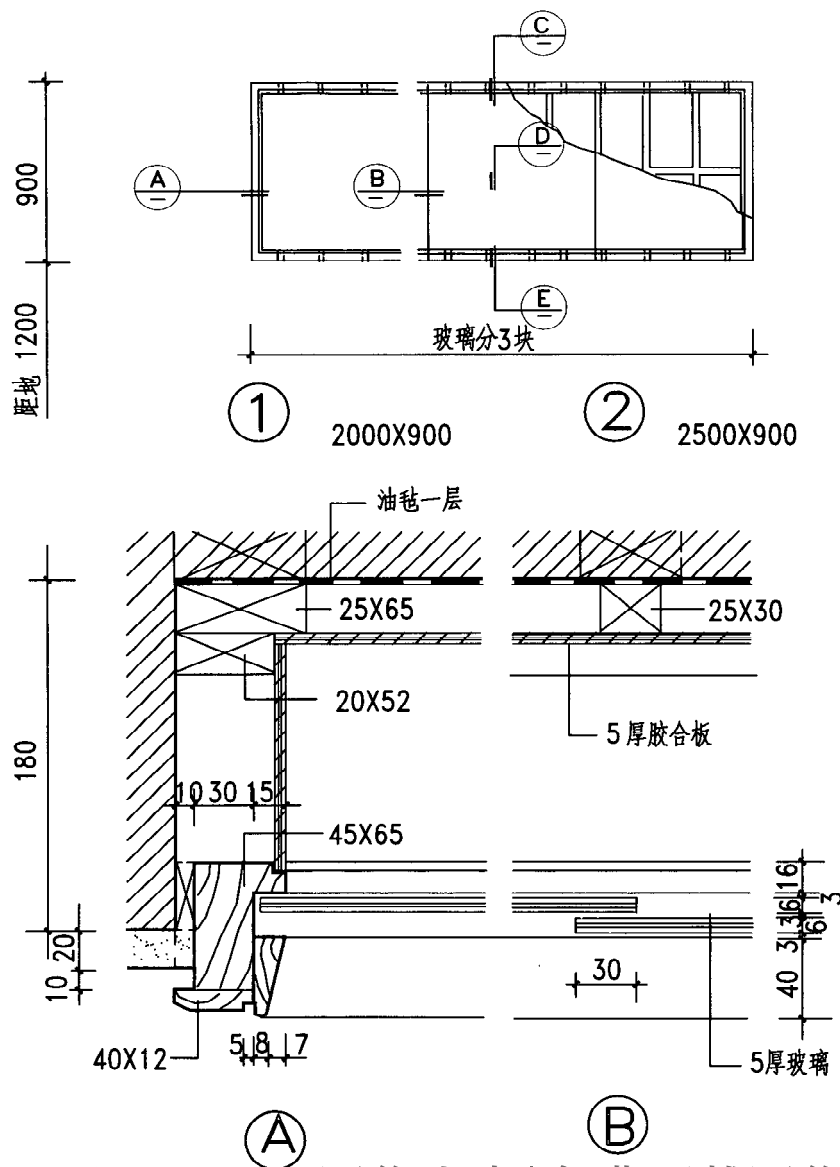

注:1. 每扇玻璃装玻璃门滑轮 2 只, 配装玻璃锁。
2. 油漆品种, 颜色由设计人定。

图 名	嵌墙布告橱窗	图集号	陕09J04-2
		页 次	33

讲台选用表						
索引	类型	长 a	宽 b	台面结构	节点做法	备注
①		3600	700	现制混凝土或预制混凝土板	Ⓐ Ⓑ Ⓓ Ⓔ	面层做法按工程设计
②		3600	800	现制混凝土或预制混凝土板	Ⓐ Ⓑ Ⓓ Ⓔ	
③		4000	700	现制混凝土或预制混凝土板	Ⓐ Ⓑ Ⓓ Ⓔ	
④		4000	800	现制混凝土或预制混凝土板	Ⓐ Ⓑ Ⓓ Ⓔ	
⑤		4000	1400	现制混凝土或预制混凝土板	Ⓐ Ⓑ Ⓓ Ⓔ	
⑥		4000	1400	现制混凝土或预制混凝土板	Ⓐ Ⓑ Ⓓ Ⓔ	
⑦		4000	1400	现制混凝土或预制混凝土板	Ⓐ Ⓑ Ⓓ Ⓔ	
⑧		4000	1400	现制混凝土或预制混凝土板	Ⓐ Ⓑ Ⓓ Ⓔ	
⑨		3600	1400	砖 砌	Ⓒ	
⑩		按工程设计	按工程设计	木 制	Ⓑ	

注：1.①~⑧ 讲台台面以砖砌支座预制钢筋混凝土板示例,工程设计选用时，
 可由设计人按表列其他适用做法配套选用,并在具体工程图纸中注明。
 2.砖砌讲台用 MU10 砖， M5 砂浆。
 3.预制钢筋混凝土板C20细石混凝土,Ⅰ级钢。
 4.本选用表节点做法均选用页次40的详图。

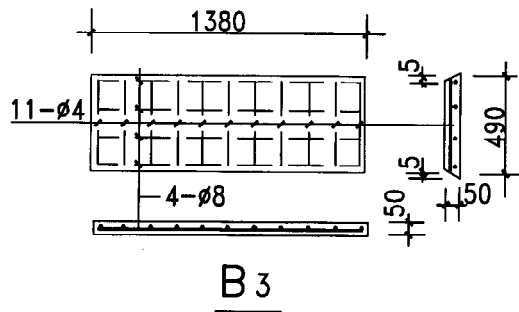
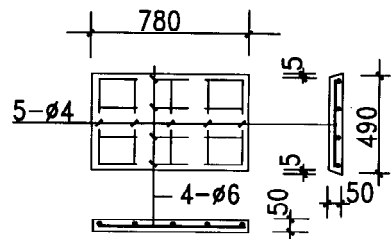
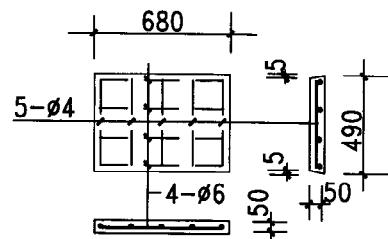
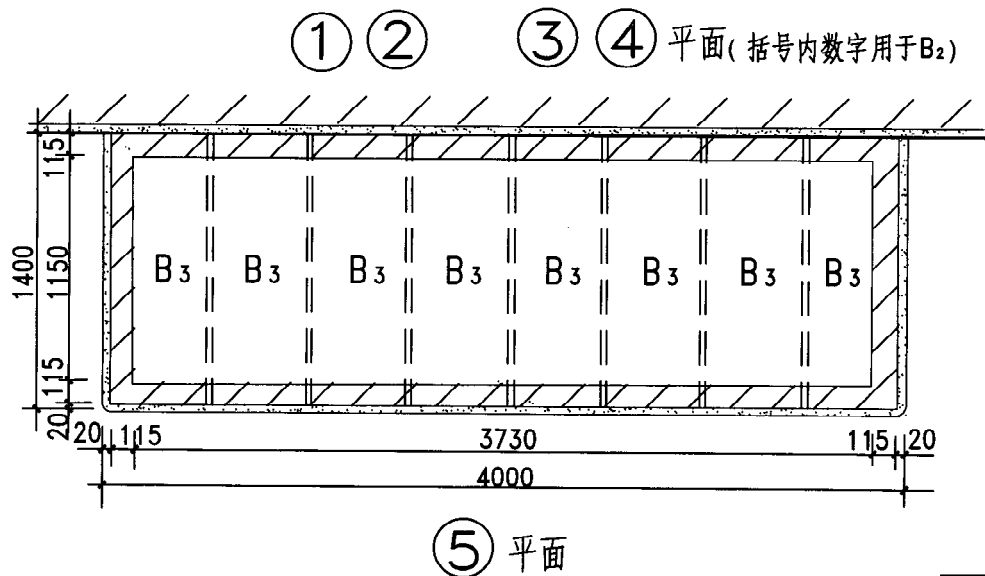
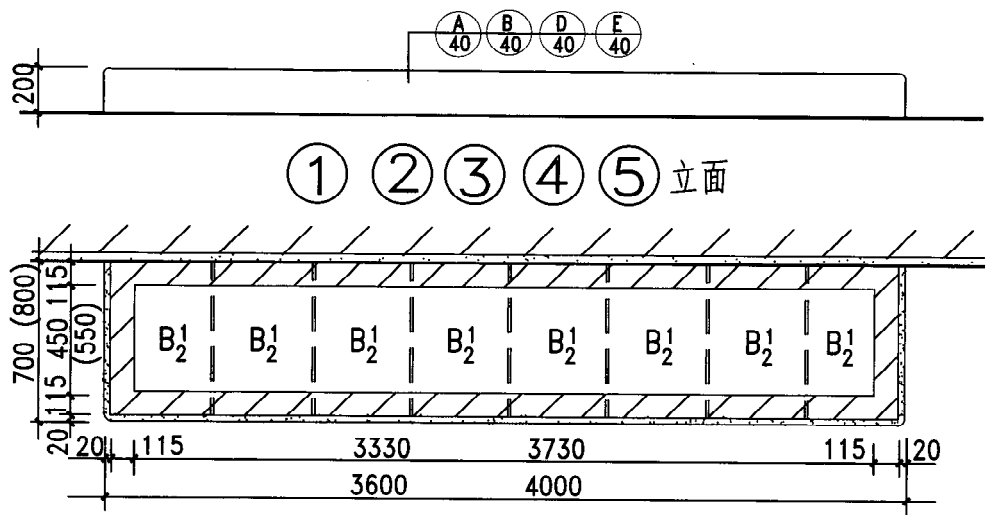


图 名	① ② ③ ④ ⑤ 讲台				图集号	陕09J04-2
					页 次	35

制	图	许	硕	设计	许	硕	校	对	李苏平	核	郑振洪
---	---	---	---	----	---	---	---	---	-----	---	-----









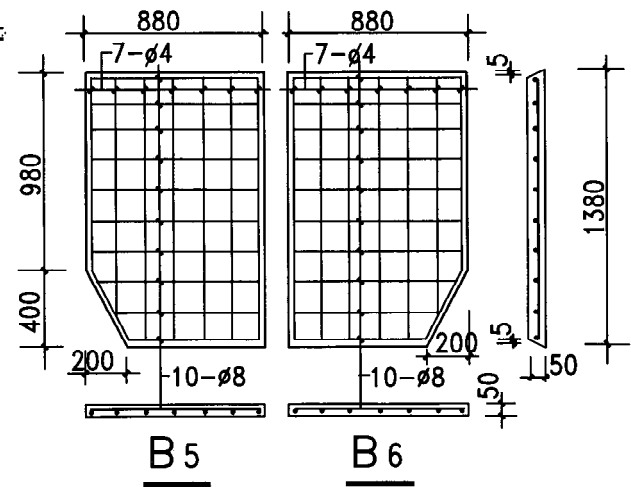


图 名	⑥ 讲台		图集号	陕09J04-2
			页 次	36

制图	许硕
设计	许硕
校对	李苏平
审核	核
郑振洪	

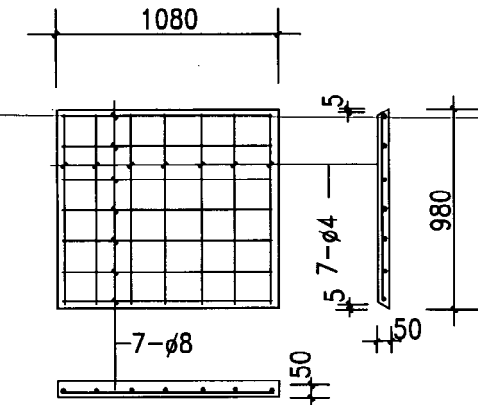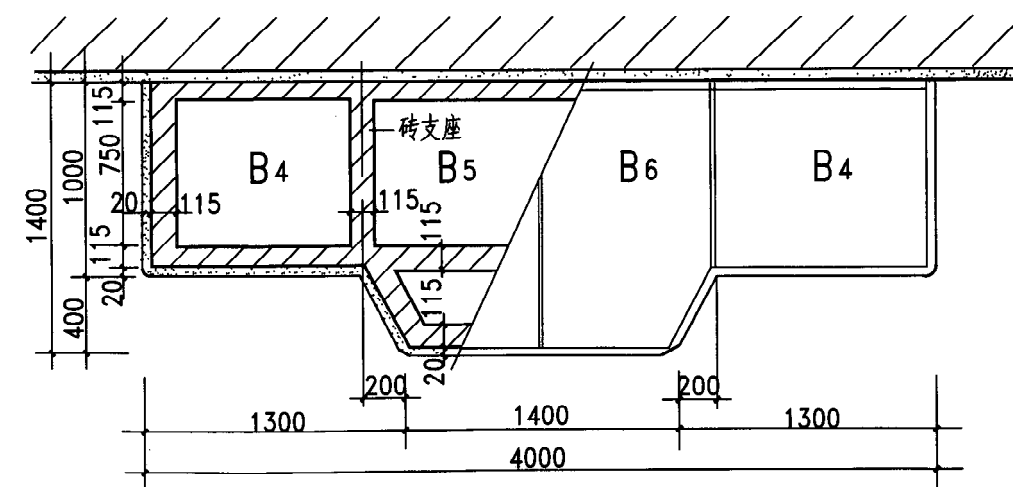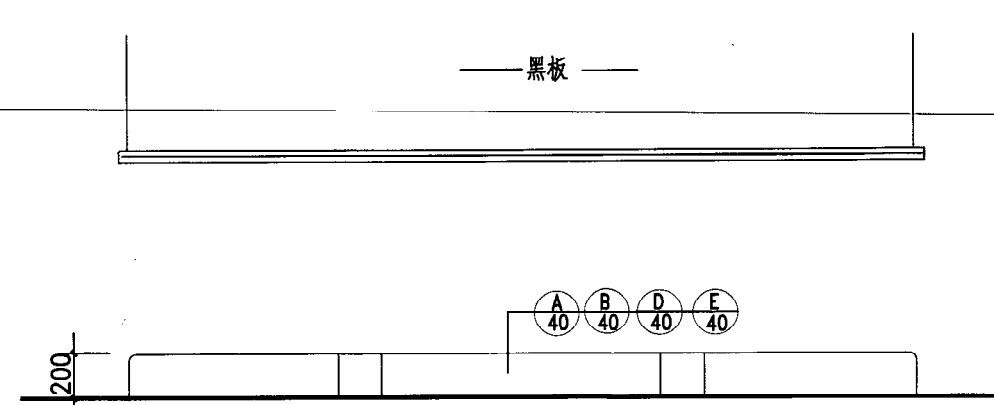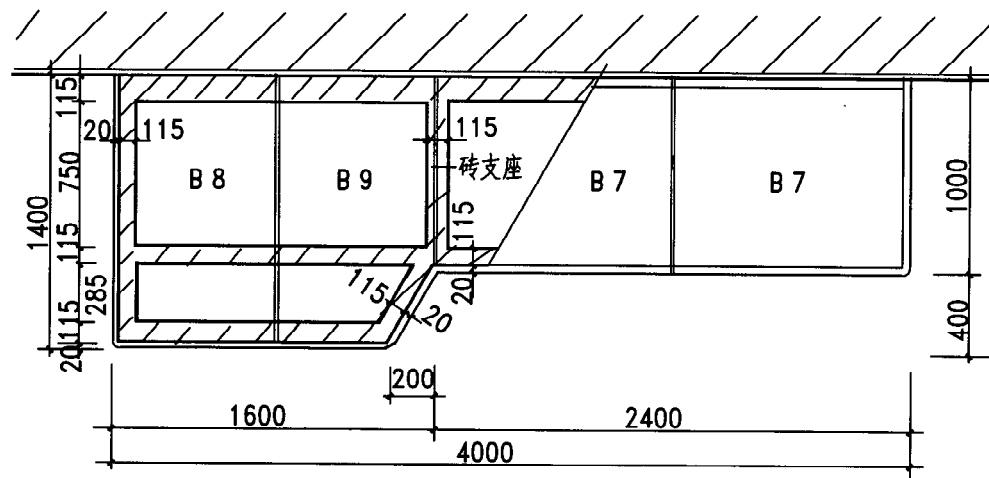
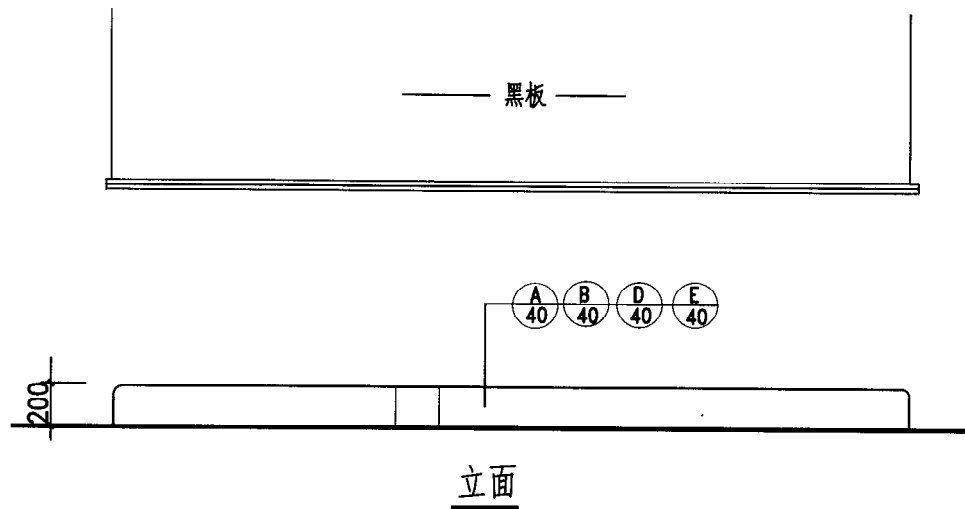
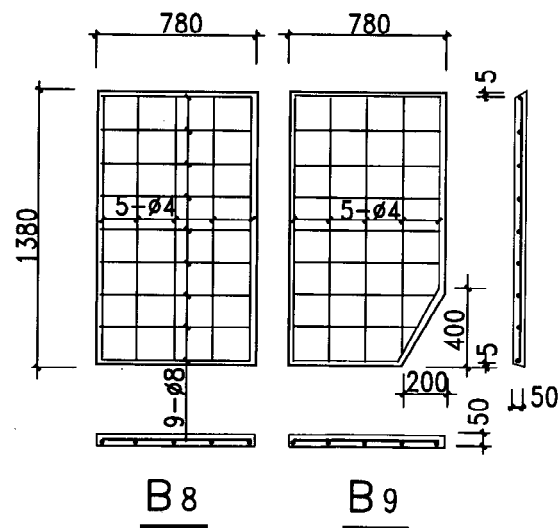
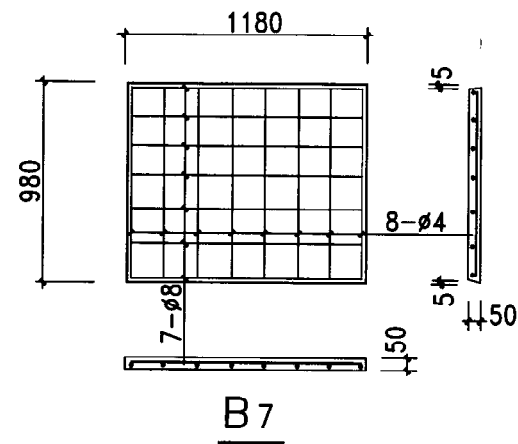


⑦平面 ⑧平面



图名	⑦⑧ 讲台	图集号	陕09J04-2
		页次	37






制	图	许	硕	设计	校	对	李苏平	审	核	郑振洪
---	---	---	---	----	---	---	-----	---	---	-----

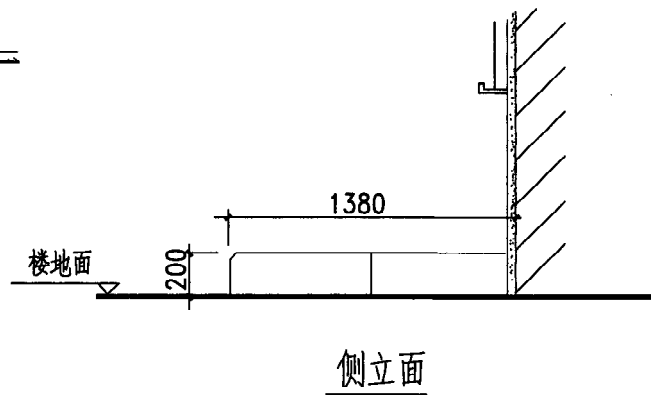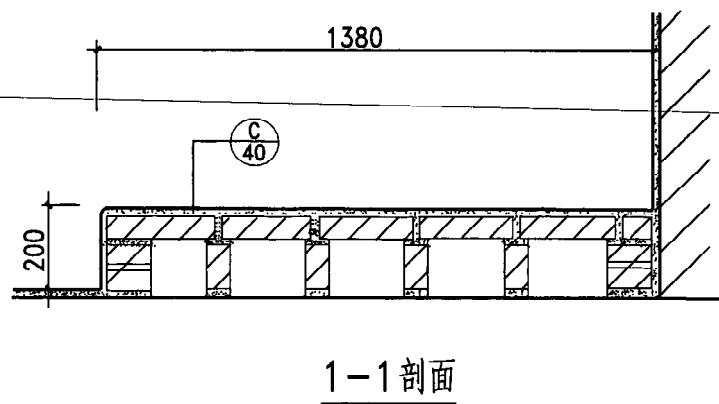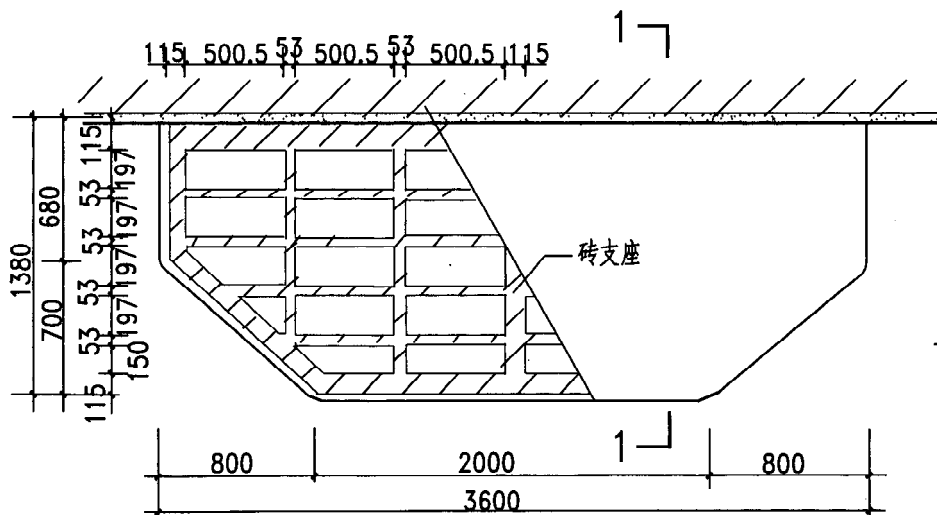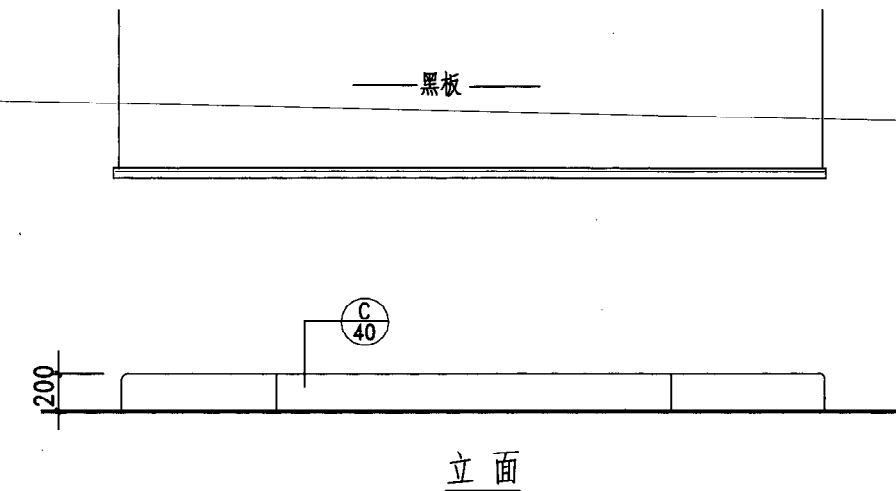

注:讲台用M7.5砖,M5砂浆砌。








图 名	⑨ 砖砌讲台	图集号	陕09J04-2
		页 次	38

郑振洪	核	审	李苏平	对	校	许	硕	计	设	许	硕	图	制
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

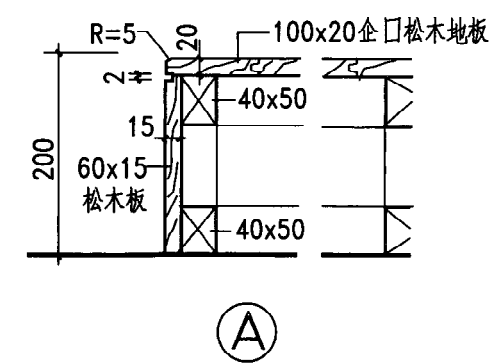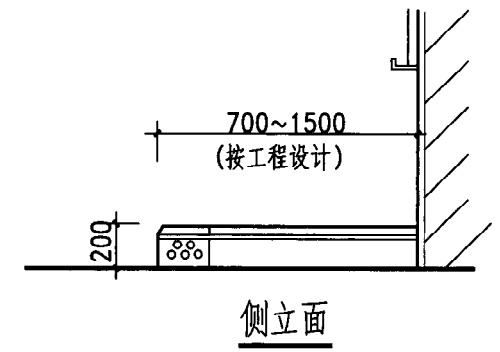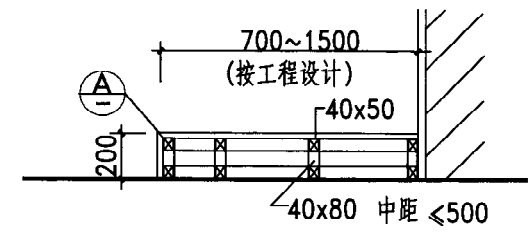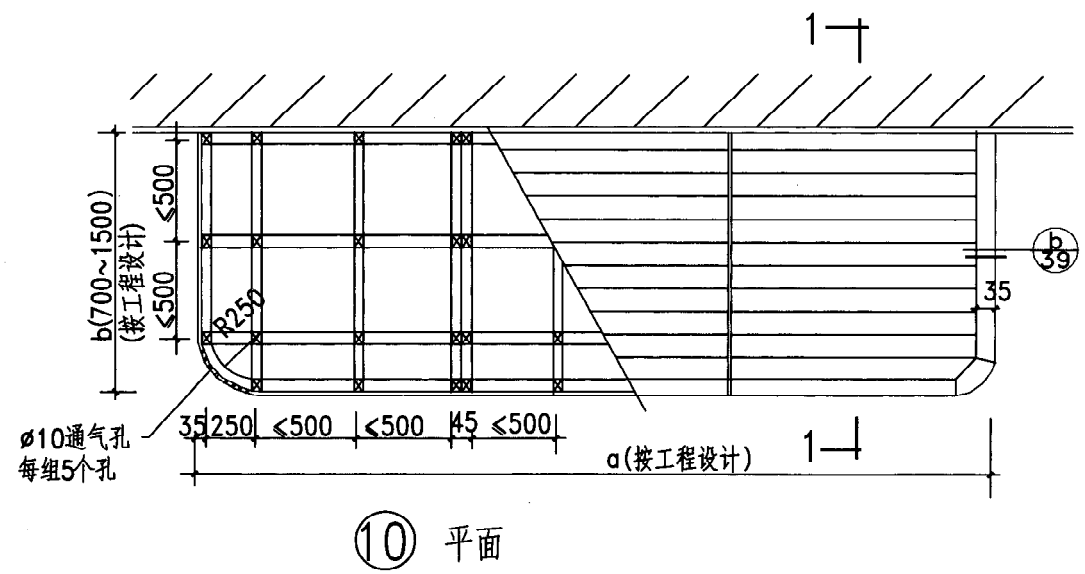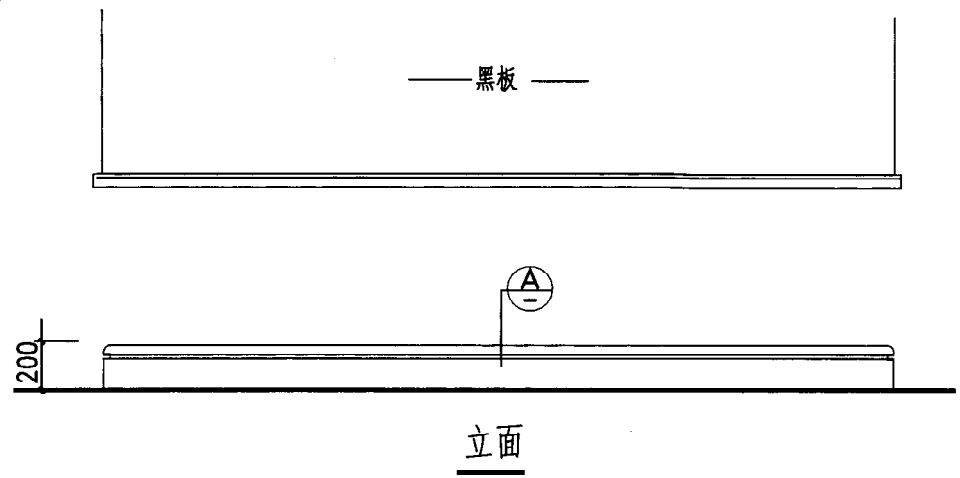


注:1. a、b尺寸按工程设计。
2. 木制讲台油漆品种颜色由设计人定。
3. 本图接触地面、墙面的木龙骨涂防腐涂料。

图 名	⑩ 木讲台	图集号	陕09J04-2
		页 次	39

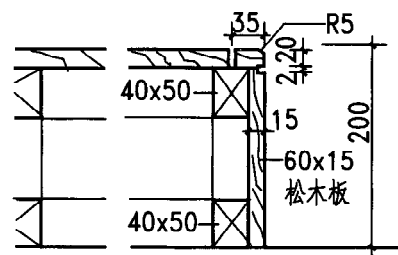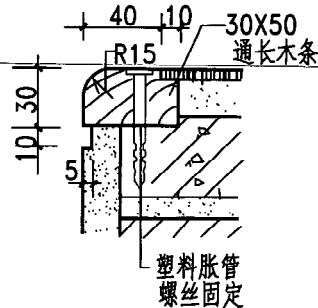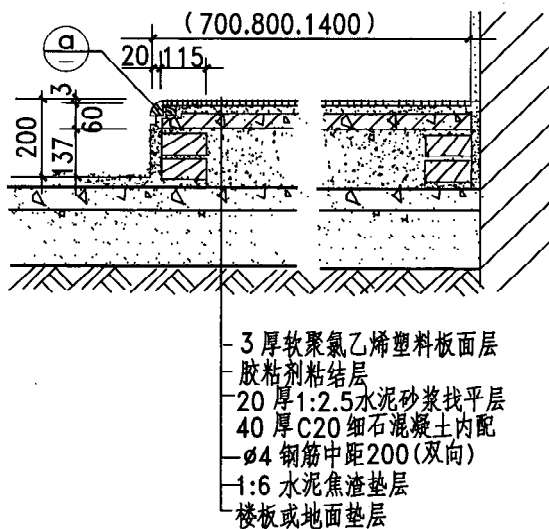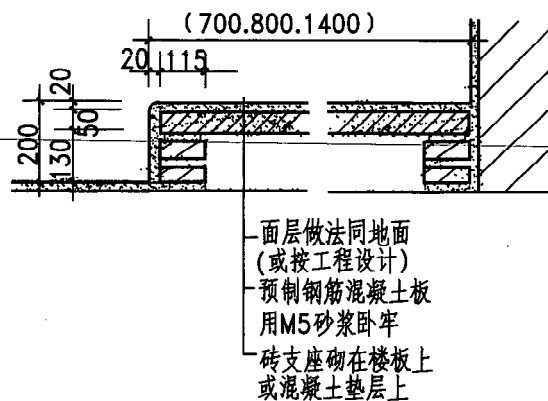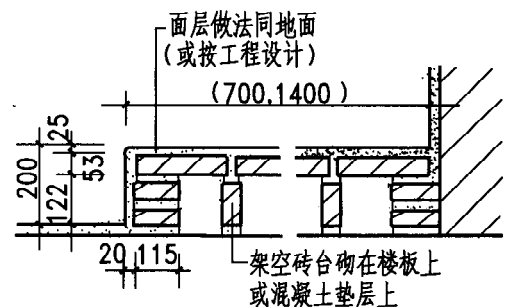
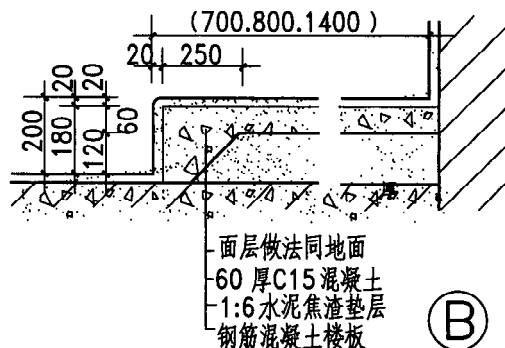
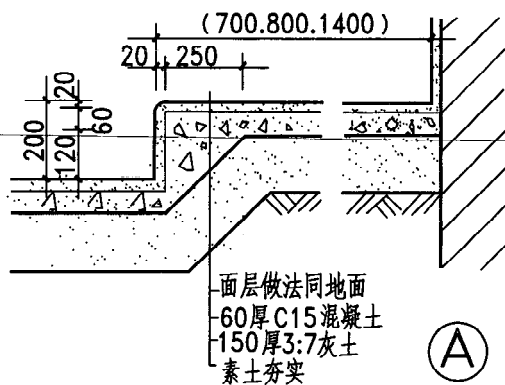


审	核	设计	制
李苏平	许	许	许
对	校	计	图
李苏平	许	许	许
审	核	设计	制
李苏平	许	许	许



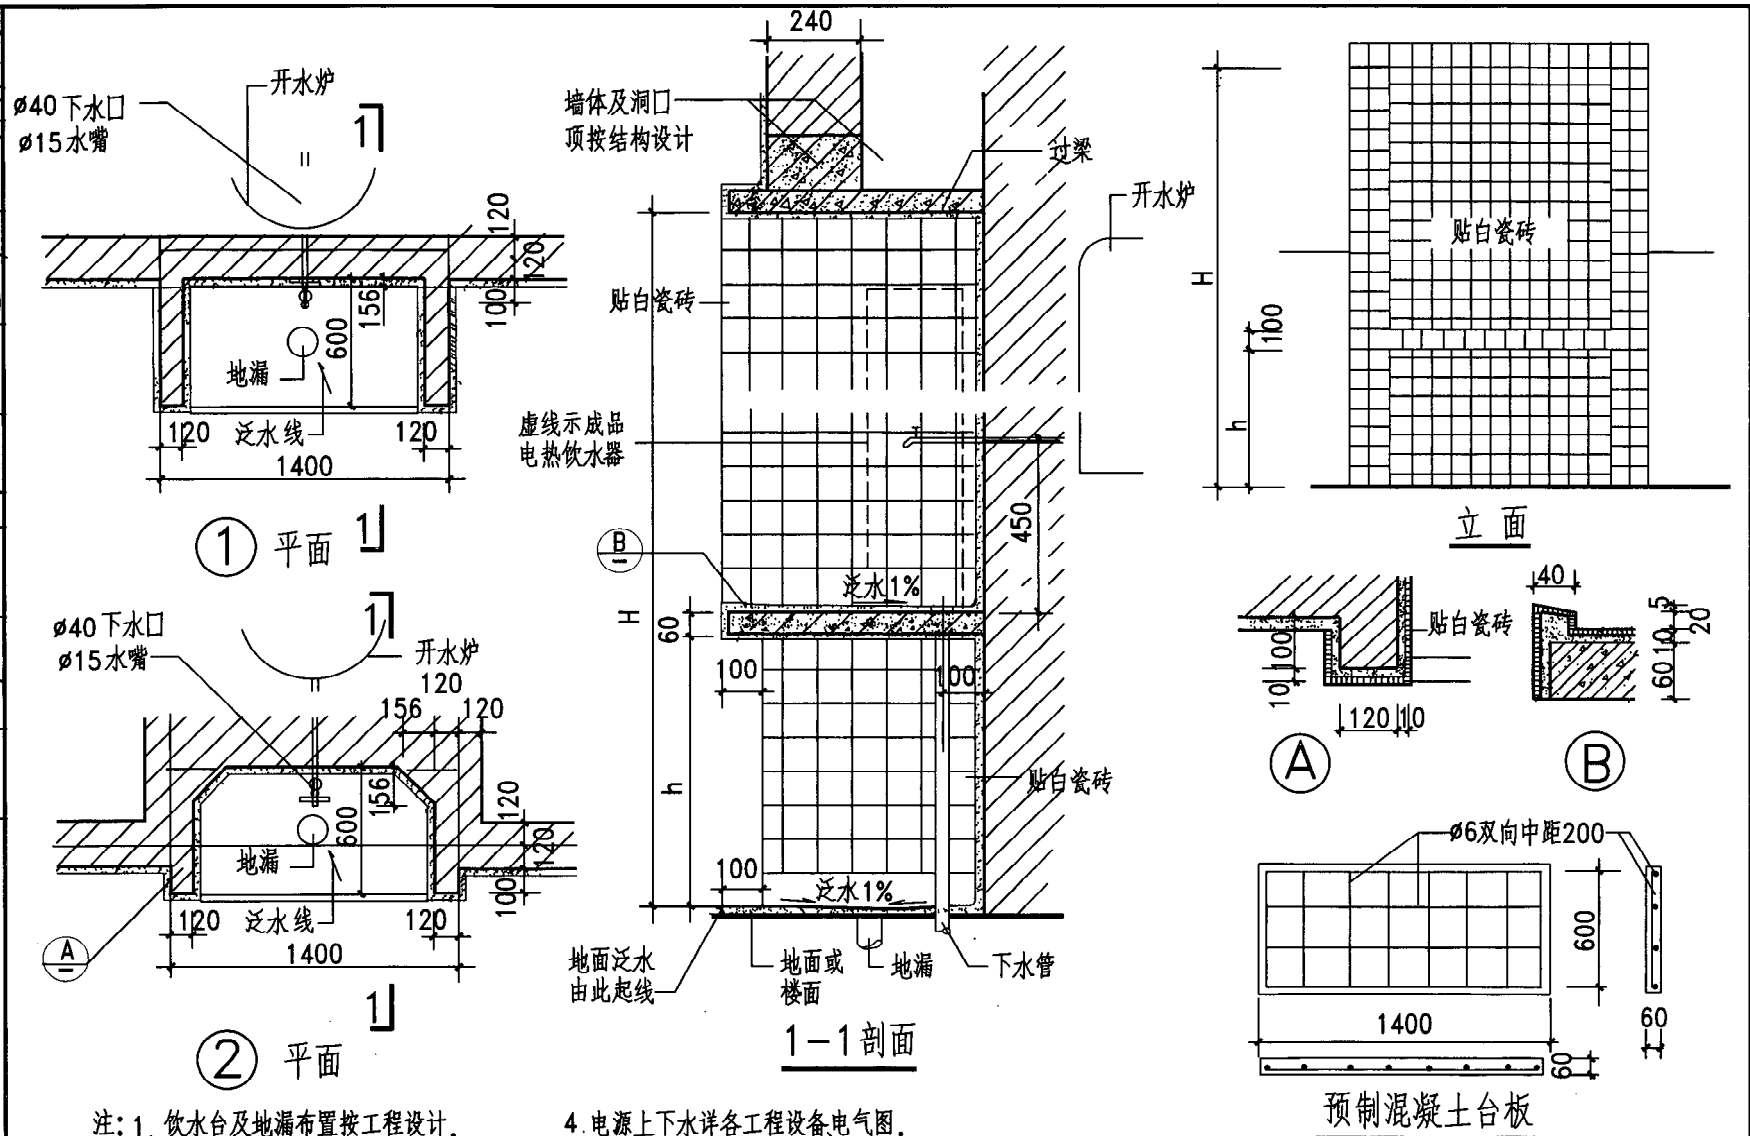


- 注: 1. 饮水台及地漏布置按工程设计。
 2. 台高h用于中学为710,小学为590。
 3. 洞口高H一般为2100或按工程设计。
 4. 电源上下水详各工程设备电气图。
 5. 饮水台饰面材料采用美术磨石或瓷砖贴面或釉面马赛克贴面颜色由设计人定。

图名	饮水台	图集号	陕09J04-2
		页次	41

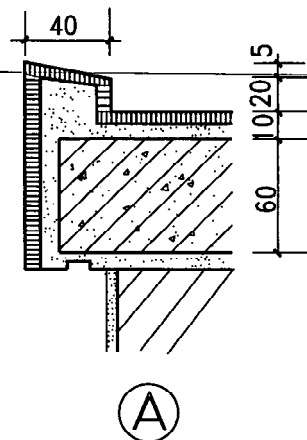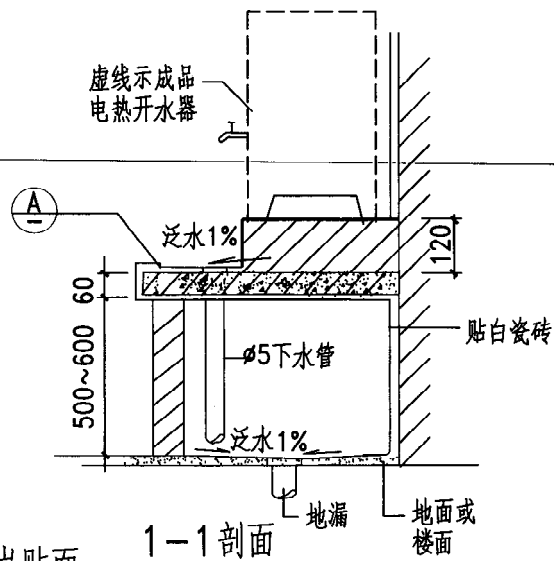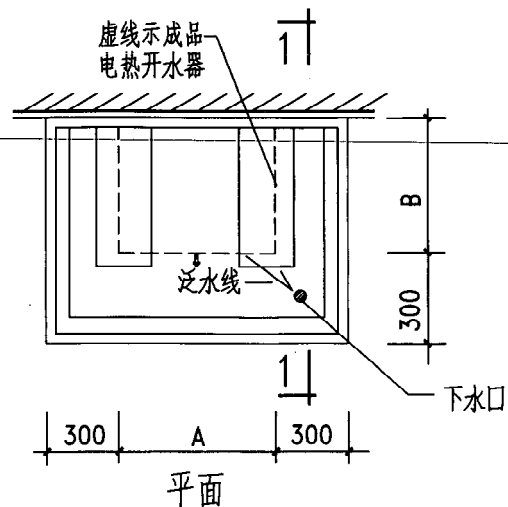

- ① 美术水磨石面 ② 瓷砖贴面 ③ 花岗岩贴面

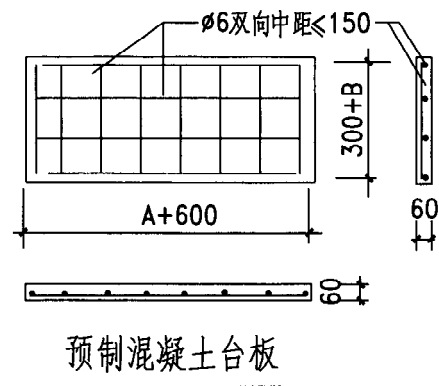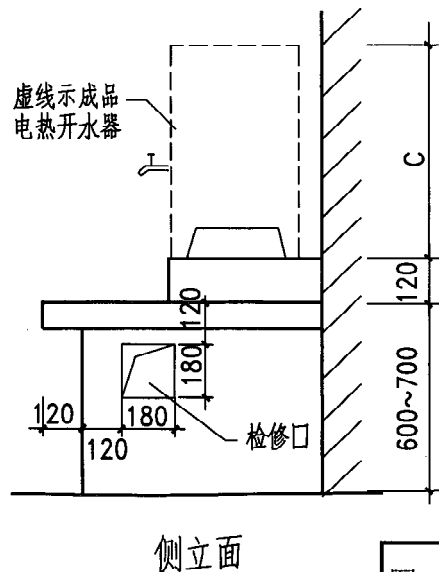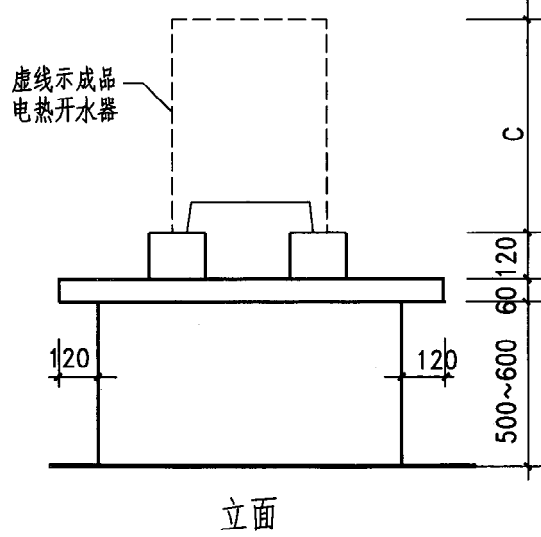


注:图中所注A、B、C为电热开水器尺寸。


洪振强		服务台、邮电、银行柜台选用表																
核 审	选用号	形 式	主体结构	装 修		照 明	尺寸(宽X高)	组 合 形 式	页次	选用号	形 式	主体结构	装 修		照 明	尺寸(宽X高)	组 合 形 式	页次
				立 面	台 面								立 面	台 面				
平 李	①		砖	胶合板	胶合板	无	600x1100		43 44	⑨		混凝土	镜玻璃	花岗岩	有	600x1100		48
	②		砖	胶合板	胶合板	无	600x1100		43 44	⑩		混凝土	镜玻璃	花岗岩	有	600x1100		48
对 校	③		砖	胶合板	胶合板	无	600x1100		43 44	⑪		混凝土	镜玻璃	花岗岩	有	600x1100		48
硕 许	④		砖	胶合板	胶合板	无	600x1100		43 44	⑫		混凝土	镜玻璃	花岗岩	有	600x1100		48
计 设	⑤		木	胶合板	胶合板	无	600x1100		46 47	⑬		混凝土	大理石	大理石	有	700x1100		49 50
硕 许	⑥		木	胶合板	胶合板	无	600x1100		46 47	⑭		混凝土	大理石	大理石	有	700x1100		49 50
图 制	⑦		木	胶合板	胶合板	无	600x1100		46 47	⑮		混凝土	大理石	大理石	有	700x1100		49 50
	⑧		木	胶合板	胶合板	无	600x1100		46 47	⑯		混凝土	大理石	大理石	有	700x1100		49 50
注:1.柜台长度由设计人定。 2.木结构及木饰面也可用人造板材由设计定。																		
图 名 服务台、邮电、银行柜台选用表												图集号 陕09J04-2		页 次 43				

www.tuihome.com 图集之家 | 免费下载图集

制	图	许	硕	计	对	李	苏	平	审	核	郑	振	洪
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

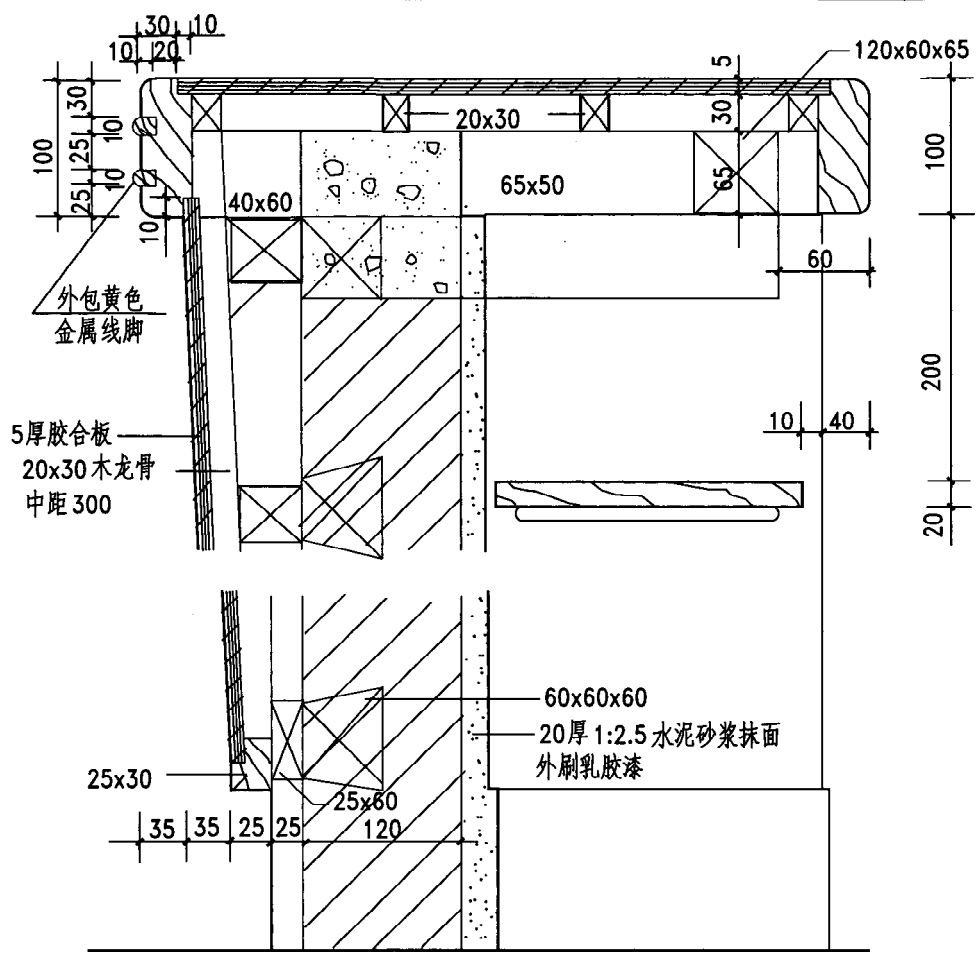

1-1 剖面

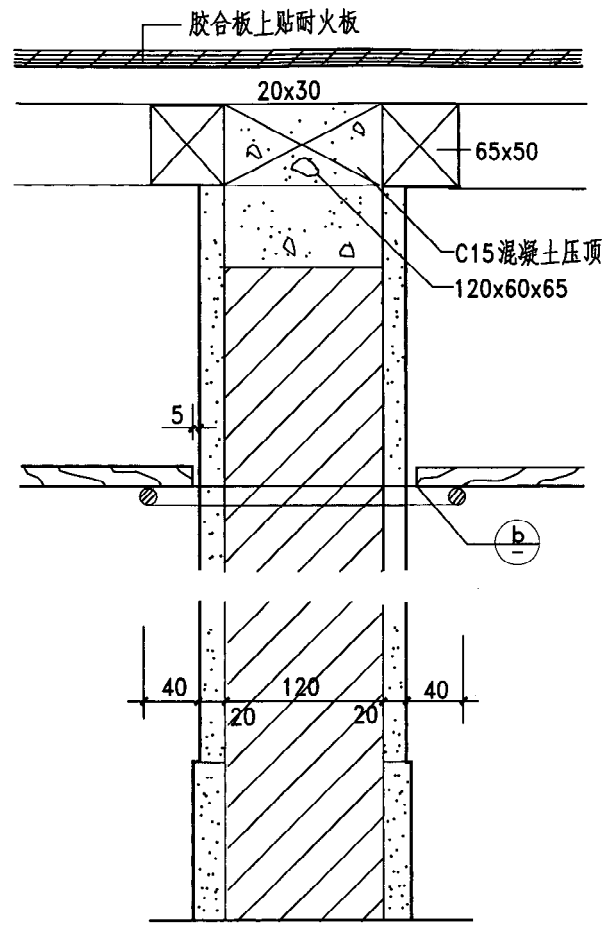

2-2 剖面

- 注:
1. 砖墙用 MU10 砖, M5 混合砂浆砌筑, 混凝土压顶用 C15 混凝土。
 2. 木料品种, 油漆颜色按工程设计。
 3. 木龙骨同预留木砖固定, 亦可用塑料胀管木螺丝固定。



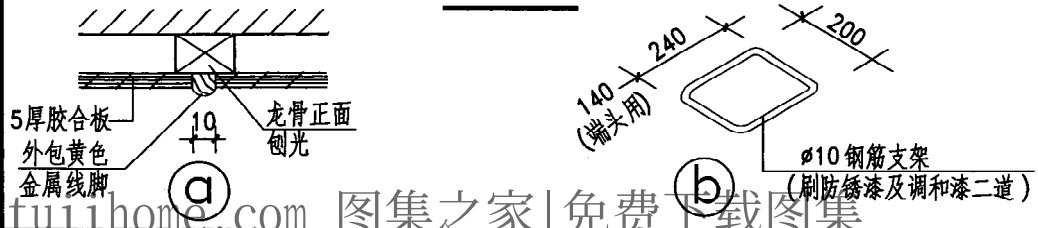


图 名	①~④ 服务台 柜台	图集号	陕09J04-2
		页 次	45


制	图	许	硕	设计	许	硕	对	校	李	苏	平	审	核	郑	振	洪

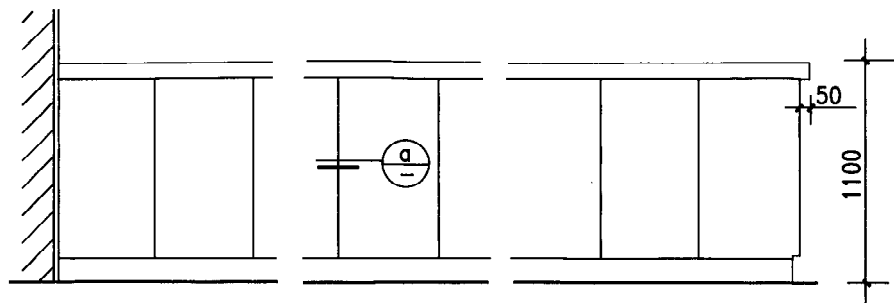


外立面

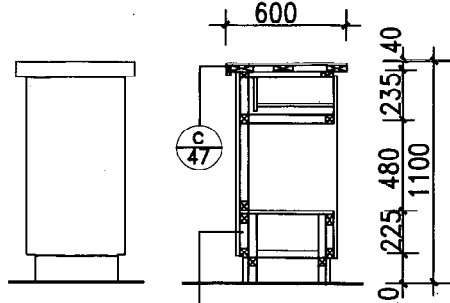


侧立面

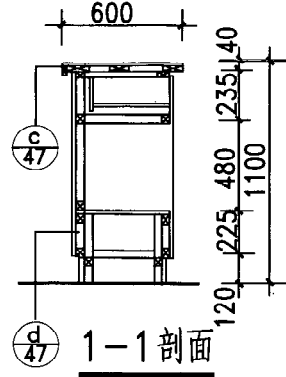


1-1剖面

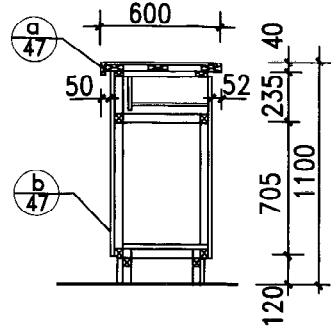



2-2剖面

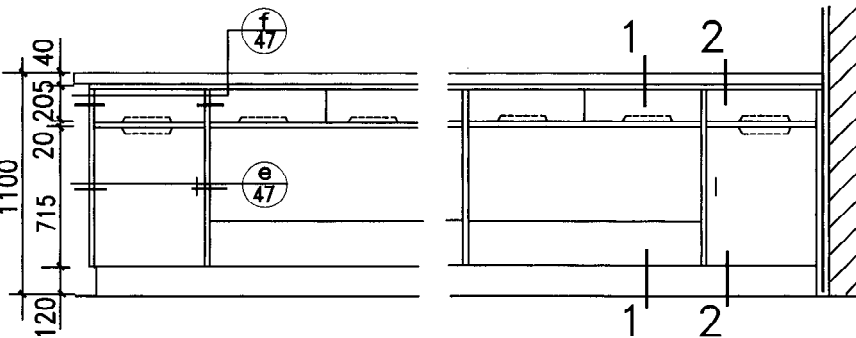

内立面

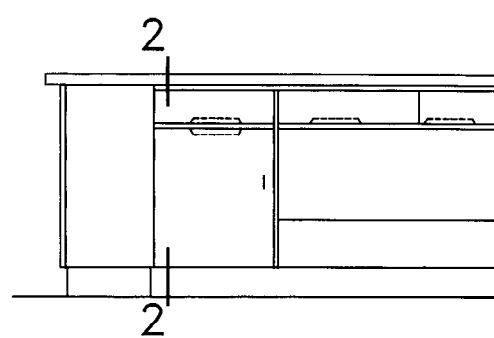


④ 内立面

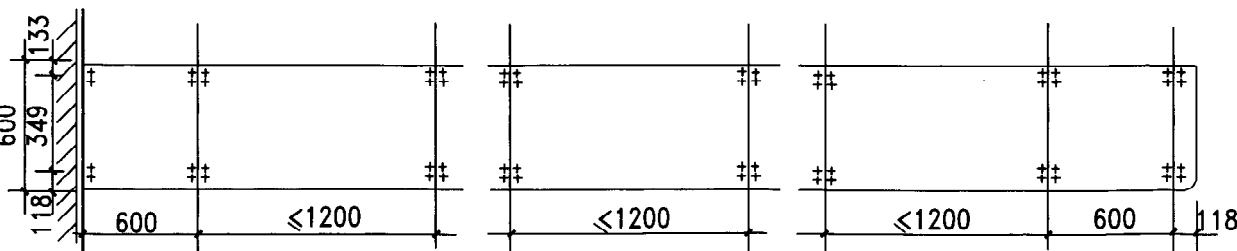

①

②

③

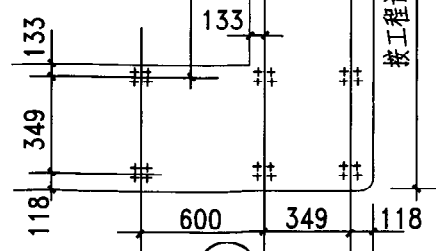


④

图 名 ⑤~⑧ 服务台 柜台

图集号 陕09J04-2
页 次 46


制图	许硕	设计	许硕	校对	李苏平	审核	郑振洪
	许硕		李苏平				

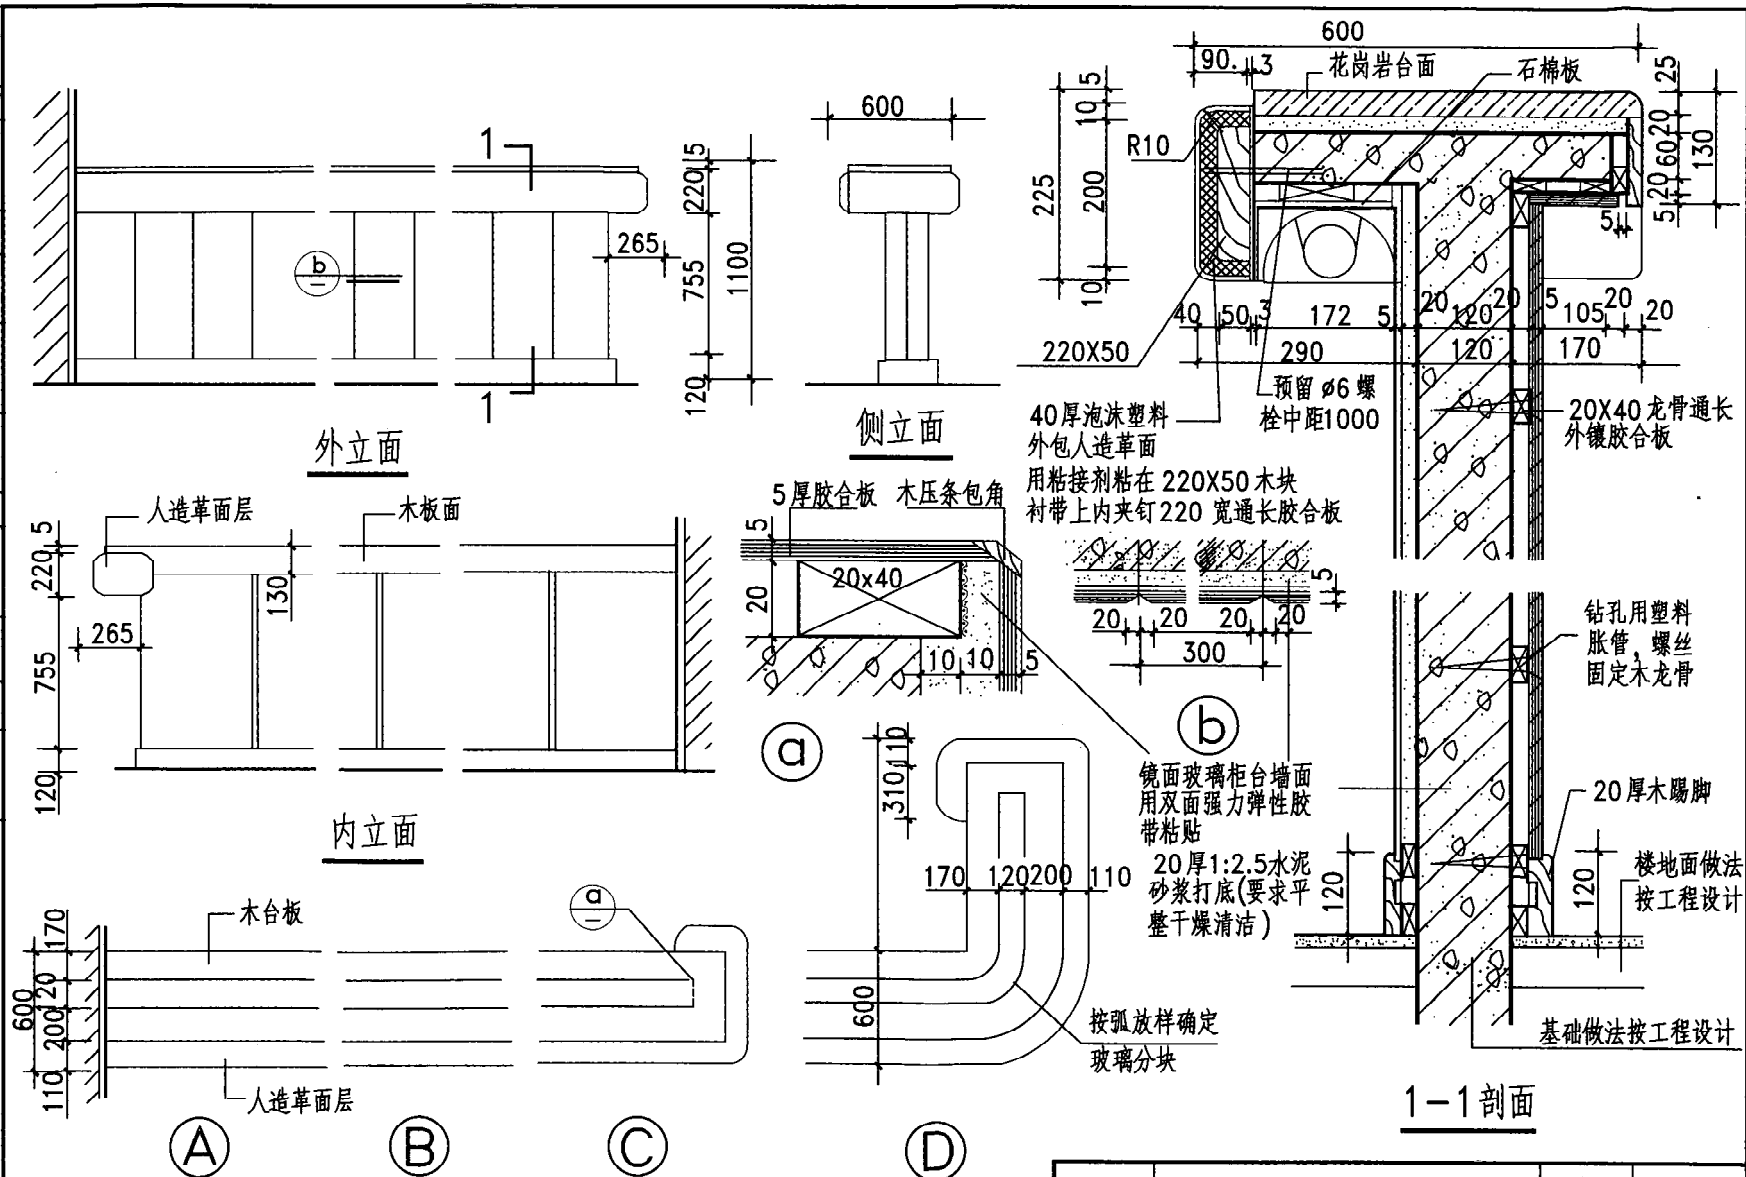

注: 柜台长度及油漆品种做法按工程设计

图 名	⑨~⑫ 服务台 柜台	图集号	陕09J04-2
		页 次	48

制图	许硕	设计	许硕	校对	李苏平	审核	郑振洪
	许硕		许硕				

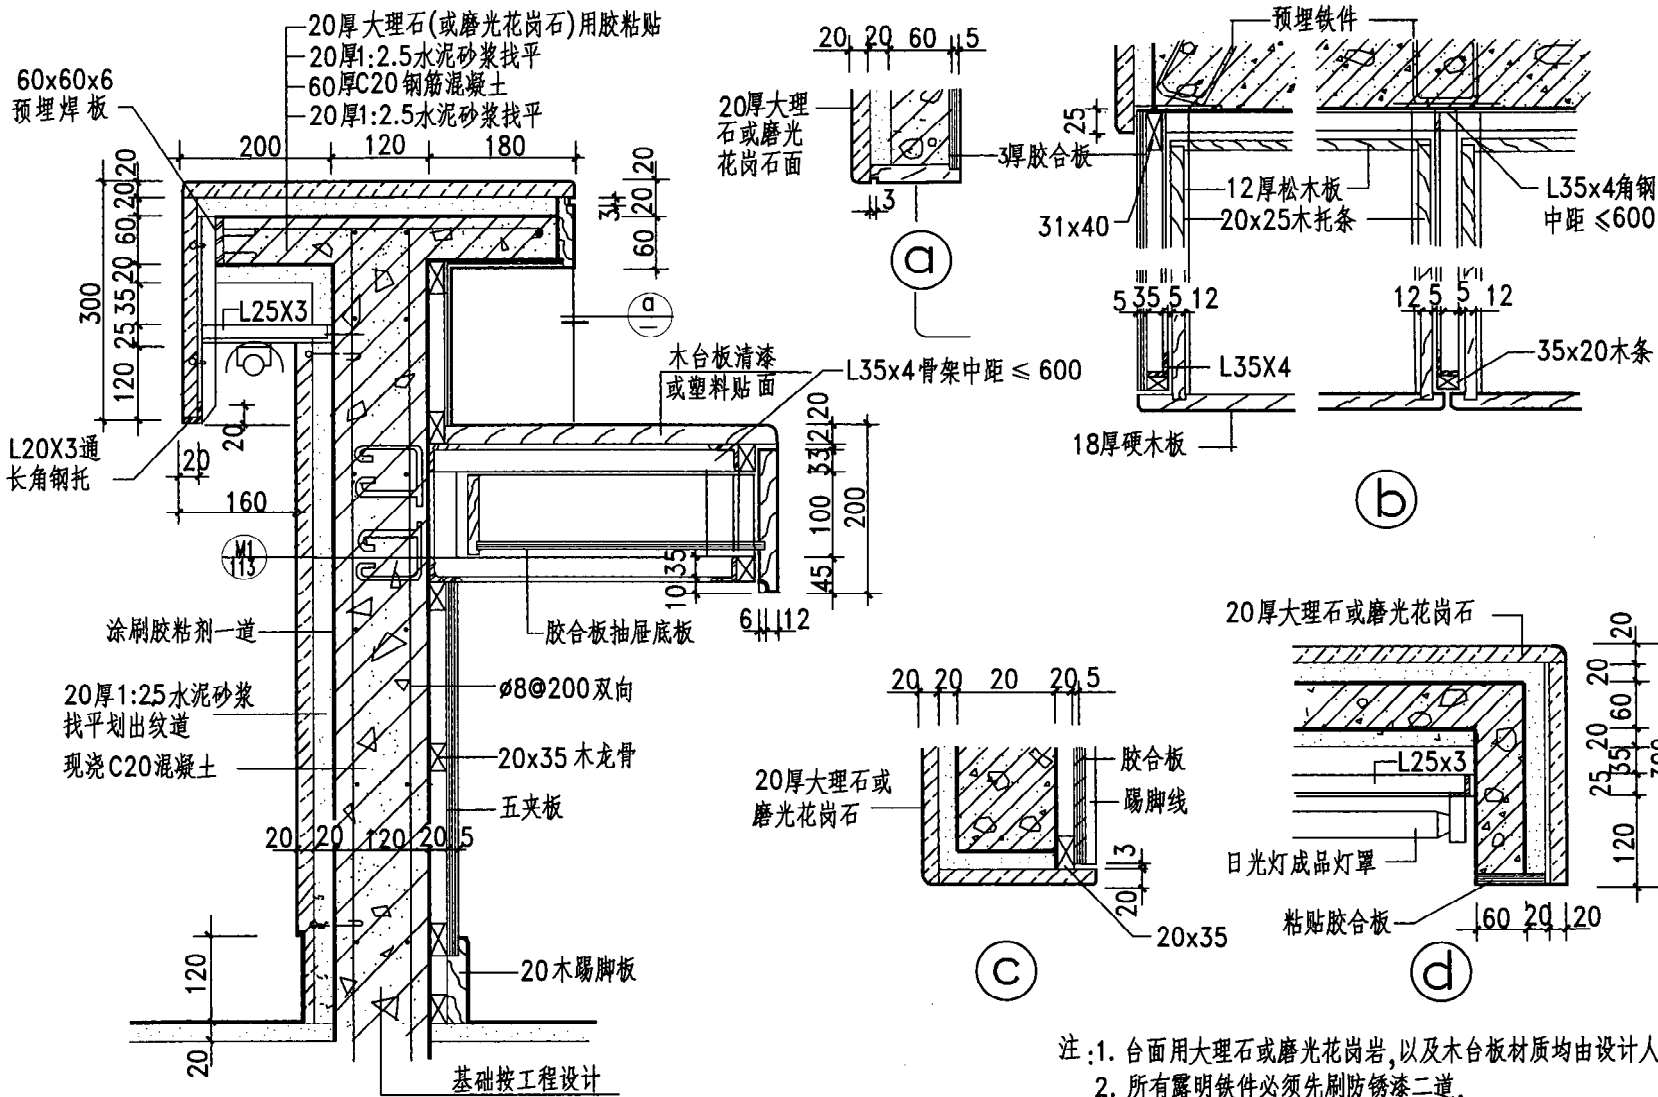

注:1. 台面用大理石或磨光花岗岩,以及木台板材质均由设计人定。
2. 所有露明铁件必须先刷防锈漆二道。

1-1剖面

图 名	图 号	图 例
1. 普通土	1	
2. 普通土	2	
3. 普通土	3	
4. 普通土	4	
5. 普通土	5	
6. 普通土	6	
7. 普通土	7	
8. 普通土	8	
9. 普通土	9	
10. 普通土	10	
11. 普通土	11	
12. 普通土	12	
13. 普通土	13	
14. 普通土	14	
15. 普通土	15	
16. 普通土	16	
17. 普通土	17	
18. 普通土	18	
19. 普通土	19	
20. 普通土	20	
21. 普通土	21	
22. 普通土	22	
23. 普通土	23	
24. 普通土	24	
25. 普通土	25	
26. 普通土	26	
27. 普通土	27	
28. 普通土	28	
29. 普通土	29	
30. 普通土	30	
31. 普通土	31	
32. 普通土	32	
33. 普通土	33	
34. 普通土	34	
35. 普通土	35	
36. 普通土	36	
37. 普通土	37	
38. 普通土	38	
39. 普通土	39	
40. 普通土	40	
41. 普通土	41	
42. 普通土	42	
43. 普通土	43	
44. 普通土	44	
45. 普通土	45	
46. 普通土	46	
47. 普通土	47	
48. 普通土	48	
49. 普通土	49	
50. 普通土	50	
51. 普通土	51	
52. 普通土	52	
53. 普通土	53	
54. 普通土	54	
55. 普通土	55	
56. 普通土	56	
57. 普通土	57	
58. 普通土	58	
59. 普通土	59	
60. 普通土	60	
61. 普通土	61	
62. 普通土	62	
63. 普通土	63	
64. 普通土	64	
65. 普通土	65	
66. 普通土	66	
67. 普通土	67	
68. 普通土	68	








⑬~⑯ 服务台 柜台

图集号 陕09J04-2

页次


50

制图	许硕	设计	许硕	校对	李平	审核	洪振豹
----	----	----	----	----	----	----	-----

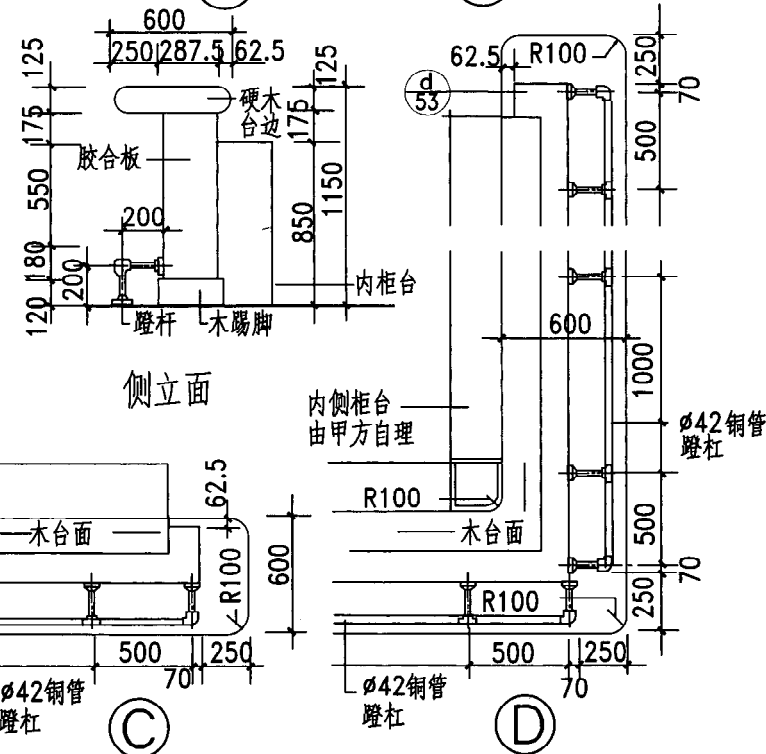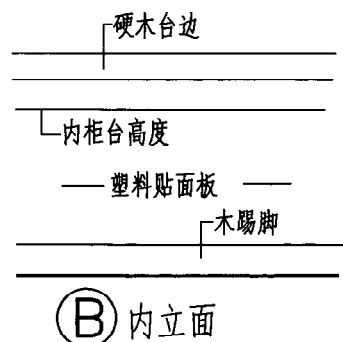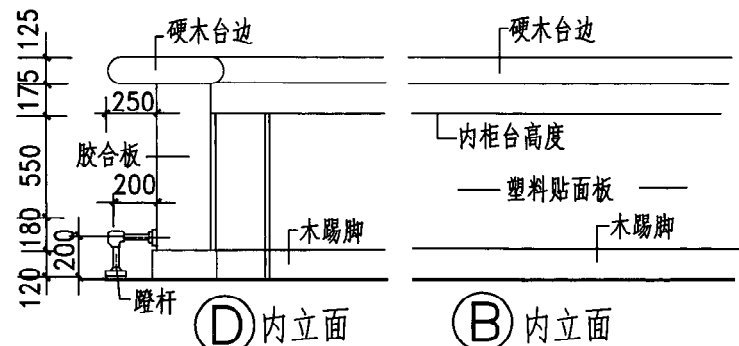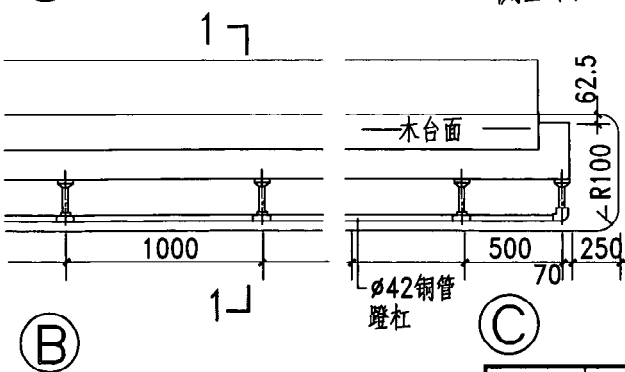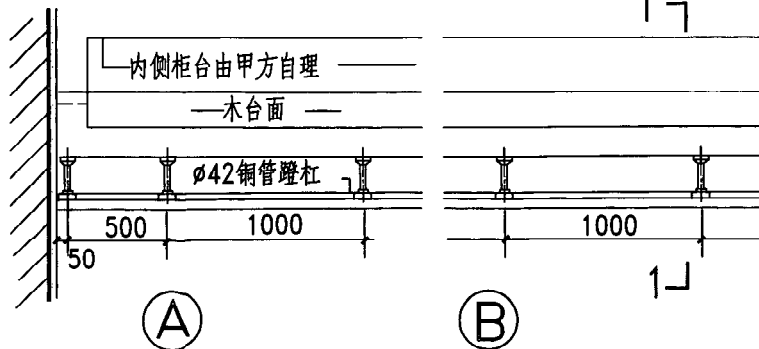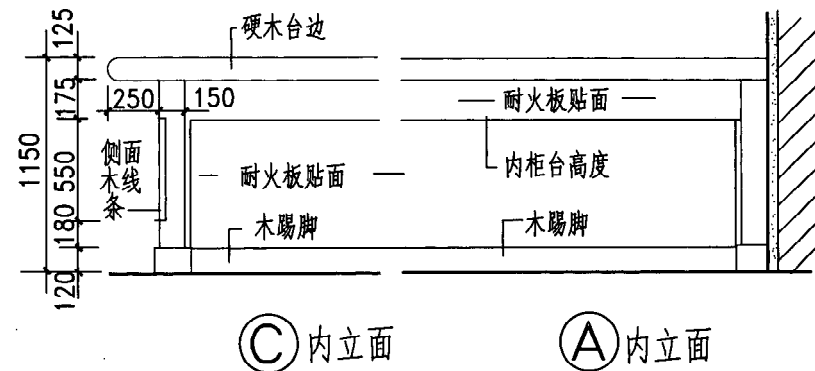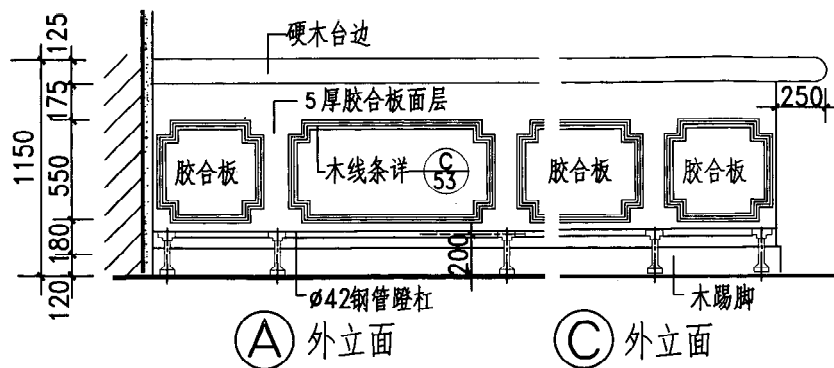

图名	①~④ 酒吧柜台	图集号	陕09J04-2
		页次	52

制图	许硕	设计	许硕	校对	李苏平	审核	郑振洪
	许硕		许硕		李苏平		郑振洪

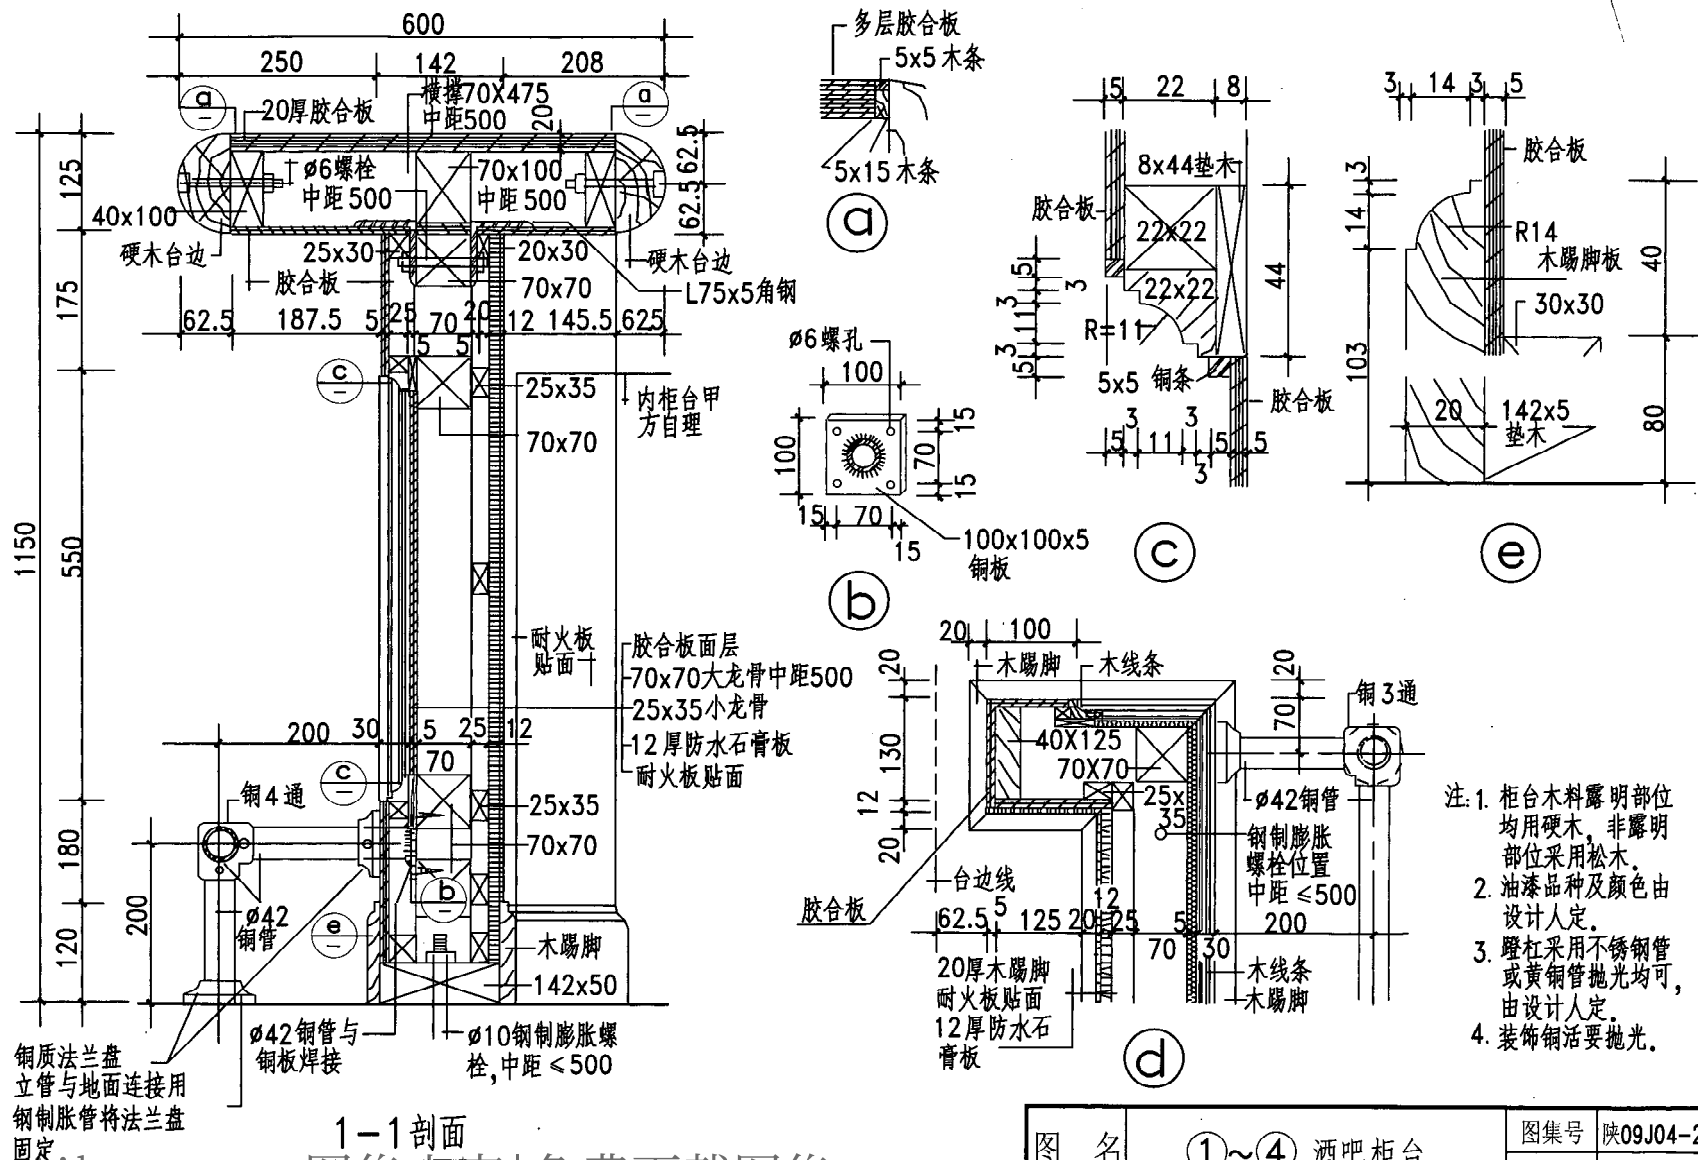

www.tujihome.com 图集之家 | 免费下载图集

更衣柜选用表


编 号	洞 口 尺 寸 (宽 × 高)	开启形式	门扇用料	内 壁 做 法		备 注
				油 漆	包 镶	
①	1200 × 2100	平开	木		胶和板包镶	
②	2400 × 2100	平开	木		胶和板包镶	
③	600 × 2100	平开	木		胶和板包镶	扇内侧设镜子、有抽屉
④	1200 × 2100	平开	木		胶和板包镶	扇内侧设镜子、有抽屉
⑤	1800 × 2100	平开	木		胶和板包镶	扇内侧设镜子、有抽屉
⑥	2400 × 2100	平开	木		胶和板包镶	扇内侧设镜子、有抽屉
⑦	1200 × (2100+a)	推拉	木		胶和板包镶	
⑧	1900 × (2100+a)	推拉	木		胶和板包镶	
⑨	1800 × (2100+a)	推拉	木		胶和板包镶	
⑩	2500 × (2100+a)	推拉	木		胶和板包镶	
⑪	2400 × (2100+a)	推拉	木		胶和板包镶	
⑫	3100 × (2100+a)	推拉	木		胶和板包镶	
⑬	1200 × H	推拉	木		胶和板包镶	
⑭	1200 × H	推拉	木	乳胶漆		
⑮	1200 × H	推拉	木	乳胶漆		
⑯	(n×500)X500	平开	木	乳胶漆		
⑰	(n×500+ 砖垛)X500	平开	木	乳胶漆		

注：1. 柜门开启形式有 平开与推拉两种，柜内装修有抹灰涂乳胶漆及胶合板包镶由工程设计定。

柜内装修可以互换，由设计人定。


2. 木材一般用Ⅱ级松木或人造板材制作，含水率不大于15%。油漆颜色由设计人定。

3. 推拉门的墙厚必须大于120。

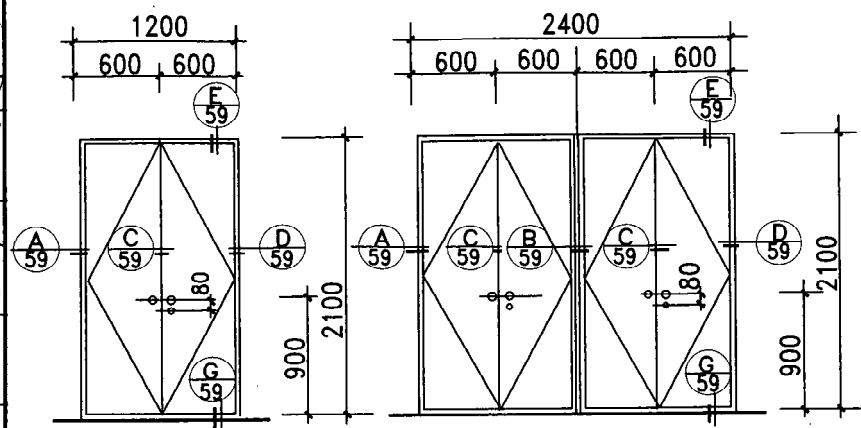


① 立面

② 立面

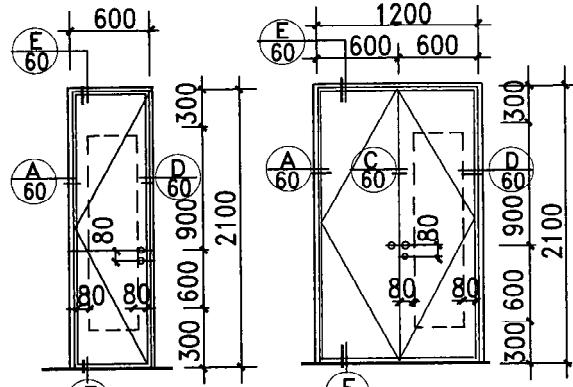


③ 立面

④ 立面

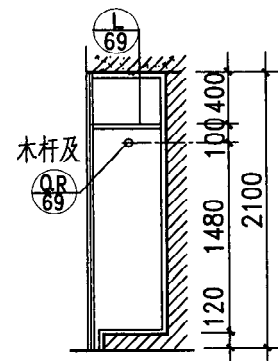


1-1 剖面

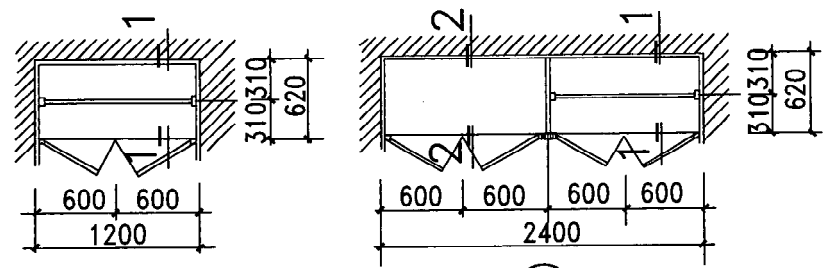


① 平面


② 平面

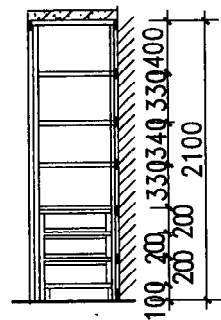


2-2 剖面

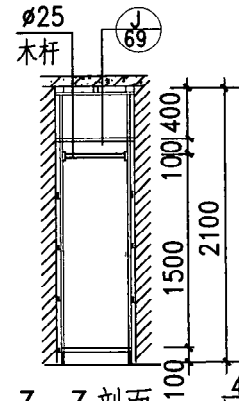

3-3 剖面

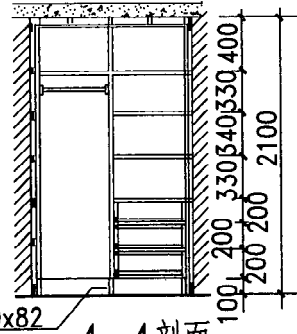

4-4 剖面

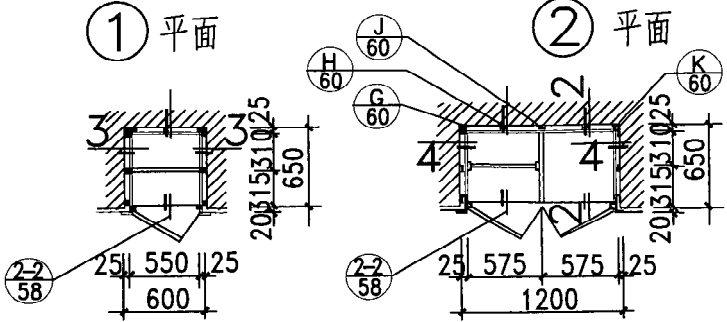

③ 平面

④ 平面


注: 1. 柜内抽屉据实参照47页
a节点抽屉用料断面及
形式配制。

选用表


①	1200 x 2100	③	600 x 2100
②	2400 x 2100	④	1200 x 2100

图 名	平开木门更衣柜 (一)	图 集 号	陕09J04-2
		页 次	57


制 图 许 硕 计 设 许 硕 校 对 李 苏 平 审 核 郑 振 洪

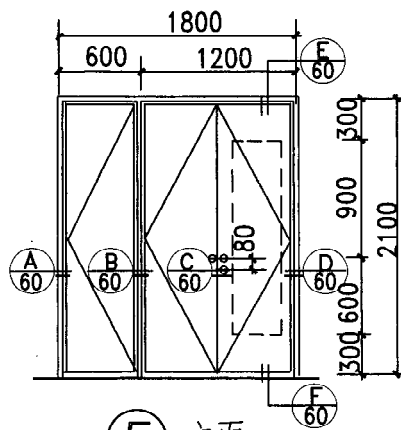


⑤ 立面

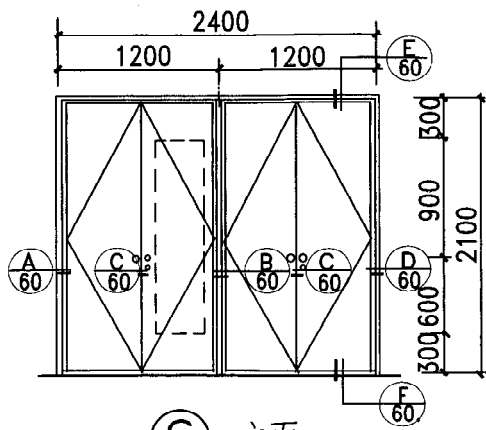


⑥ 立面

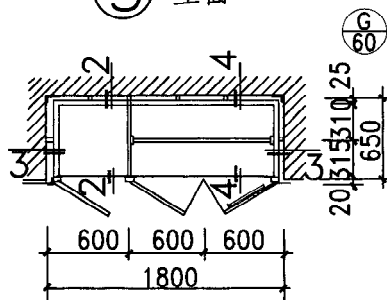


⑤ 平面

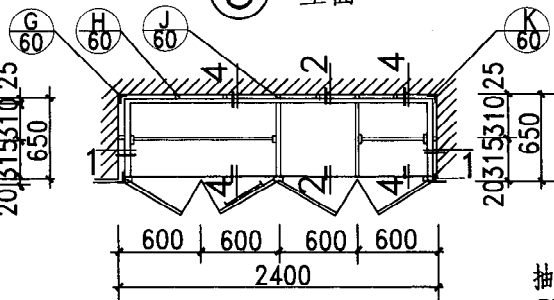


⑥ 平面

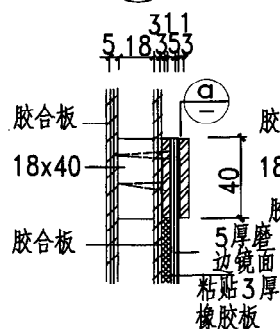


衣镜上端

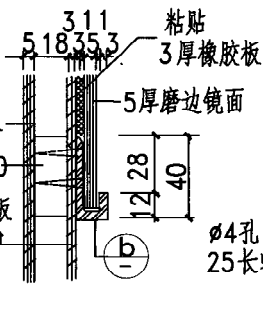

衣镜下端




①




②


抽屉做法详
57页注

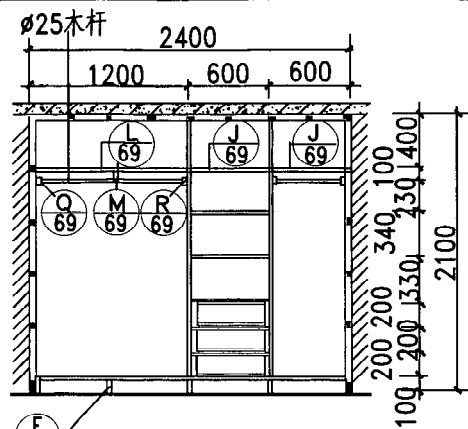


1-1 剖面

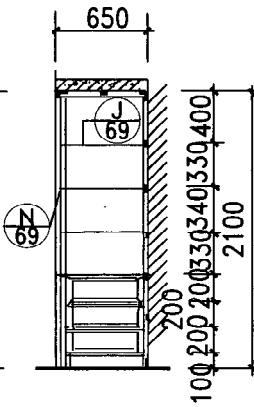

2-2 剖面

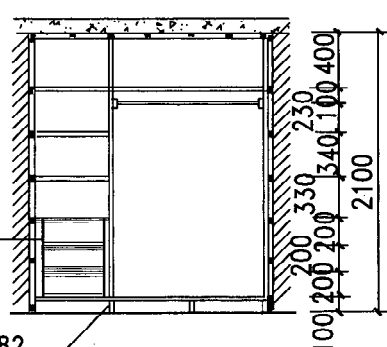

3-3 剖面

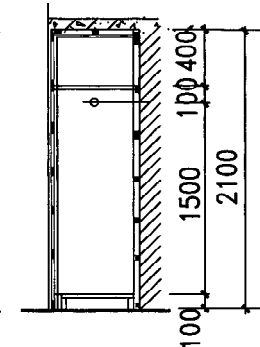


4-4 剖面

选用表

⑤	1800 x 2100
⑥	2400 x 2100

图 名 平开木门更衣柜 (二)

图集号 陕09J04-2
页 次 58

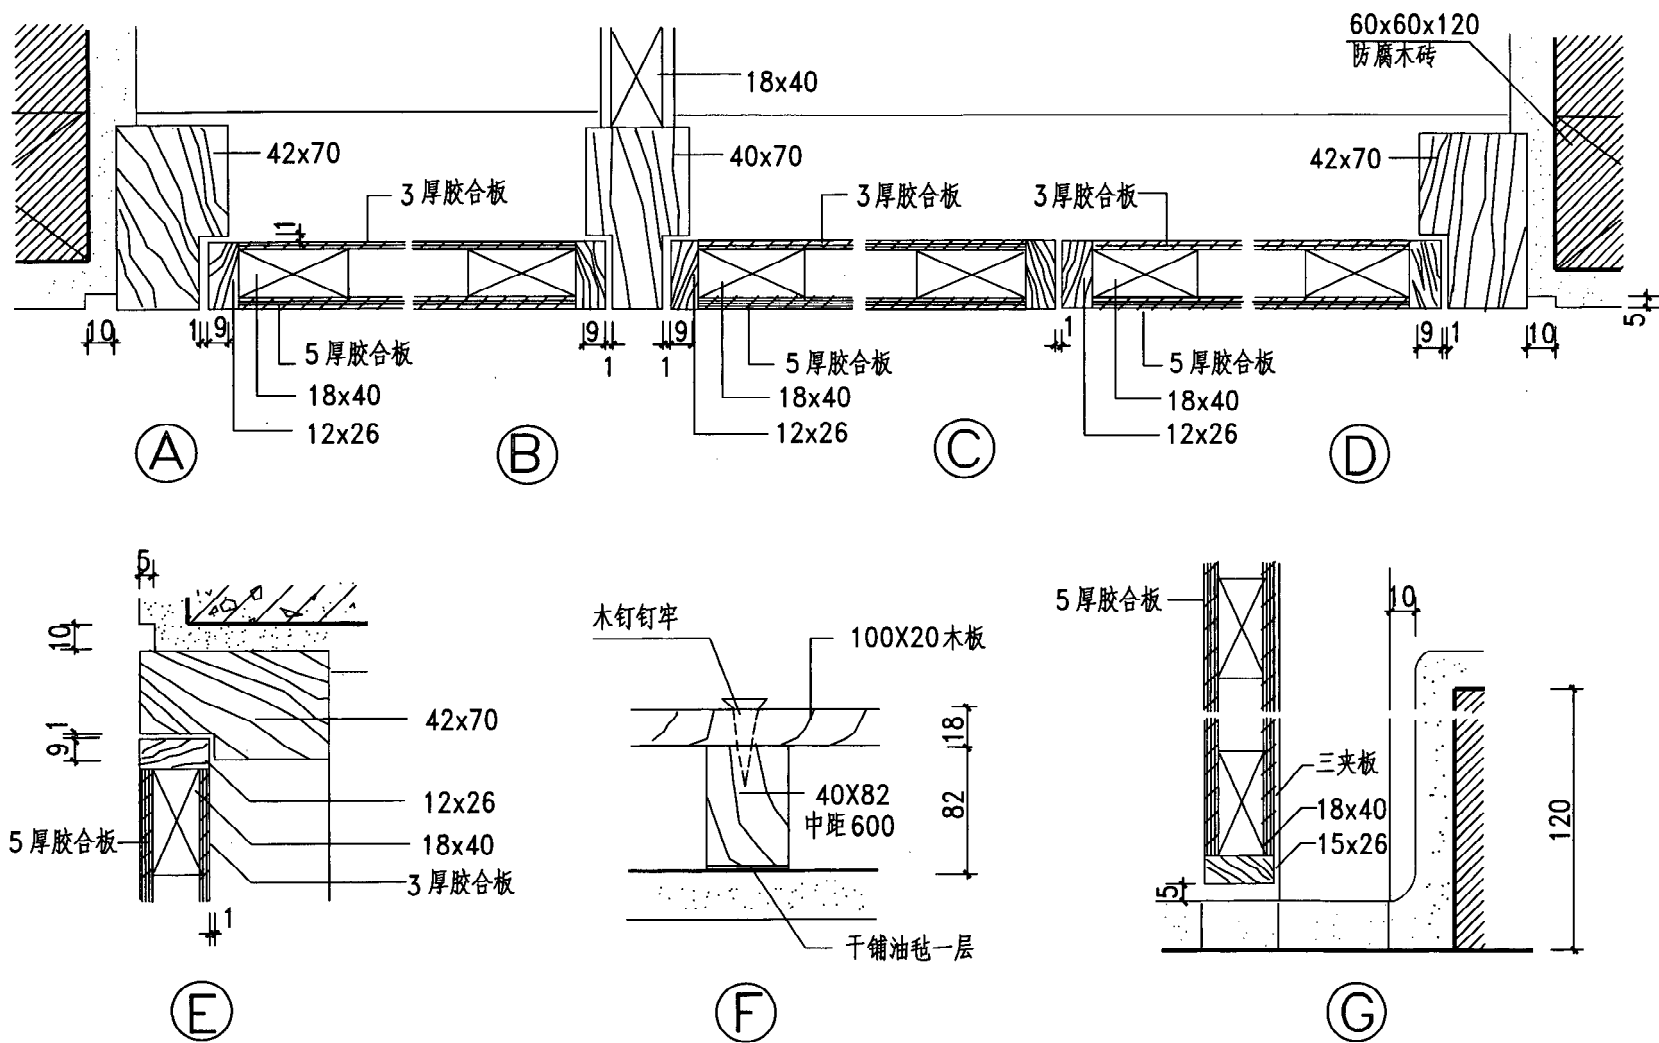

制图	许硕	设计	许硕	校对	李苏平	审核	郑振洪
----	----	----	----	----	-----	----	-----

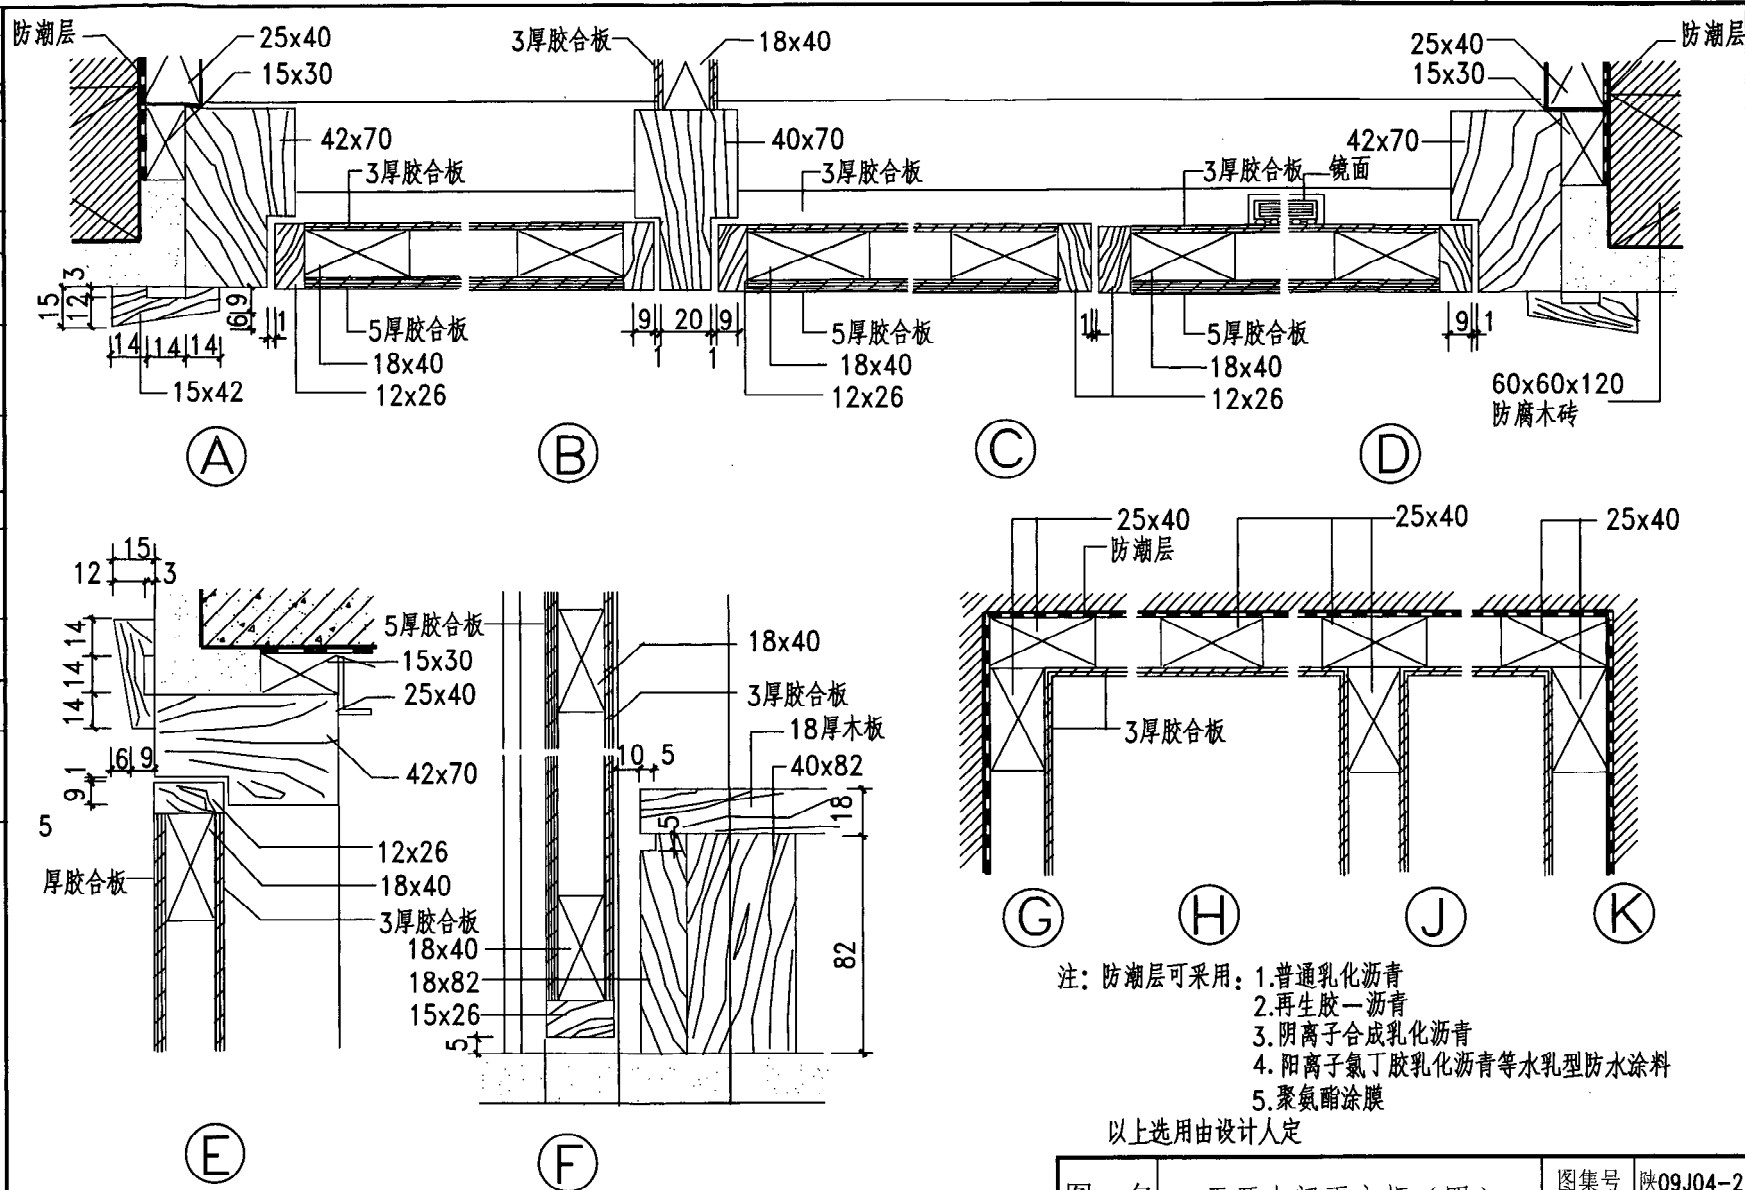


图 名	平开木门更衣柜 (四)	图集号	陕09J04-2
		页 次	60

平开木门更衣柜小五金及配件数量表 (一)

编 号	洞 口 尺 寸 (宽×高)	合 页		插 销		碰 珠	成品 拉手	抽屉锁	挂 衣 杆				成 品 隔板销
		50	100	50	75				∅25 木杆	Q 型 支座	R 型 支座	S 型 吊件	
①	1200 × 2100		4		1	1	2	1	1	1	1		11
②	2400 × 2100		8		2	2	4	2	2	2	2		22
③	600 × 2100		2			1	1	1	1	1	1		9
④	1200 × 2100		4	1	1	1	2	1	1	1	1		36
⑤	1800 × 2100		6	1	1	2	3	2	1	1	1		38
⑥	2400 × 2100		8	2	2	2	4	2	2	2	2		47


- 注：1. ∅25挂衣杆据实长配制。
 2. 挂衣杆 Q、R 型配件详69页。
 3. 挂衣杆也可采用1.2厚不锈钢，由设计人定。
 4. 壁柜内搁板做法有五种，与不同墙身交接形式各异，设计人可据56页选用，用成品隔板销者（详59页），按本表数量配制。

平开木门更衣柜小五金及配件数量表 (二)

编 号	门 洞 尺 寸 宽×高	I 型 壁 柜				II 型 壁 柜 推拉门地滑轮 (成品) 个	成 品 扣 手	挂 衣 杆		成 品 搁板托	备 注
		推拉门成品滑轮		推拉门成品滑轨				A 型或 B 型	S 型 支 座		
		上滑轮	下滑轮	上滑轨	下滑轨						
⑦	1200 x (2100+a)	4	4	1160	1160	4	4	2			搁板托详70或71页
⑧	1900 x (2100+a)	4	4	1160	1160	4	4	2	1	24	
⑨	1800 x (2100+a)	6	6	1760	1760	6	6	2	1		
⑩	2500 x (2100+a)	6	6	1760	1760	6	6	2	1	24	
⑪	2400 x (2100+a)	8	8	2360	2360	8	8	4	1		
⑫	3100 x (2100+a)	8	8	2360	2360	8	8	4	1	24	


- 注：1. 推拉门壁柜做法有I型、II型两种，选用时由设计人配套选用。
 2. 壁柜内墙面做法本图节点为木面，亦可改用刷油漆，由设计人定。
 3. 壁柜所用木材、油漆品种、颜色均由各设计人定。

图 名	平开木门更衣柜 (五)	图集号	陕09J04-2
		页 次	61

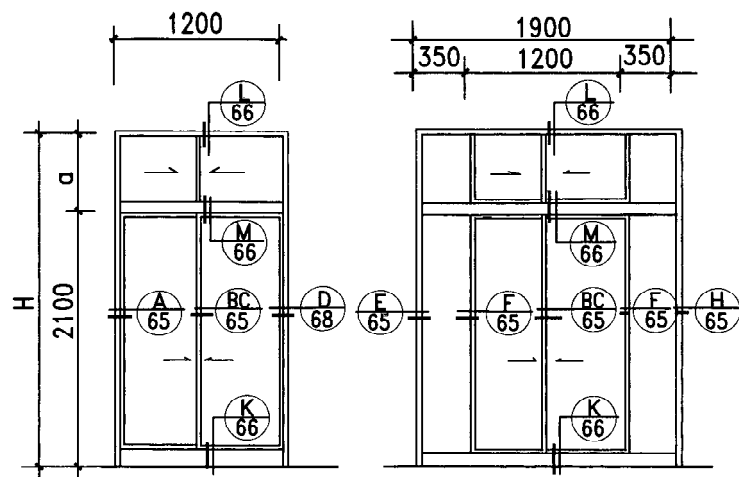


⑦ 立面


⑧ 立面

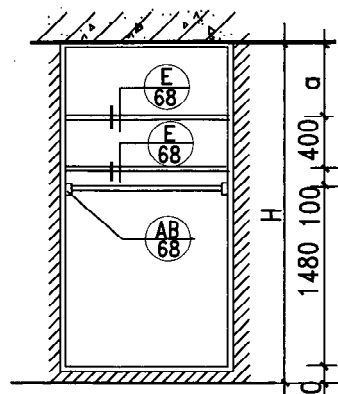


1-1剖面

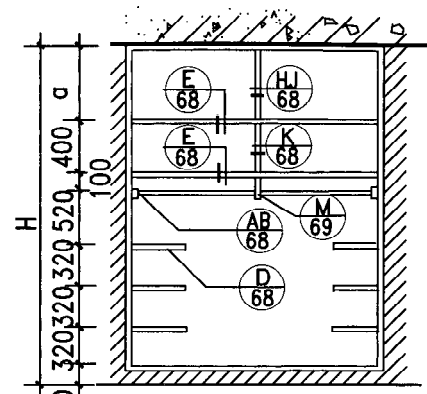


2-2剖面

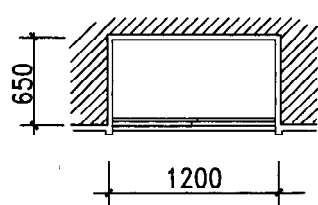


⑦ 上部平面

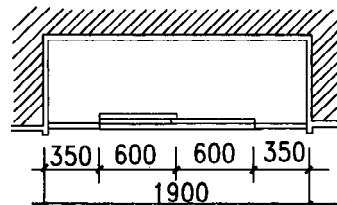


⑧ 上部平面

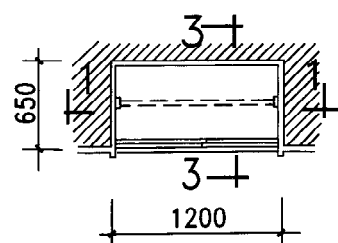


⑦ 平面

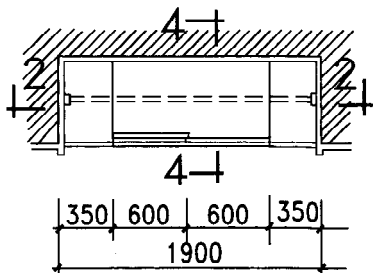

⑧ 平面

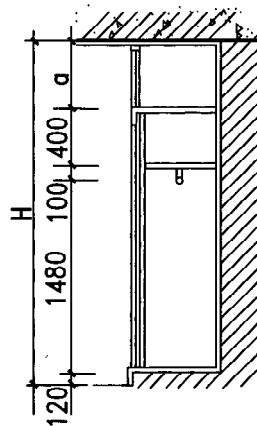

3-3剖面

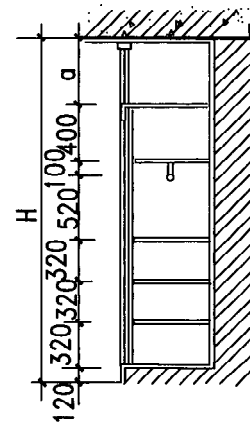


4-4剖面


选用表

编号	尺寸
⑦	1200x(2100+a)
⑧	1900x(2100+a)


注:1.推拉门更衣柜做法有两种,由设计人定.本图所注为工型做法节点详66页,Ⅱ型做法节点详67页.
2.⑦~⑫更衣柜上端至楼板下皮“a”尺寸根据具体层高决定。

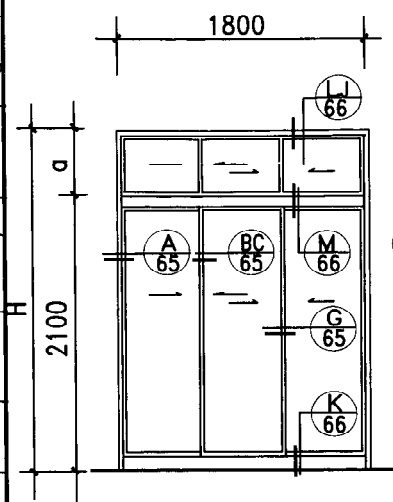


⑨ 立面

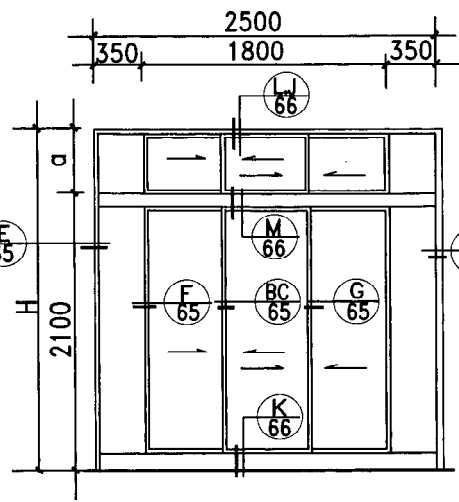


⑩ 立面

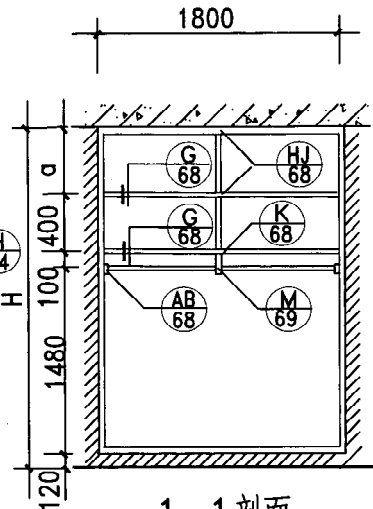


1-1剖面

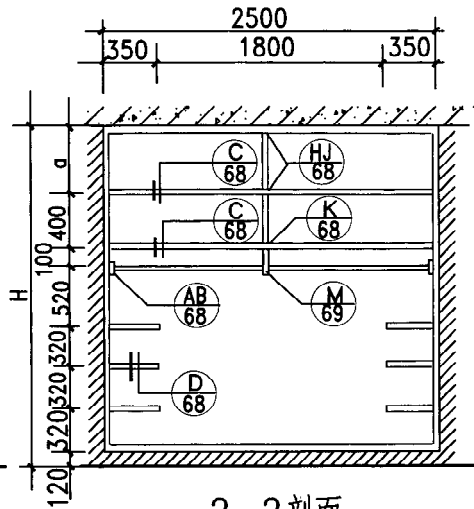


2-2剖面

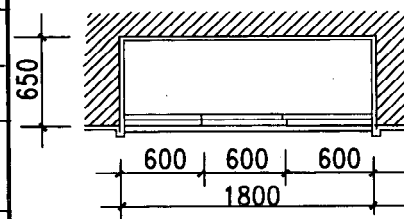


⑨ 上部平面

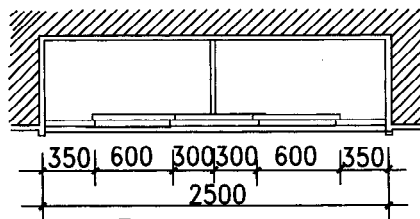


⑩ 上部平面

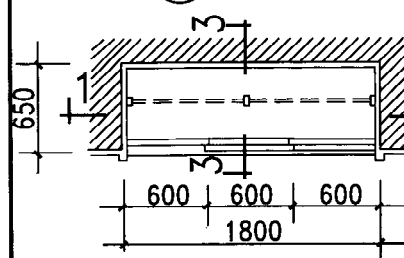


⑨ 平面

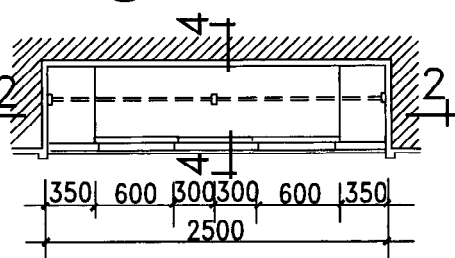

⑩ 平面

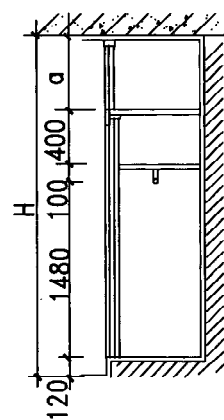

3-3剖面

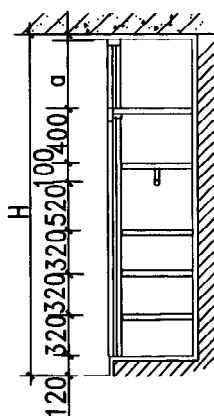

4-4剖面

选用表

编号	尺寸
⑨	1800x(2100+a)
⑩	2500x(2100+a)

注:推拉门更衣柜做法有两种,由设计人定。本图所注为Ⅰ型做法节点,Ⅱ型做法节点详67页。

图 名


推拉门更衣柜(二)

图集号


陕09J04-2

页 次


63

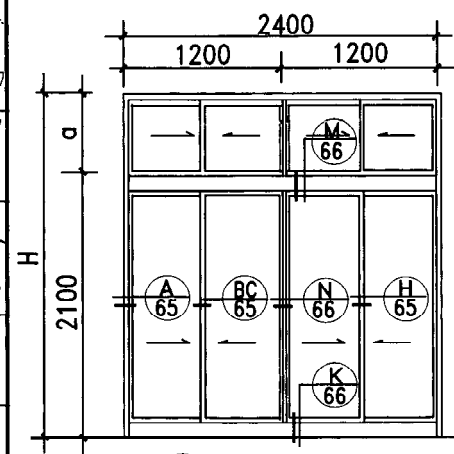


⑪ 立面

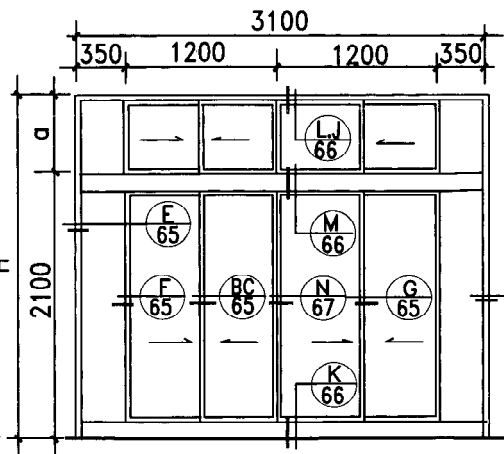


⑫ 立面

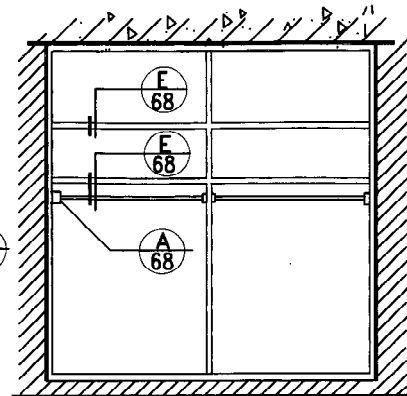


1-1剖面

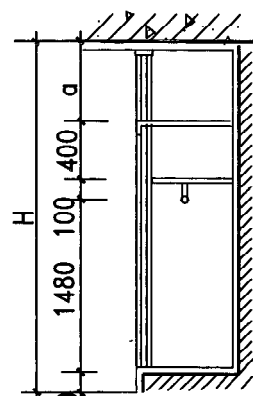


3-3剖面

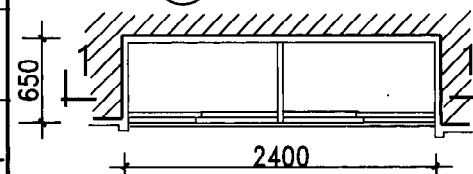


⑪ 上部平面

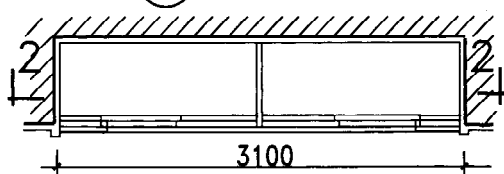


⑫ 上部平面

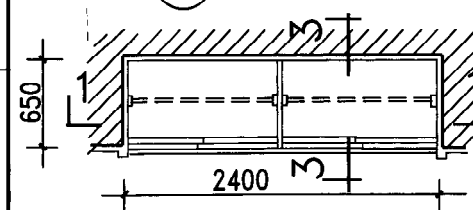


⑪ 平面

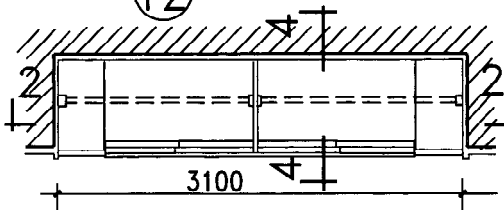

⑫ 平面

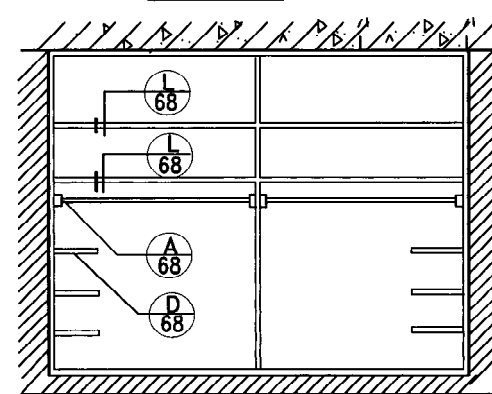

2-2剖面

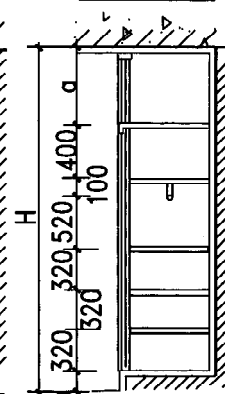

4-4剖面


选用表

编号	尺寸	编号	尺寸
⑪	2400X(2100+a)	⑫	3100x(2100+a)

注: 1. 推拉门更衣柜做法有两种, 由设计人定, 本图所注为I型做法节点详66页, II型做法节点详67页。
2. 注意: 搁板A1~A4板号应选定注明。

图名	推拉门更衣柜(三)	图集号	陕09J04-2
		页次	64

梁振洪	核	审	李苏平	对	校	许	硕	计	设	许	硕	图	制

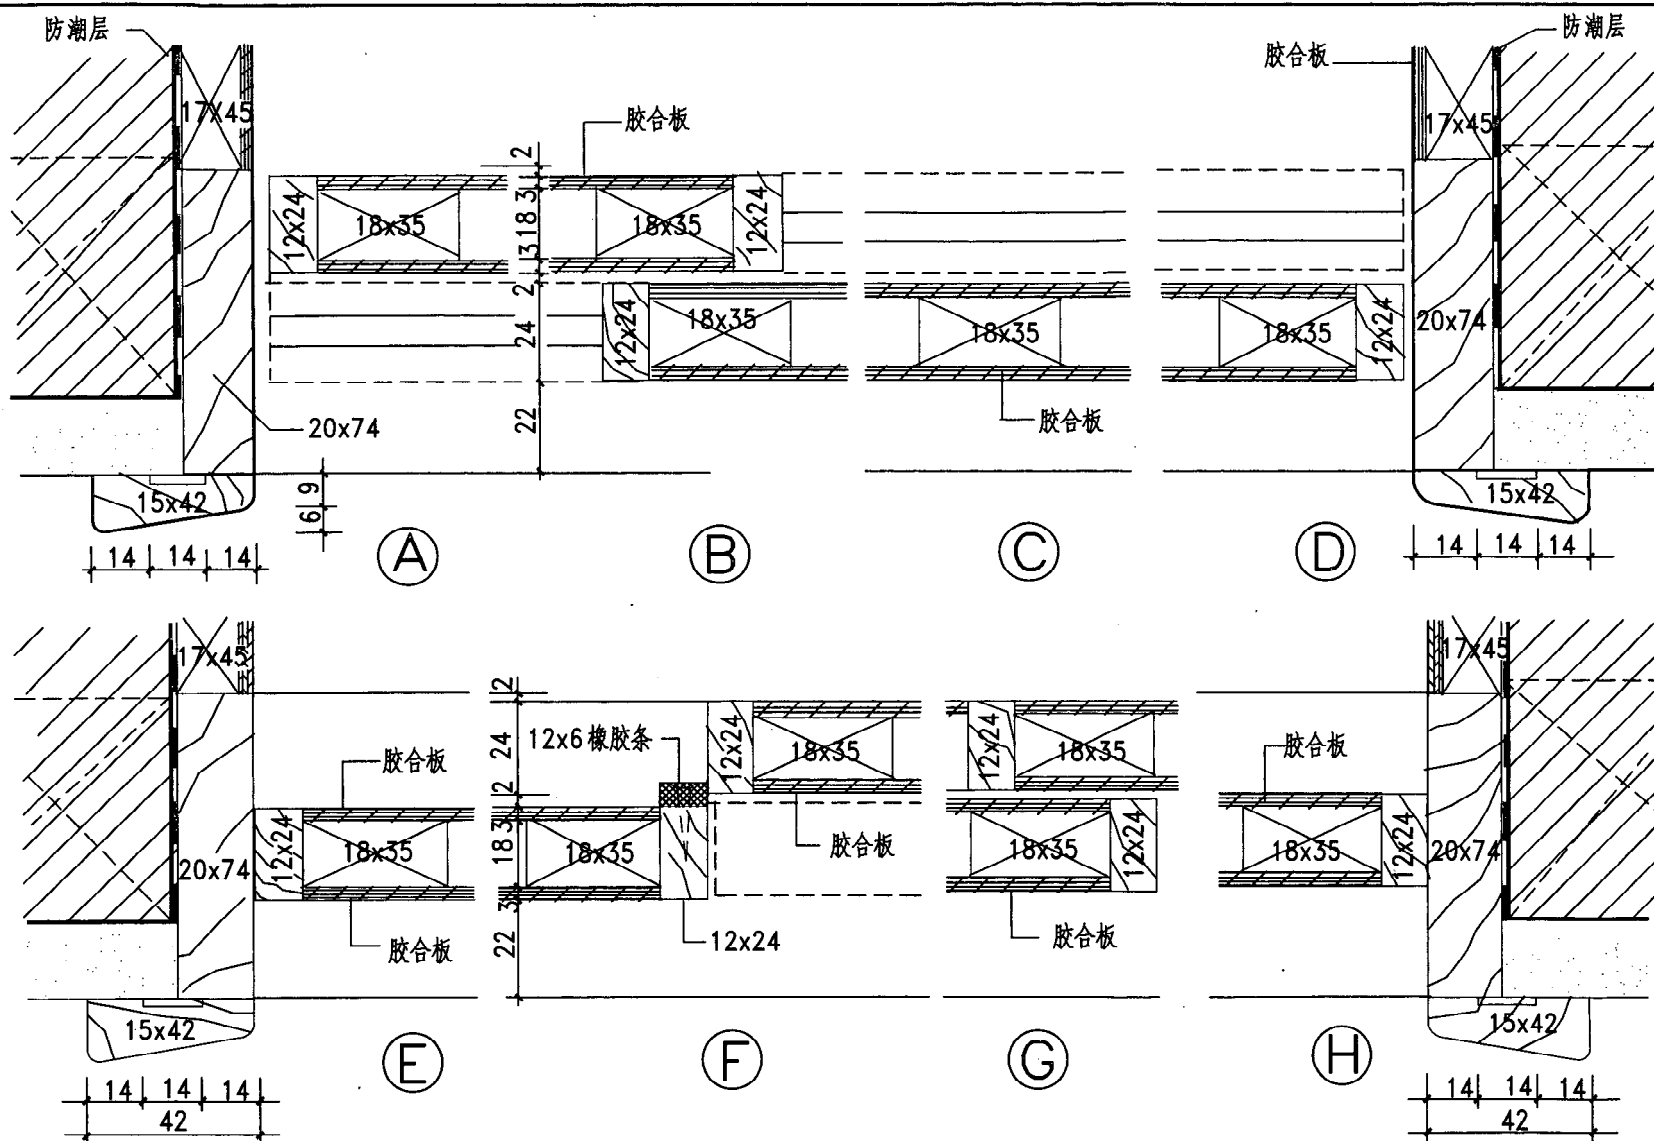

郑振洪	核	审	李苏平	对	校	许	硕	计	许	硕	图	制
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---




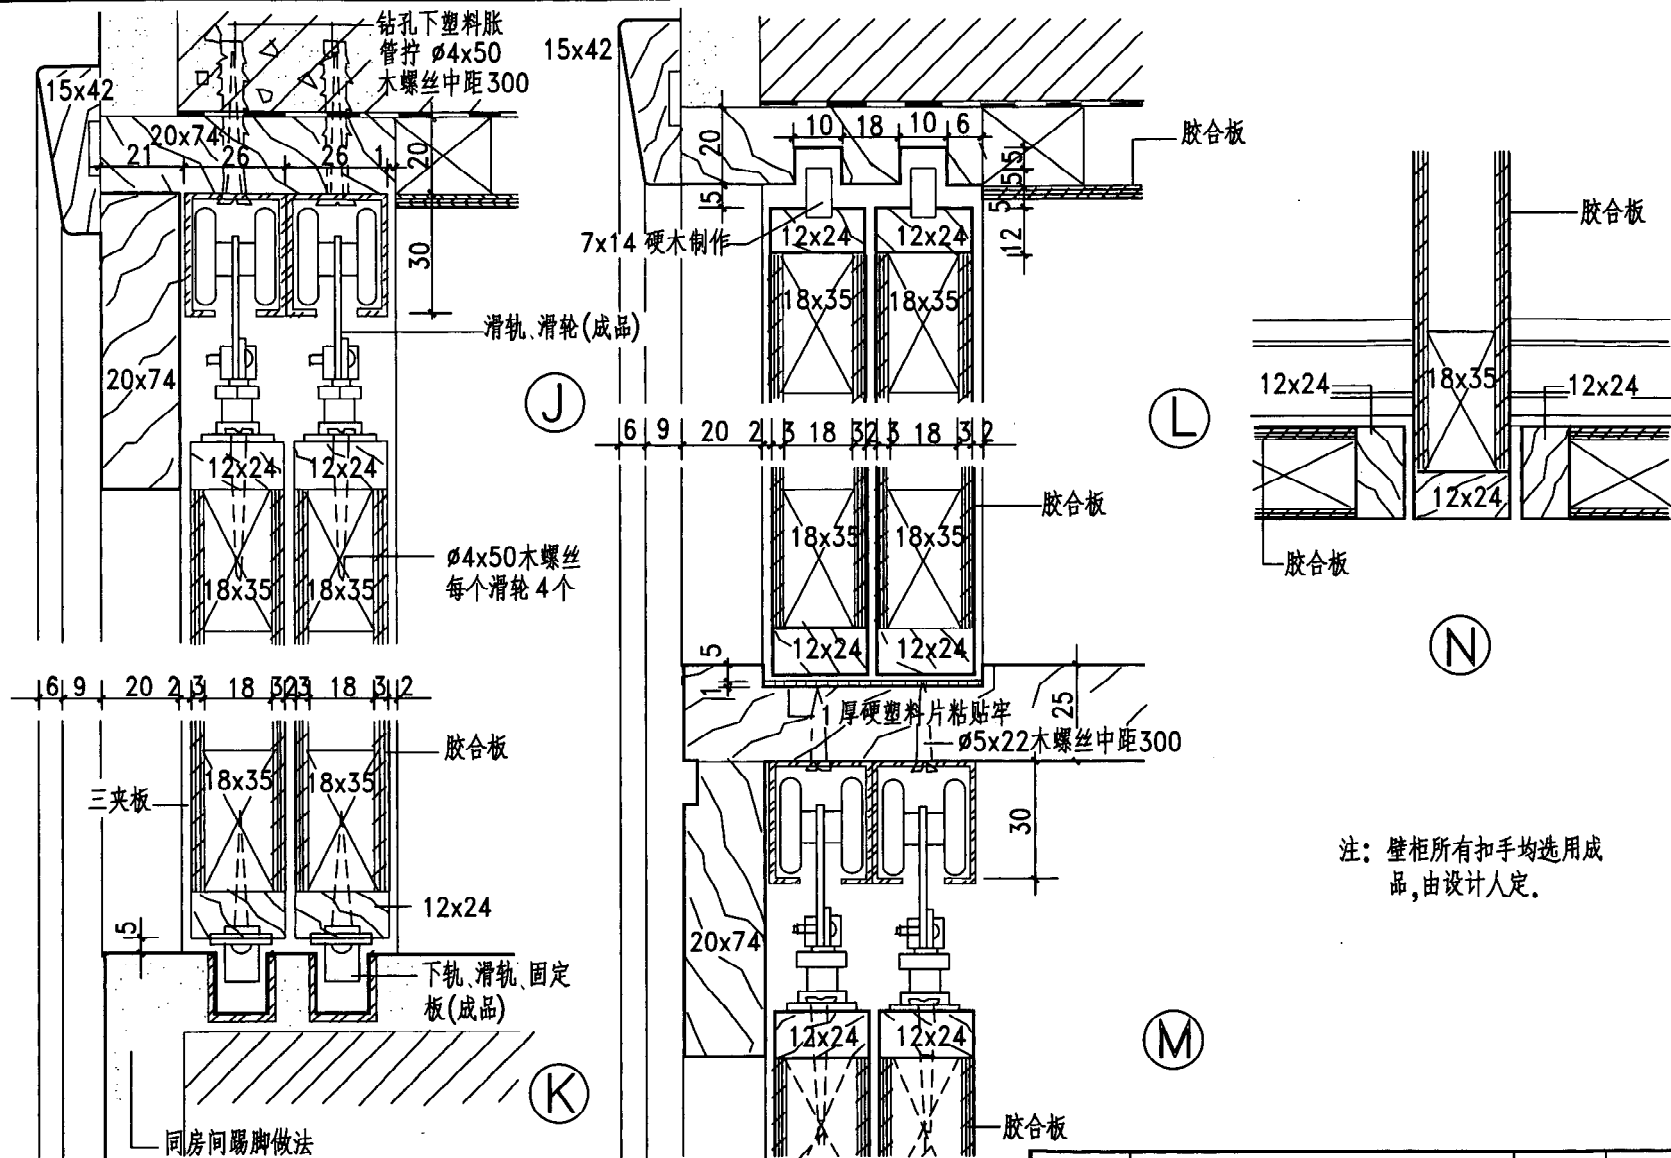


图 名 推拉门更衣柜详图(二)








图集号	陕09J04-2
页 次	66

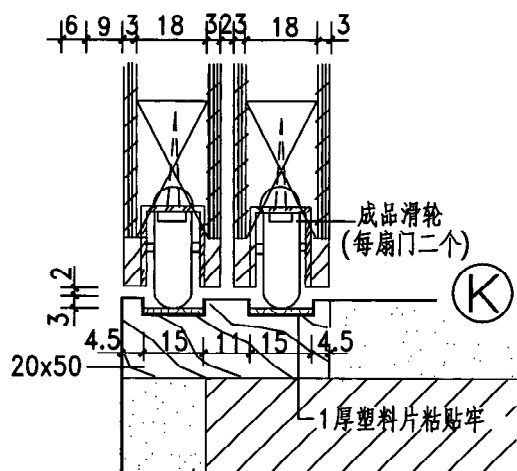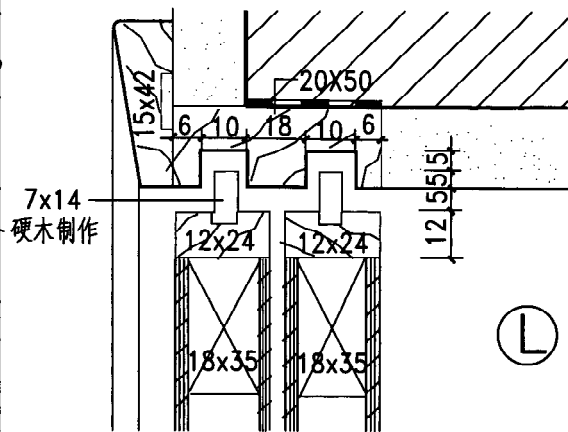


踢脚同房间
踢脚做法



滑轮示意图

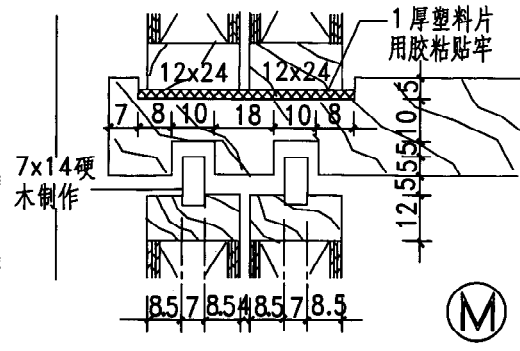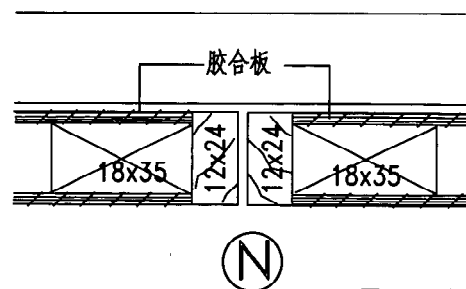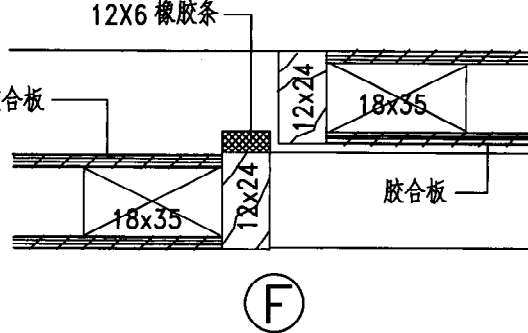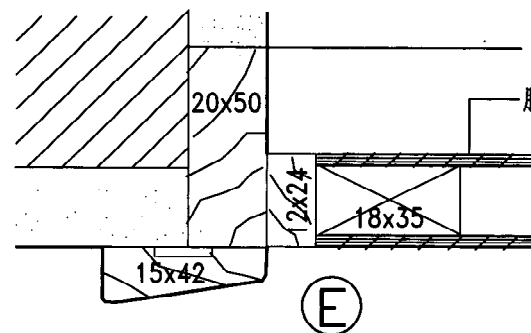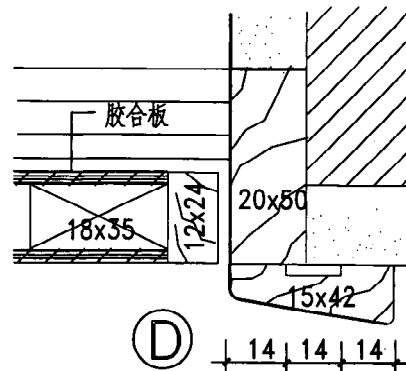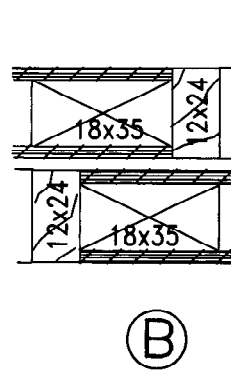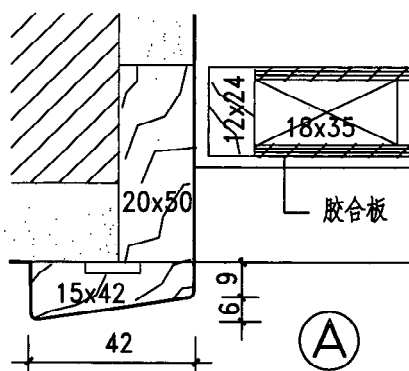

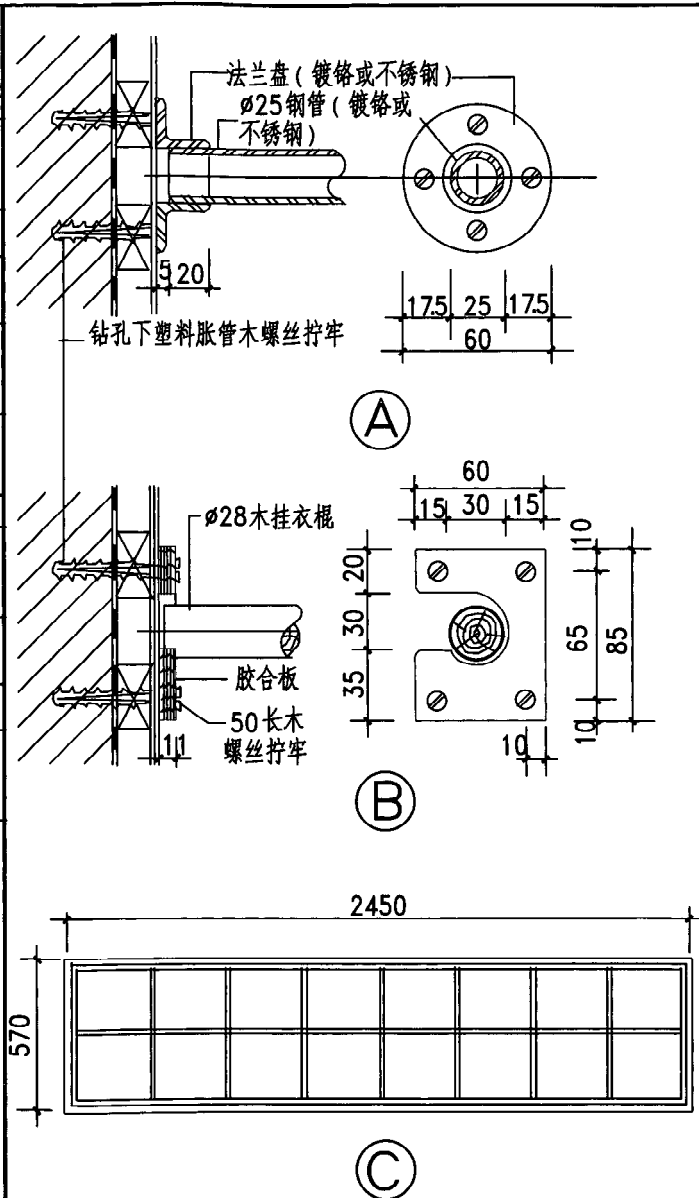


注: 1. 木搁板做法有五种详 69 页 a.b 及 70 页 A1~A3 由设计人选定。
2. 挂衣棍做法由设计人选定。

图 名	推拉门更衣柜 挂衣棍 搁板 详图	图集号	陕09J04-2
		页次	68




www.tuihome.com 图集之家 | 免费下载图集


页次	69
----	----




A1 (单面3厚胶合板)

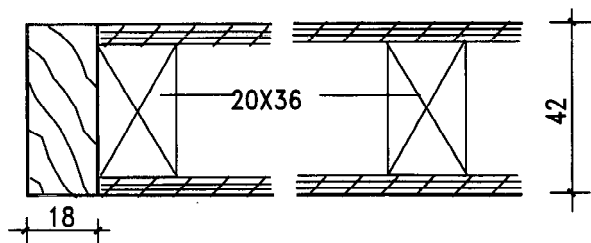


A2(双面3厚胶合板)




A3 (木板或人造板材)




B(搁板托)

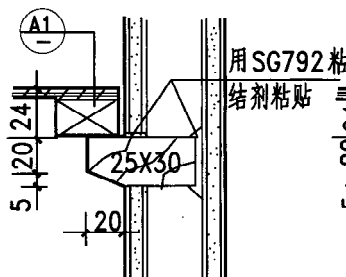


①(石膏板墙)




② (加气混凝土墙)

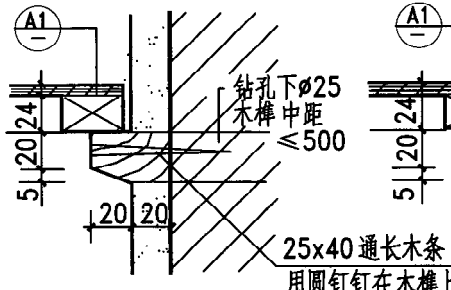


③ (砖墙)

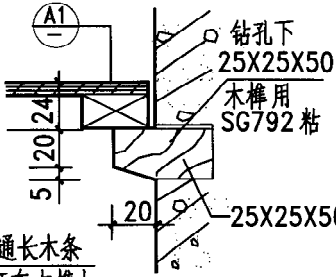


④ (预制混凝土墙)

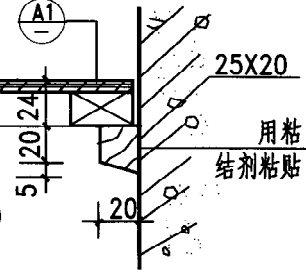


⑤ (现浇混凝土墙)




⑥




⑦

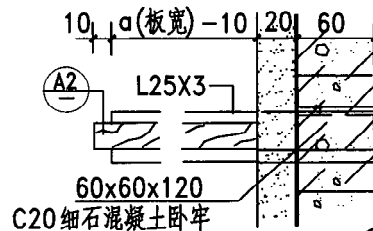

⑧

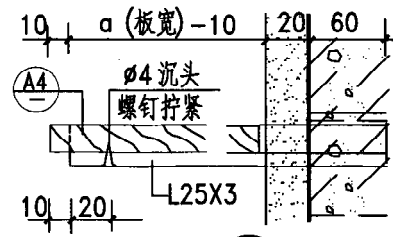


⑨

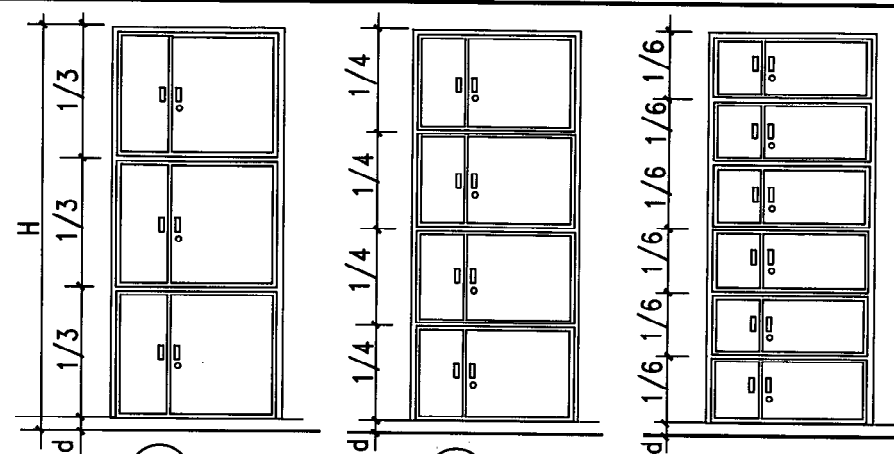

13 立面

14 立面


15 立面

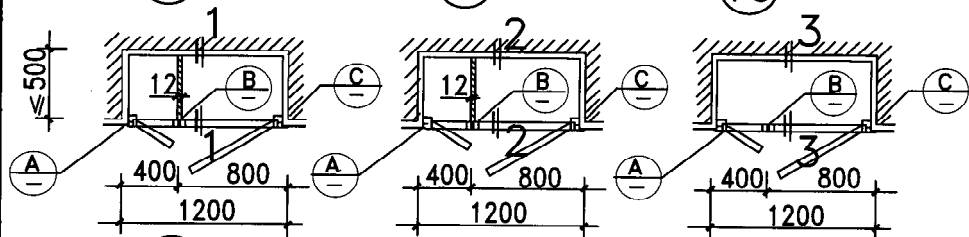

13 平面

14 平面


15 平面

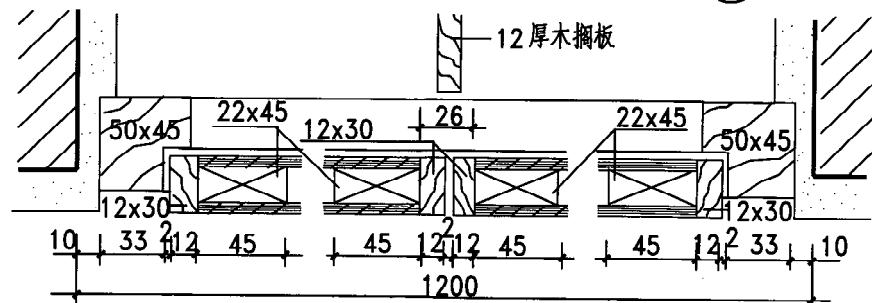

A

B


C

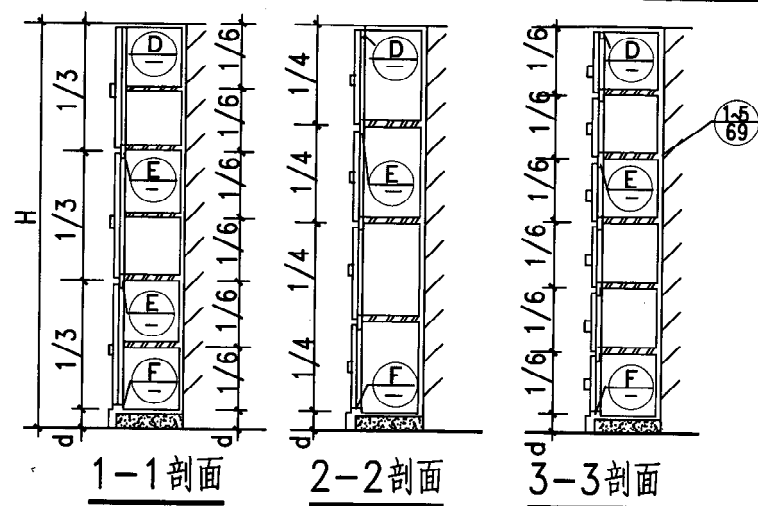

1-1 剖面

2-2 剖面

3-3 剖面

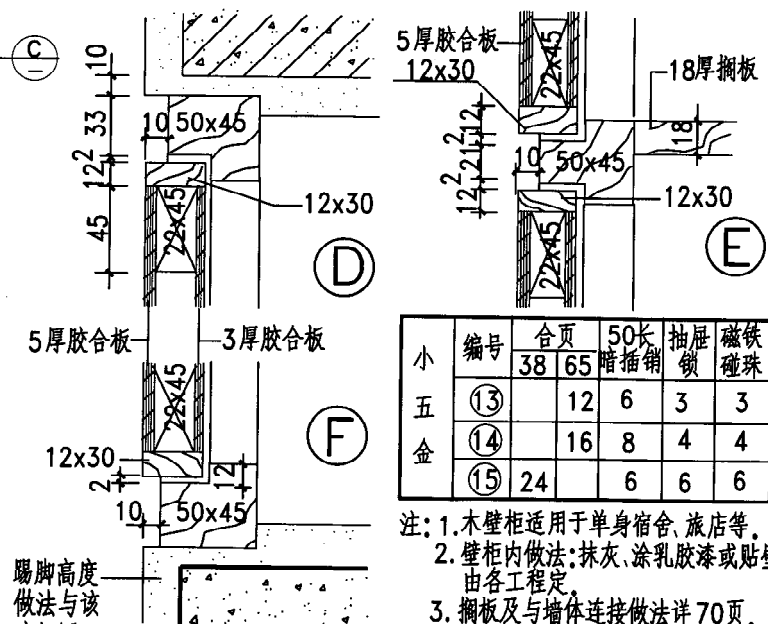


D

E


F

小五金	编号	合页	50长暗插销	抽屉锁	磁铁碰珠	成品拉手
	13	12	6	3	3	6
	14	16	8	4	4	8
	15	24	6	6	6	12



注: 1. 木壁柜适用于单身宿舍、旅店等。
2. 壁柜内做法: 抹灰、涂乳胶漆或贴壁纸, 由各工程定。
3. 搁板及与墙体连接做法详 70 页。

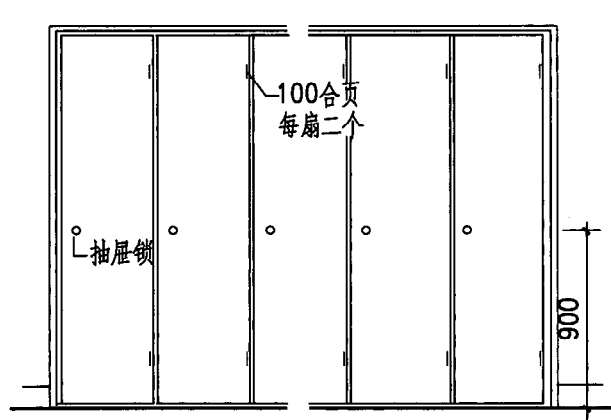


16 立面

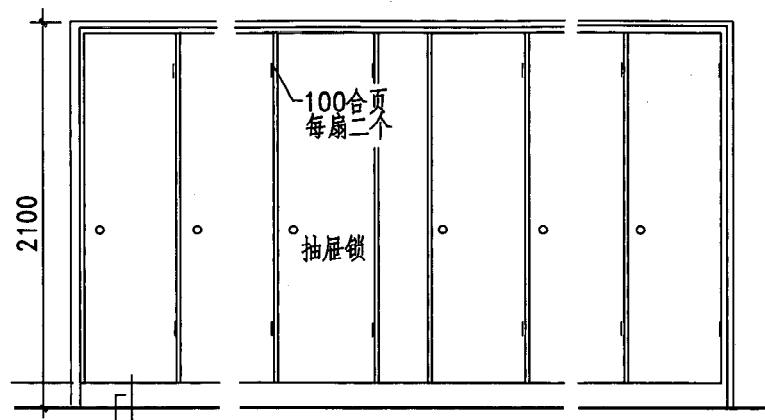




17 立面

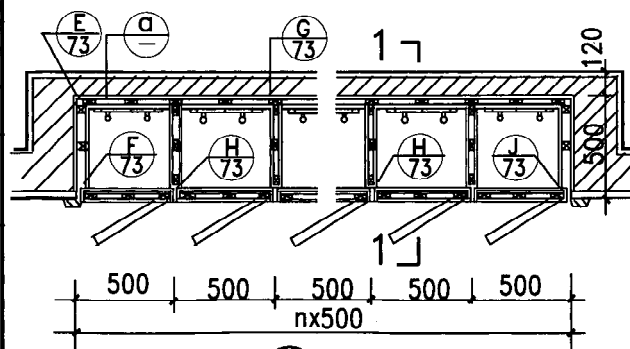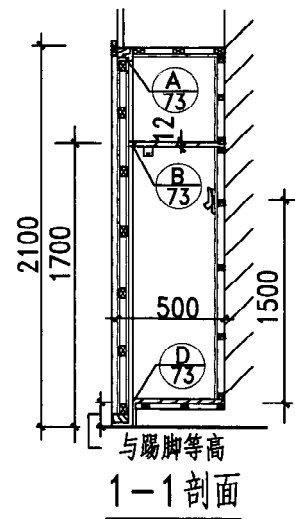

16 平面

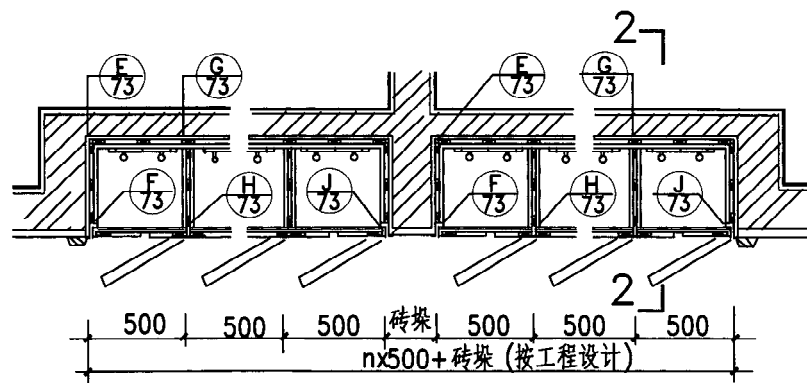

17 平面

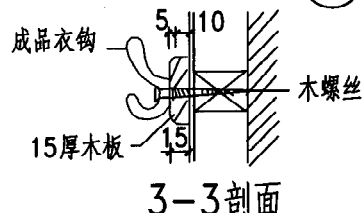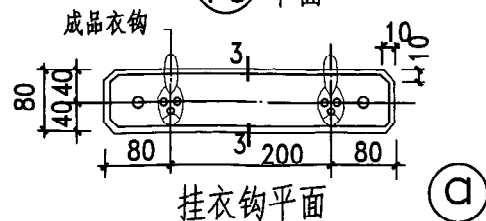
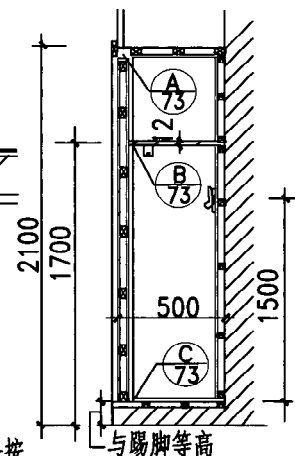


3-3剖面

注：1.更衣柜每格宽500可成组布置,其组合按工程设计。
2.本柜材质油漆品种颜色由设计人定。

图 名	格式更衣柜 (二)	图集号	陕09J04-2
		页 次	72

制图	许 颖	设计	许 颖	校 对	季苏平	审 核	郑振洪




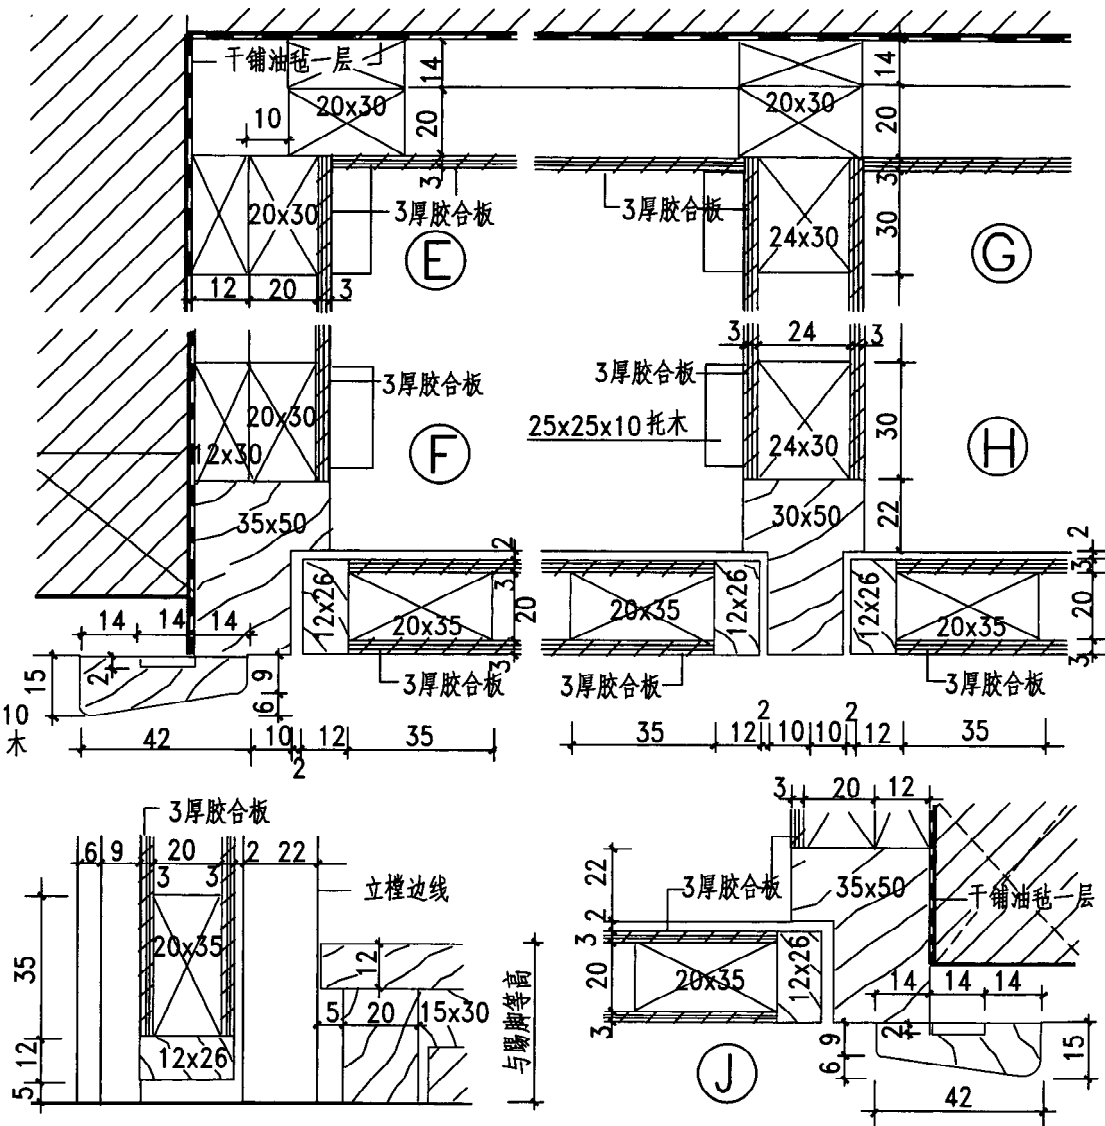
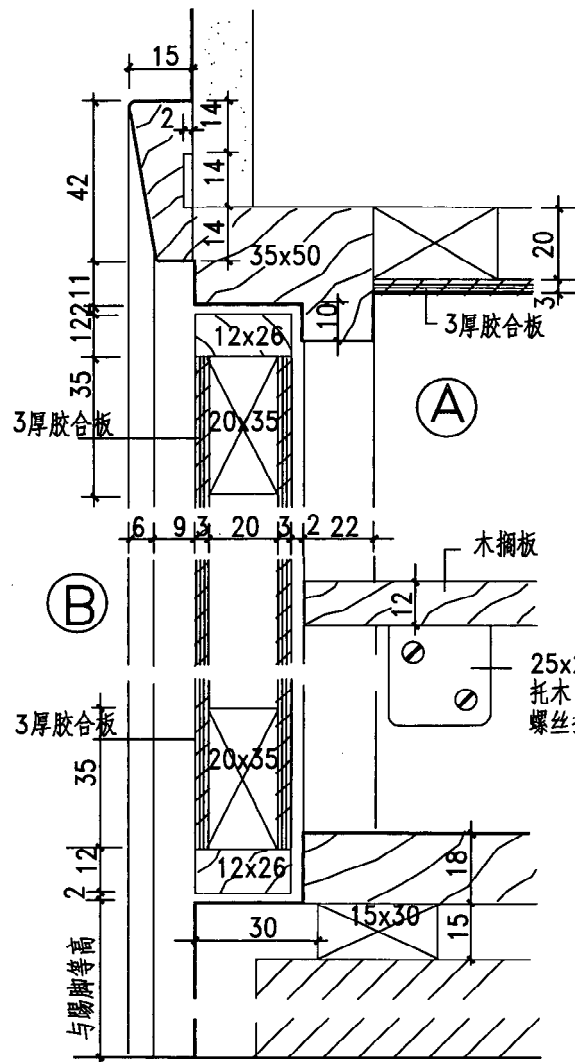
[illegible]

格式更衣柜节点

图集号	陕09J04-2
-----	----------

页次	73
----	----





审	核	设计	制
李苏平	许	许	图
对	校	计	制
审	校	计	制
核	校	计	制
审	校	计	制

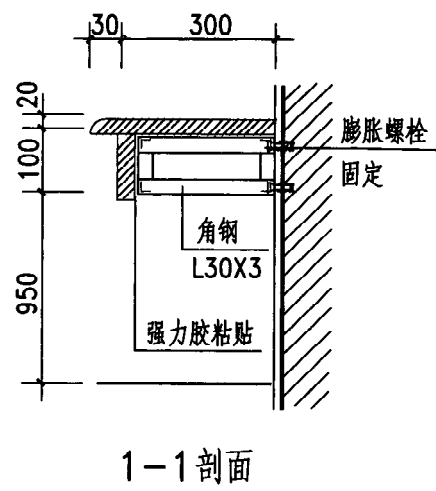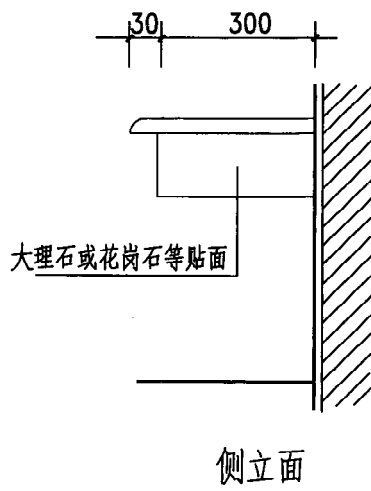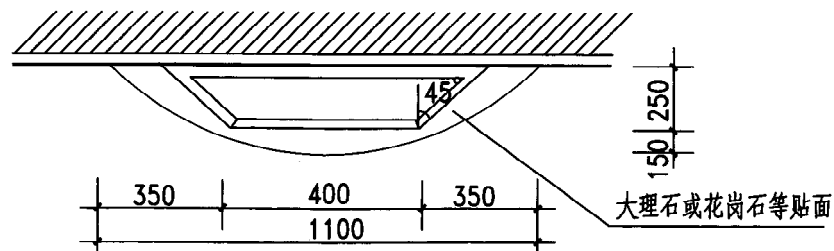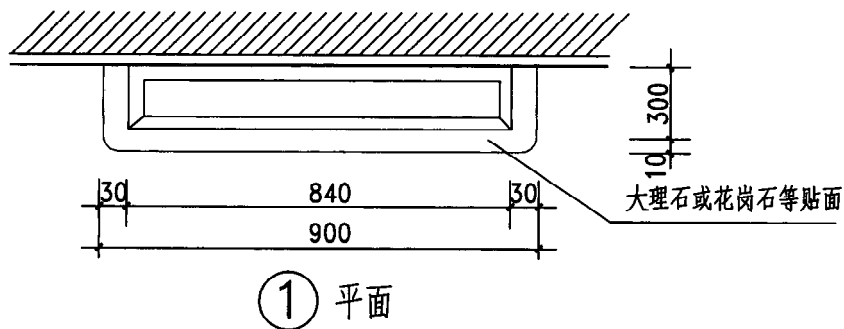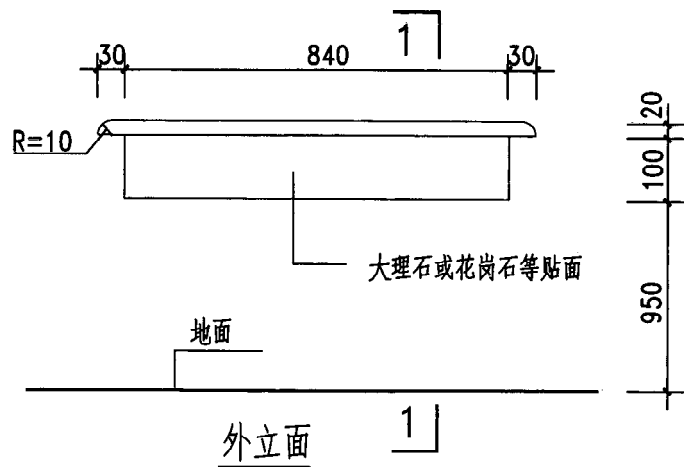

- 注：1. 台面可用大理石或花岗石等贴面，由设计人定。
2. ①②平面组合形式可单体布置，也可连续布置，由设计人定。
3. 安装方式： $\phi 12$ 膨胀螺栓固定。
4. 角钢刷防锈漆一道，无光漆两道，颜色同台面。


图 名	电话台	图集号	陕09J04-2
		页 次	74

审核	郑振洪
校对	李苏平
设计	许硕
制图	许硕

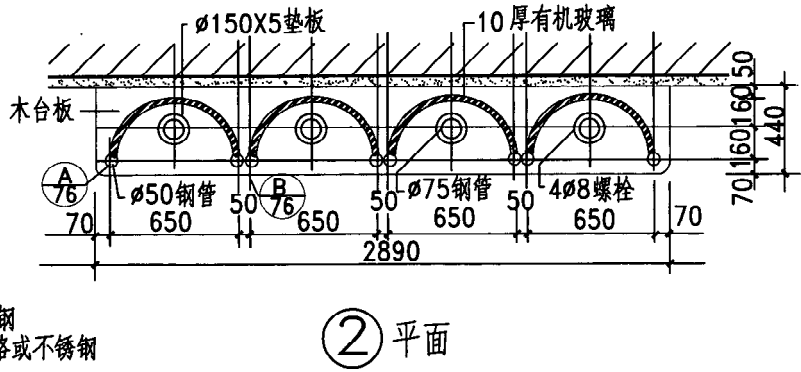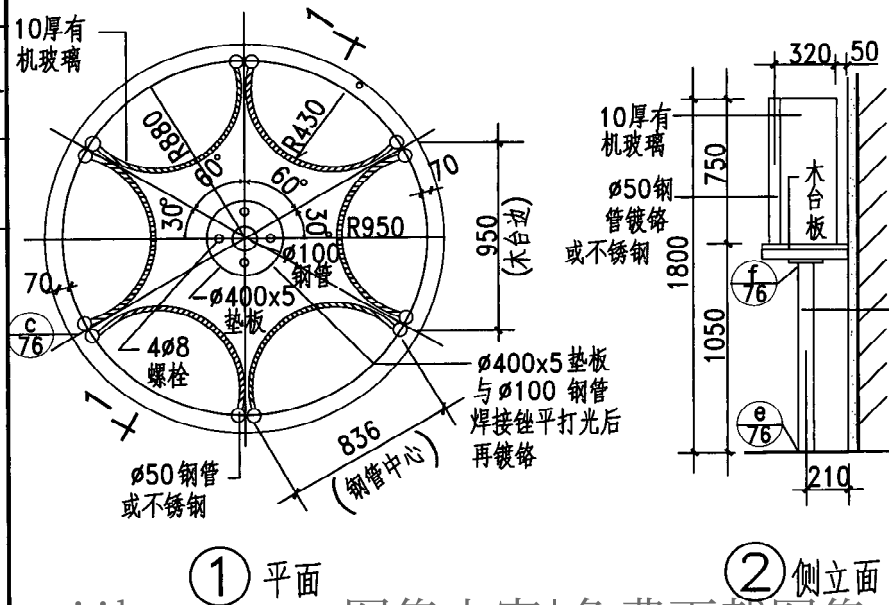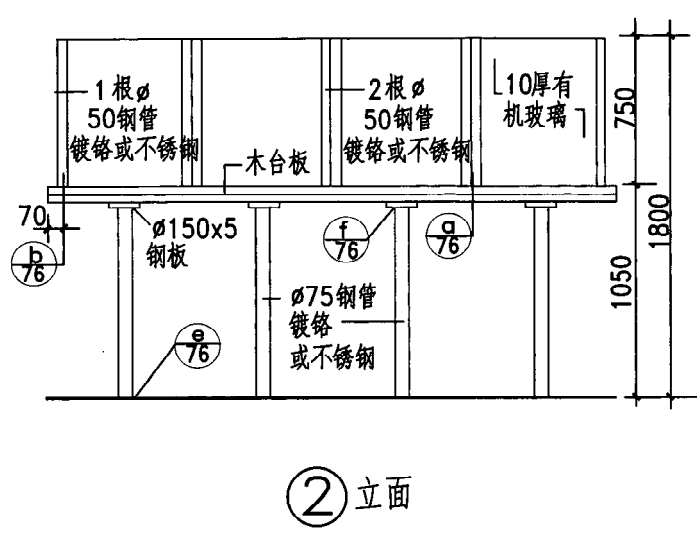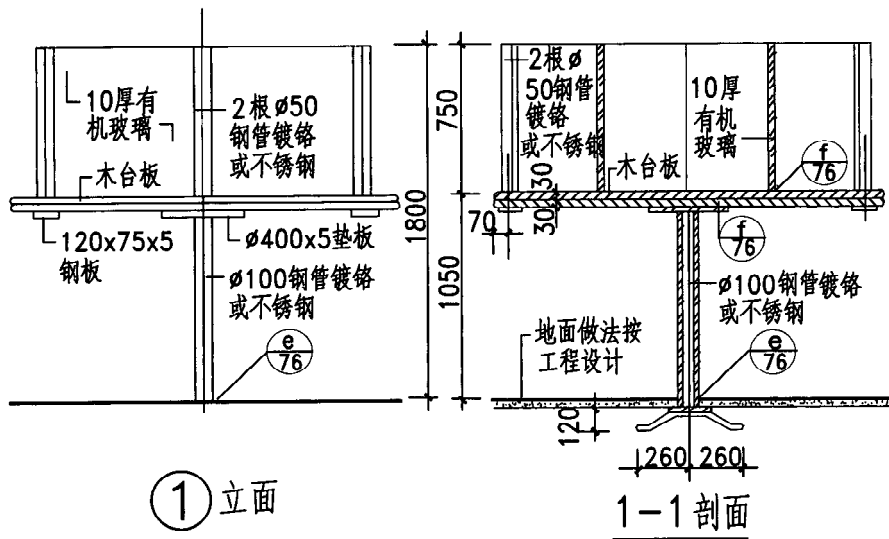


注: 1. 木材、油漆品种及颜色由设计人定。
2. 10厚有机玻璃也可采用10厚玻璃钢或夹层玻璃, 颜色由设计人定, 以不穿透视线为佳。


图 名	台式电话格(一)	图集号	陕09J04-2
		页 次	75

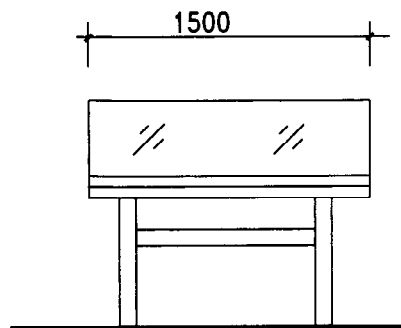


① 写字台立面

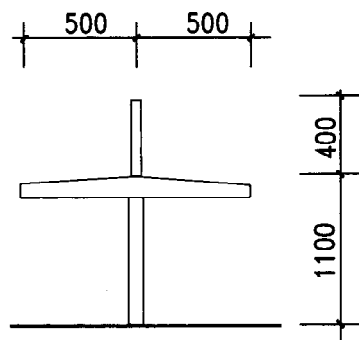


① 侧立面

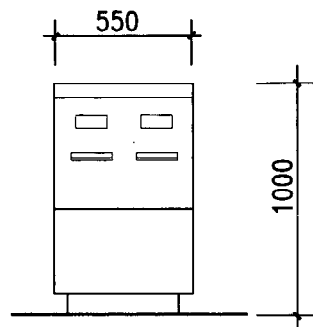


② 信封箱立面

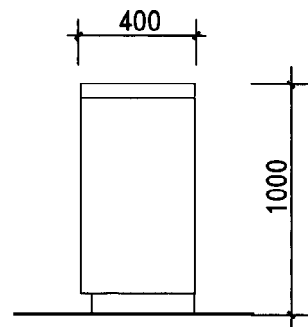


② 侧立面

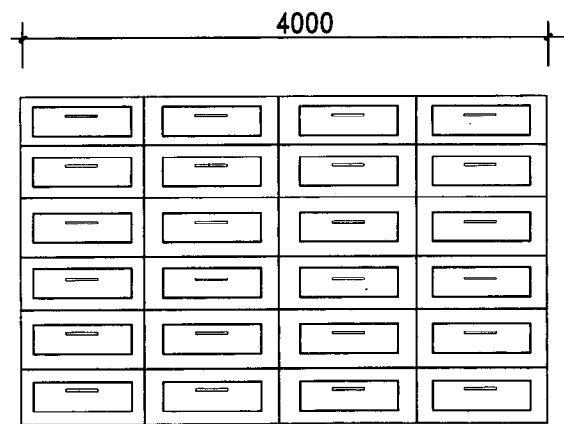


③ 档案列件柜立面

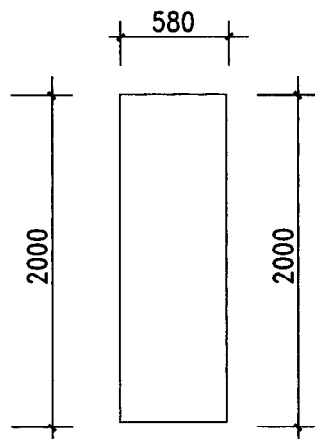

③ 侧立面

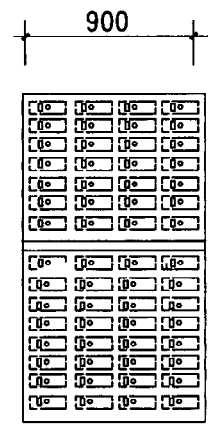





④ 帐户柜立面

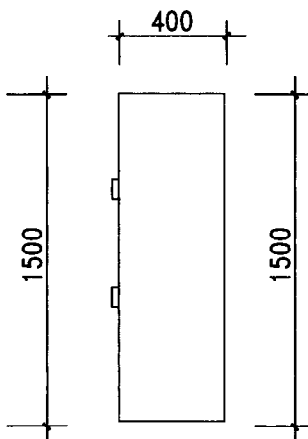

④ 侧立面

- 注：1. 成品做法分为钢板和不锈钢板两种,选用时由设计人定。
2. 图中尺寸为常用尺寸,厂家也可根据用户需要进行调整。
3. 本图所列产品均为成品,专业厂家生产。

制	图	许	项	设	计	校	对	李	平	核	审	郑	振	洪
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

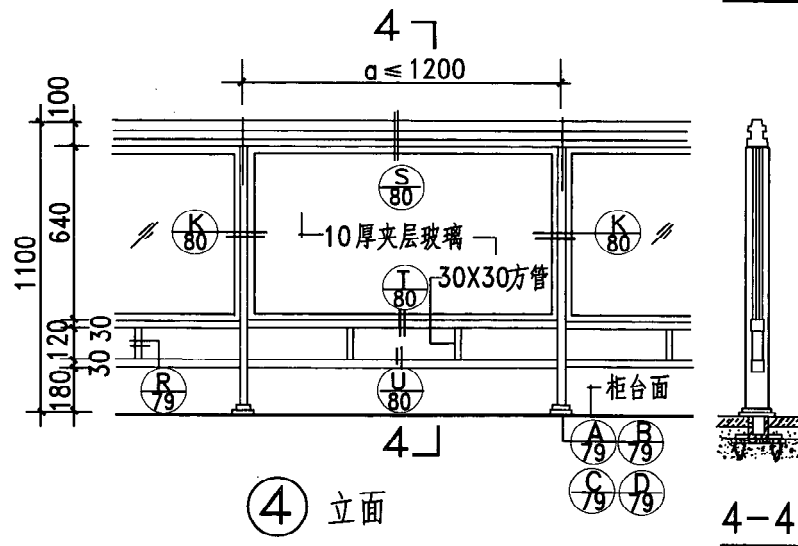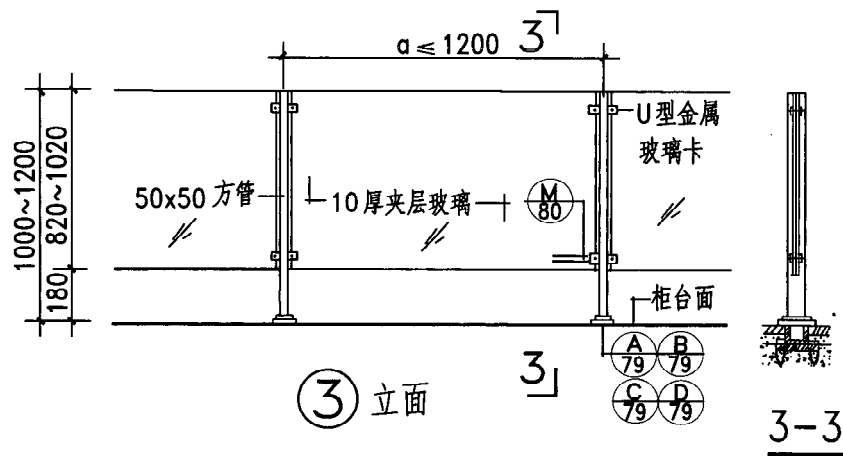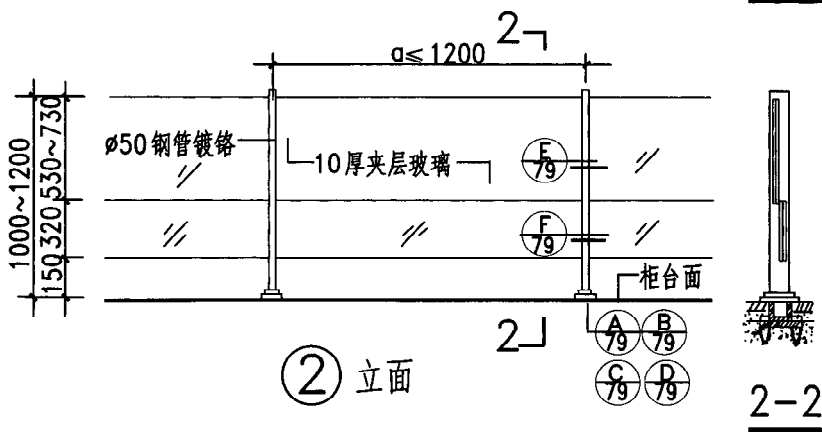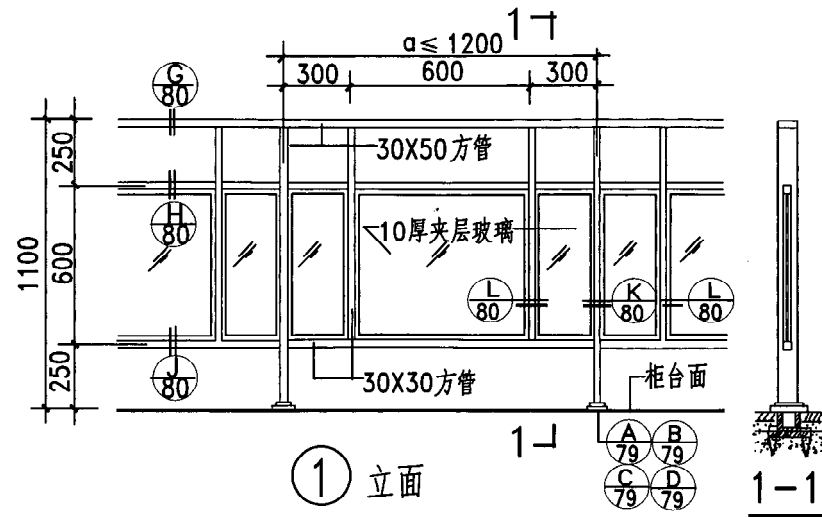

注:1.本图为柜台上部的护栏详图,与柜台配套,可按设计需要选用。

2.防护栏杆用铝合金管或不锈钢管采用套管自攻螺丝连接或用其他方式连接,由设计人定。

3.护栏安装在柜台混凝土或砖墙上时,可选用(A)(B)(C)节点,安装在柜台角钢架上时,可选用(D)节点。







4.图中所有铁件不露明部位均刷防锈漆。

图 名 邮电、银行服务台护栏

图集号 陕09J04-2

页 次 78

郑振洪	核	审	李苏平	对	校	许	计	许	图




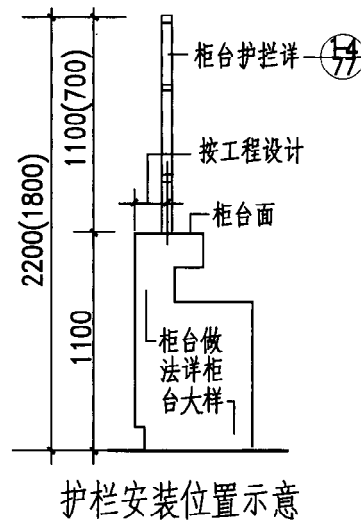
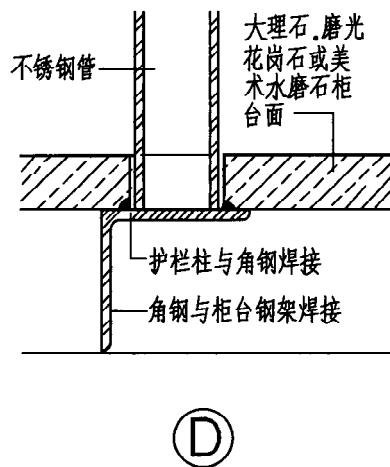
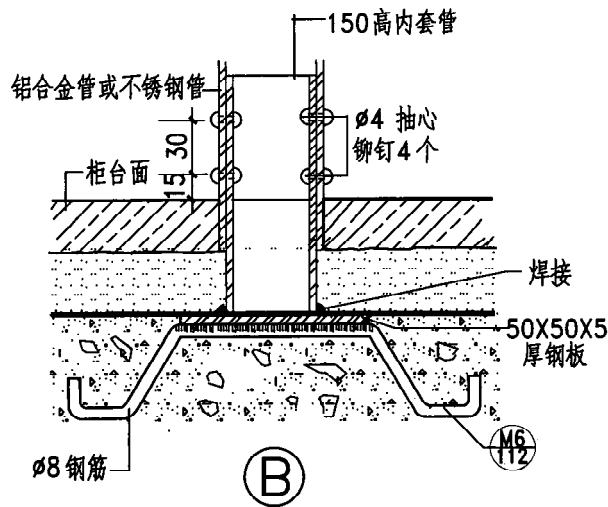
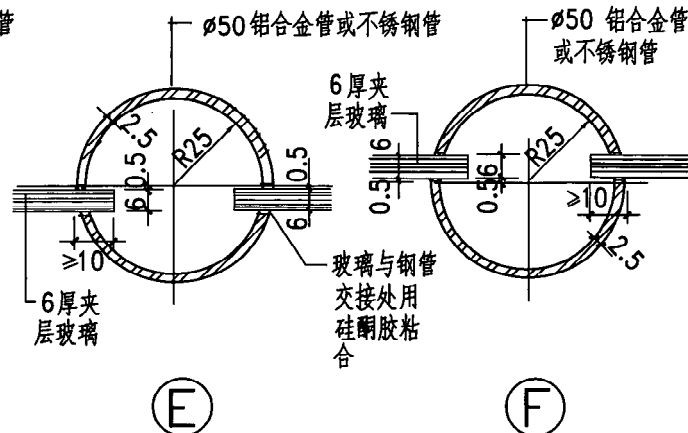
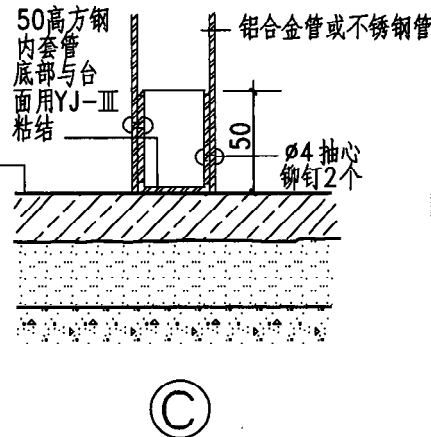
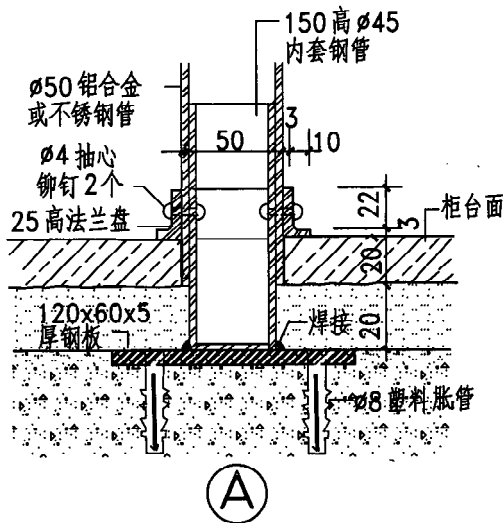


注:1. ①②③节点做法是在大理石或人造石台面 拼接处预留安装洞,安装完后,用白水泥加与台面颜色相同的颜料勾缝。



2. 台面材料选用由设计人定。

护栏安装位置示意



审核	郑振洪
核审	李平
校对	许硕
设计	许硕
制图	

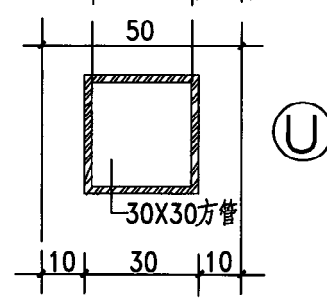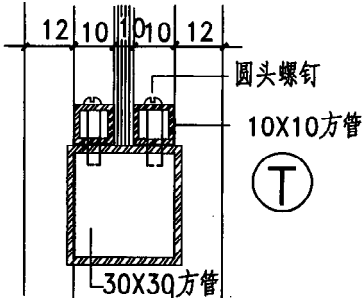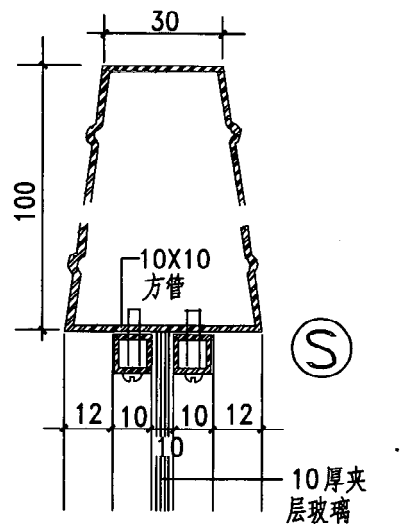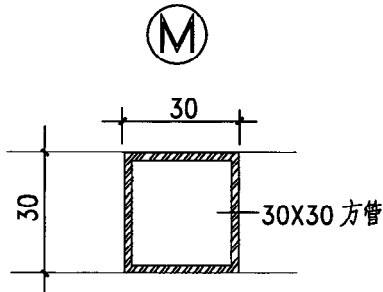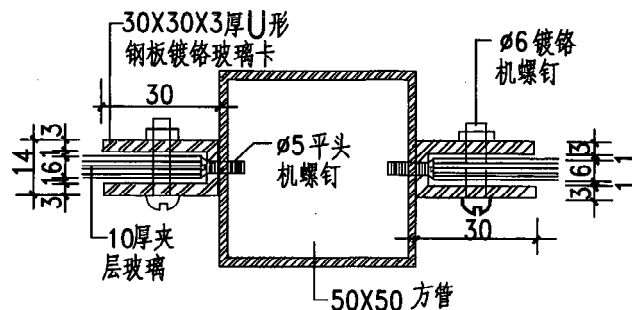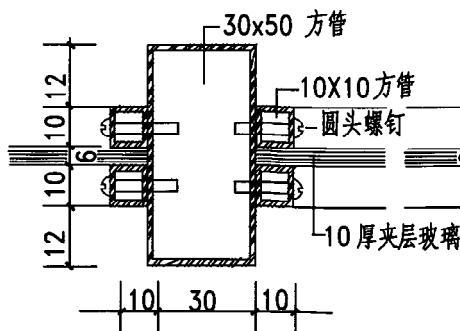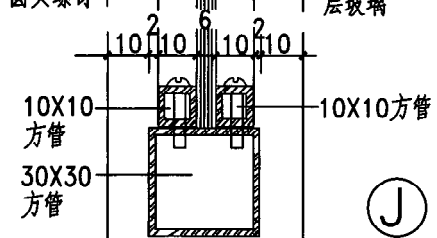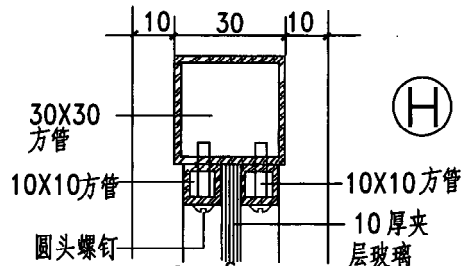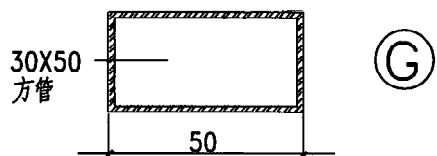


图名	邮电、银行服务台护栏详图(二)	图集号	陕09J04-2
页次	80		

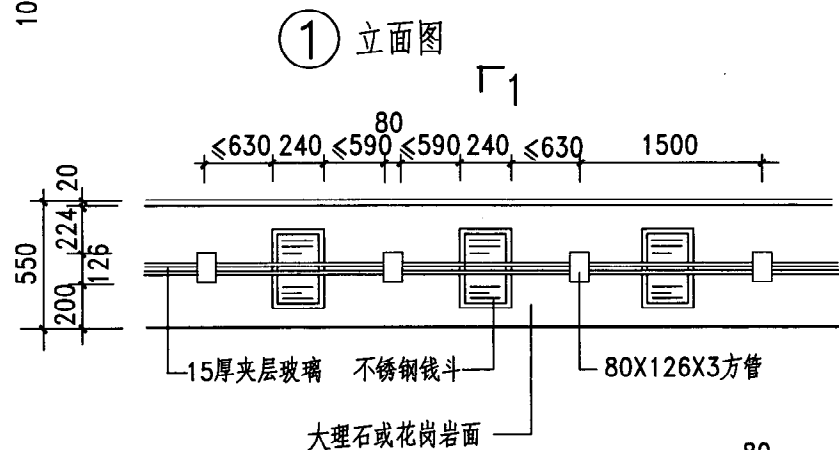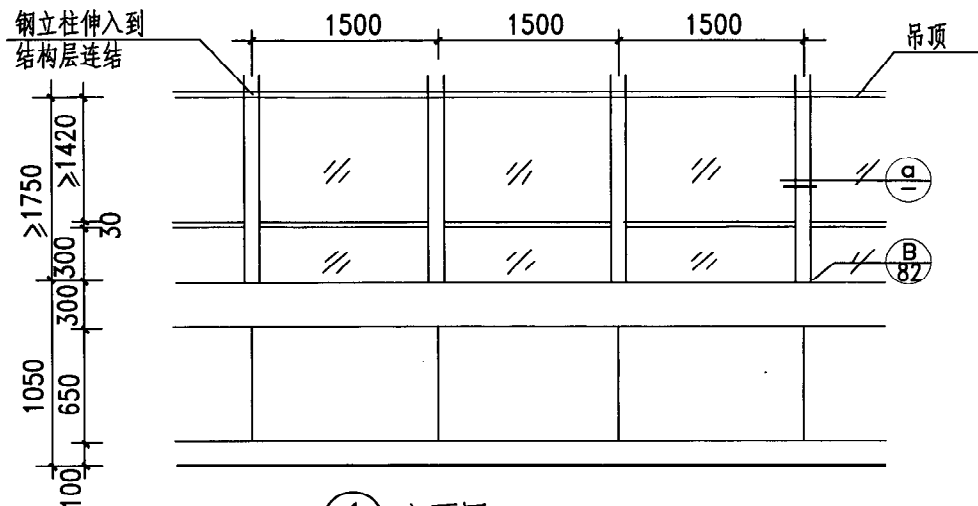


注:饰面材料及色彩可根据具体要求选用。

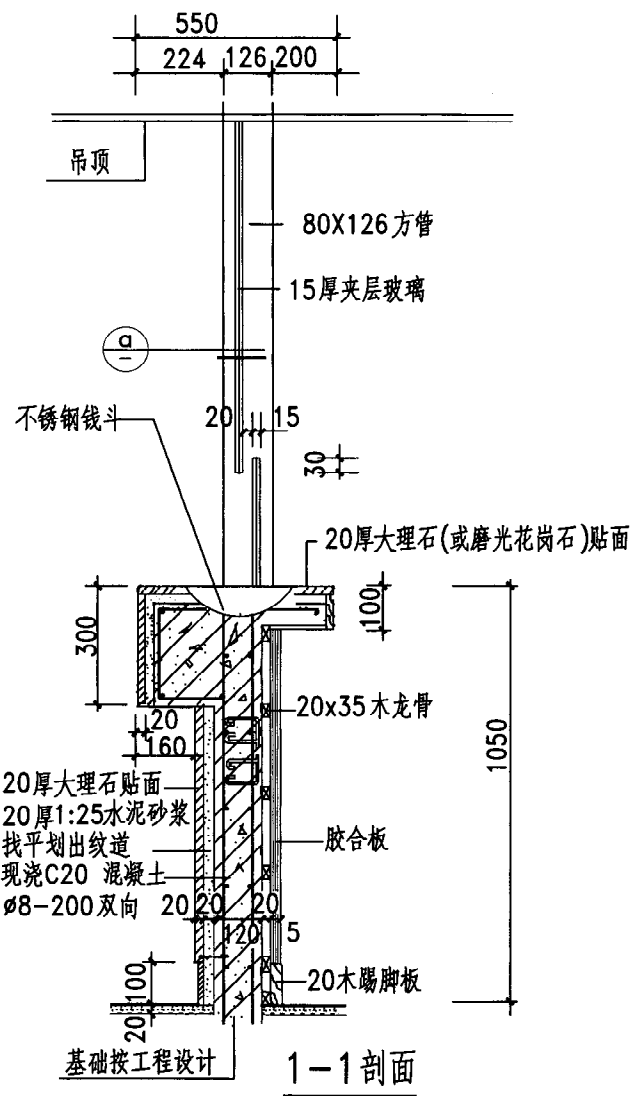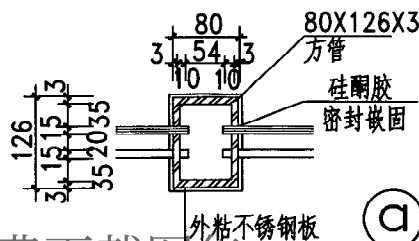

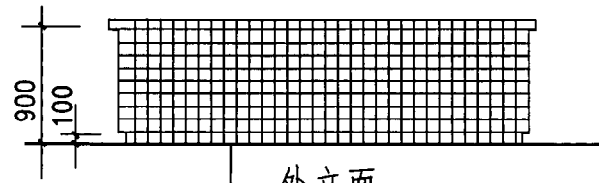


外立面

瓷砖面
(或大理石、花岗岩)

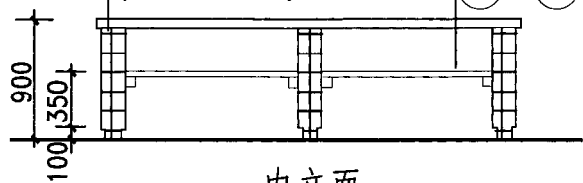


内立面


大理石、花岗岩或不锈钢面

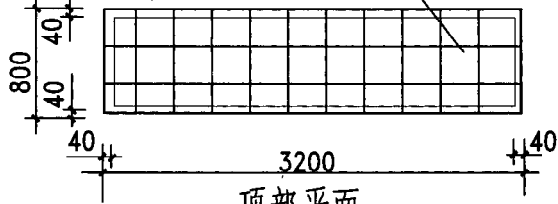


顶部平面

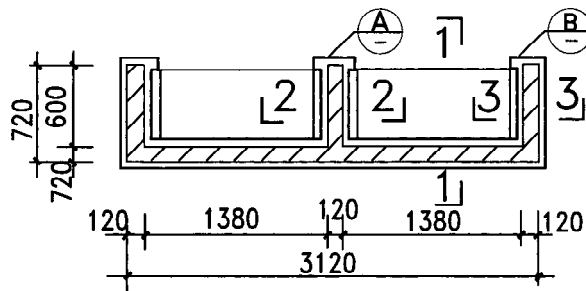


① 无搁板 ② 有搁板 下部平面






预制混凝土台板
(C20混凝土)





④ 预制混凝土搁板
(用于①)

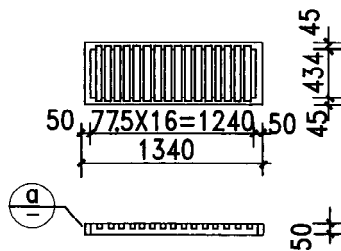

⑤ 木搁板 (用于②)

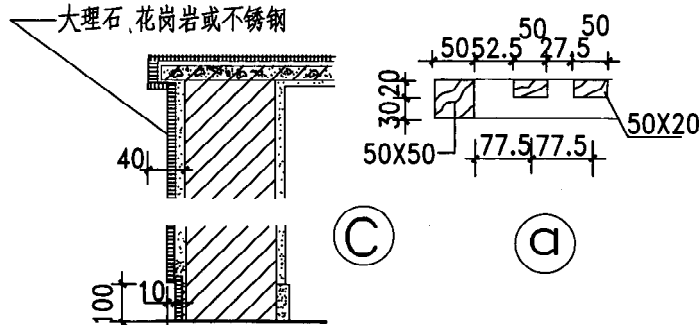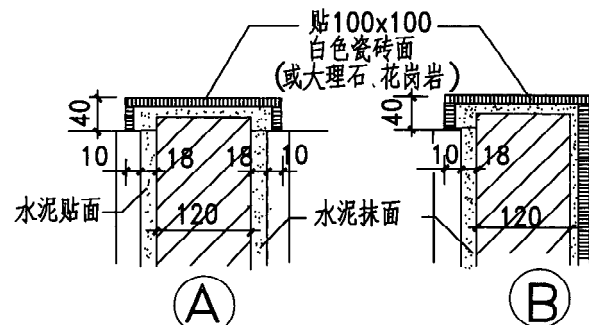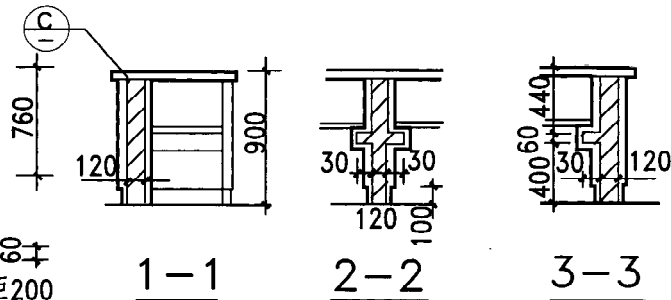

注:售货台为砖支座用 MU10和M5 砂浆砌筑,外贴白色瓷砖面、大理石、花岗岩或不锈钢面,由设计人定。

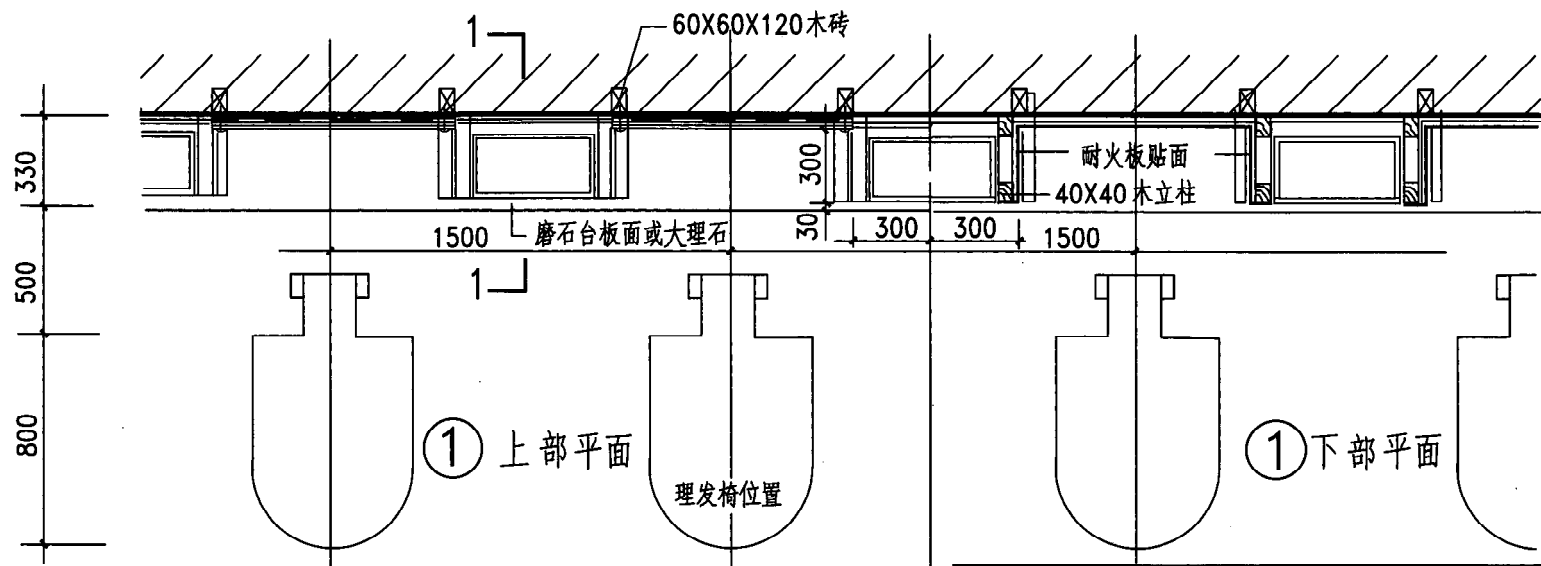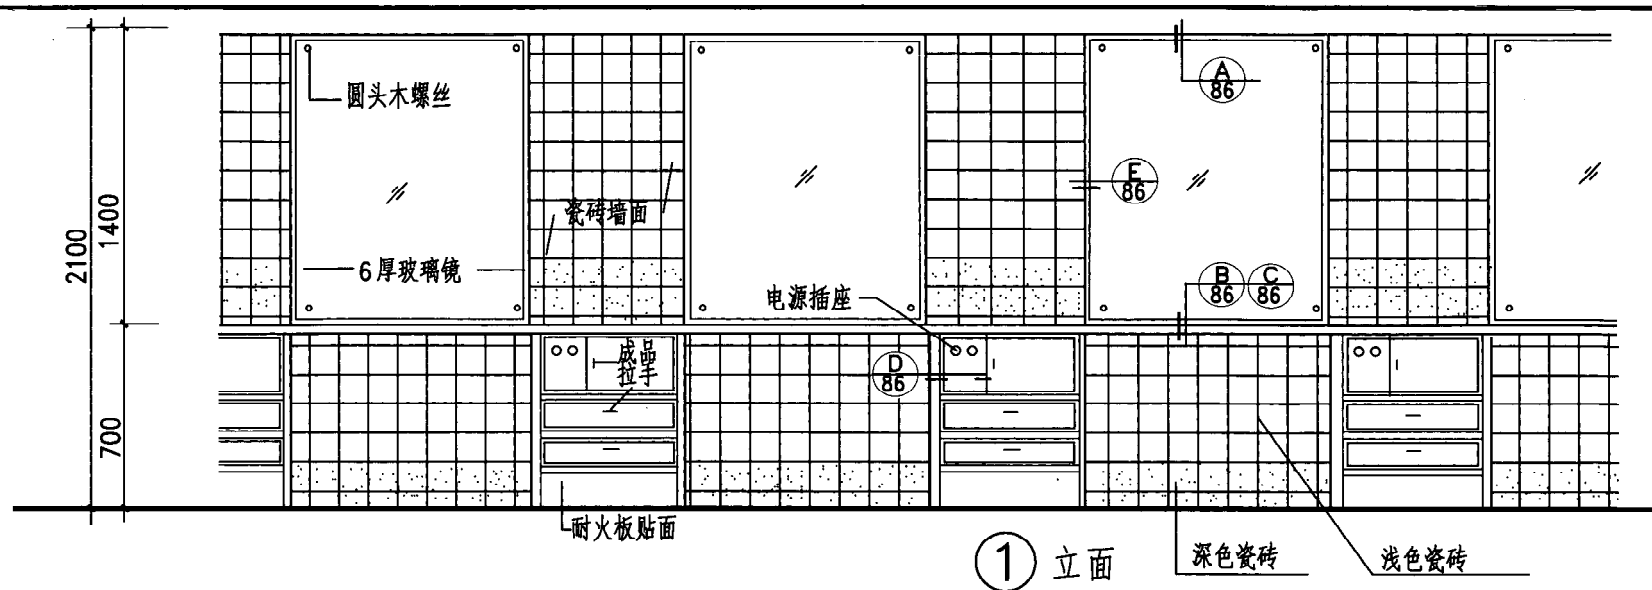

注: 1. 玻璃镜安装: 预留木砖亦可钻孔下塑料胀管拧木螺丝。理发台长度由设计人定。

2. 剖面1-1见页次86。




图 名

理发镜台(一)

图集号 陕09J04-2


页 次 84

审核	李洪
校对	李洪
设计	李洪
制图	李洪

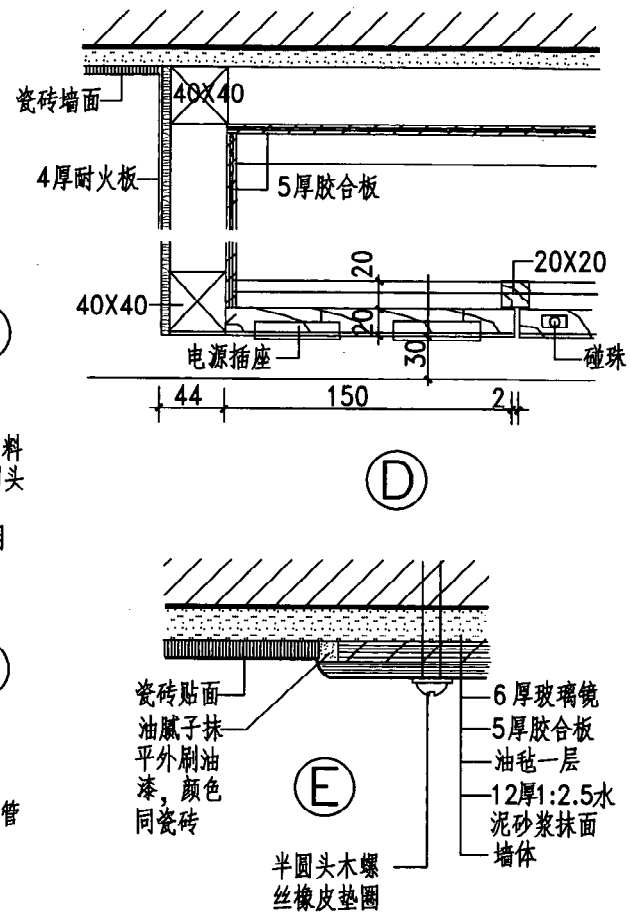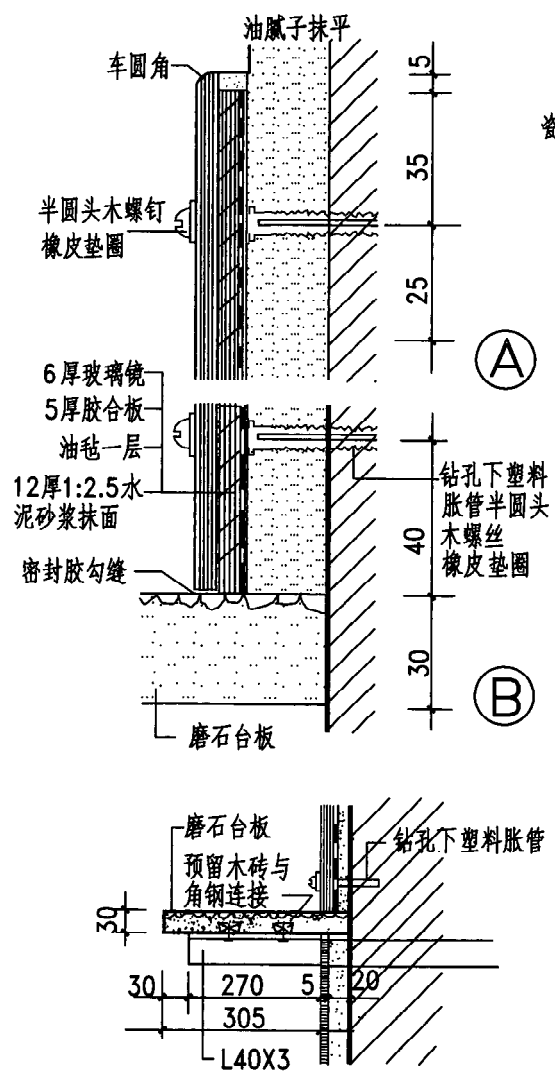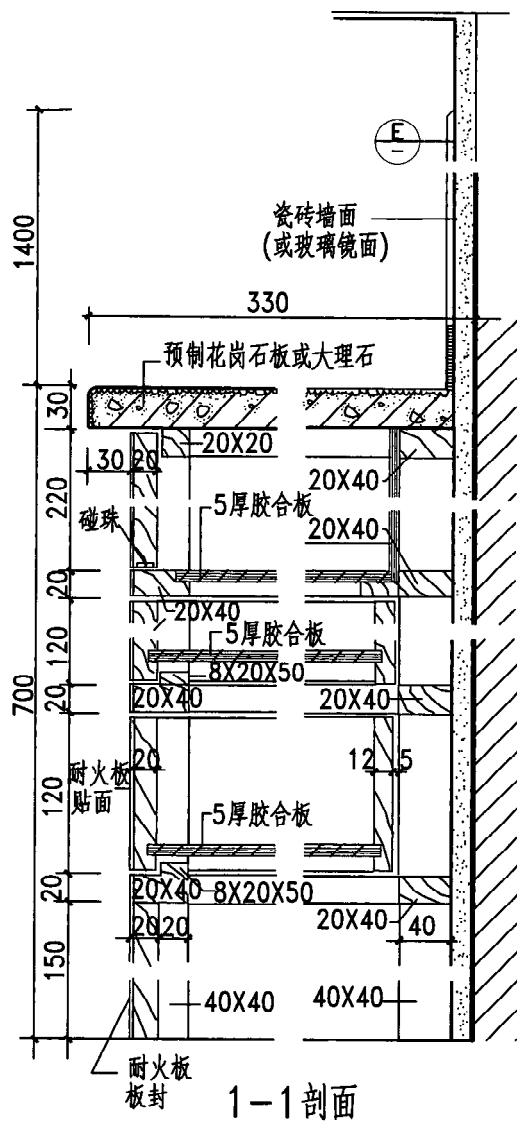


注: 1. 本图构件需与墙固定的做法采用钻孔下塑料胀管再拧木螺丝。
2. 括号内容适用于理发镜台②。


图名	理发镜台(三)	图集号	陕09J04-2
		页次	86

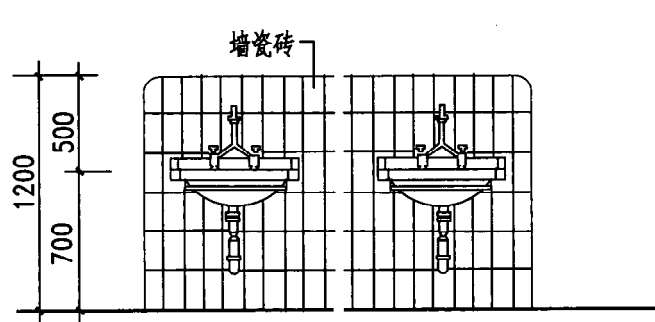


① ② 立面

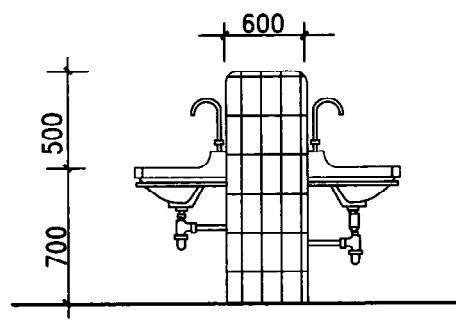


① 侧立面

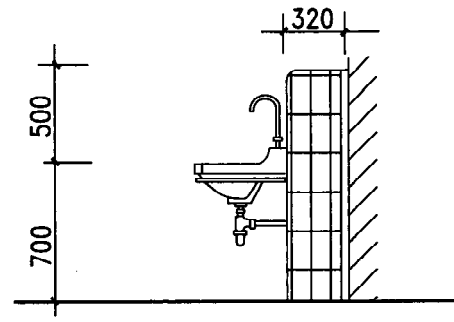


② 侧立面

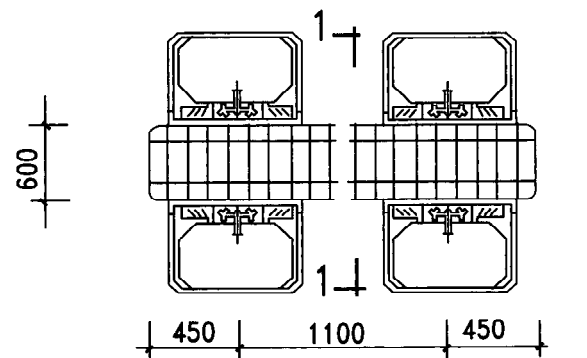


① 平面

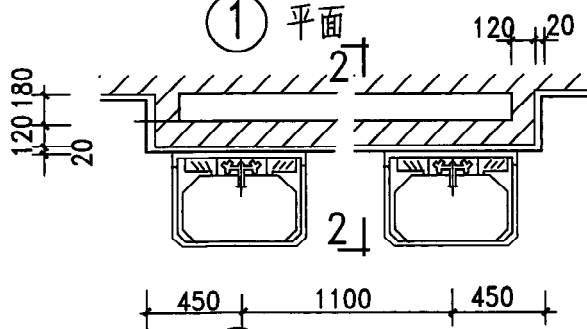

② 平面

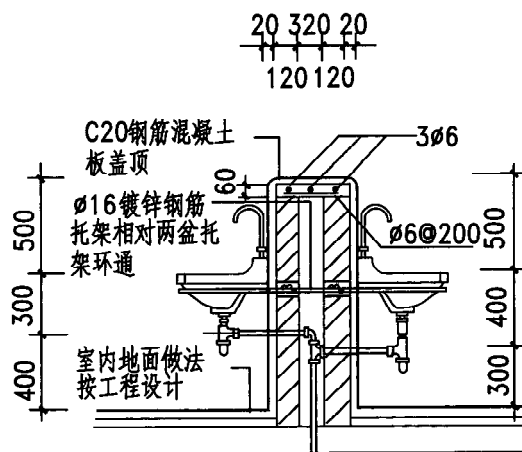


1-1剖面

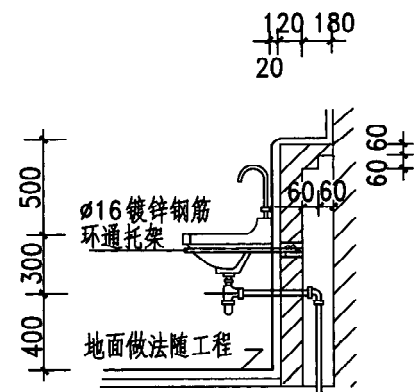



2-2剖面

注:理发的洗发盆位,若须增加盆位数时,墙台可按每盆位1100增长,即 $n \times 1100 \sim 200$ 增长。

图 名	洗发台	图集号	陕09J04-2
		页 次	87

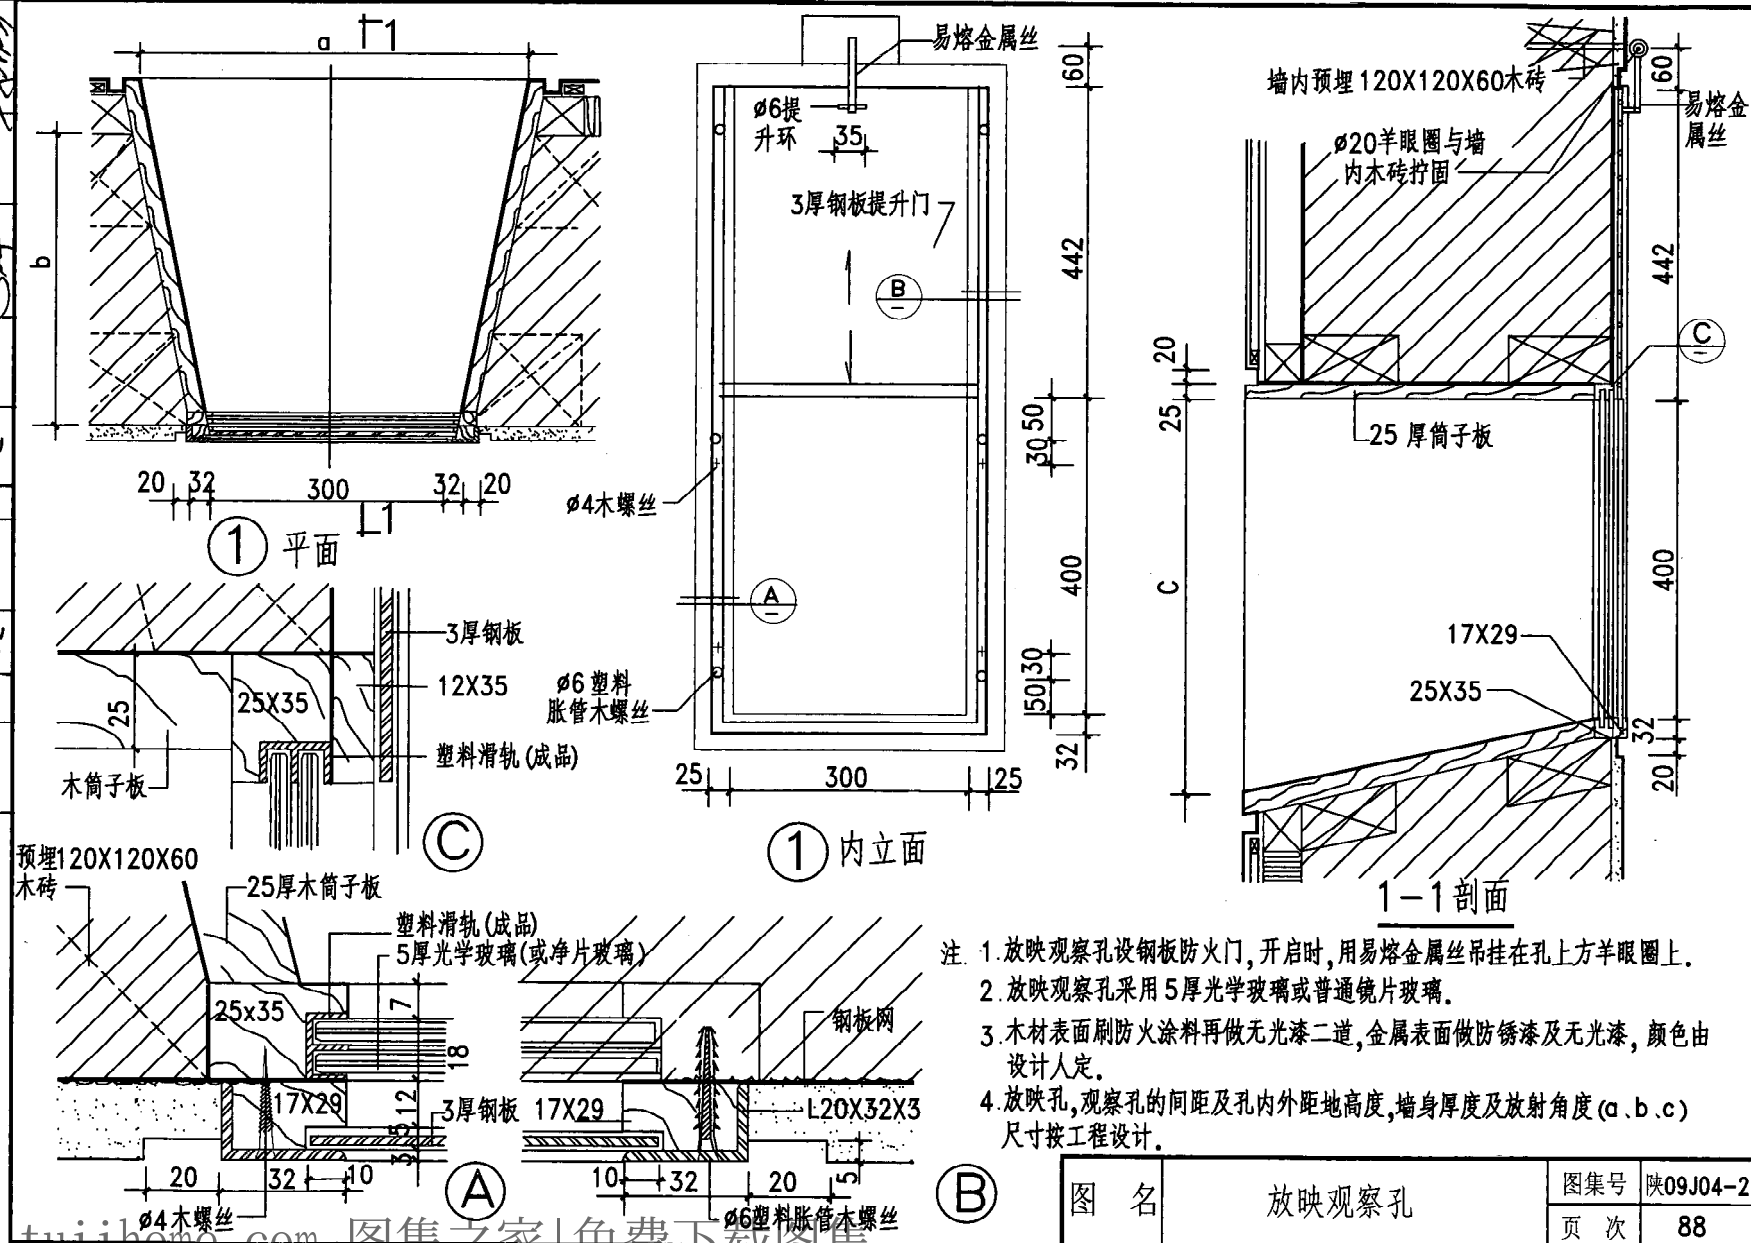

- 注. 1. 放映观察孔设钢板防火门, 开启时, 用易熔金属丝吊挂在孔上方羊眼圈上。
2. 放映观察孔采用 5 厚光学玻璃或普通镜片玻璃。
3. 木材表面刷防火涂料再做无光漆二道, 金属表面做防锈漆及无光漆, 颜色由设计人定。
4. 放映孔, 观察孔的间距及孔内外距地高度, 墙身厚度及放射角度(a、b、c) 尺寸按工程设计。

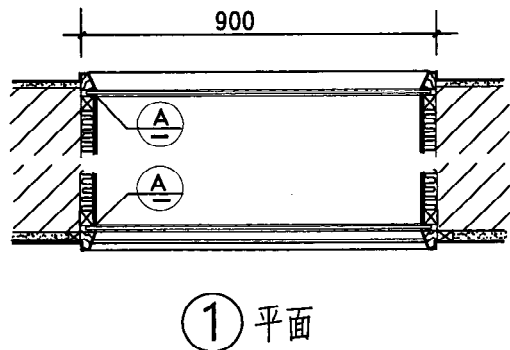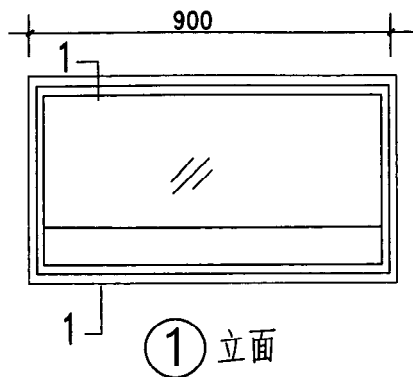

注: 1.油漆品种及颜色,由设计人定.

2. 玻璃安装前必须擦洗干净,嵌泡沫橡胶密封条,用木压条靠压密实。

3.木活表面均涂防火涂料再做油饰。

4.5厚胶合板穿孔,孔径 $\phi 6$ 孔距40.

5.H尺寸根据放映机型,定距地高度.





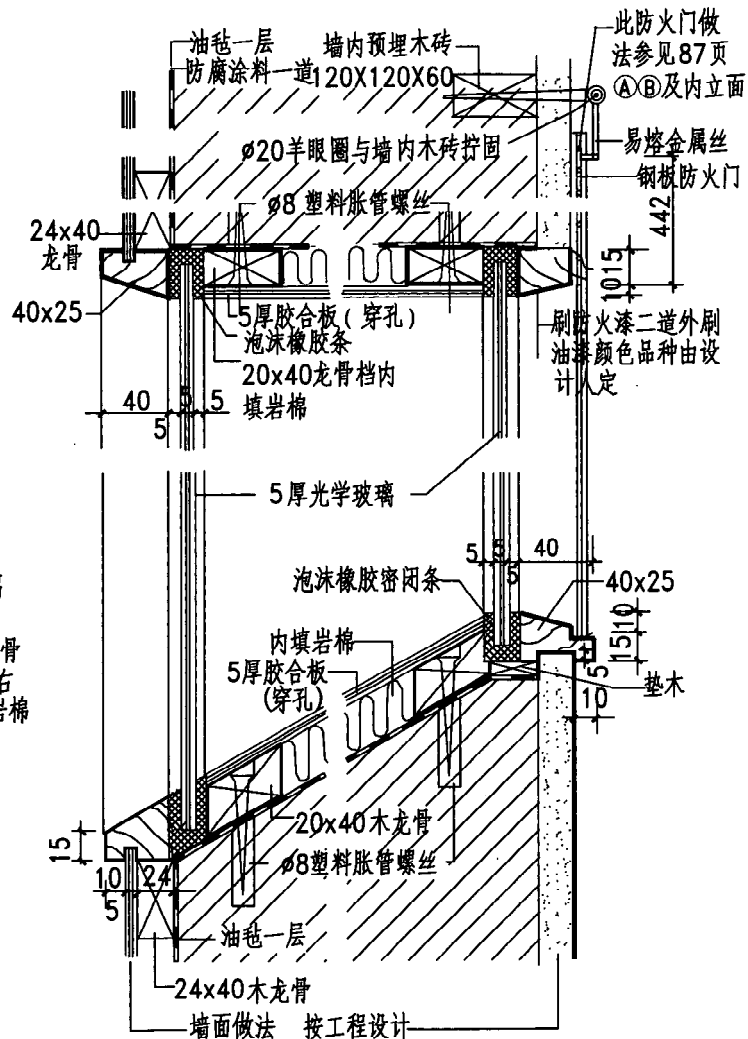


图 名 放映观察窗(孔)

图集号 陕09J04-2

页次 | 89

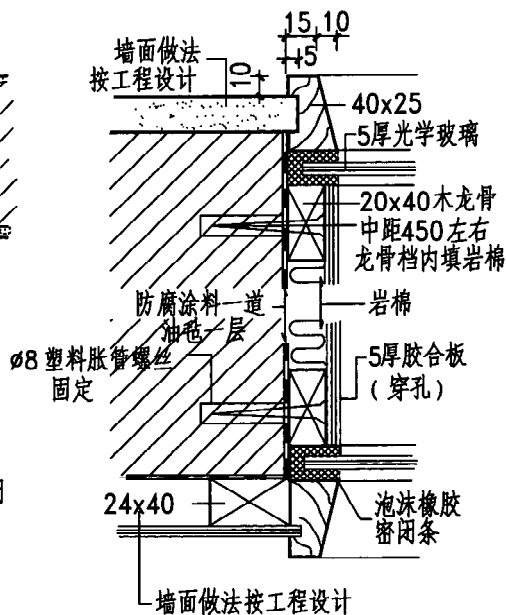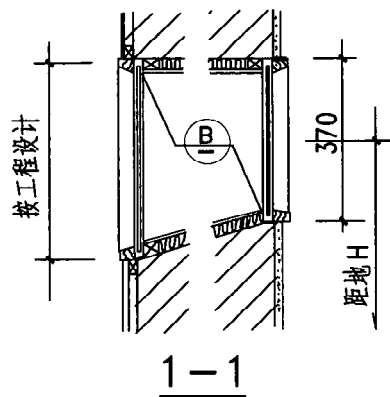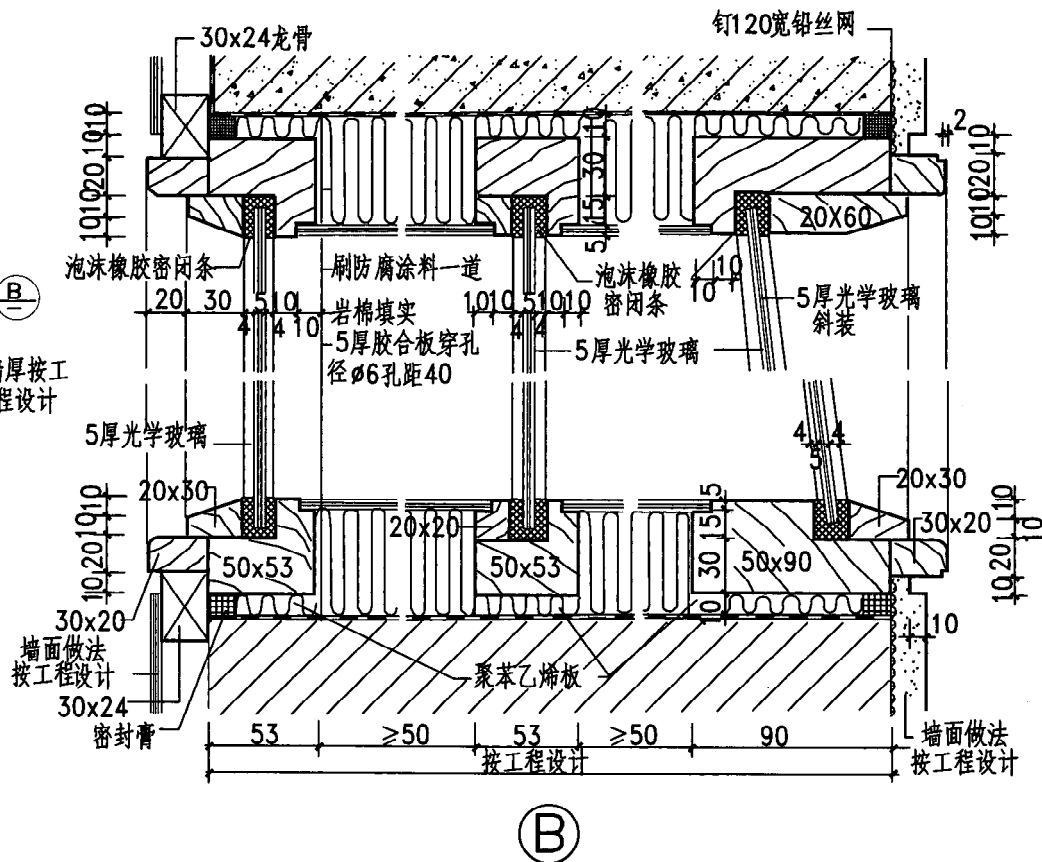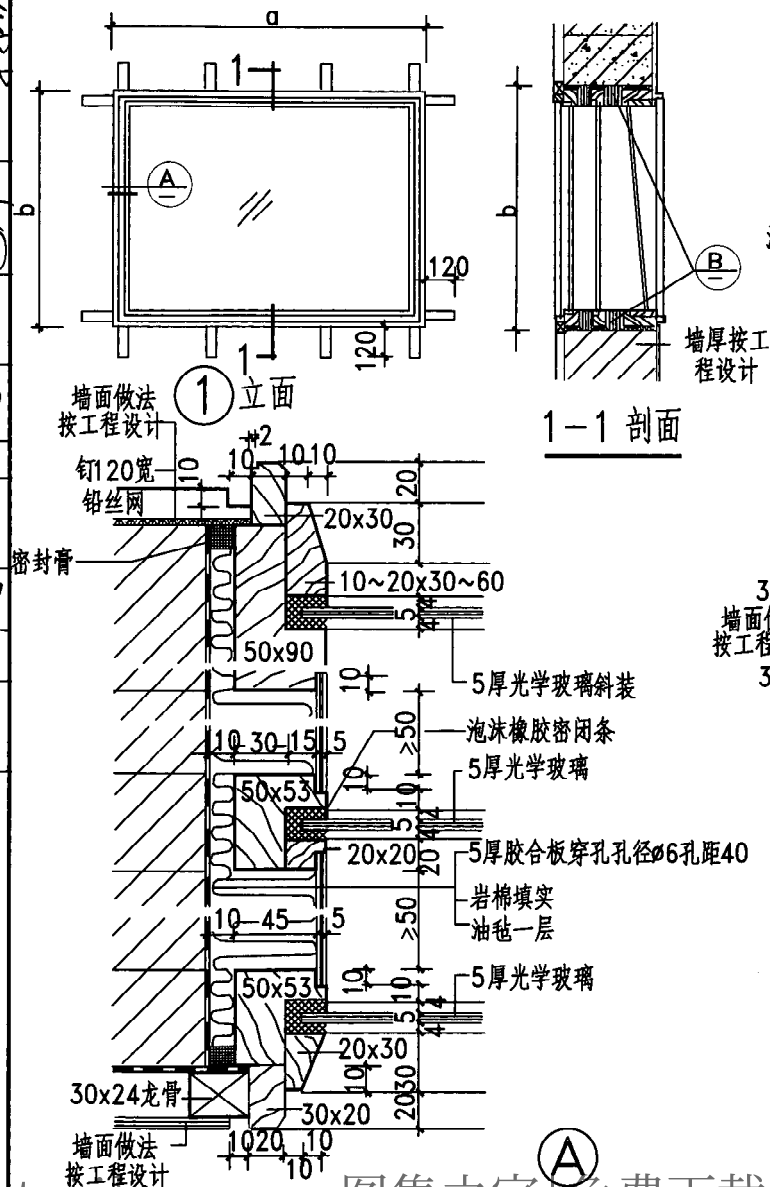

注:1.洞口尺寸 a 及 b 按工程设计, $a \leq 1800$.


2.玻璃安装前必须擦洗干净,玻璃四周用泡沫橡胶密封条嵌实,用木压条压紧.

3.吸音板可采用穿孔5厚胶合板,也可采用矿棉吸音板,或其他吸音板.由设计人定.


4.木材、油漆品种及颜色由设计人定.

图 名	播音室隔音观察窗	图集号	陕09J04-2
		页 次	90

郑振洪	核	审	李苏平	校	许	硕	计	许	硕	制	图
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

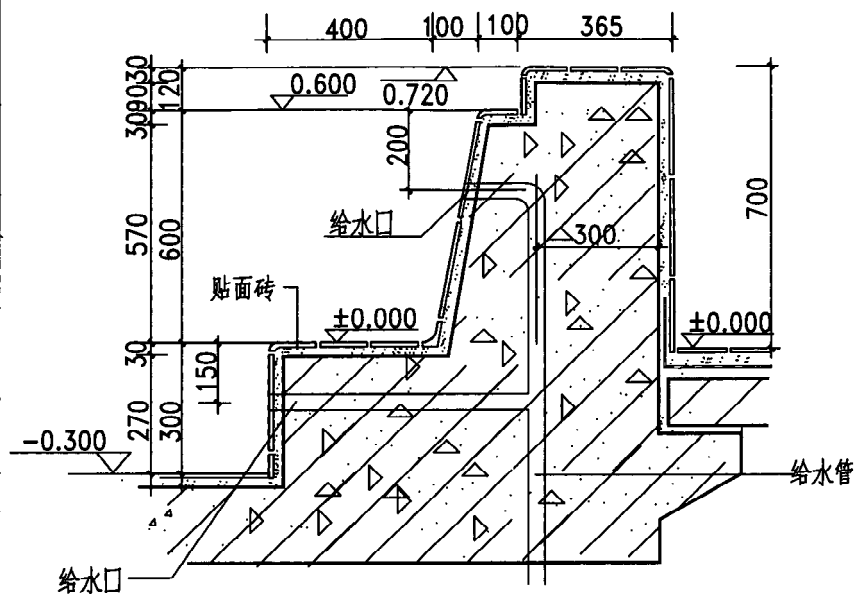


①

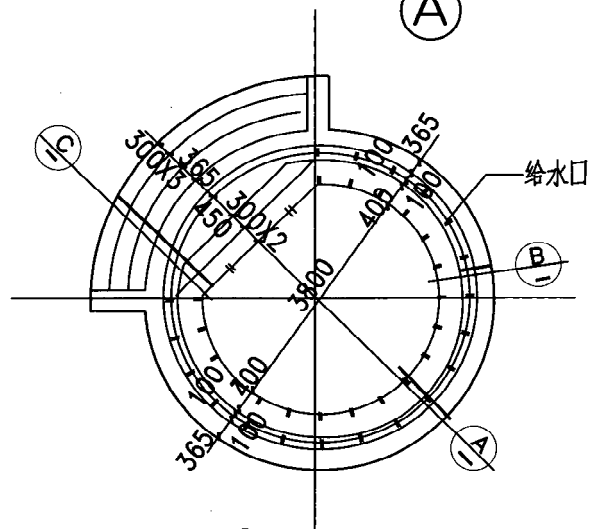


1 按摩池平面

注:按摩池平面仅为一种平面示意图,其他构造由设计人定。

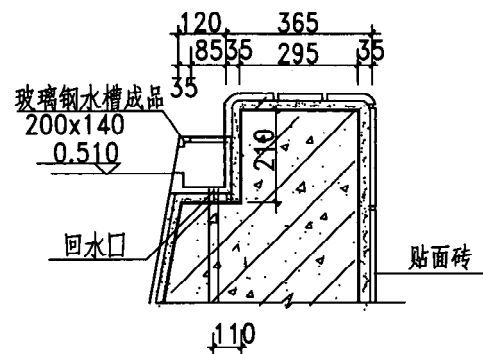


②

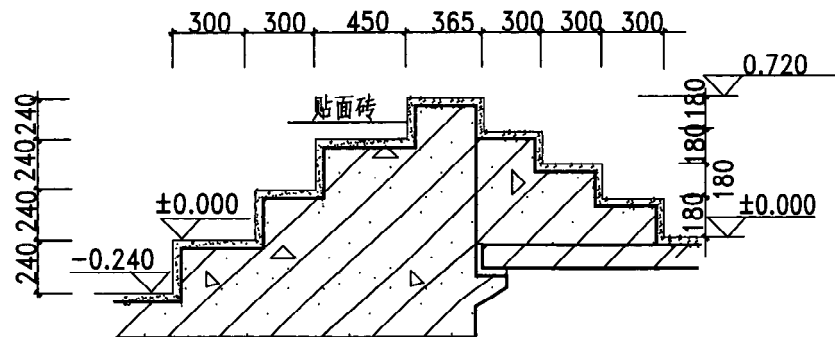


③

图 名	浴室按摩池示意	图集号	陕09J04-2
		页 次	91

仰泳转身标志竿插孔

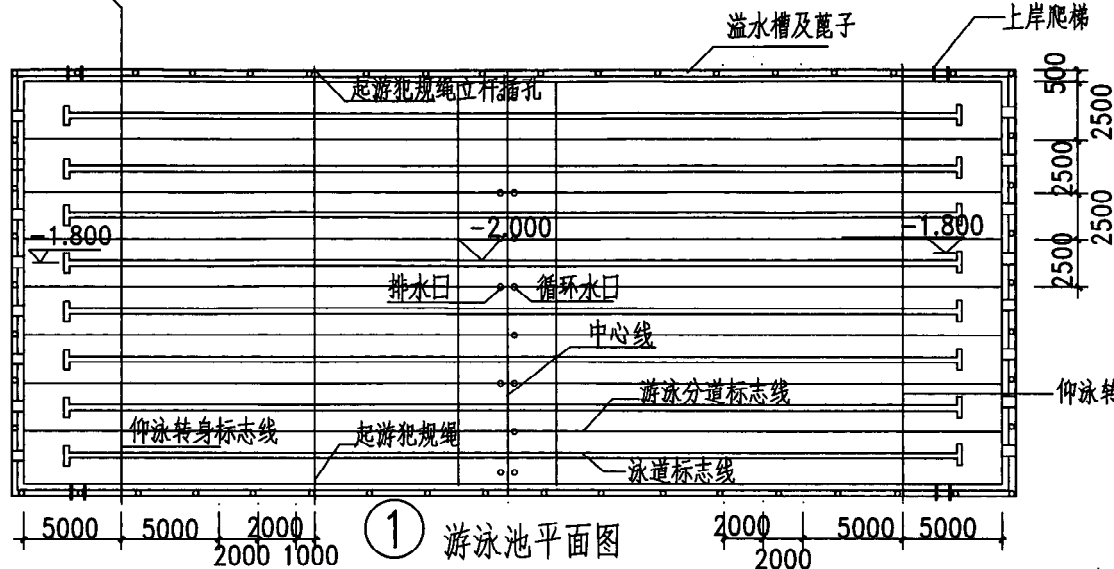


① 游泳池平面图

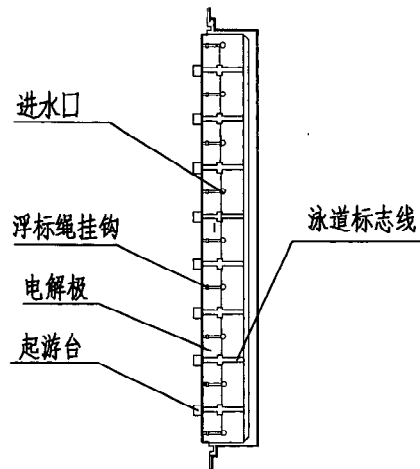

游泳池剖面图

水球场球门线立杆插孔 观察窗 水球场2000禁线立杆插孔 水球场中心线立杆插孔 水下灯距水面800~1500

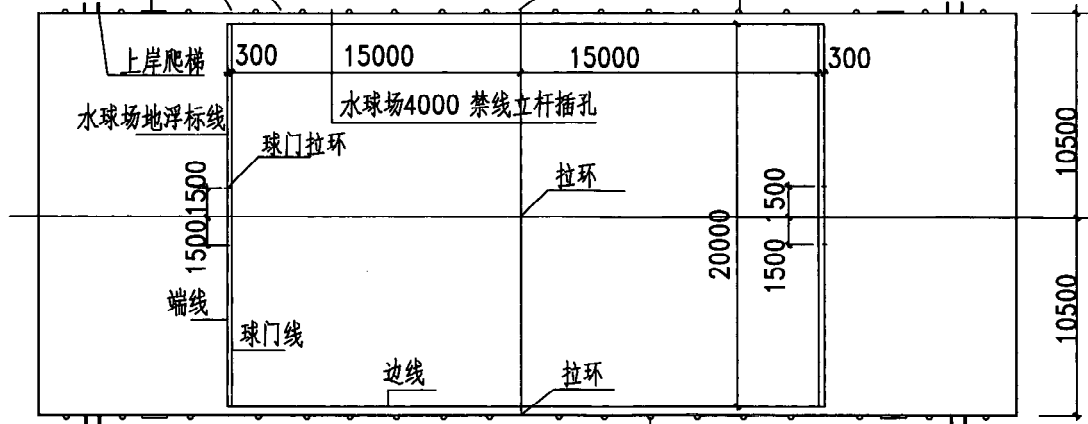

② 水球场地平面图

水下灯间距根据照明要求布置

- 注:1.正式比赛游泳池长50m,短池长度为25m,宽度至少21m,池壁必须垂直平行。
- 2.正式比赛游泳池深应大于1.8m。
- 3.正式比赛游泳池每条泳道宽2.5m,每两条泳道间有分道线。由浮标和池壁内的挂勾组成,最外一条分道线距池边至少50cm。
- 4.出发台应正对泳道中央,其表面积至少500X500,前缘高出水面500~750,台面向前倾斜 $<10^\circ$ 并保证运动员出发时能在前方和两侧抓住台面。
- 5.出发台上需设置不突出池壁外的仰泳握手器,高出水面300~600,并标明泳道次序号码。
- 6.游泳池侧壁应设嵌入池身的攀梯并不得突出池壁。数量根据池长确定。


图 名

游泳池、水球场

图集号 陕09J04-2


页 次 92

www.tujihome.com 图集之家 免费下载图集




- 注:1.水下观察窗数量可根据观察范围大小及摄影需要决定。
2.观察窗玻璃必须能保证强度及温度变化,耐温 $\geq 80^{\circ}\text{C}$ 。
3.观察窗安装设有两种做法,具体由设计人定。

图 名	游泳池、水球场 溢水槽及水下观察窗	图集号	陕09J04-2
		页 次	93

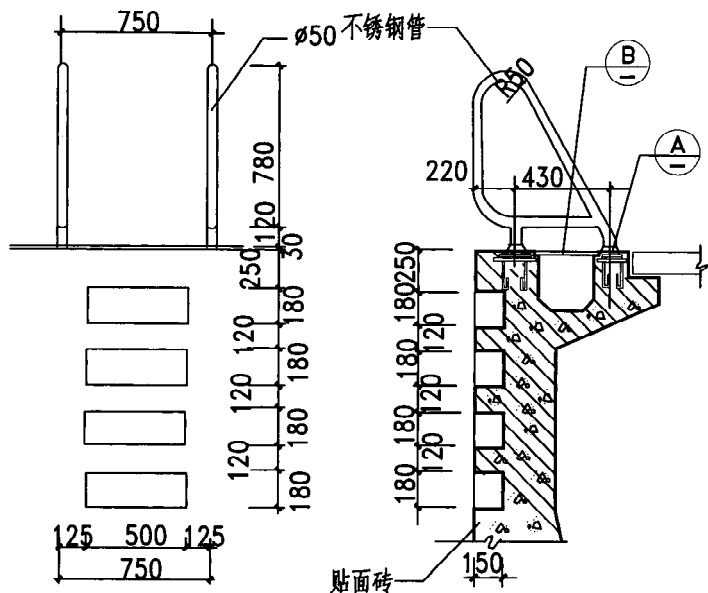


① 攀梯立面


剖面

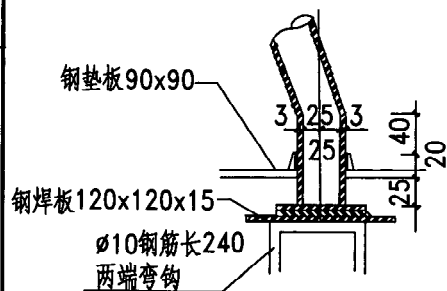


① 扶手立柱节点

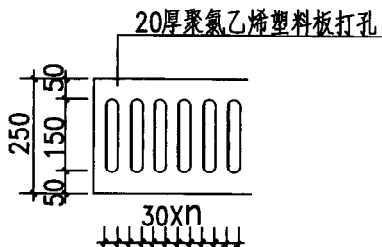


② 溢水槽算子
(或选成品)

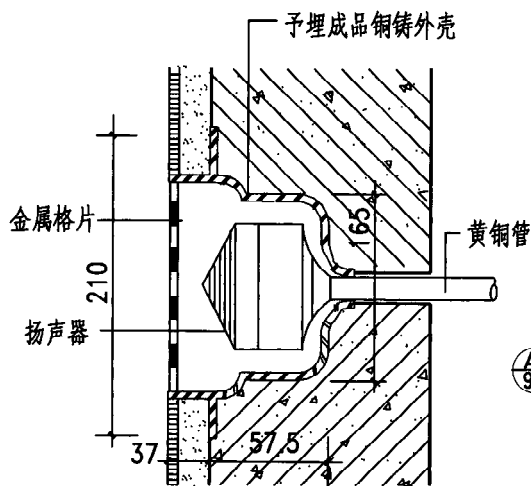

② 水下扩声

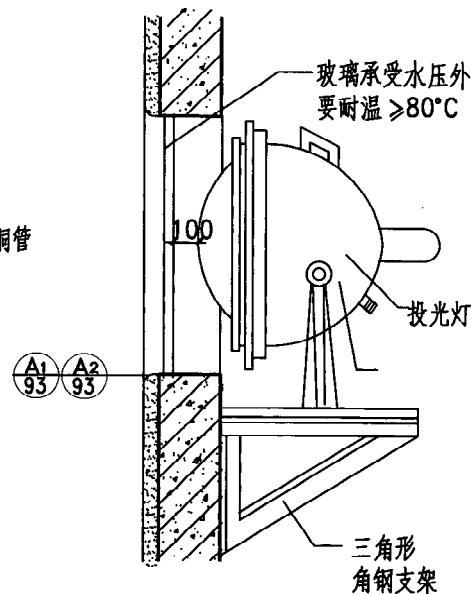


③ 投光灯照明

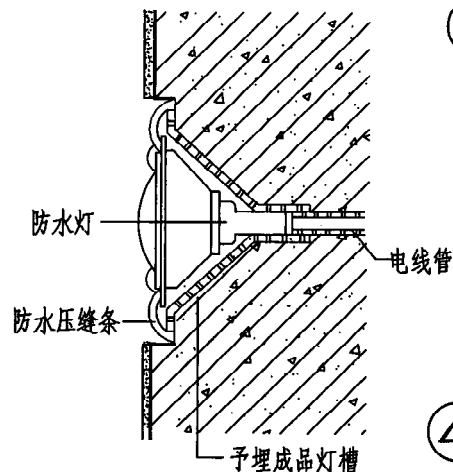


④ 防水灯照明


审核	李振洪
核	李振洪
审	李振洪
平	李振洪
对	李振洪
校	李振洪
许	李振洪
计	李振洪
设	李振洪
许	李振洪
制	李振洪

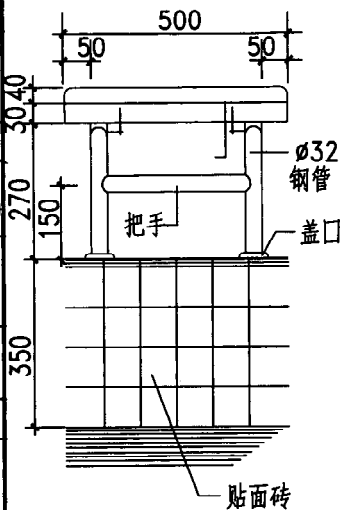


① 正立面

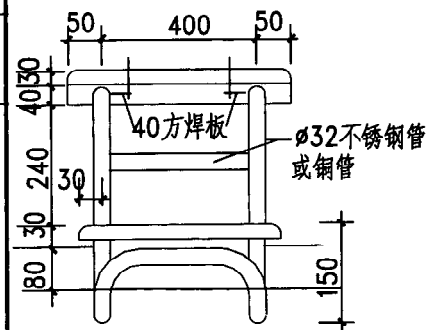


① 背立面

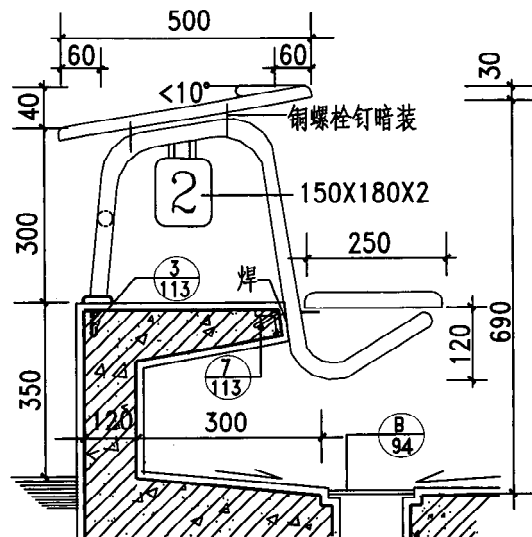


① 侧立面

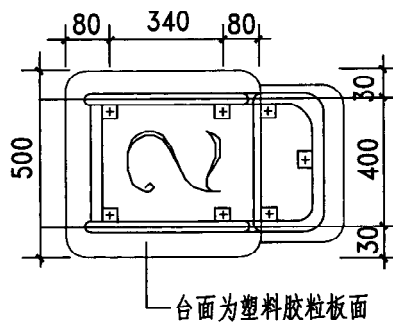


① 平面

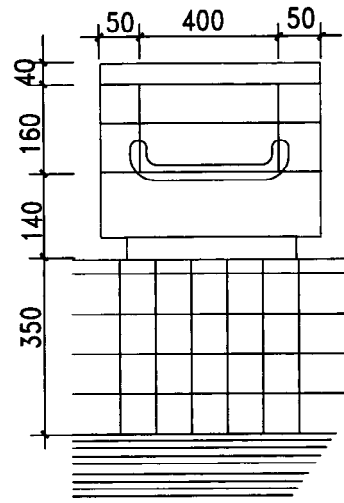


② 正立面

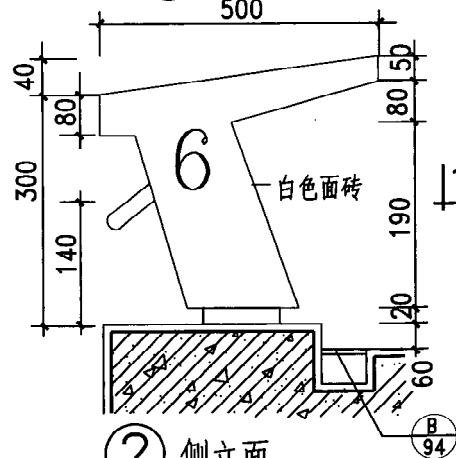

② 侧立面

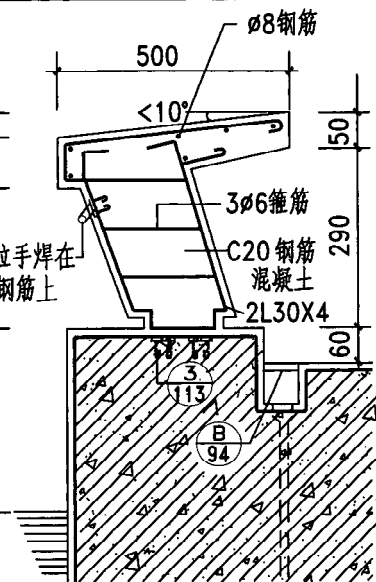

1-1 剖面

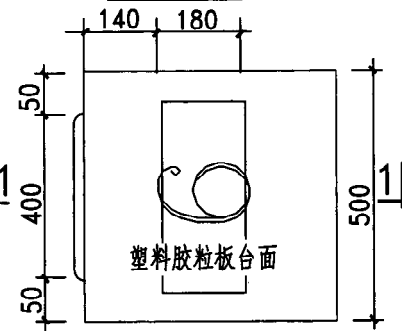

② 平面

图 名


游泳池起游台

图集号

陕09J04-2


页 次

95

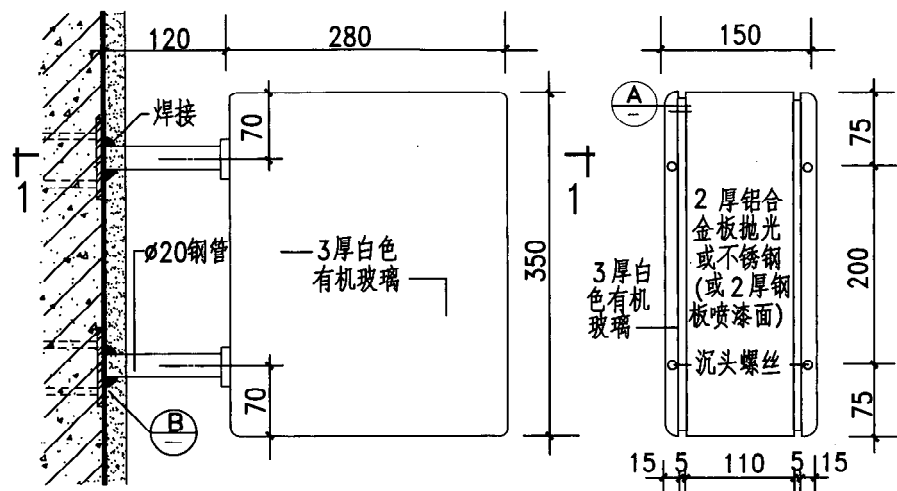

① 立面

侧立面

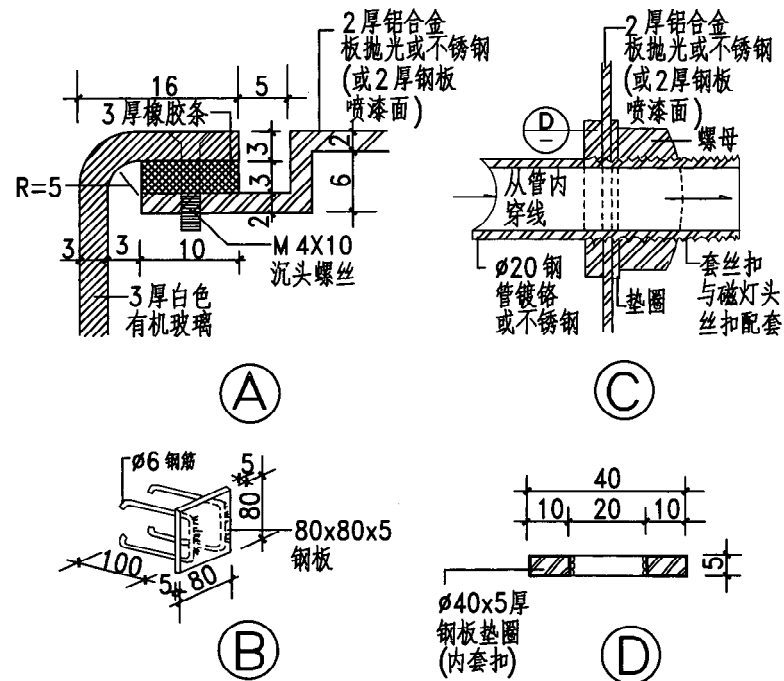


① A


① C

① B

① D


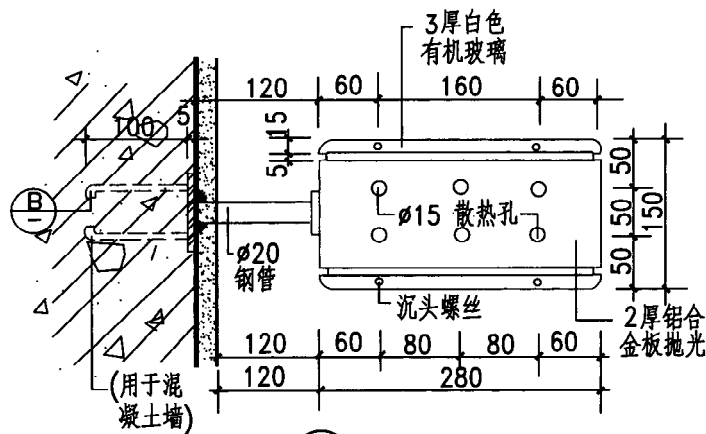


① 平面

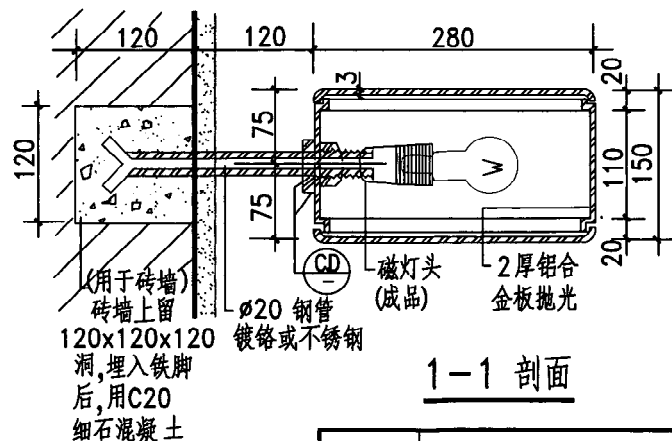

1-1 剖面


注:本灯具采用的金属板或管为铝合金抛光,也可采用钢板或钢管镀锌,或表面烤漆,颜色由设计人定。

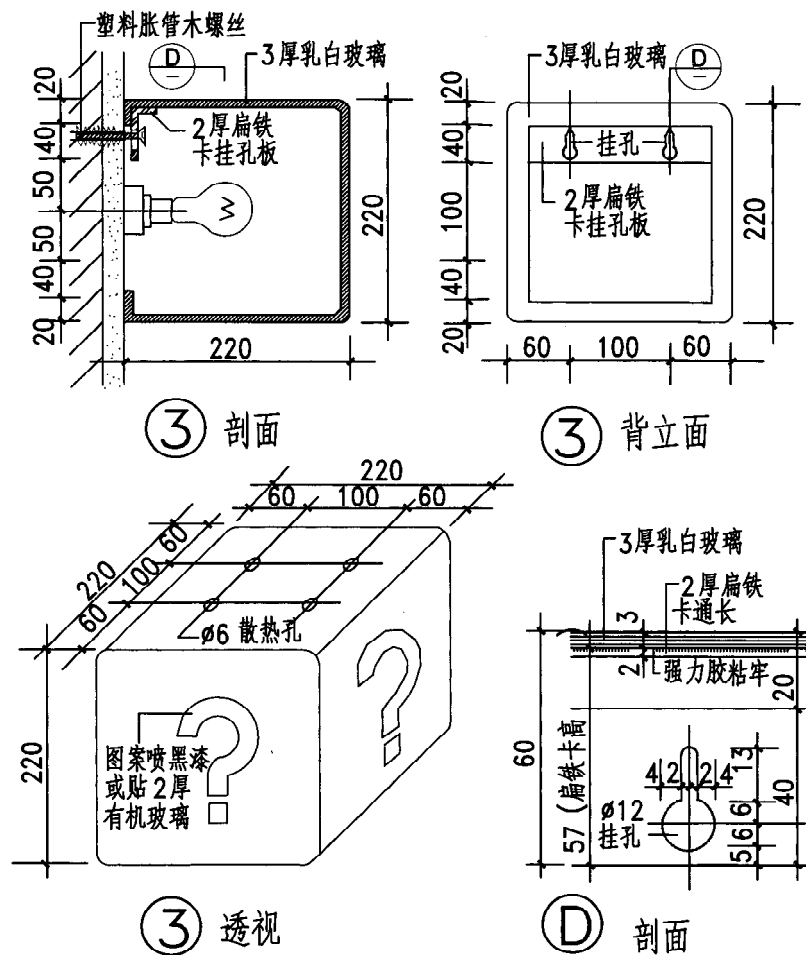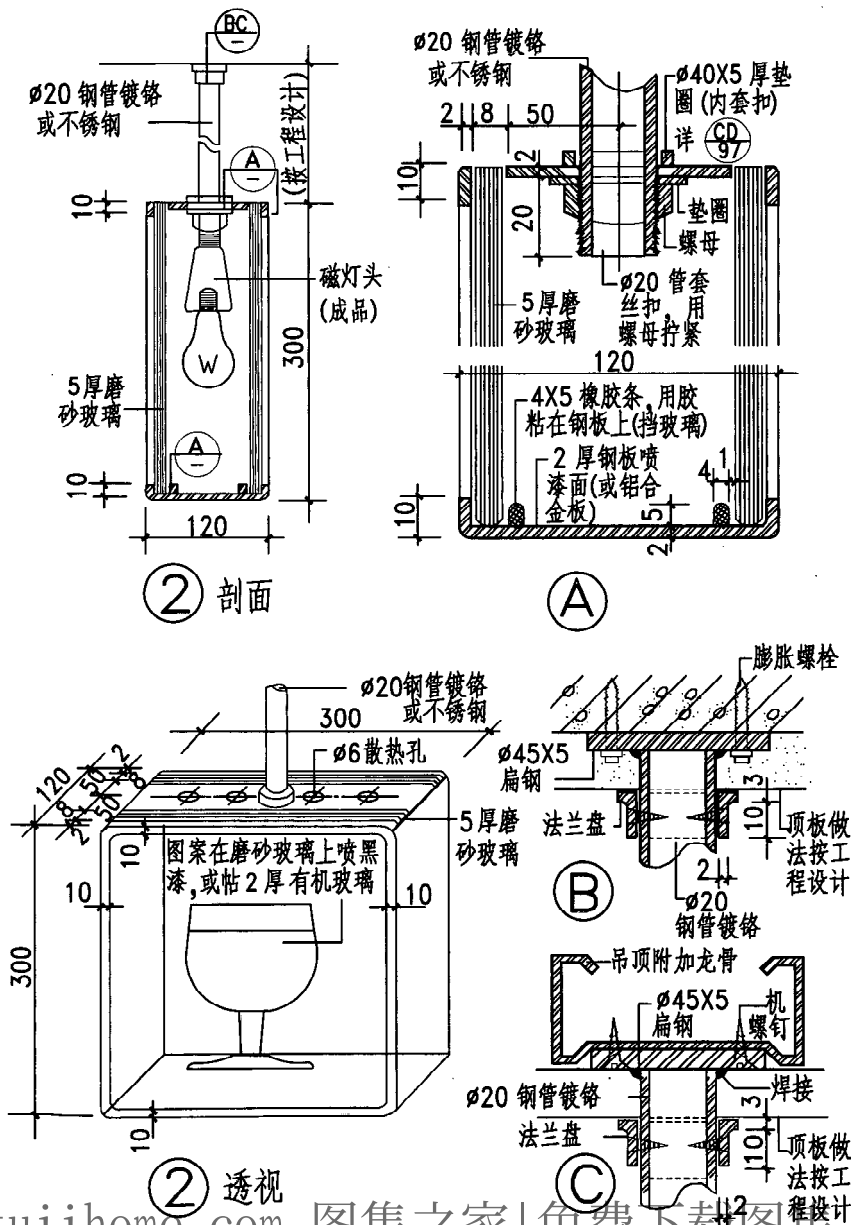


- 注: 1. 指示灯上的图案按工程设计需要由设计人定。
2. 指示灯上的固定方法可用预留木砖和挂钉固定,也可用膨胀螺栓或与预埋件焊接,由设计人定。

图 名	指示灯 (二)	图集号	陕09J04-2
		页 次	98


制	图	许	硕	计	许	硕	校	对	李	苏	平	核	审	郑	振	洪

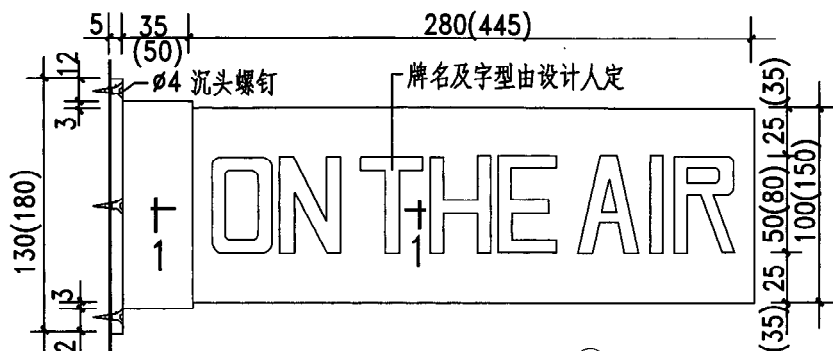



④ ⑤ 立面
④ 130X320
⑤ (180X500)

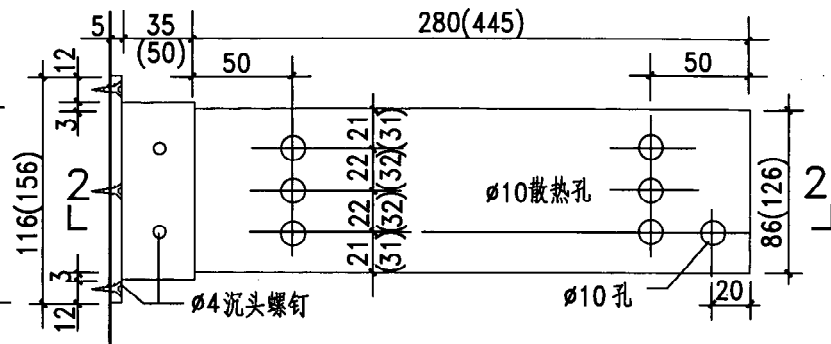

④ ⑤ 平面

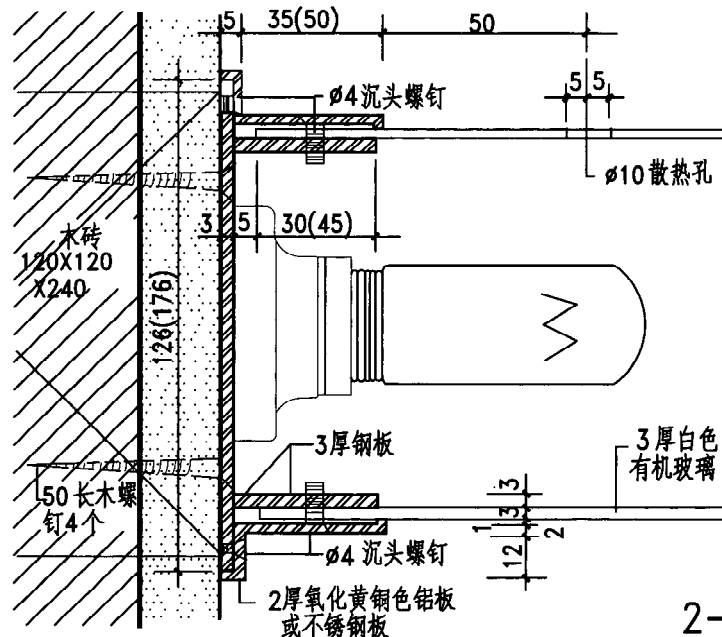


2-2剖面

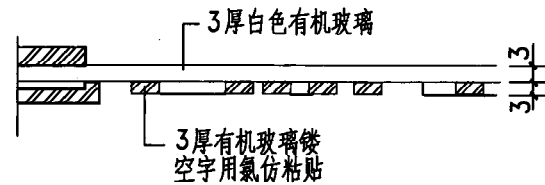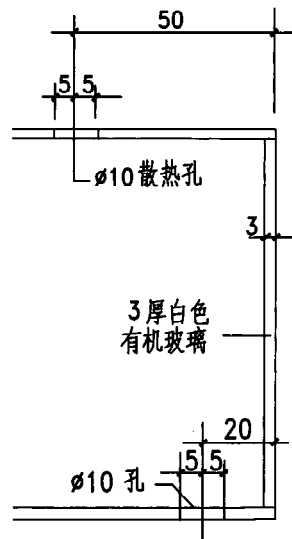


1-1剖面

注：指示灯上的标志、图案、字体按工程需要由设计人定。


图 名	指示灯 (三)	图集号	陕09J04-2
		页 次	99

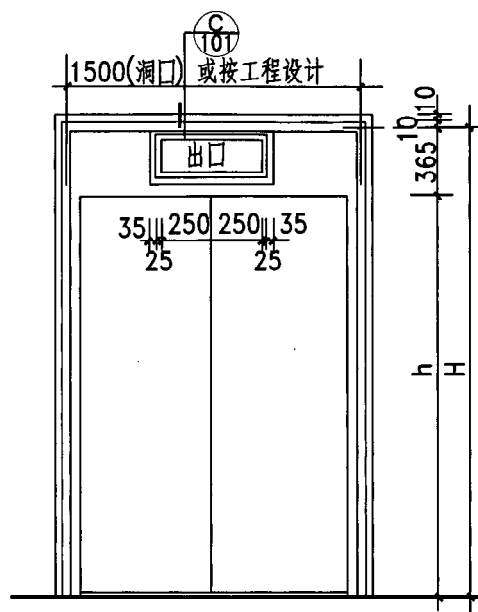


① 背立面

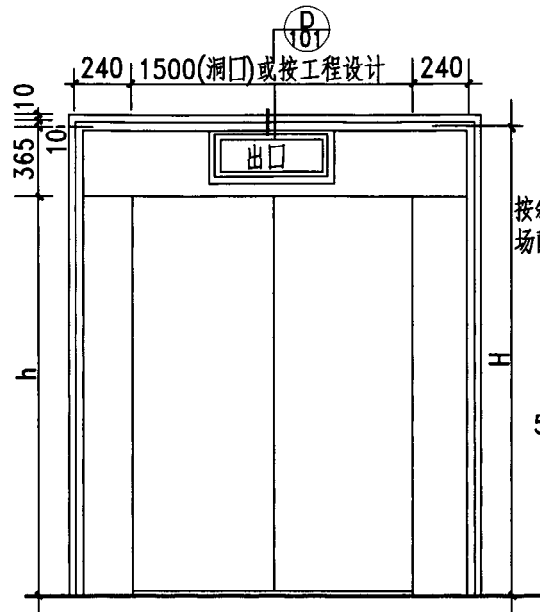


② 背立面

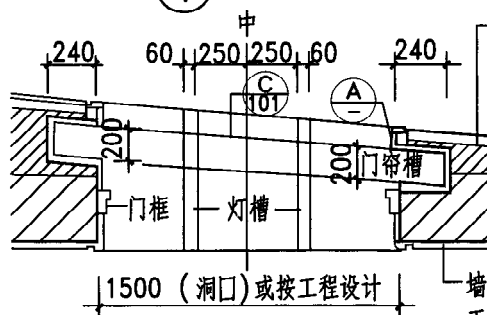


① 平面

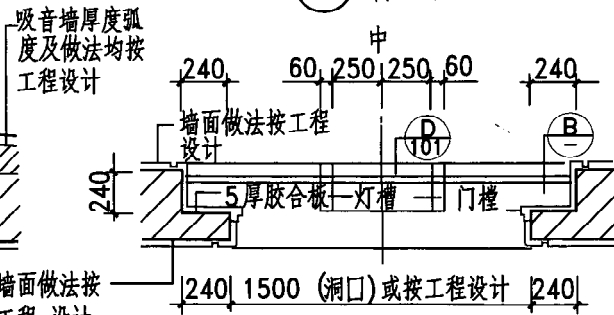

② 平面

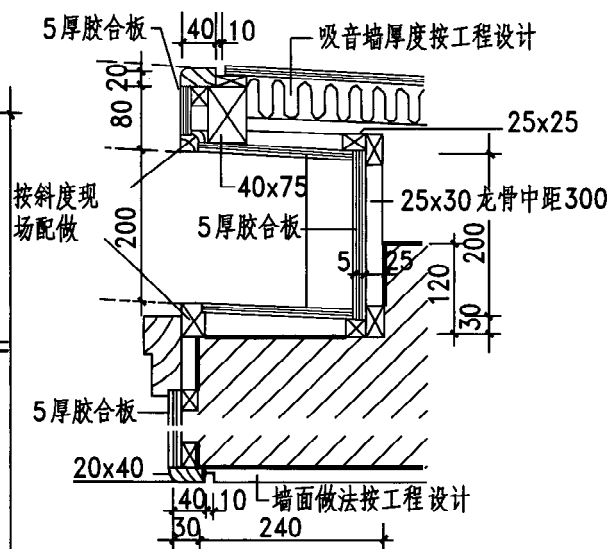

A

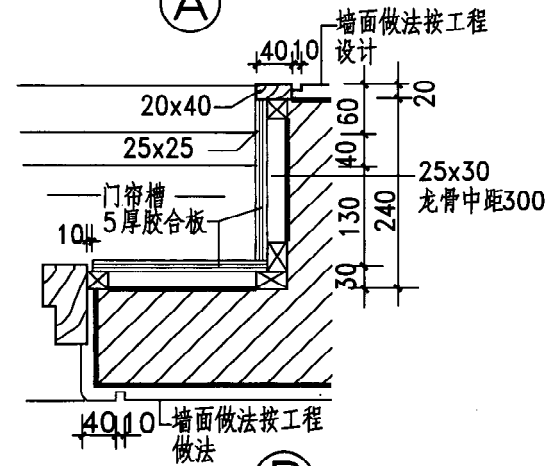

B


注:1.出口指示灯在影剧场内侧使用,外侧可做单双号标志。字样由设计人定。

2.门洞高H及门高h以及墙厚按工程设计。


3.油漆品种、颜色由设计人定。

图 名	安全出口指示灯盒(一)	图集号	陕09J04-2
		页 次	100

制图	许硕	设计	许硕	校对	李苏平	审核	郑振洪
	许硕		许硕				

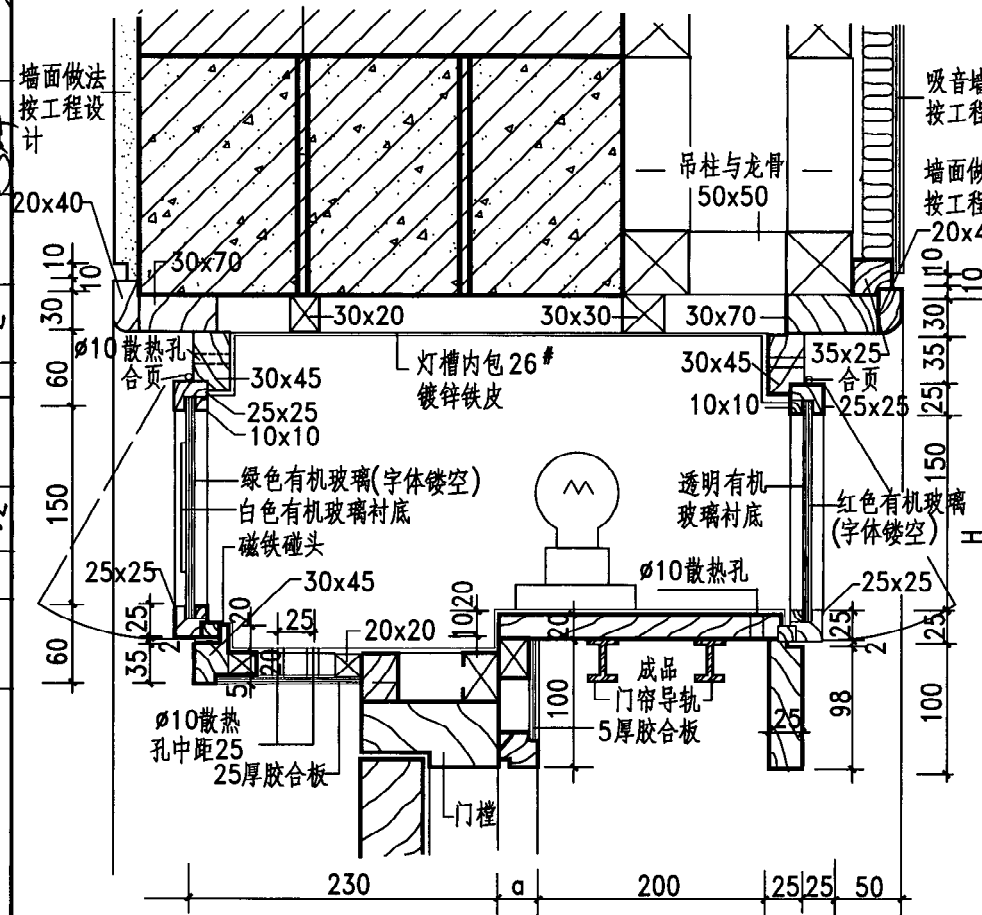


注: α 为变数(按工程设计定)

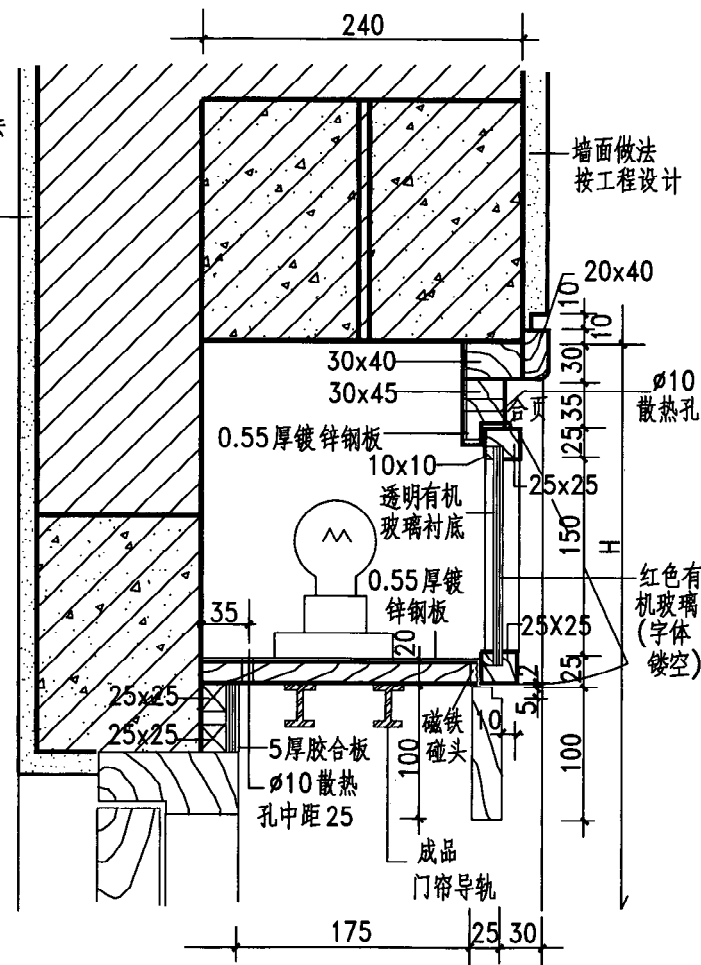


Ⓓ


图 名	安全出口指示灯盒(二)	图集号	陕09J04-2
		页 次	101

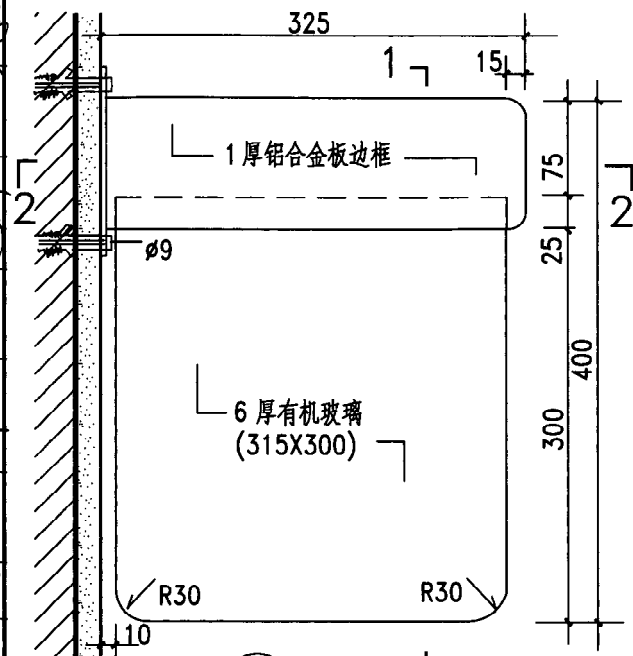


① 立面 1-1

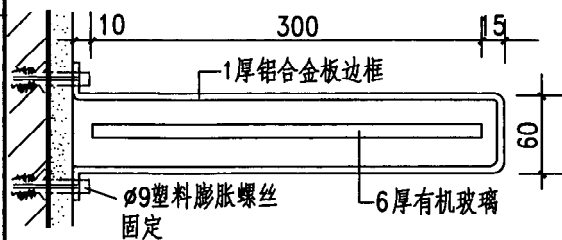


① 平面

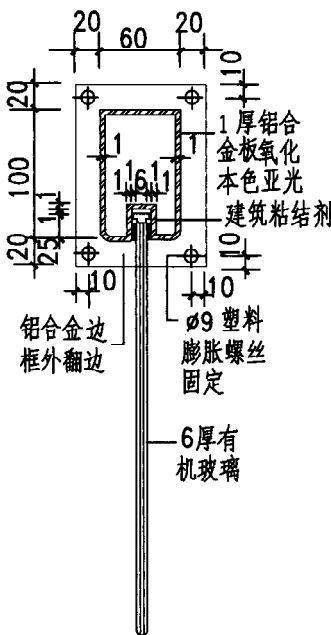


1-1 剖面

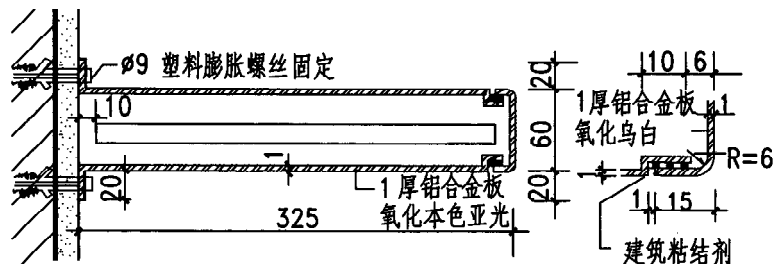

2-2 剖面

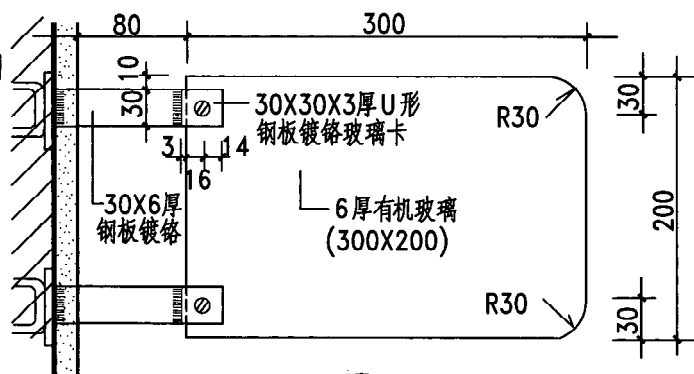

② 立面

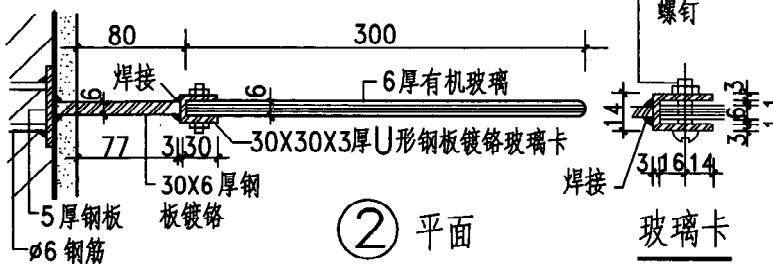


② 平面

注:1.各种标志、图案按工程设计。

2.1厚铝合金板也可采用1厚黄铜板,由设计人定。

图 名	指 示 牌	图集号	陕09J04-2
		页 次	102

制图	许硕	设计	许硕	校对	李苏平	审核	郑振洪
----	----	----	----	----	-----	----	-----



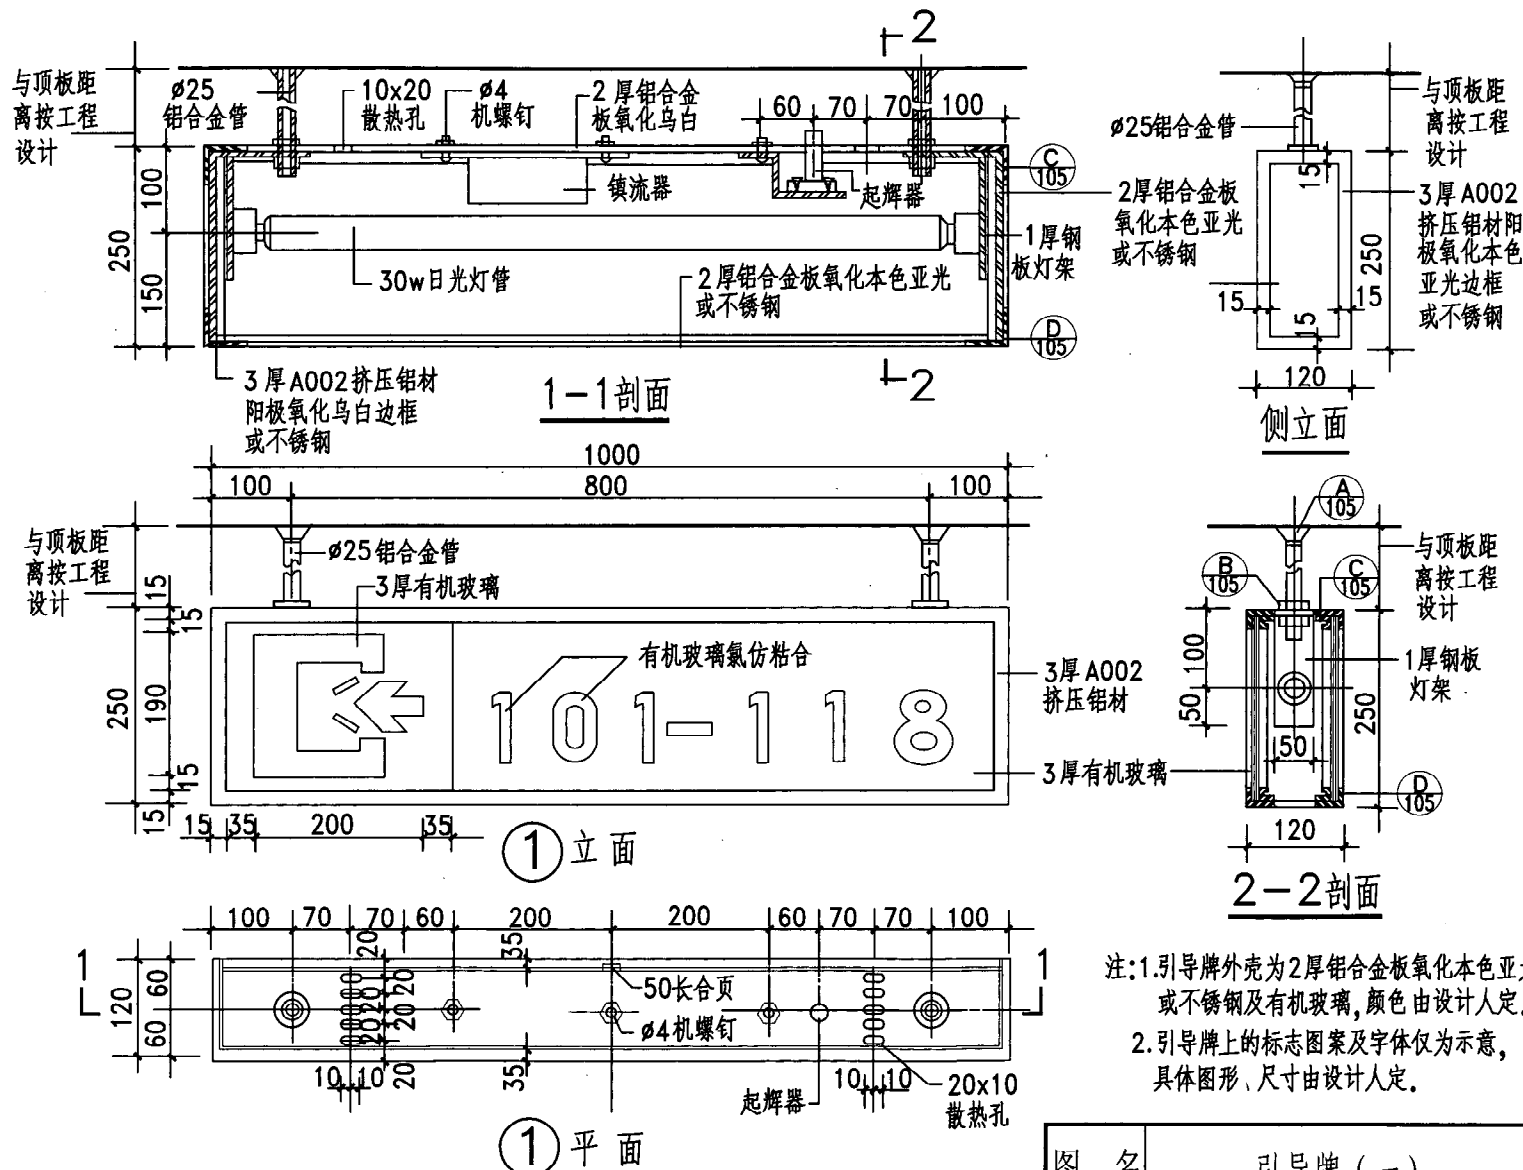


注:1.引导牌外壳为2厚铝合金板氧化本色亚光,或不锈钢及有机玻璃,颜色由设计人定。
2.引导牌上的标志图案及字体仅为示意,具体图形、尺寸由设计人定。



图 名	引导牌 (一)
-----	---------

图集号	陕09J04-2
页次	103


1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

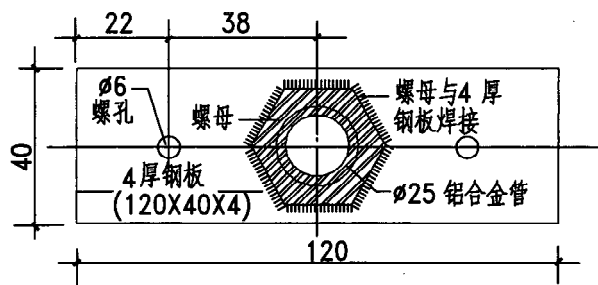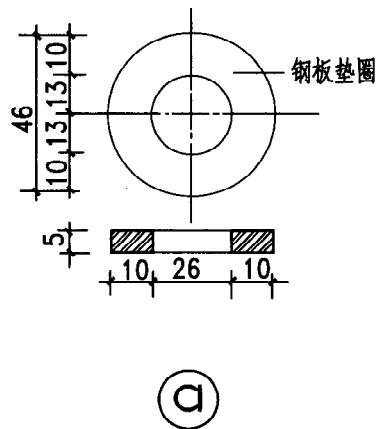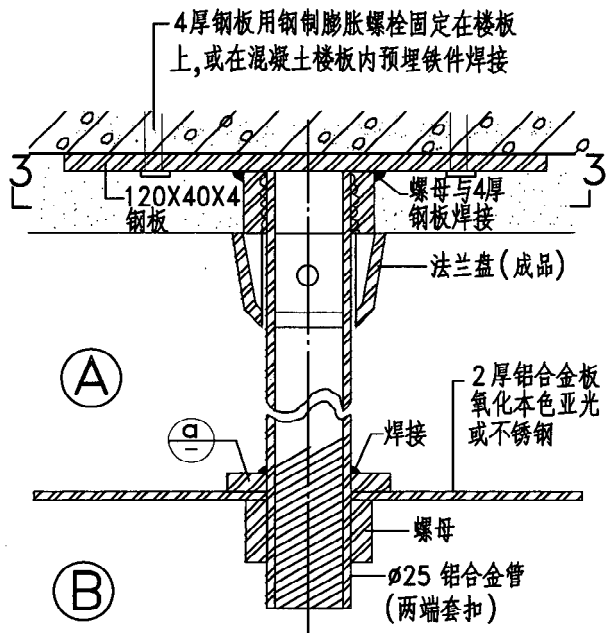


3-3剖视

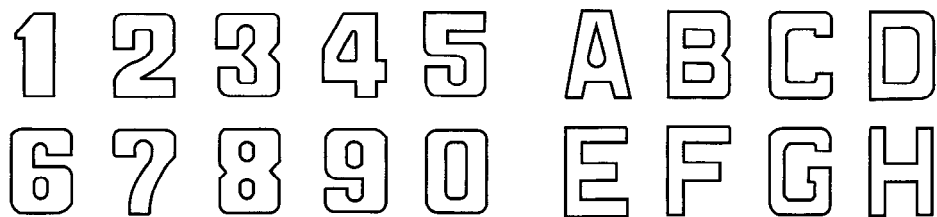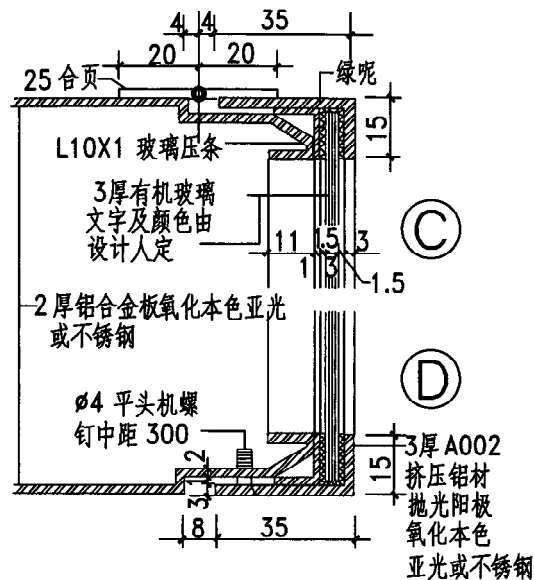


注:引导牌字体按工程设计,本图字体供设计人参考选用。

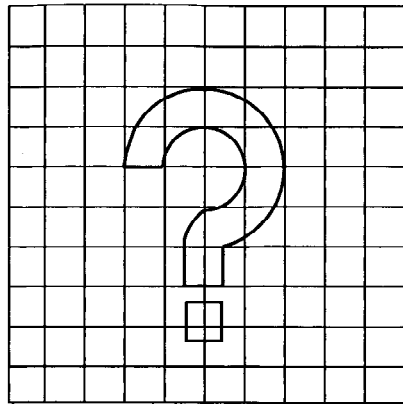


① 问询处

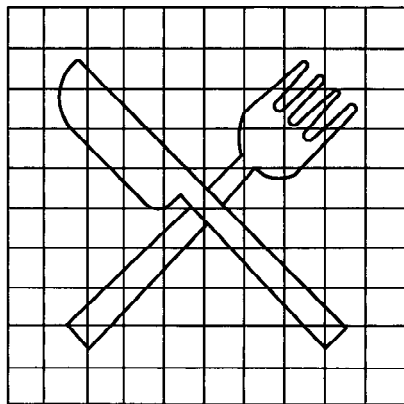


② 西餐厅

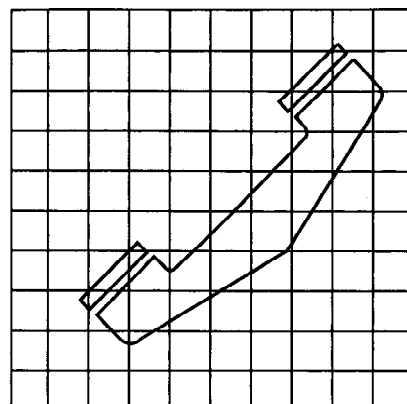


③ 电话

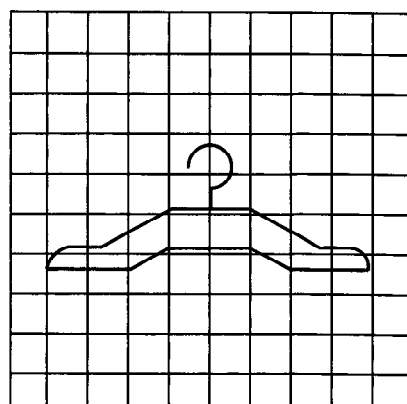


④ 存衣

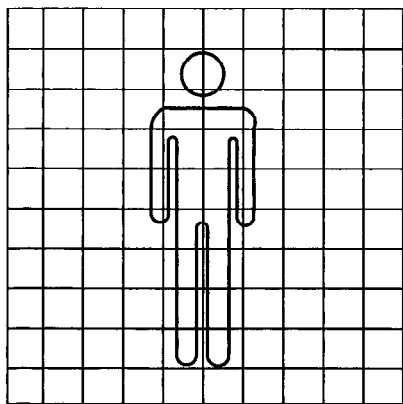


⑤ 男性

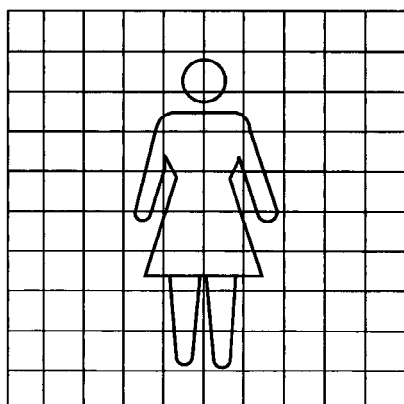


⑥ 女性

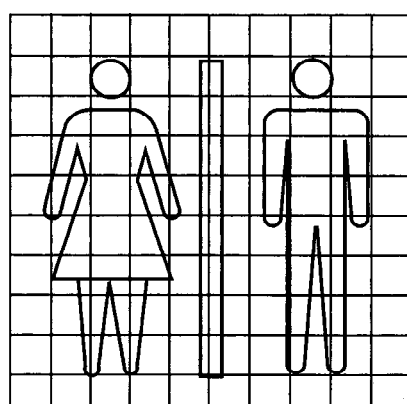


⑦ 男女厕所

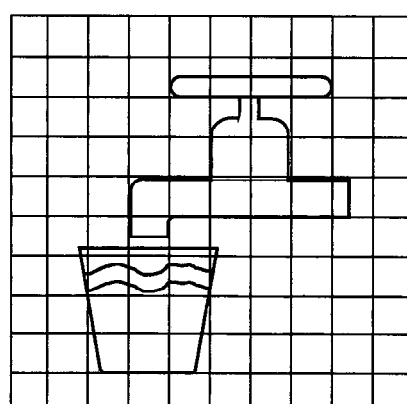


⑧ 饮水

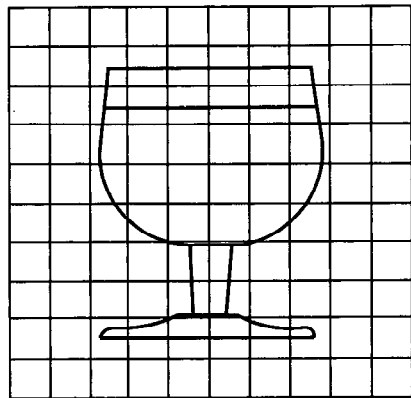


⑨ 酒吧

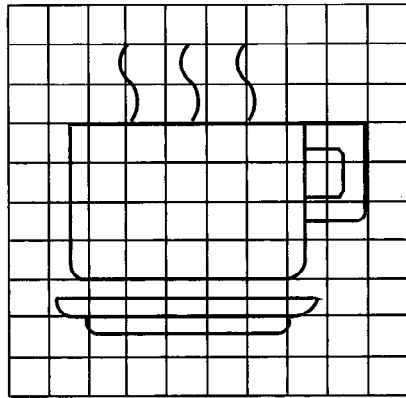


⑩ 咖啡厅(室)

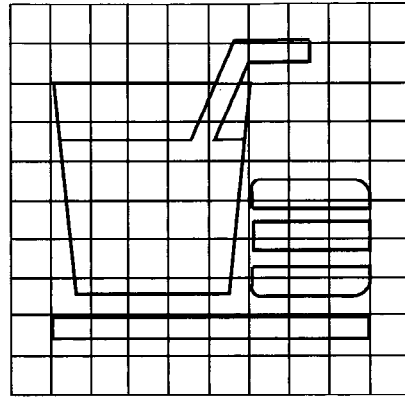


⑪ 快餐

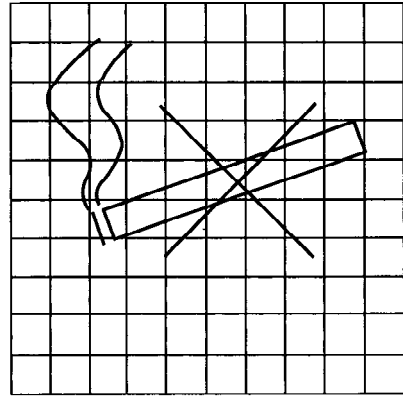


⑫ 请勿吸烟

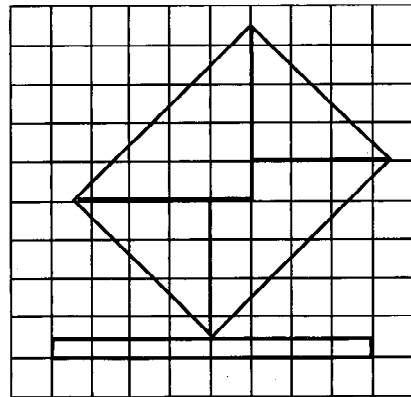


⑬ 邮箱

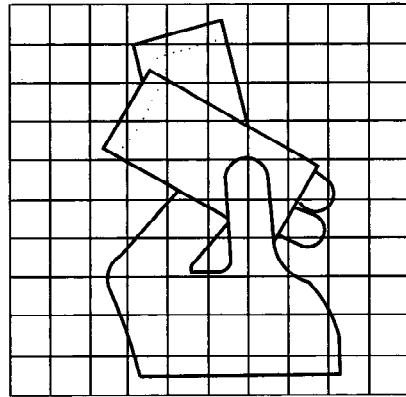


⑭ 售票

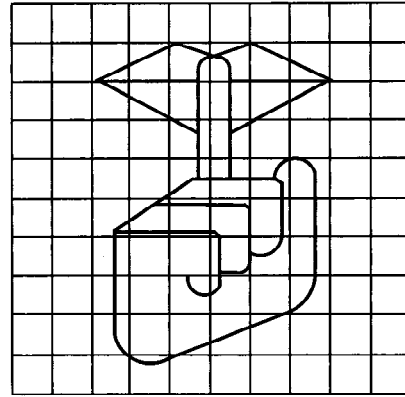


⑮ 安静

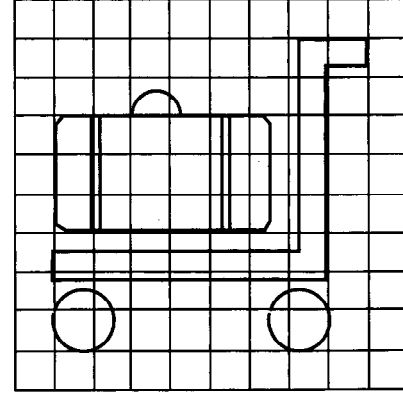


⑯ 行李手推车

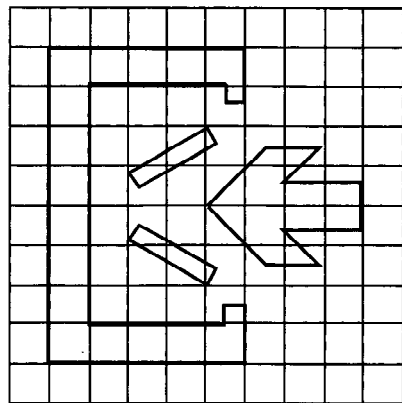


①⑦ 入口

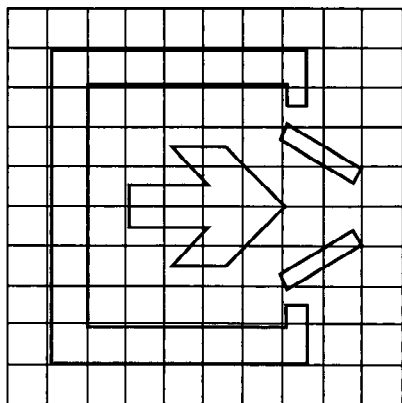


①⑧ 出口

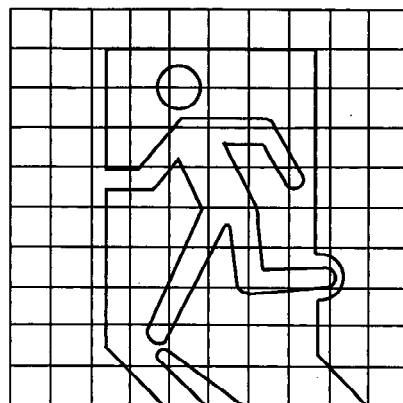


①⑨ 安全出口

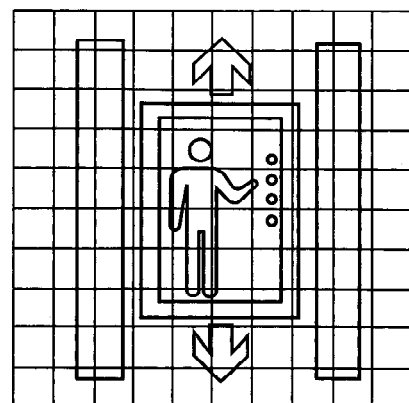


②⑩ 电梯

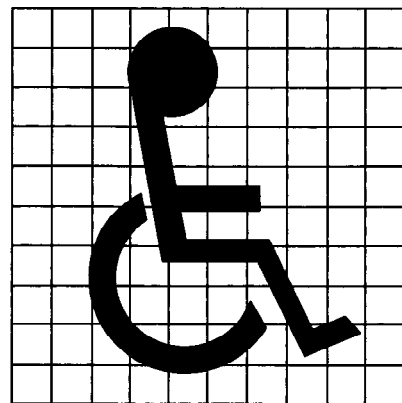


②① 残疾人标志

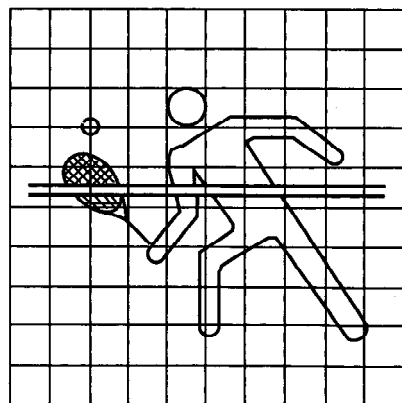

②② 网球场

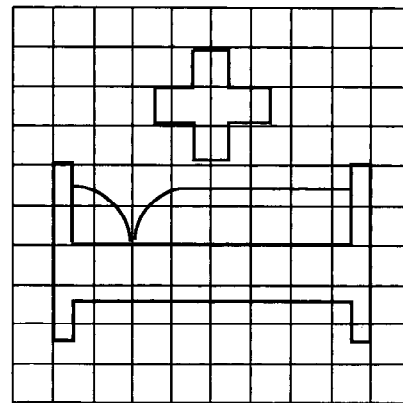


②③ 医院

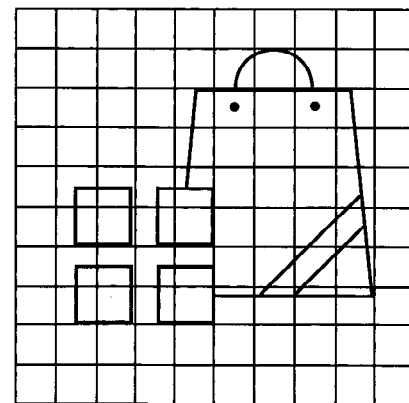


②④ 购物中心


图 名	标志图案 (三)	图集号	陕09J04-2
		页 次	108

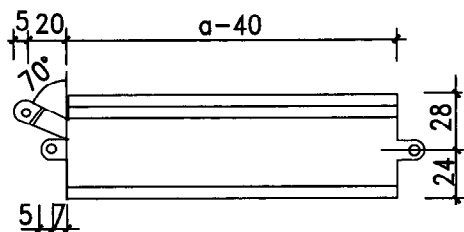


页片展示图

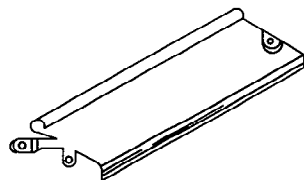


叶片成型示意图

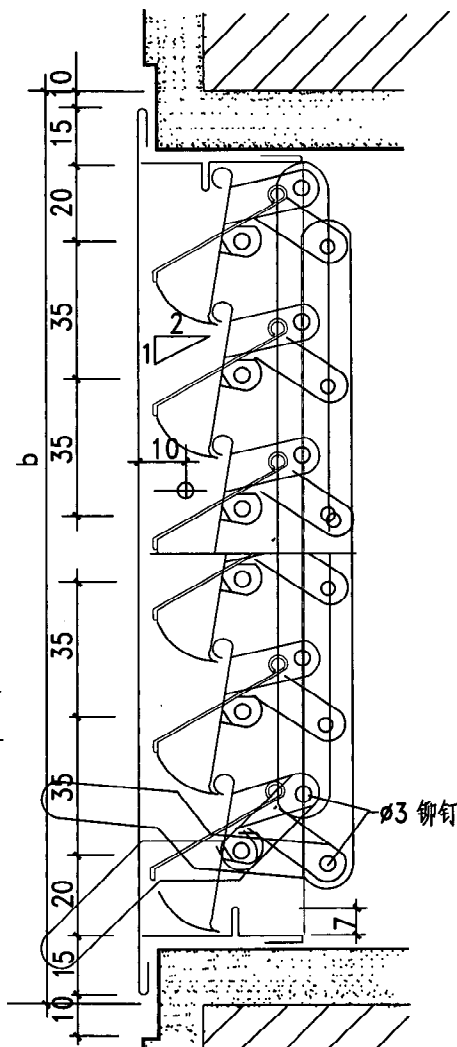


1-1 剖面

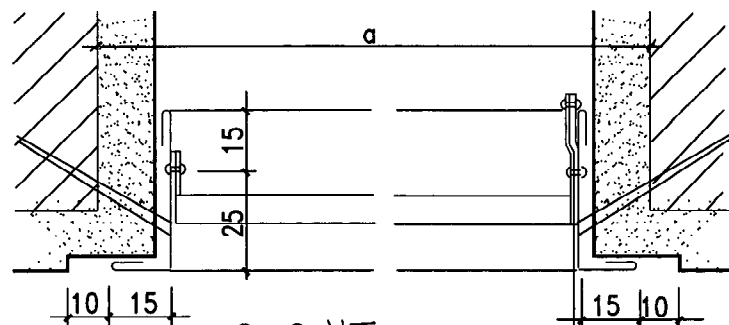

2-2 剖面

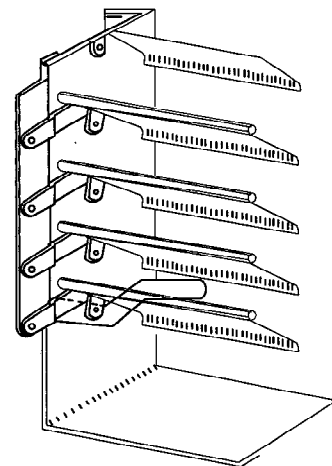

组装示意图

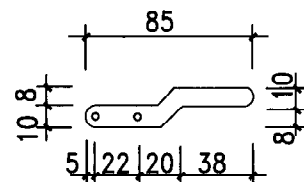


开关把手

编 号	洞口(宽×高)	
	a	b
①	200	320
②	260	380
③	320	500


注:1.成品, 铝合金品种及颜色由工程设计定。

2.有防鼠虫要求时加设金属网,规格由设计人定.

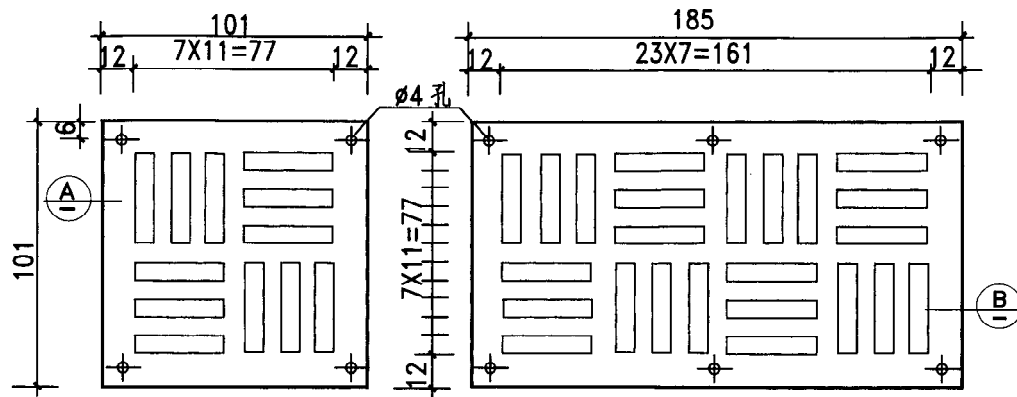


① 铸铝通风算子
② 铸铜通风算子


③ 铸铝通风算子
④ 铸铜通风算子

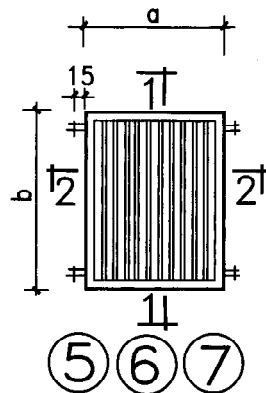

索引	洞口尺寸(a×b)
⑤	200X280
⑥	200X320
⑦	260X320

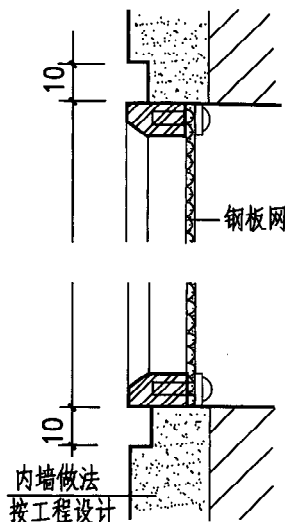


1-1 剖面

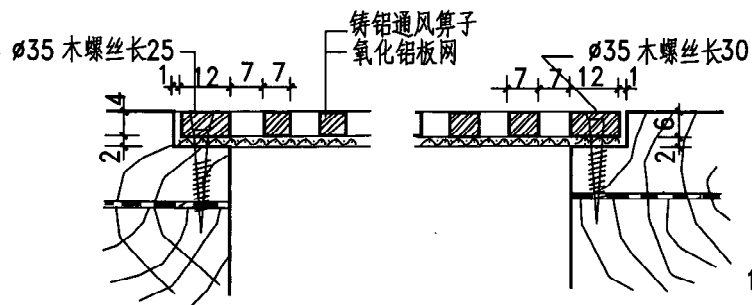

①

②

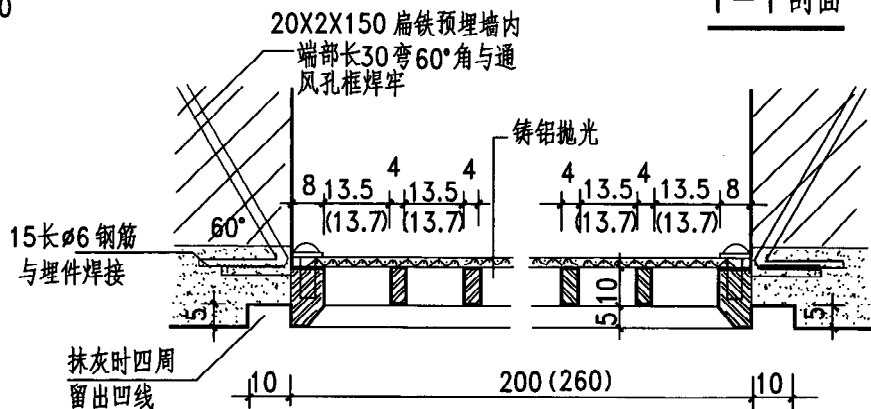


2-2 剖面 (括号内尺寸用于 ⑦)


注: 1. ①~④通风算子适用于木地(楼)面。
2. ⑤~⑦通风算子适用于墙上。

图名	通风算子	图集号	陕09J04-2
		页次	110


审核 李苏平
 校对 许硕
 设计 许硕
 制图 许硕

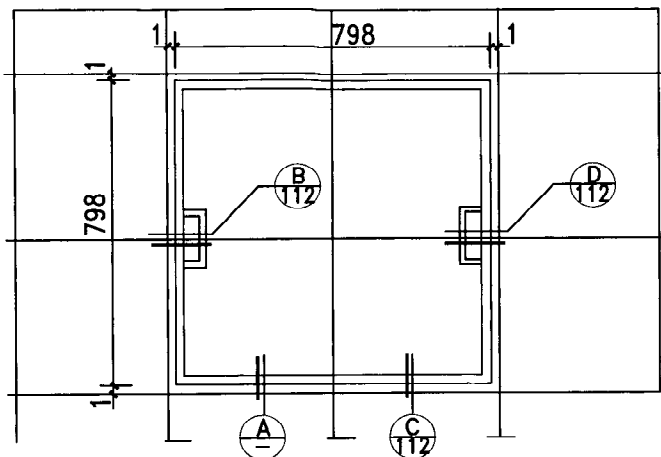


① 不密闭 ② 密闭

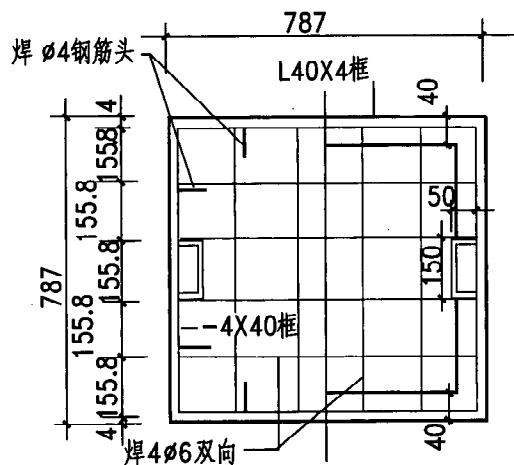

盖板骨架平面



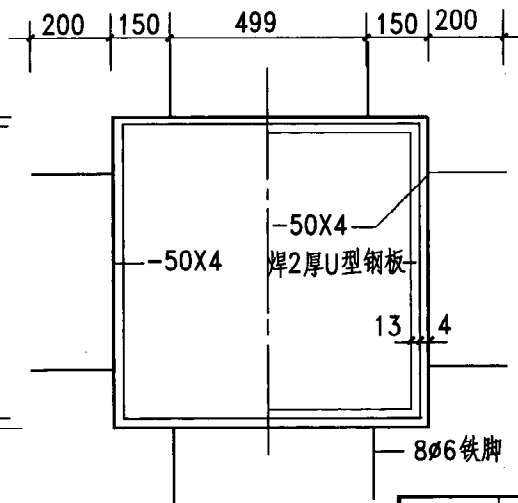



外框平面

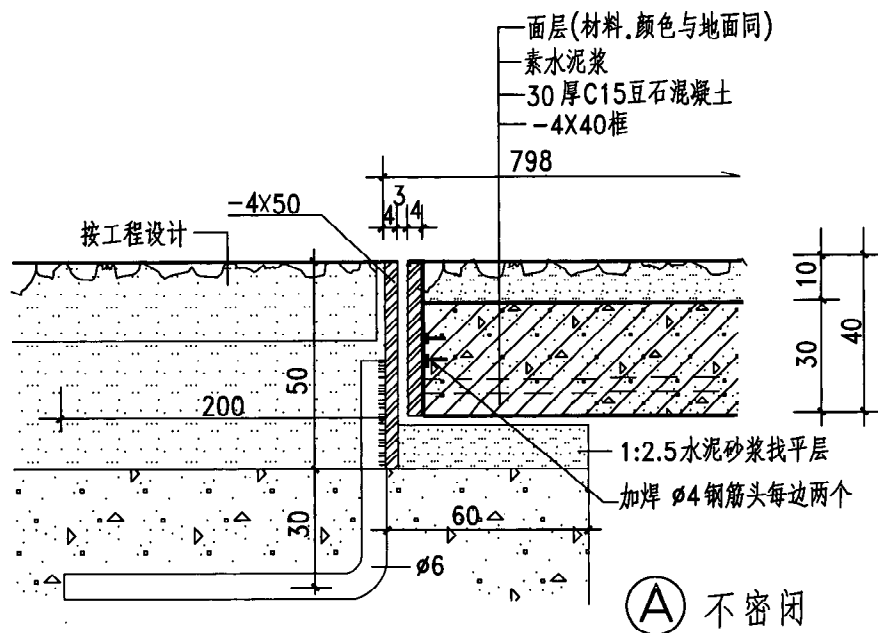

① 不密闭

- 注: 1 管沟盖板按常用400X400分块的倍数设计, 如为其他规格分块或现制磨石地面则按设计需要调整尺寸, 由设计人定。
 2. 盖板面层做法, 颜色与地面同, 由设计人定。
 3. 房间有密闭要求的可选用②。

编制 郑振洪	审核 李苏平	校对 李苏平	设计 李苏平	制图 李苏平																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
编号															编号															编号															编号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					钢板				钢筋		h						角钢		钢筋		h		L1		L2		W						角钢		钢筋		h		l						角钢		钢筋		l		h		h1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
M1					-50X50X5				2 ϕ 8		80						M6		-50X50X5		2 ϕ 8		45		20		30		40						M12		L30X30X3		ϕ 8		50		100						M15		L30X30X3		ϕ 8		100		50		30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M2					-60X60X5				2 ϕ 8		80						M7		-60X60X5		2 ϕ 8		45		20		30		50						M13		L50X50X5		ϕ 8		50		100						M16		L50X50X5		ϕ 8		100		50		30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M3					-80X80X6				2 ϕ 8		100						M8		-50X100X5		2 ϕ 8		45		20		30		40						M14		L60X60X6		ϕ 10		60		120						M17		L60X60X6		ϕ 8		100		60		30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
M4					-100X100X6				2 ϕ 8		120						M9		-60X100X5		2 ϕ 8		45		20		30		50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

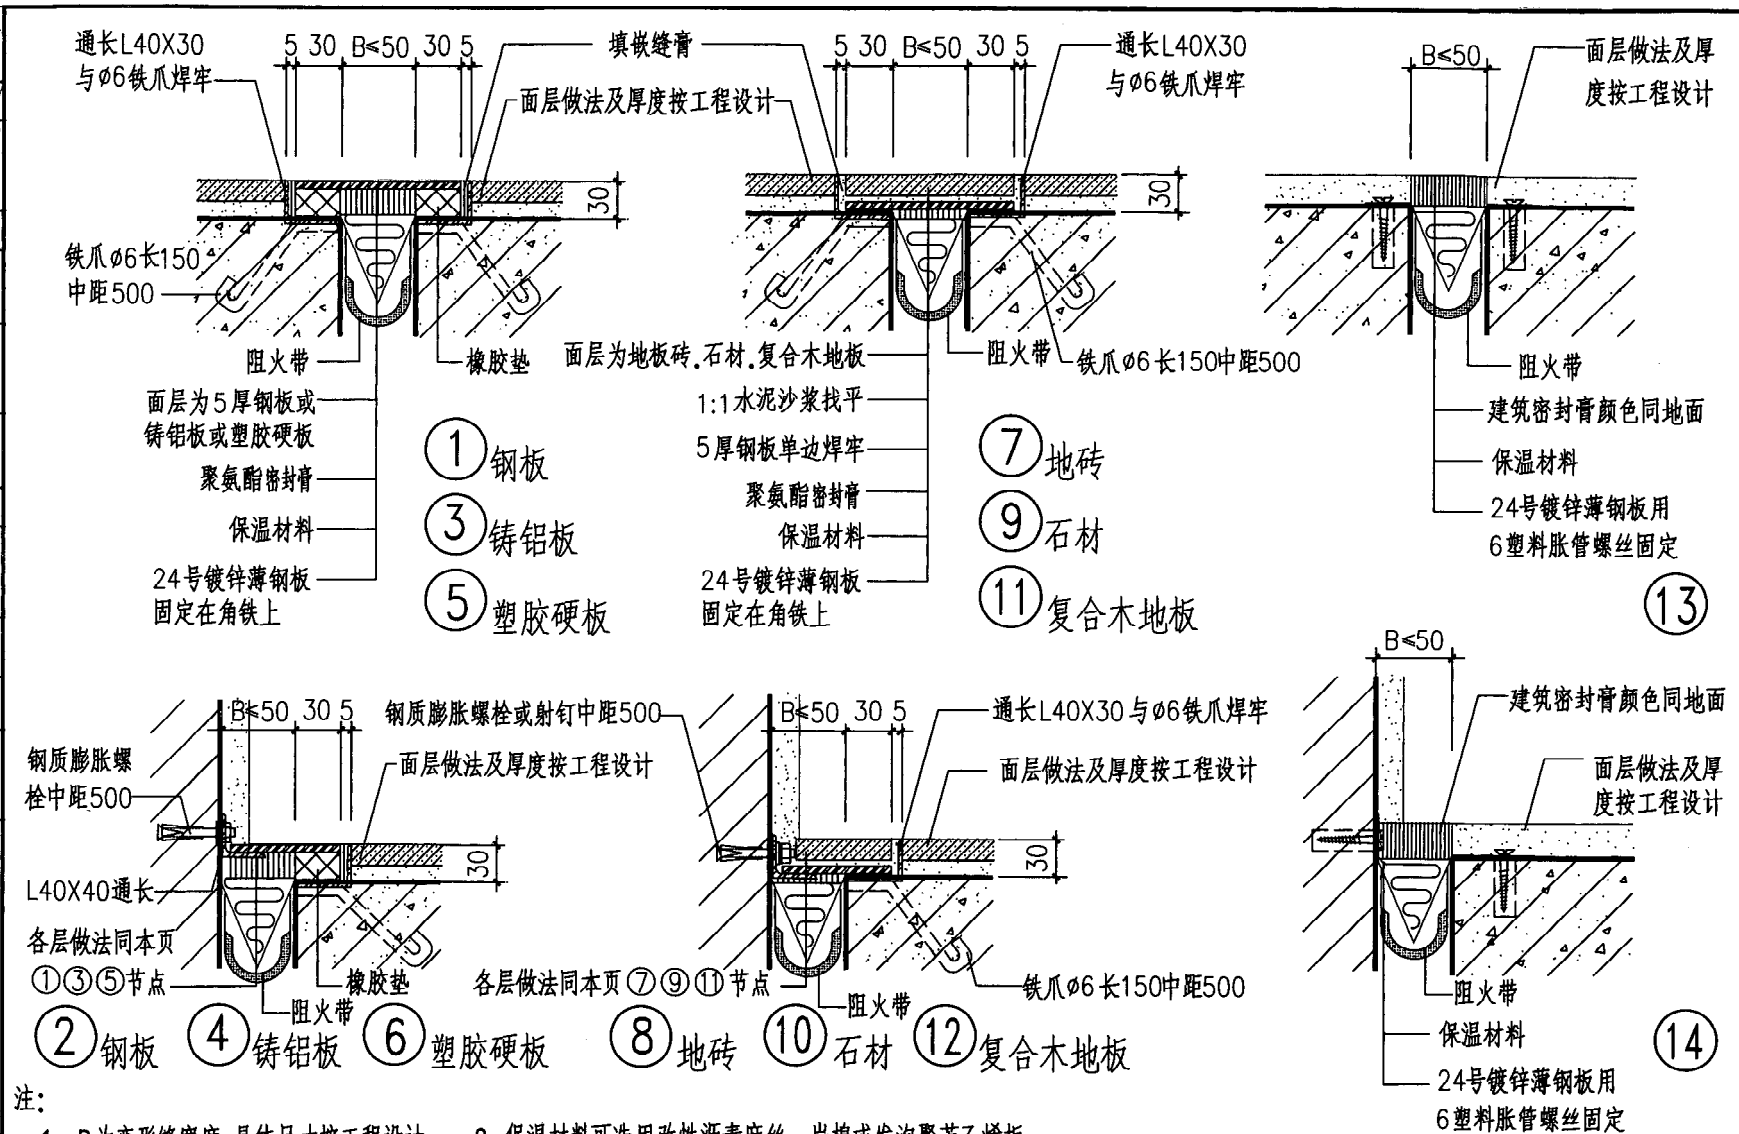

注:

1. B 为变形缝宽度,具体尺寸按工程设计。
2. 保温材料可选用改性沥青麻丝、岩棉或发泡聚苯乙烯板。
3. 单项工程设计地面面层厚度与本图①~⑫节点中L40X30不符时则角钢尺寸随面层厚度做相应调整。
4. 嵌缝膏可选用改性沥青油膏或聚氨酯塑料油膏、防水油膏等。
5. 钢板面油漆详见单项工程设计。





图 名

楼、地面变形缝(一)

图 号 陕09J04-2




页 次 114

洪振邦
核
审
李苏平
对
校
许
计
设
许
图
制

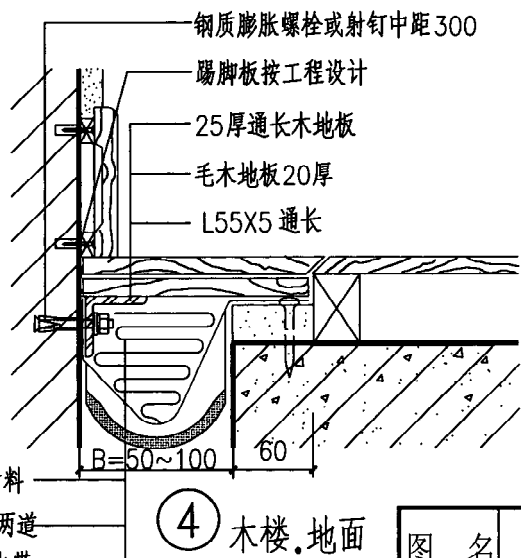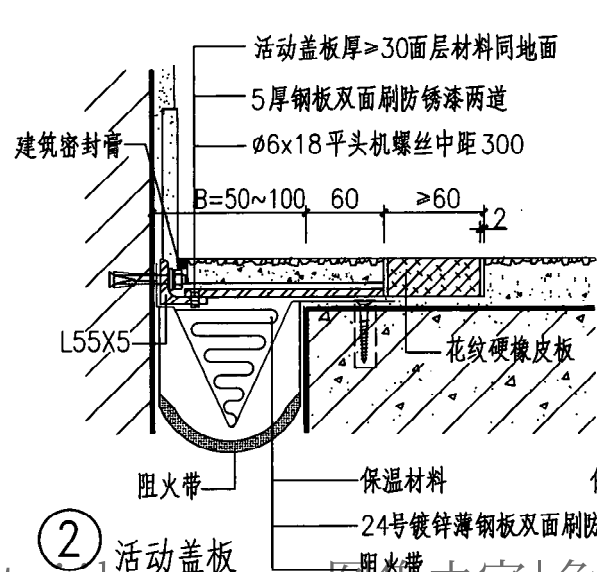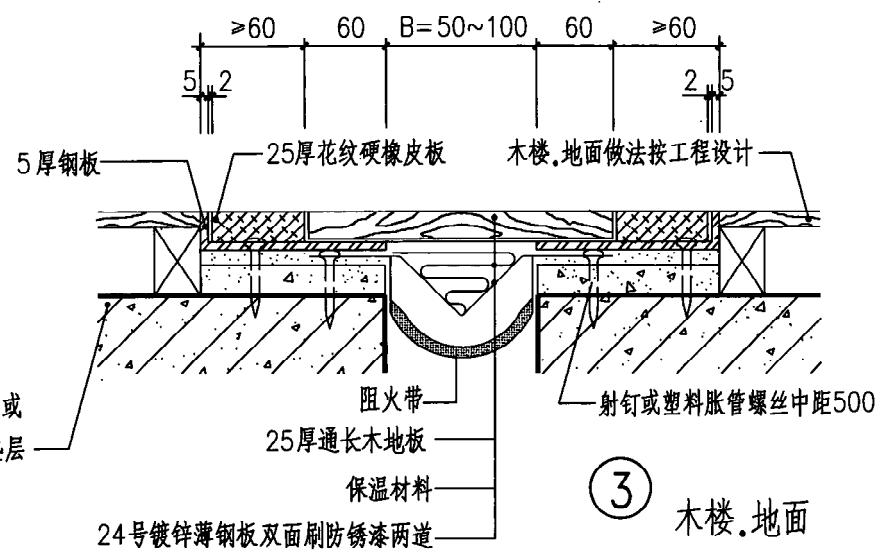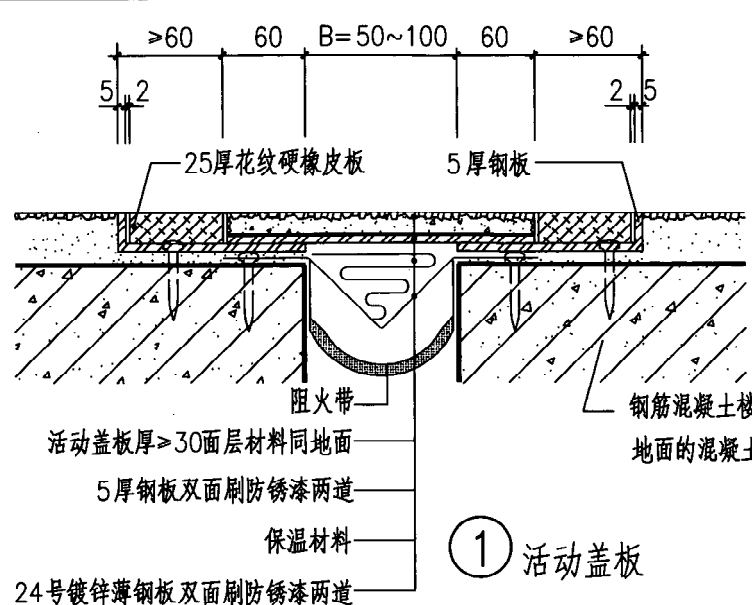


- 注: 1. B为变形缝宽度,具体尺寸按工程设计。
2. 保温材料可选用改性沥青麻丝、岩棉或发泡聚苯乙烯板等,具体做法按工程设计。
3. 钢件均刷防锈漆二道,露明钢件刷调和漆二道,具体做法按工程设计。

图 名	楼、地面变形缝 (二)		图集号	陕09J04-2
			页 次	115


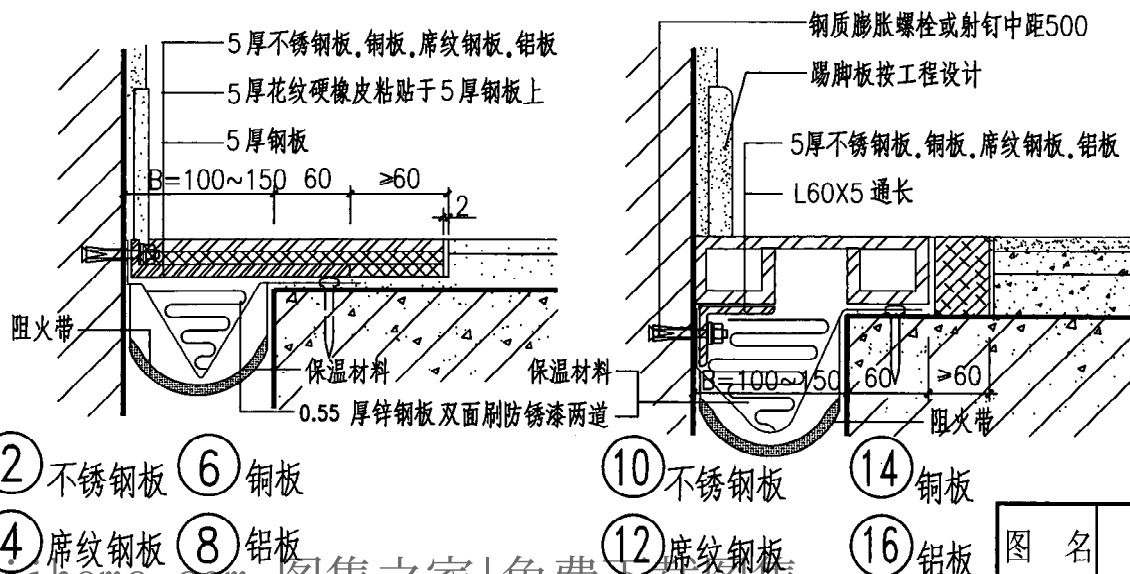
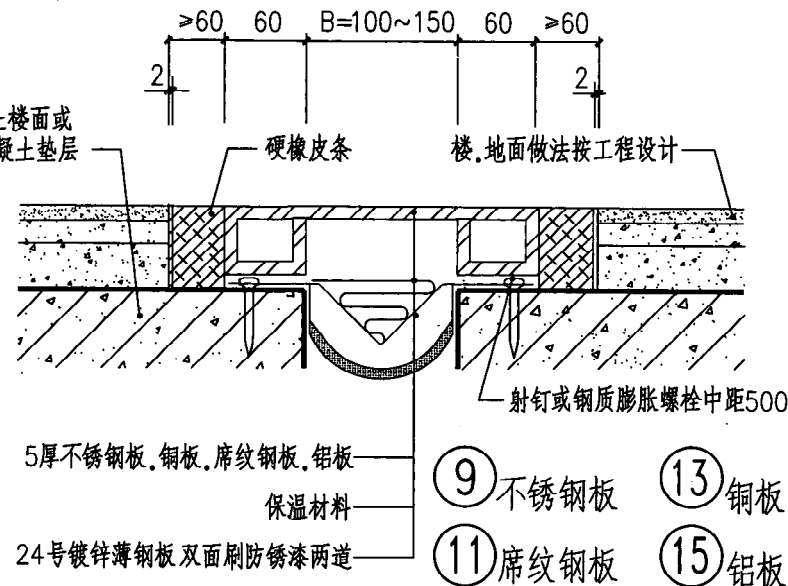
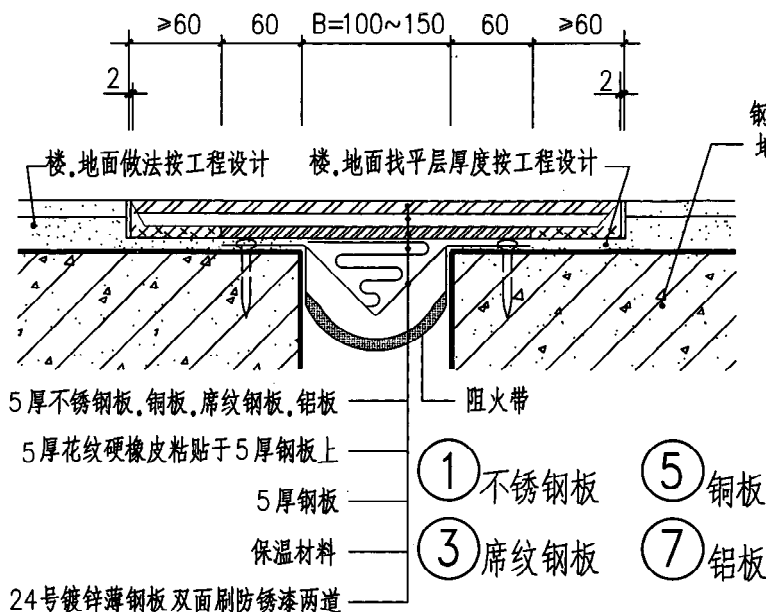


- 注: 1. B为变形缝宽度,具体尺寸按工程设计。
2. 保温材料可选用改性沥青麻丝、岩棉或发泡聚苯乙烯板等,具体做法按工程设计。
3. 钢件均刷防锈漆二道,露明钢件刷调和漆二道,具体做法按工程设计。

图 名	楼、地面变形缝 (三)	图集号	陕09J04-2
		页 次	116

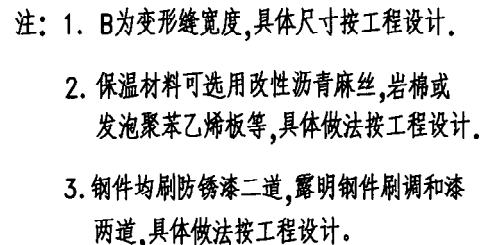

图集号	陕09J04-2
页次	117

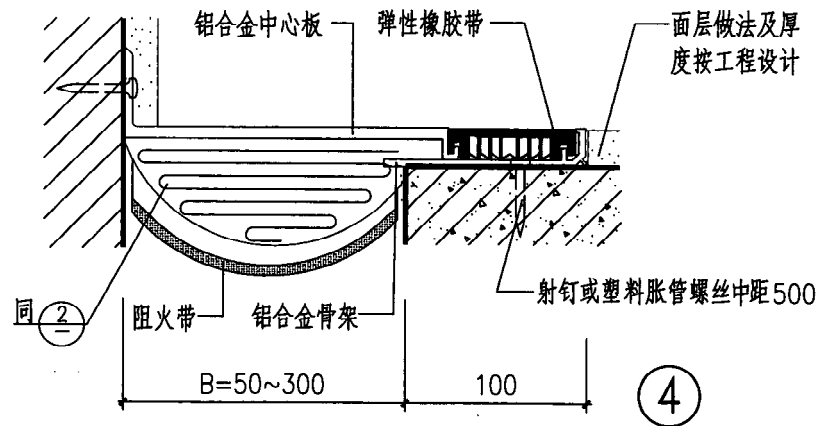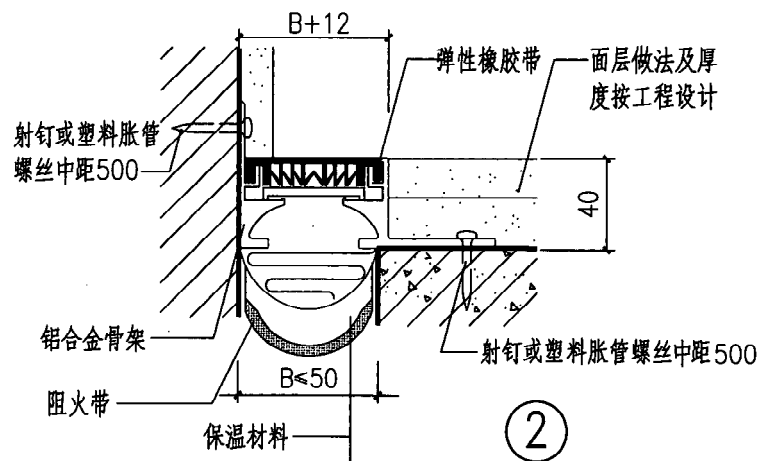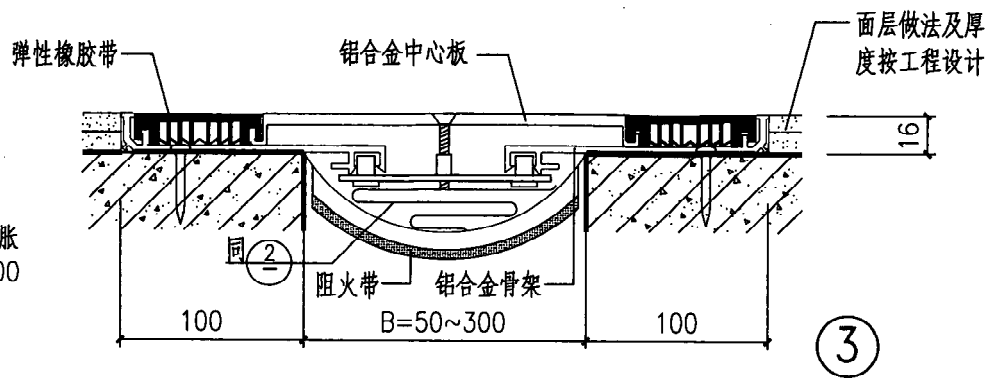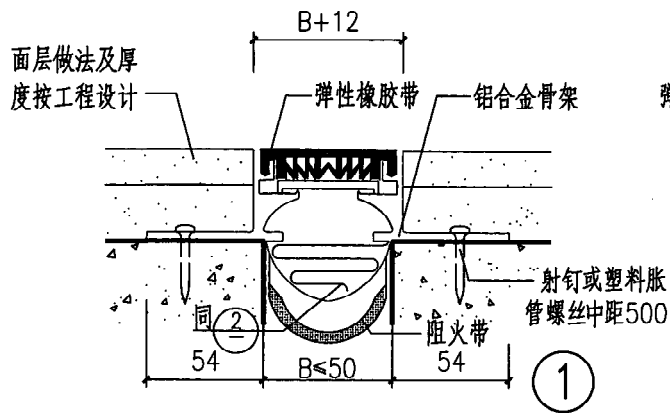

注：1. B为变形缝宽度,具体尺寸按工程设计。

2. ①~④为成品。

3. 保温材料可选用改性沥青麻丝,岩棉或发泡聚苯乙烯板等,具体做法按工程设计。

4. 钢件均刷防锈漆二道,露明钢件刷调和漆二道,具体做法按工程设计。

图 名



楼、地面变形缝(五)

图集号

陕09J04-2

页 次


118

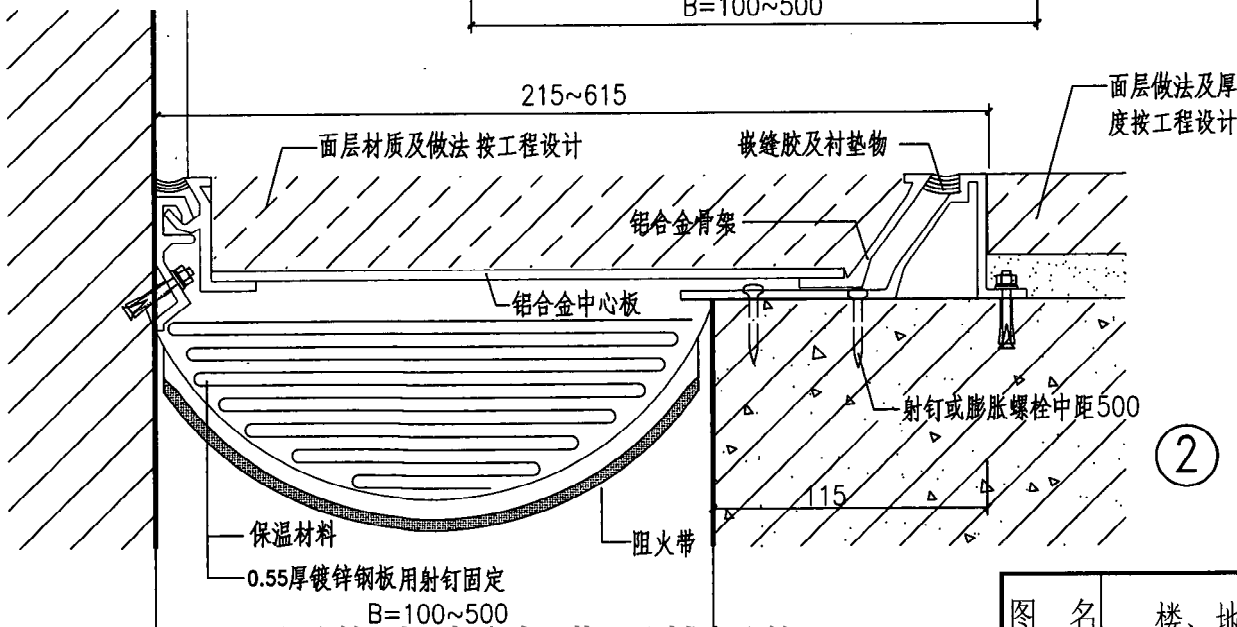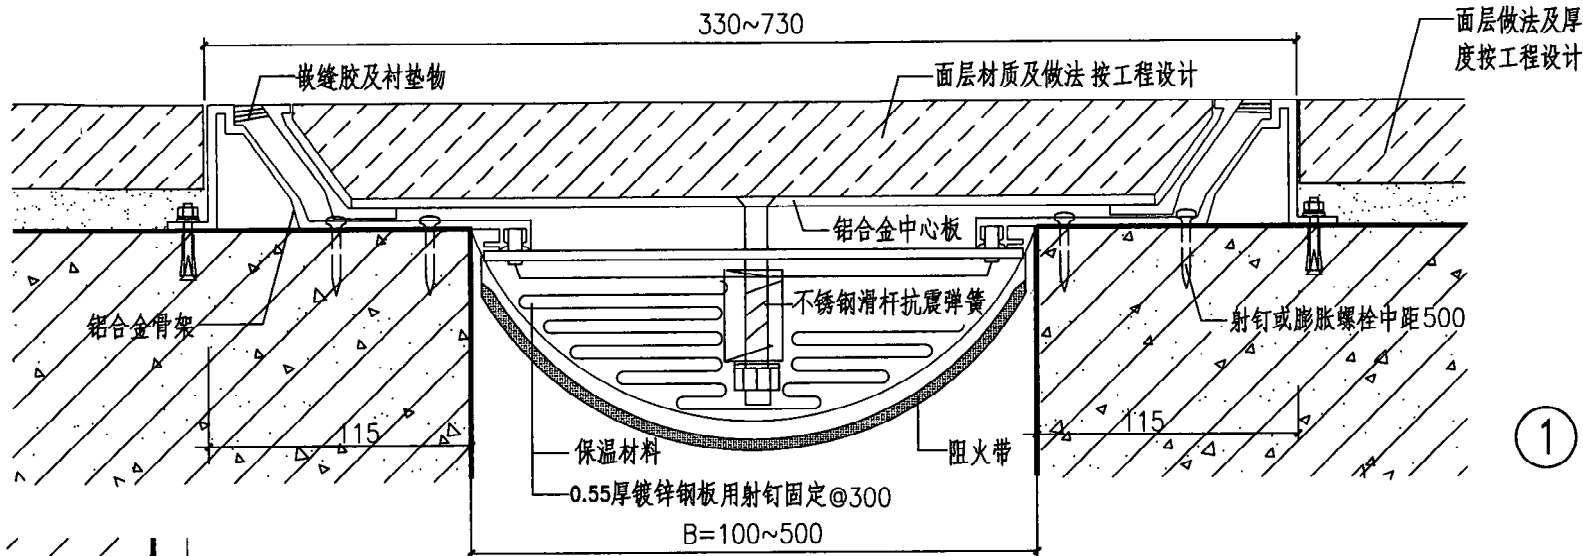


注: 1.B 为变形缝宽度,具体尺寸按工程设计。

2. ①~ ②为成品。当发生地震时抗震弹簧及不锈钢滑杆受力后,使铝合金中心板粘住边框上升,以保护接缝周边建筑结构不受损坏,当受力消除后,自动恢复到原有平整状态。


图 名	楼、地面变形缝 (六)		图集号	陕09J04-2
			页 次	119

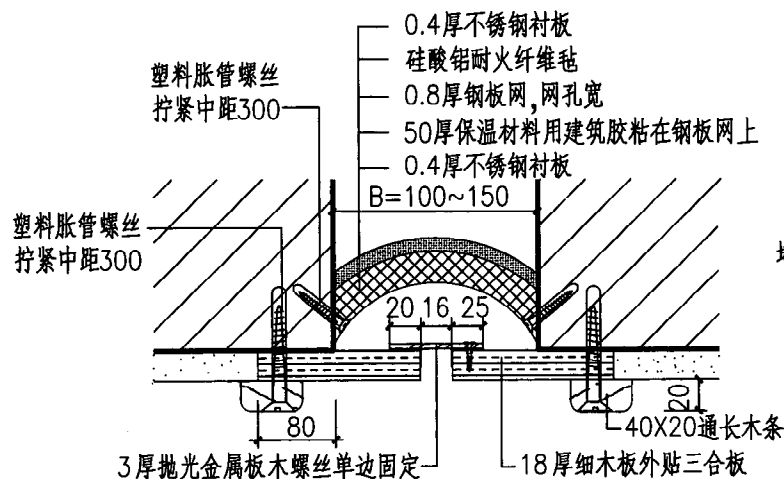


① 铝板 ③ 黄铜板 ⑤ 不锈钢板

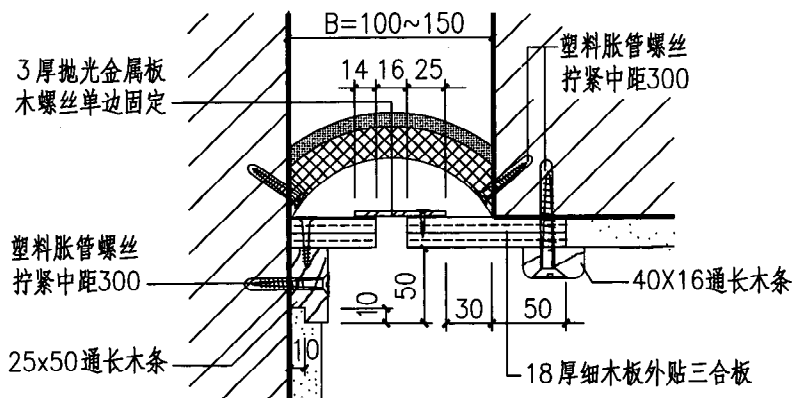

② 铝板 ④ 黄铜板 ⑥ 不锈钢板

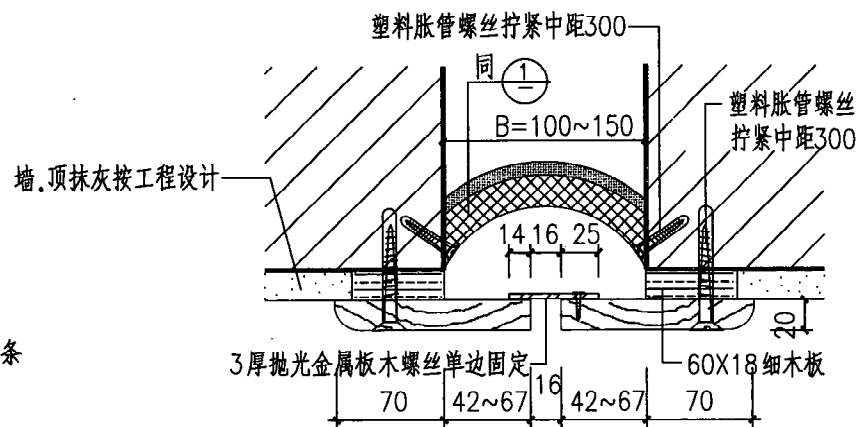

⑦ 铝板 ⑨ 黄铜板 ⑪ 不锈钢板

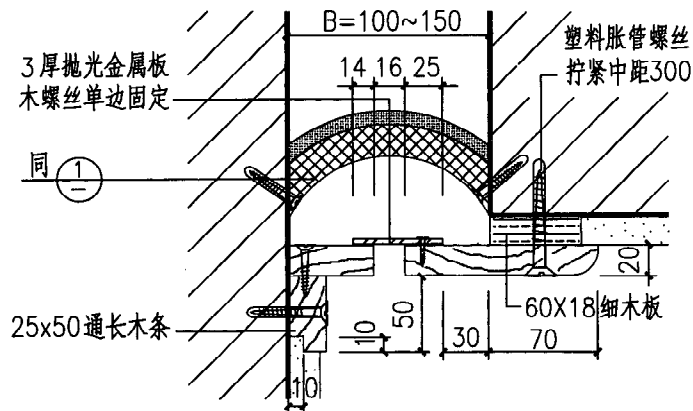


⑧ 铝板 ⑩ 黄铜板 ⑫ 不锈钢板


注:

1. B为变形缝宽度,具体尺寸按工程设计。
2. 保温材料可选用改性沥青麻丝,岩棉或发泡聚苯乙烯板等。
3. 钢件均刷防锈漆二道,木地板品种及油漆具体做法按工程设计。
4. 3厚抛光金属板按工程具体要求选定。
5. 混凝土墙柱盖缝板的固定点均离变形缝50。



图 名	内墙及顶棚变形缝(二)	图集号	陕09J04-2
		页 次	121

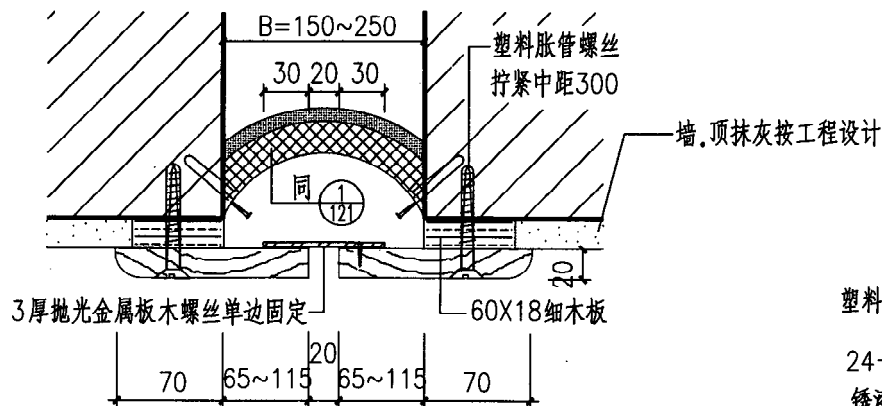

① 铝板 ③ 黄铜板 ⑤ 不锈钢板




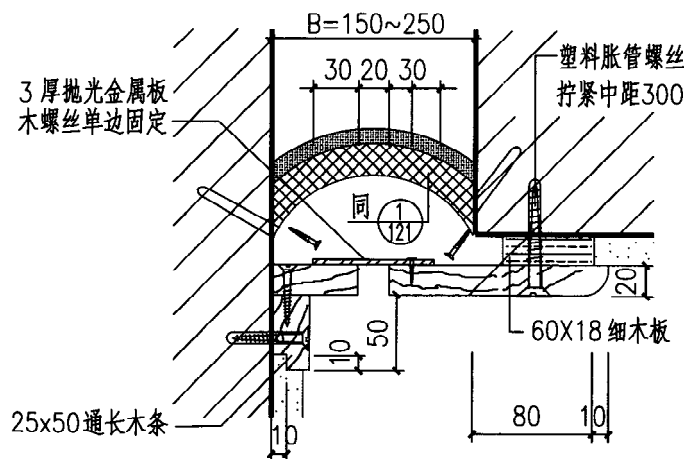


② 铝板 ④ 黄铜板 ⑥ 不锈钢板

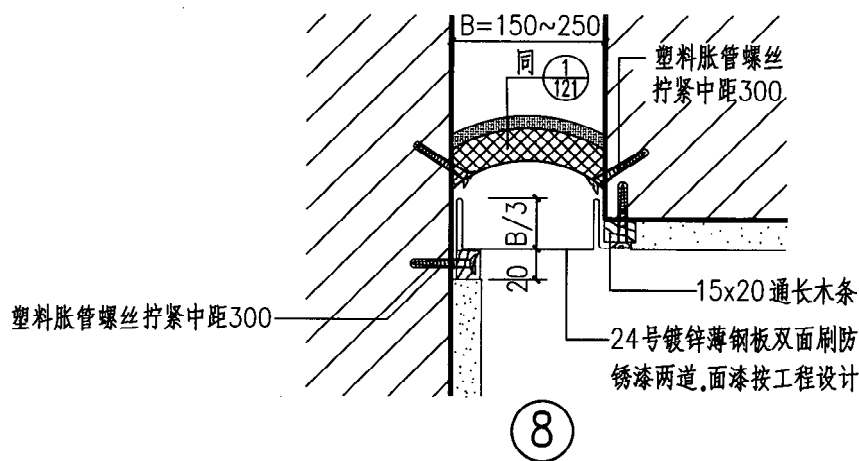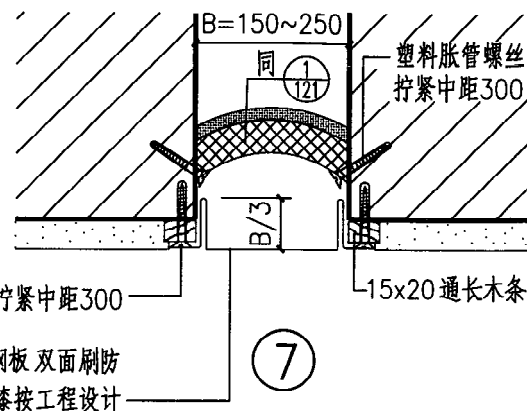

注:


1. B为变形缝宽度,具体尺寸按工程设计。
2. 保温材料可选用改性沥青麻丝、岩棉或发泡聚苯乙烯板。
3. 钢件均刷防锈漆二道,木地板品种及油漆具体做法按工程设计。
4. 混凝土墙柱盖缝板的固定点均离变形缝 50。

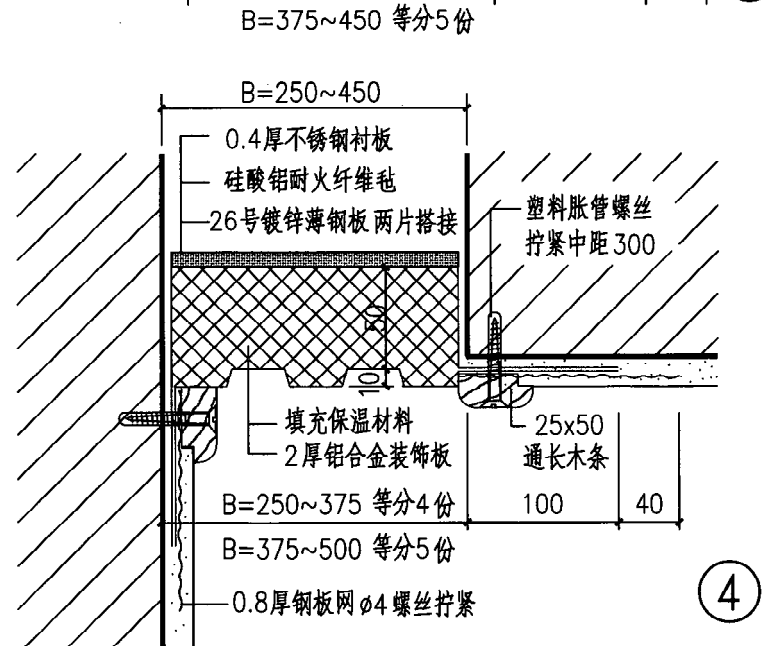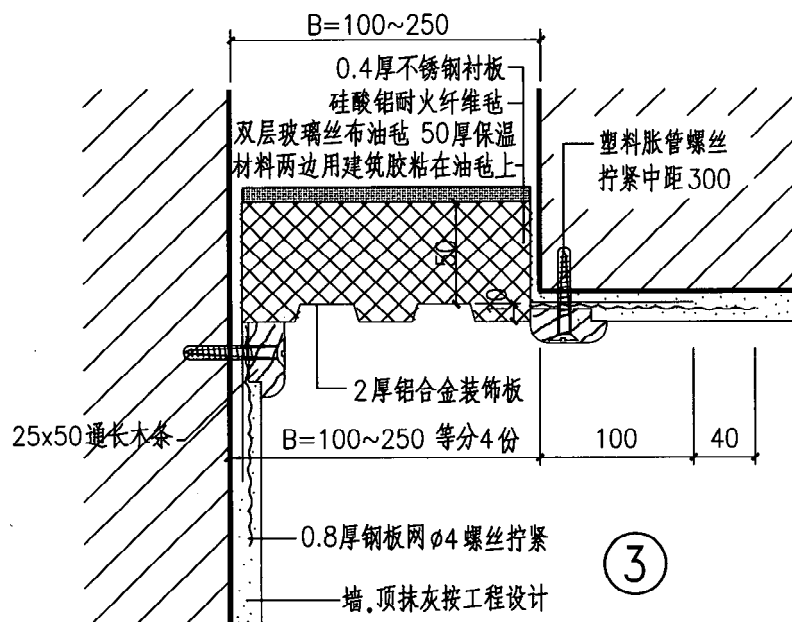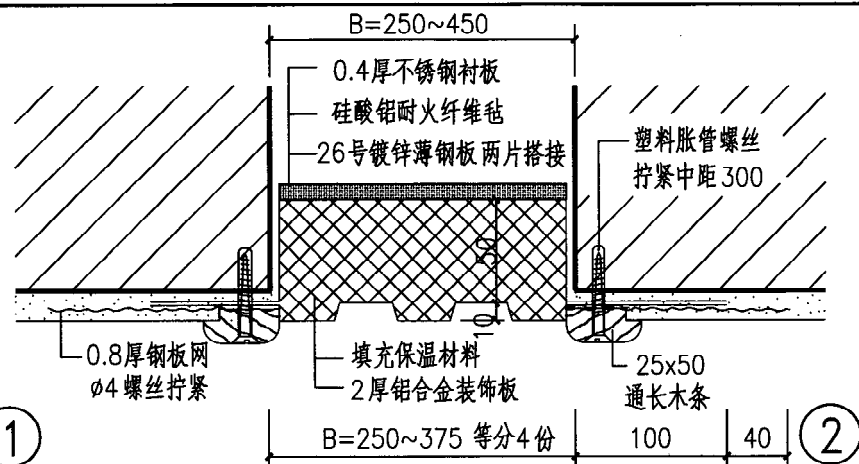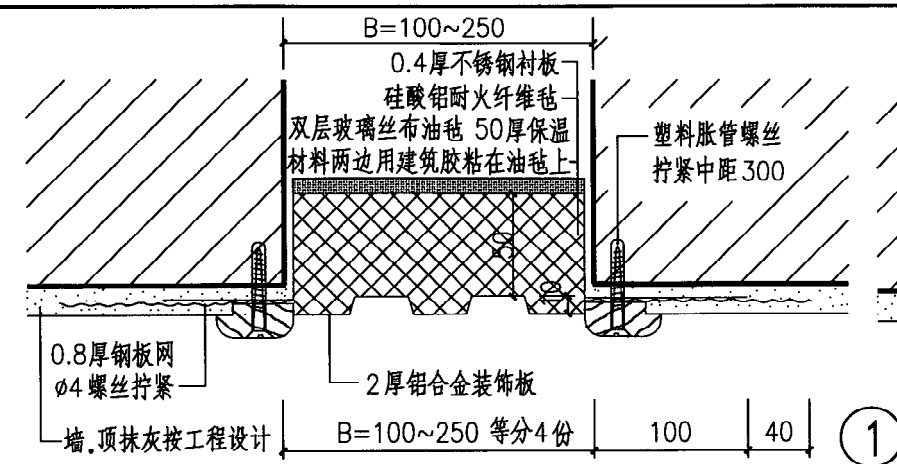


注:

1. B为变形缝宽度,具体尺寸按工程设计。
2. 保温材料可选用改性沥青麻丝、岩棉或发泡聚苯乙烯板等。
3. 钢件均刷防锈漆二道,木地板品种及油漆具体做法按工程设计。
4. 3mm厚抛光金属板按工程具体要求光定。
5. 混凝土墙柱盖缝板的固定点均离变形缝50。


图 名	内墙及顶棚变形缝(四)	图集号	陕09J04-2
		页 次	123

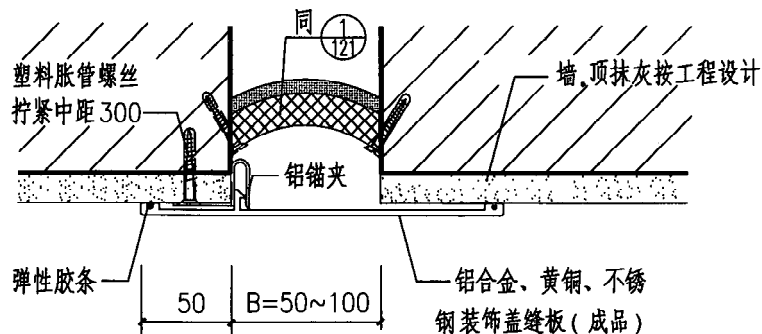


① 铝合金板

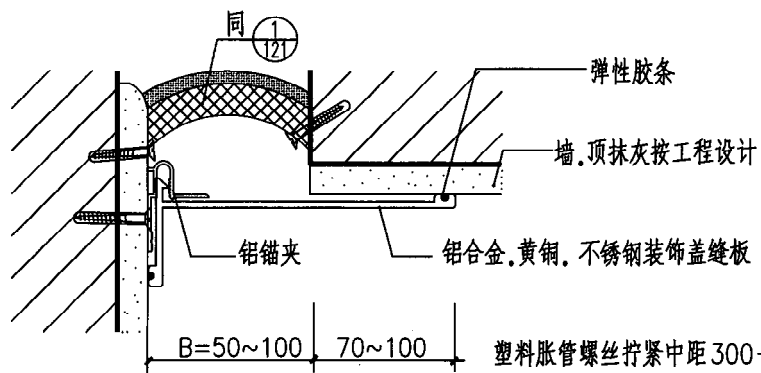

② 铝合金板

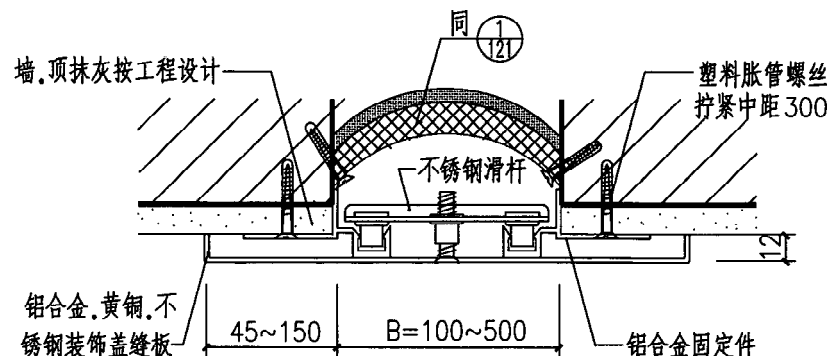

③ 铝合金板 ⑤ 黄铜板 ⑦ 不锈钢板




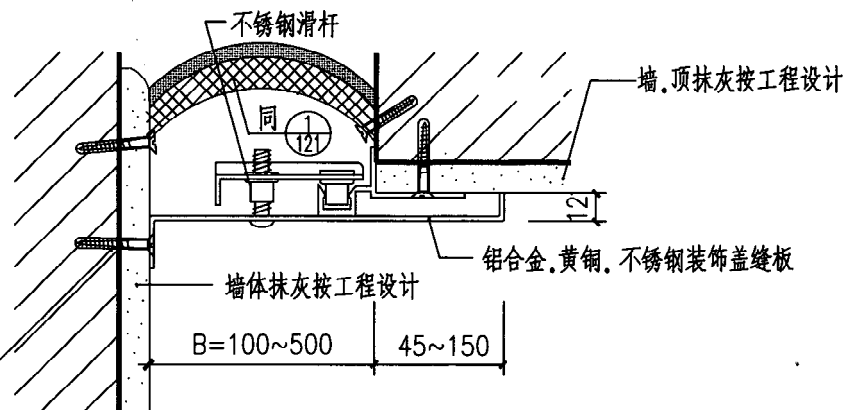


④ 铝合金板 ⑥ 黄铜板 ⑧ 不锈钢板

- 注: 1. B为变形缝宽度,具体尺寸按工程设计。
2. 保温材料可选用改性沥青麻丝、岩棉或发泡聚苯乙烯板等。
3. 金属装饰盖缝板按工程具体要求选定。
4. 混凝土墙柱盖缝板的固定点均离变形缝 50。
5. ①~⑧ 为成品,主要规格有普通型、防水型、防火型。

图 名	内墙及顶棚变形缝 (五)	图集号	陕09J04-2
		页 次	124

郑振洪	核	审	李苏平	对	校	许	项	计	许	项	图	制

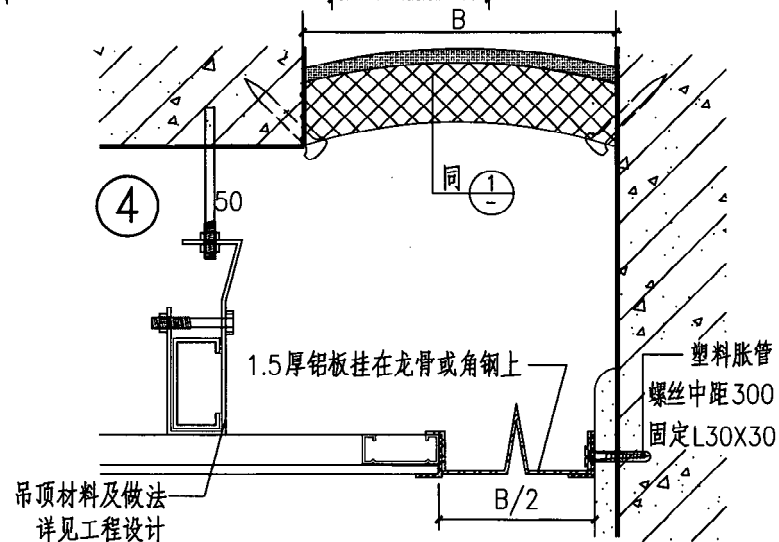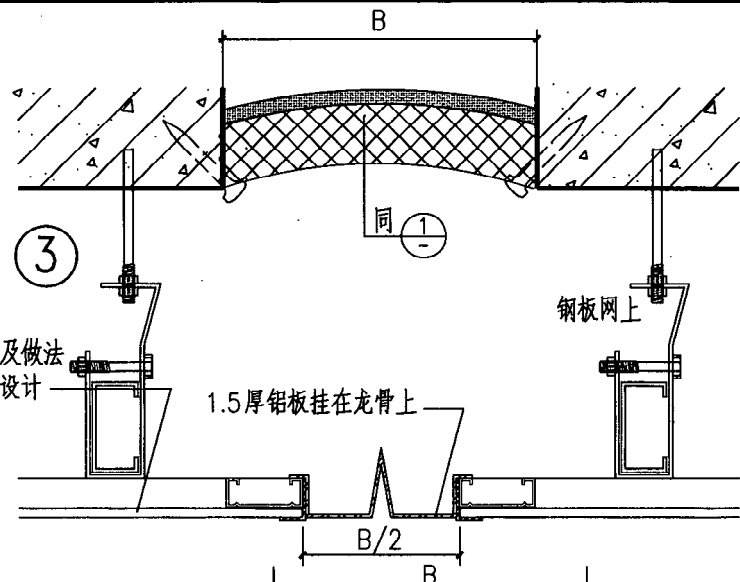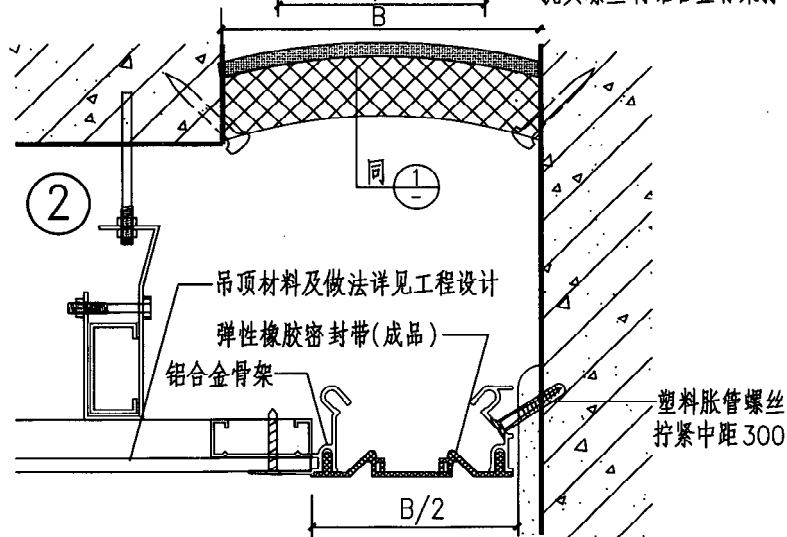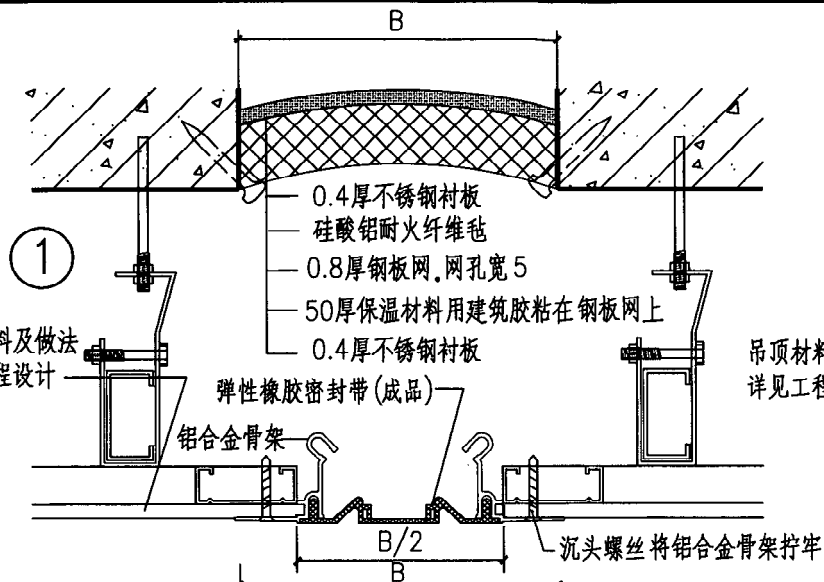

注: 1. B为变形缝宽度,具体尺寸按工程设计。

2. ①②为成品。

3. 保温材料可选用改性沥青麻丝、岩棉或发泡聚苯乙烯板等。

图 名


吊 顶 变 形 缝

图集号


陕09J04-2

页 次

125




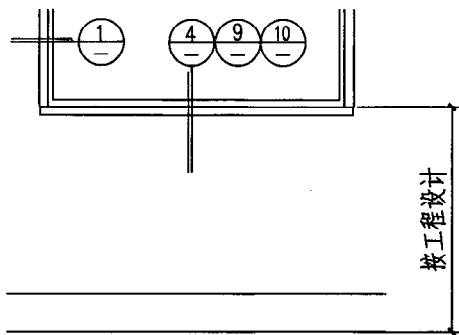


I 平墙窗台立面

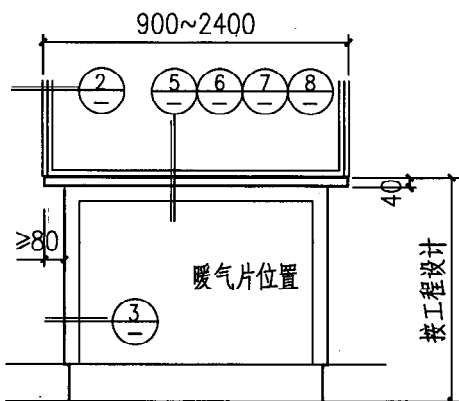


II 带暖气槽窗台立面

注：1. 暖气槽内保温材料、厚度、构造按工程设计定。
2. 预制窗台板品种规格由设计人定，配筋详⑦。

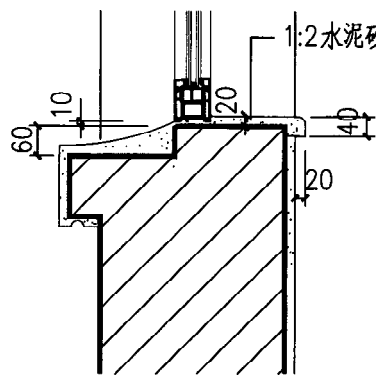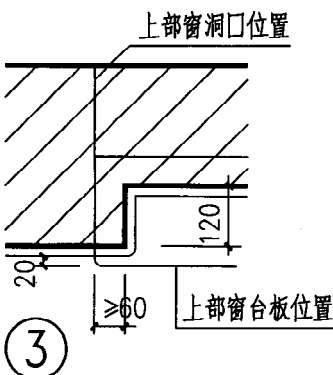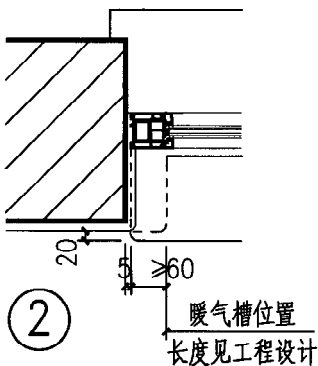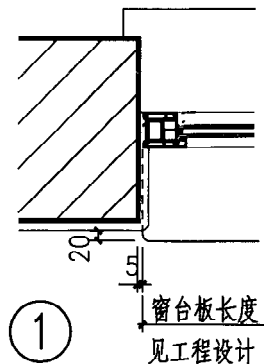


4 现制水泥窗台板

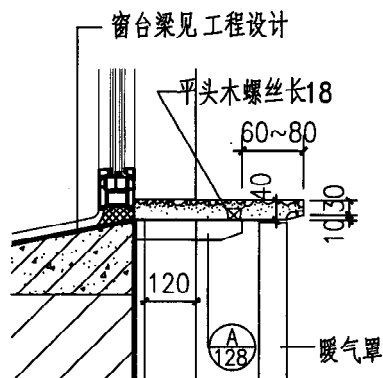


5 预制水泥窗台板

6 预制水磨石窗台板

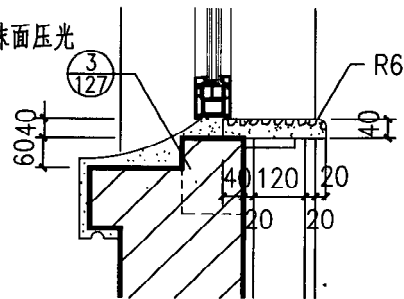

7 预制水泥窗台板

8 预制水磨石窗台板

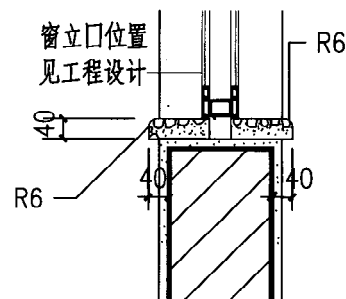

9 预制水泥窗台板

10 预制水磨石窗台板

图 名

水泥、水磨石窗台板

图集号




陕09J04-2

页 次

126


预制水泥、水磨石窗台板型号与规格

水泥窗台板	水磨石窗台板	窗洞宽	规格尺寸		配筋		备注	板型简图
			长	宽	主筋	箍筋		
A1	B1	600	590	140	2 ϕ 6	ϕ 4@300		
A2	B2			200	2 ϕ 6	ϕ 4@300		
A3	B3			260	3 ϕ 6	ϕ 4@300		
A4	B4	900	890	140	2 ϕ 6	ϕ 4@300		
A5	B5			200	3 ϕ 6	ϕ 4@300		
A6	B6			260	3 ϕ 6	ϕ 4@300		
A7	B7	1000	990	140	2 ϕ 6	ϕ 4@300		
A8	B8			200	2 ϕ 6	ϕ 4@300		
A9	B9			260	3 ϕ 6	ϕ 4@300		
A10	B10	1200	1190	140	2 ϕ 6	ϕ 4@300		
A11	B11			200	3 ϕ 6	ϕ 4@300		
A12	B12			260	3 ϕ 6	ϕ 4@300		
A13	B13	1500	1490	140	2 ϕ 8	ϕ 4@300		
A14	B14			200	3 ϕ 8	ϕ 4@300		
A15	B15			260	3 ϕ 8	ϕ 4@300		
A16	B16	1800	1790	140	2 ϕ 8	ϕ 4@300		
A17	B17			200	3 ϕ 8	ϕ 4@300		
A18	B18			260	3 ϕ 8	ϕ 4@300		
A19	B19	2100	2X1045=2090	140	2 ϕ 8	ϕ 4@300	加工厂分两块加工	
A20	B20			200	2 ϕ 8	ϕ 4@300		
A21	B21			260	3 ϕ 8	ϕ 4@300		
A22	B22	2400	2X1195=2390	140	2 ϕ 8	ϕ 4@300	加工厂分两块加工	
A23	B23			200	2 ϕ 8	ϕ 4@300		
A24	B24			260	3 ϕ 8	ϕ 4@300		
A25	B25	1140	450	200	2 ϕ 6	ϕ 4@300	适用于门联窗两侧为露窗磨光打蜡	
A26	B26	1500	750	200	2 ϕ 6	ϕ 4@300		
A27	B27	1800	1140	200	3 ϕ 6	ϕ 4@300		

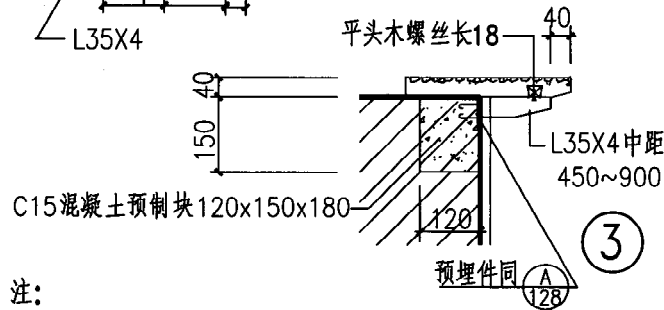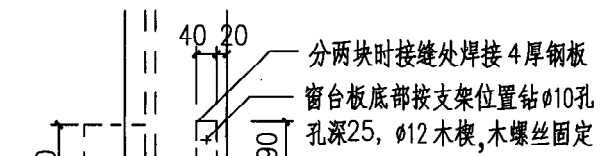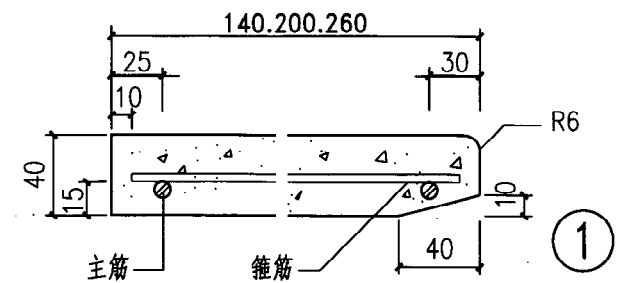


- 注:
1. 预制窗台板分两块组装时拼缝处无圆角。
 2. 预制水磨石窗台板水泥及颜色由设计人定。
 3. 预制水磨石窗台板除底面外,露明部分均需磨光打蜡。
 4. 预制窗台板140宽适用于240厚的墙体,200.260宽适用于360厚的墙体。


图名	预制水泥、水磨石窗台板型号与规格	图集号	陕09J04-2
页次			127

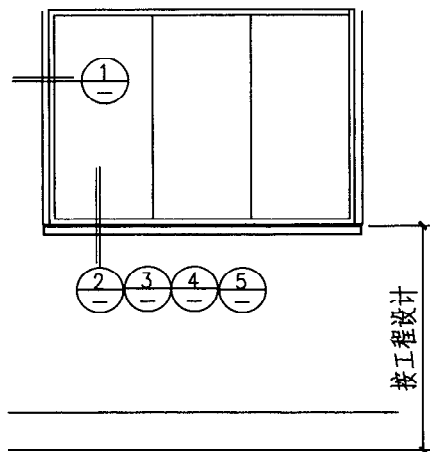


Ⅰ 平墙窗台立面

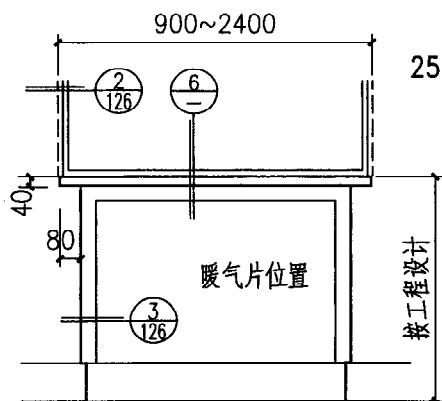


Ⅱ 带暖气槽窗台立面




①

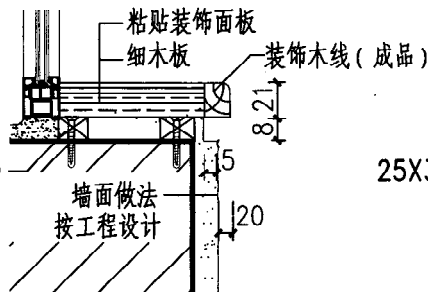


②

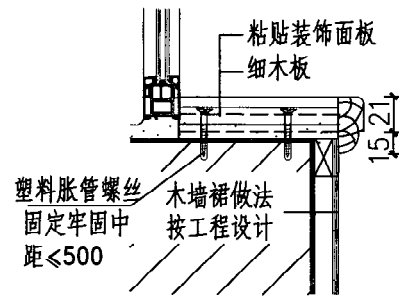


③

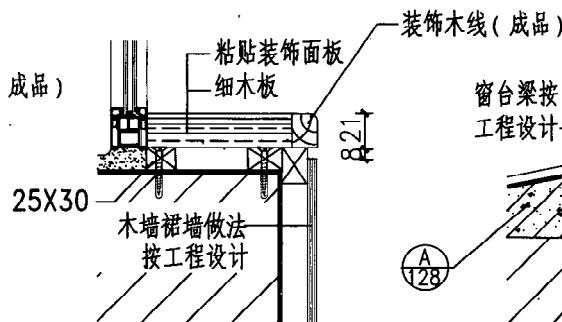

④




⑤

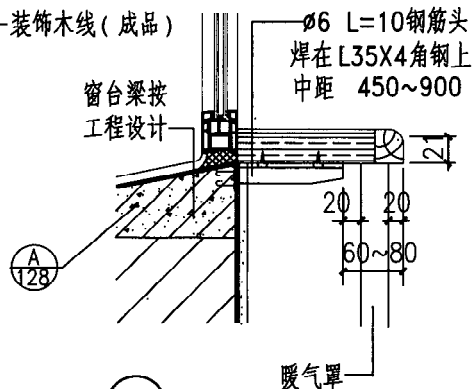

⑥


注:1.窗台板的厚度按18厚细木板贴3厚胶合板确定,如有特殊要求按工程设计。

2.板材及垫木凡与墙体接触面均应做防腐处理。

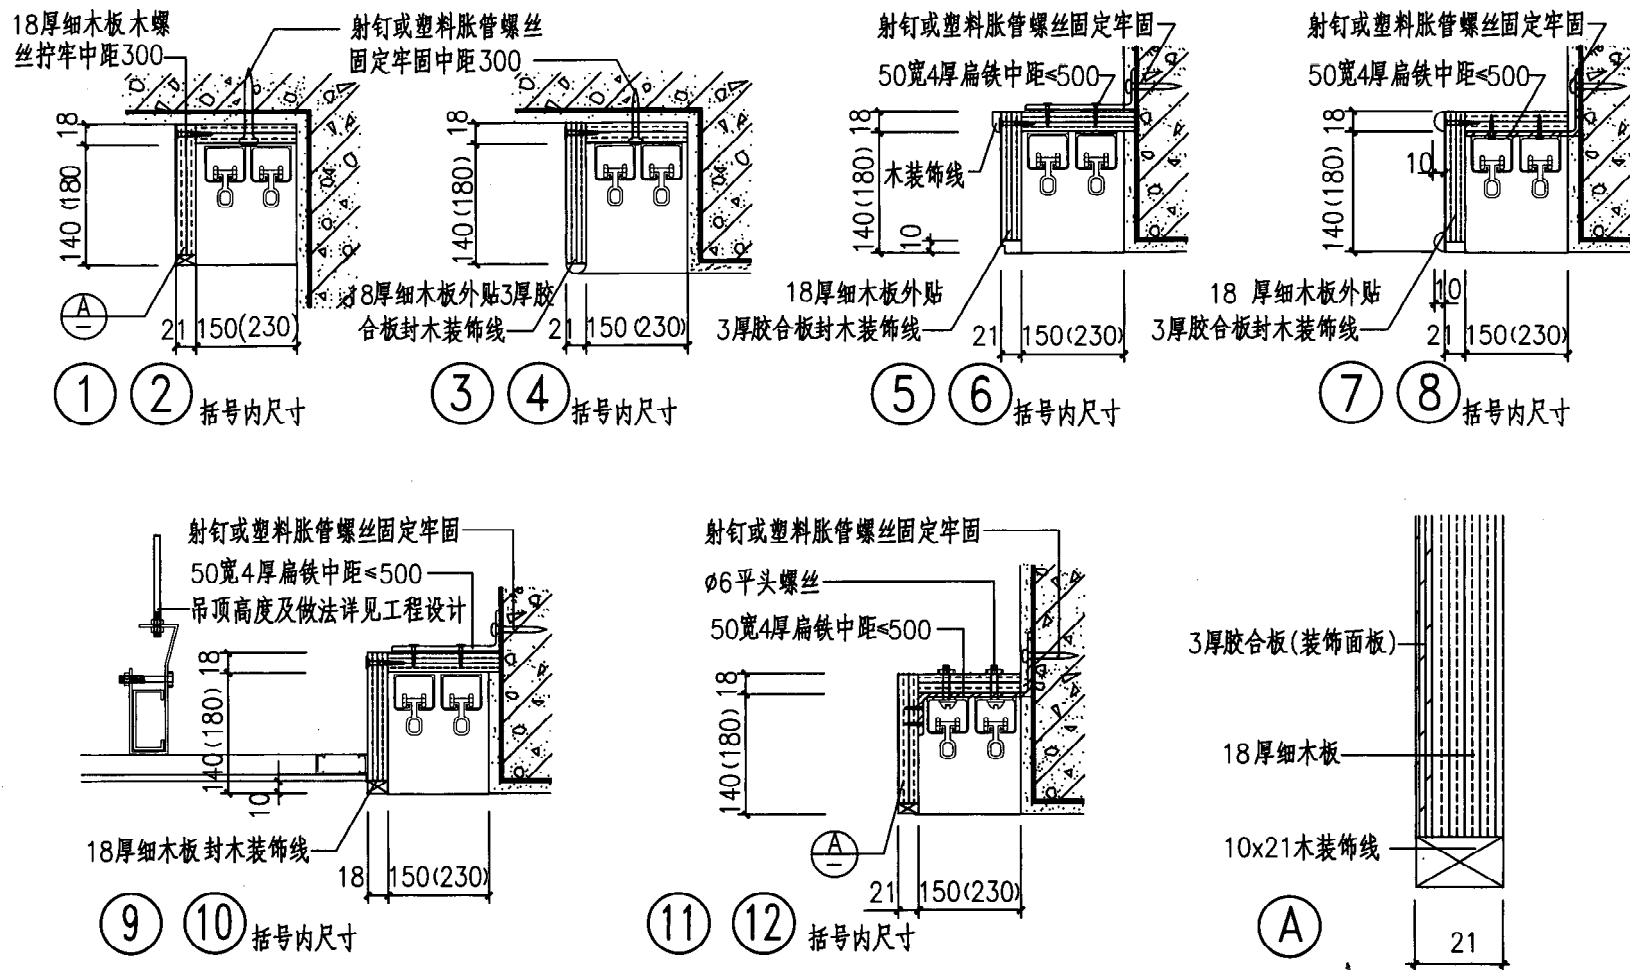


- 注: 1. 窗帘轨、轨扣、滚轮和滚阻均采用成品。
 2. 窗帘盒宽为窗洞宽加400, 也可做通开间式由设计人定。
 3. 括号内尺寸用于双轨窗帘盒。
 4. 窗帘盒装饰面板的材质及颜色由设计人定。


图 名	木 制 窗 帘 盒	图 集 号	陕09J04-2
		页 次	130

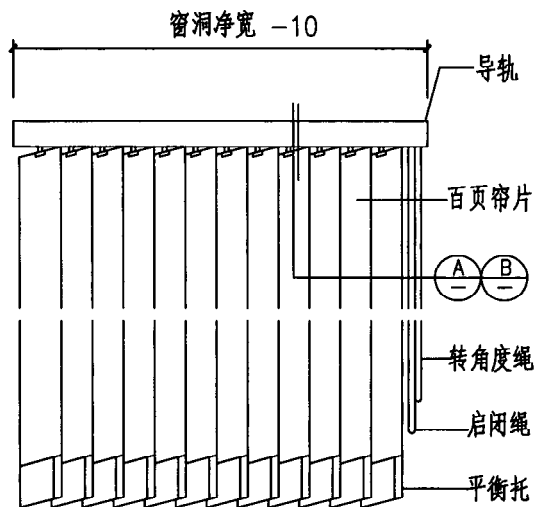


①

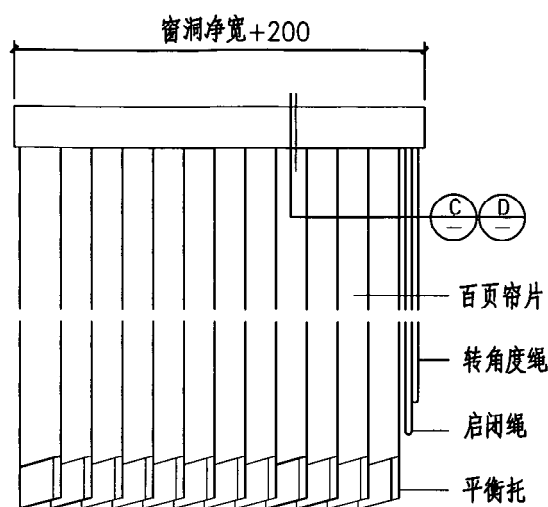


②

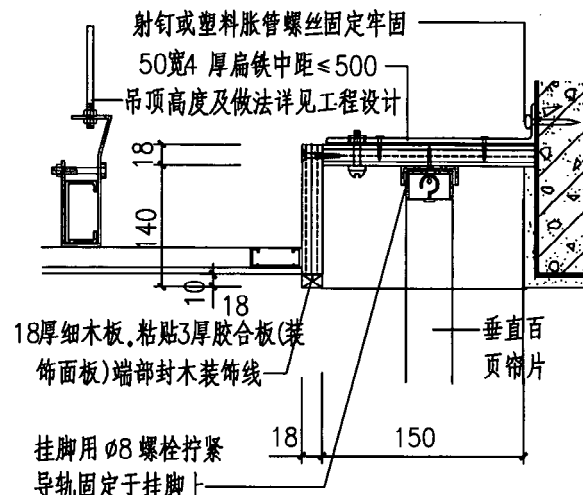


④

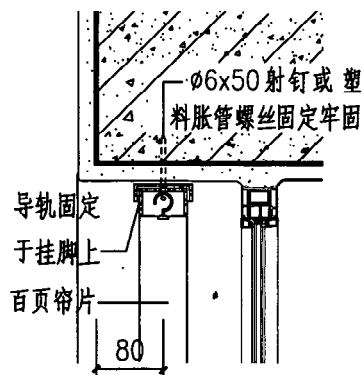

③

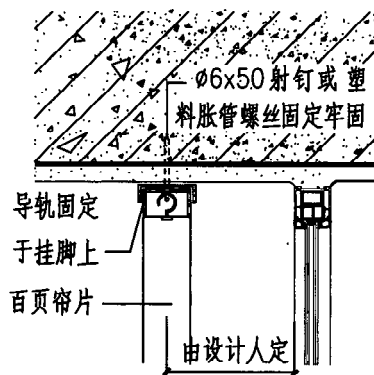

③

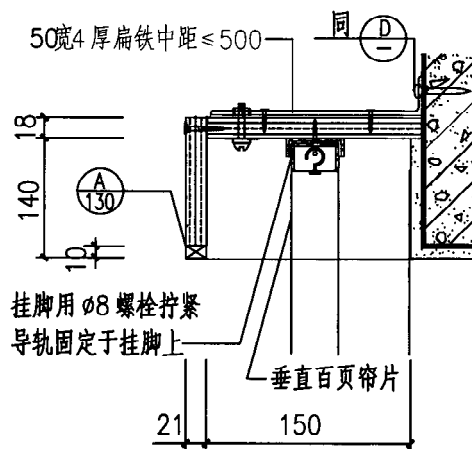


③


注:

1. 垂直百页帘片可调节角度,其材质可选用铝合金、塑料、化纤等。
2. 垂直百页帘规格尺寸按工程设计。
3. 窗帘盒的导轨挂脚做法及间距按生产厂家要求进行安装施工。


图 名	垂直百页窗帘盒	图集号	陕09J04-2
		页 次	131

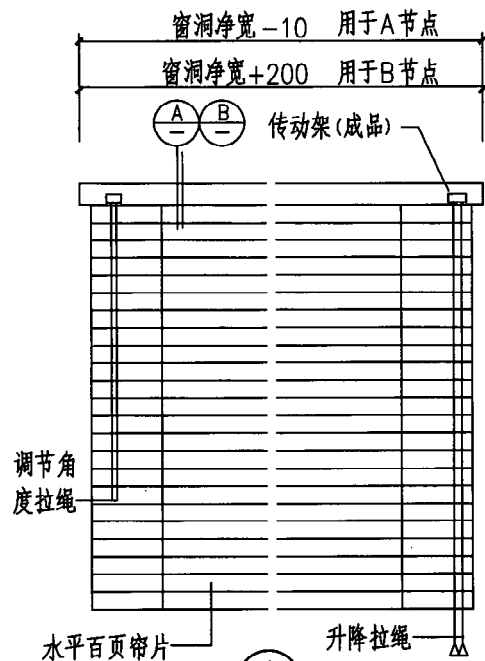


①

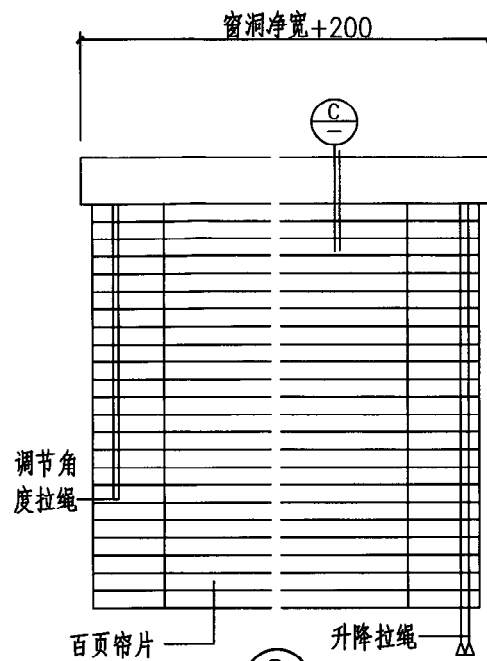


②

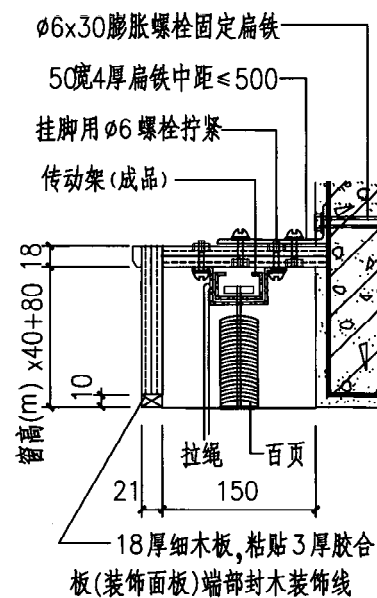

③

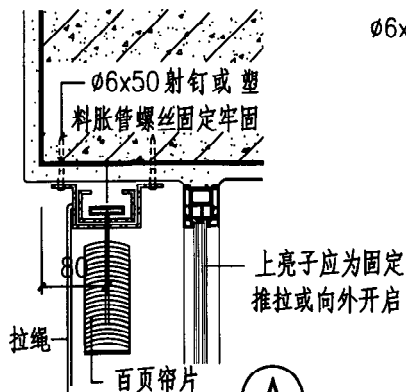

④

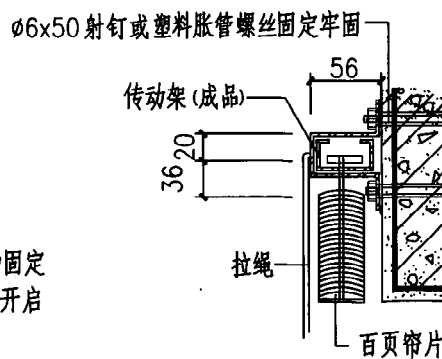

⑤

- 注： 1. 水平百页帘片可调节角度和自由升降，其材质可选用铝合金、塑料、化纤等。
2. 水平百页窗帘规格尺寸按工程设计。
3. 窗帘盒的导轨挂脚做法及间距按生产厂家要求进行安装施工。

图 名

水平百页窗帘盒





图集号

陕09J04-2

页 次


132

制	图	许	计	校	对	李苏平	核	审	洪振

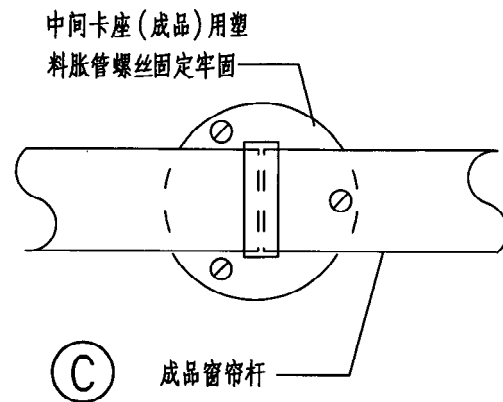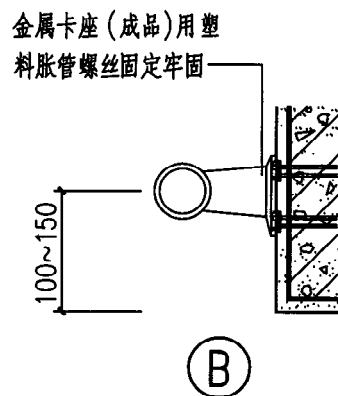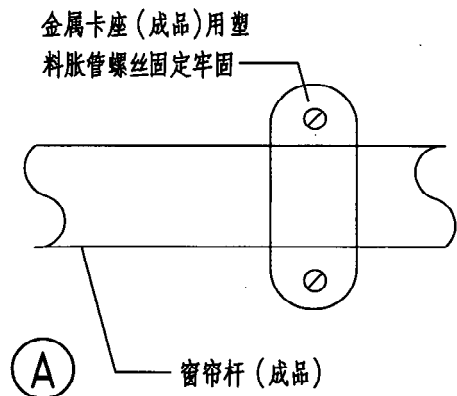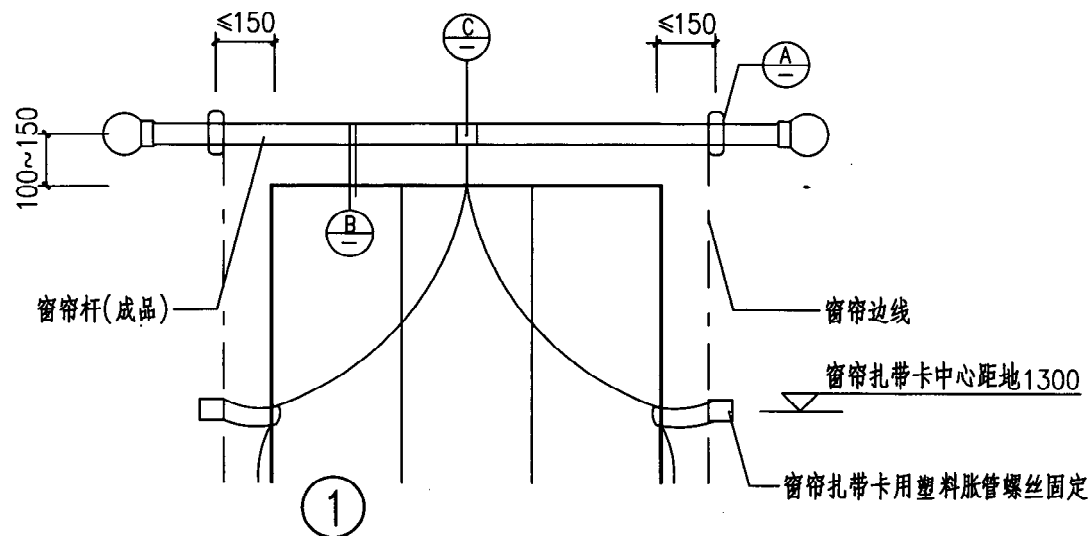


- 注：1. 成品窗帘杆的材质有不锈钢、铜质、硬杂木等，由单项工程设计确定其材质。
2. 窗帘杆的最大长度应根据其材质、断面、安装方式、窗帘重量等由生产厂家确定。
3. 窗帘杆卡座的数量及做法按生产厂家的要求进行设置安装施工。


图 名	窗 帘 杆 安 装		图集号	陕09J04-2
			页 次	133

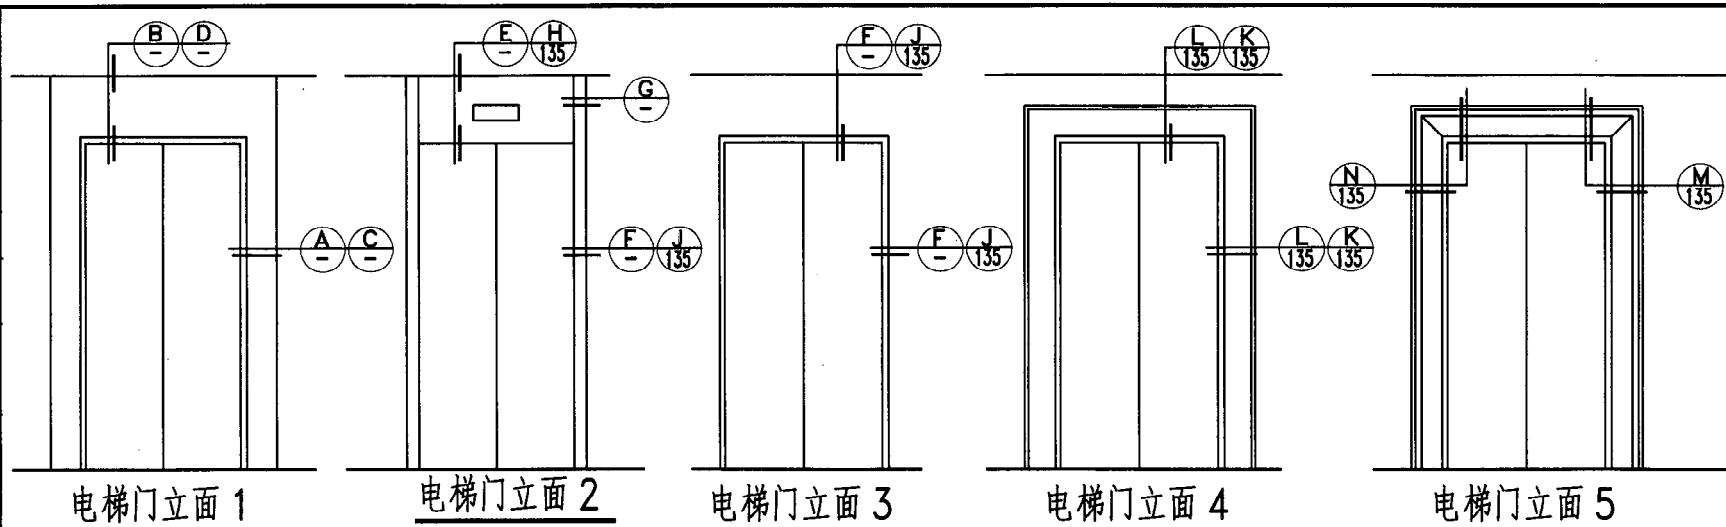

在水泥砂浆基层上用水泥型
粘结剂粘贴8~12厚大理石板
白水泥浆(掺胶)擦缝

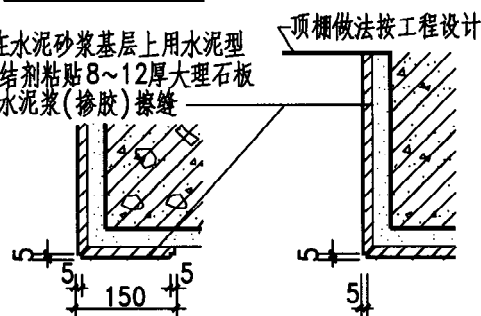


(A)

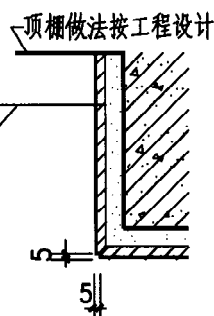


(B)


Ø4不锈钢挂钩 Ø5孔用18号钢丝绑牢
1:2干硬性水泥砂浆灌实 20~30厚
大理石板,白水泥浆(掺胶)擦缝

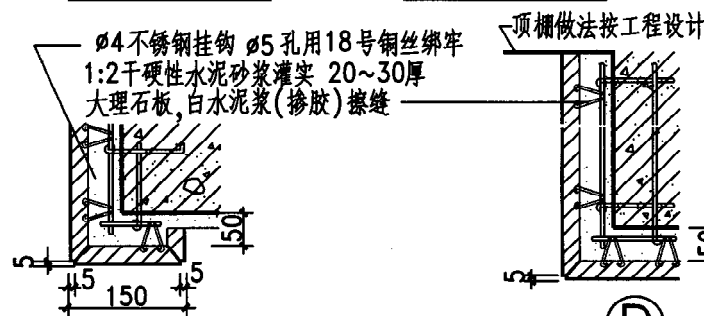


(C)

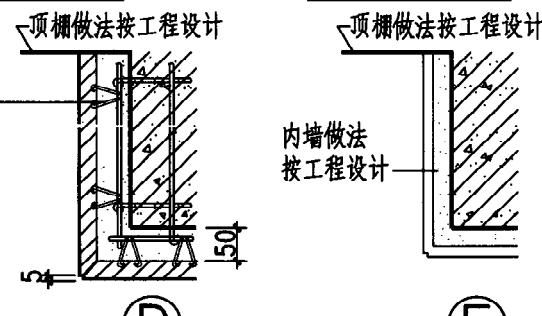


(D)

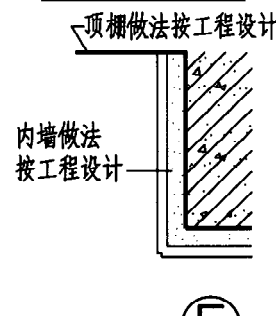

(E)

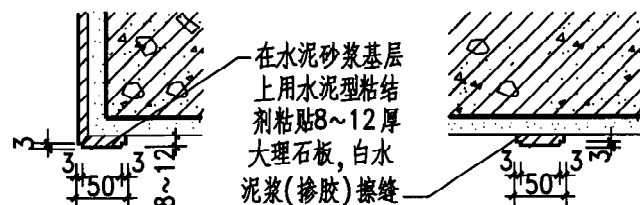

(F)




(G)


- 注: 1. 除本图所列各种电梯门套可供选用外,如选用由电梯厂配套提供的
不锈钢门套,铝合金门套,彩色钢板门套时,应在工程施工图中和在
电梯加工订货时予以注明。
2. 挂贴石材门套需在墙内预埋钢筋钩长150中距500在其上焊Ø6
双向钢筋网,Ø4不锈钢挂钩或18号钢丝将板材固定于钢筋网上,
然后用 1:2 干硬性水泥砂浆灌实用白水泥浆(掺胶)擦缝。

图 名	电梯门套详图(一)	图集号	陕09J04-2
		页 次	134


编制	洪振
审核	李苏平
校对	许硕
设计	许硕
制图	许硕

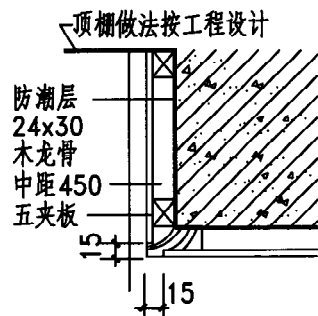


(H)

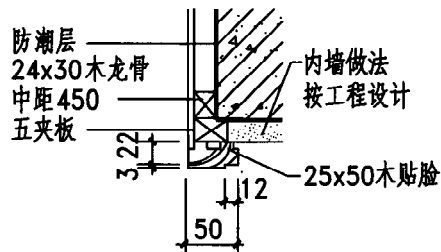


(J)

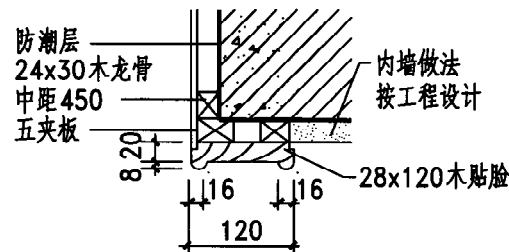

(K)

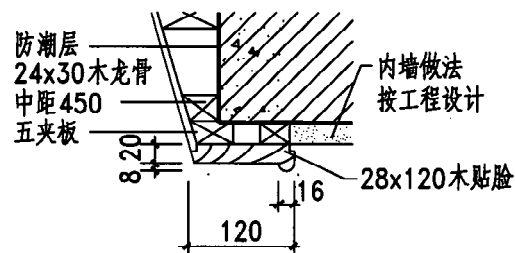


(M)

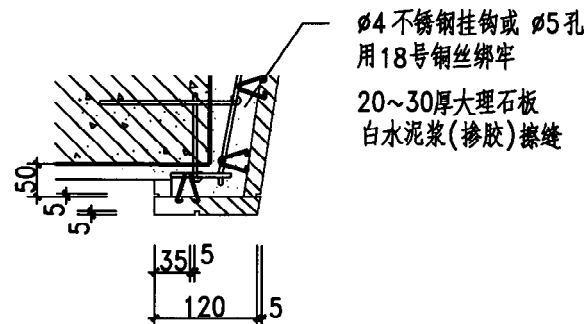

(N)

ø4 不锈钢挂钩或 ø5 孔
用18号铜丝绑牢



20~30厚大理石板
白水泥浆(掺胶)擦缝




(L)

- 注: 1. 除本图所列各种电梯门套可供选用外,如选用由电梯厂配套提供的
不锈钢门套,铝合金门套,彩色钢板门套时,应在工程施工图中和在
电梯加工订货时予以注明。
2. 挂贴石材门套需在墙内预埋钢筋钩长150中距500在其上焊 ø6
双向钢筋网, ø4 不锈钢挂钩或18号铜丝将板材固定于钢筋网上,
然后用 1:2 干硬性水泥砂浆灌实用白水泥浆(掺胶)擦缝。


图 名	电梯门套详图(二)	图集号	陕09J04-2
		页 次	135

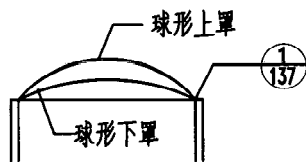


剖面 $H=G/4$ (上罩) $h=G/8$ (下罩) (各剖面均以双层罩表示,也可只选用上罩)




1,2,3,4,5,6号




7,8,9号



1,3,4号



12号




10,11号

平面


编号	平面形式	规格尺寸		采光面积(m²)	罩体形式
		长(mm)	宽(mm)		
1	方形	770	770	0.59	B,C,D
2	方形	1000	1000	1.00	B,D
3	方形	1200	1200	1.44	B,C,D
4	方形	1400	1400	1.96	B,C,D
5	方形	1600	1600	2.56	B,D
6	方形	1800	1800	3.24	B,D
7	矩形	1000	1300	1.30	B,D
8	矩形	1200	1400	1.68	B,D
9	矩形	1400	1600	2.24	B,D
10	三角形	1100	边长	0.52	B,D
11	三角形	1200	边长	0.63	B,D
12	三角形	1600	边长	1.11	C,E

B: 球形上罩 C: 金字塔形上罩 D: 球形下罩 E: 金字塔形下罩

7,8,9号长边可在1000~1800,短边可在700~1600之间选定。

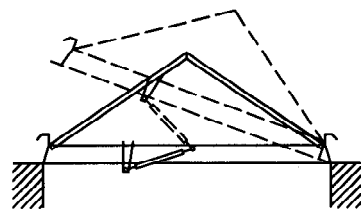

手动开启方式

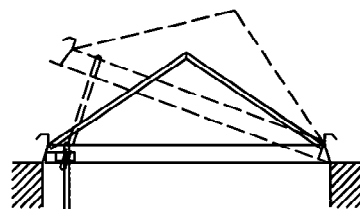

电动开启方式

注: 1. 本图为定点厂生产的有机玻璃屋面采光口,有单层和双层(保温)、固定、手动开启和电动开启等不同品种,供工程中选用。平面形式有方形、矩形、三角形等,见本图及137页,可单个或组合成不同形式使用。

2. 采光罩、钢框、紧固件、防水檐、密封胶、密封垫等均配套供应。

图名

屋面成品天窗(一)


图集号

陕09J04-2


页次

136


郑振洪	核	审	李苏平	对	校	许	硕	计	设	许	硕	图	制
-----	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

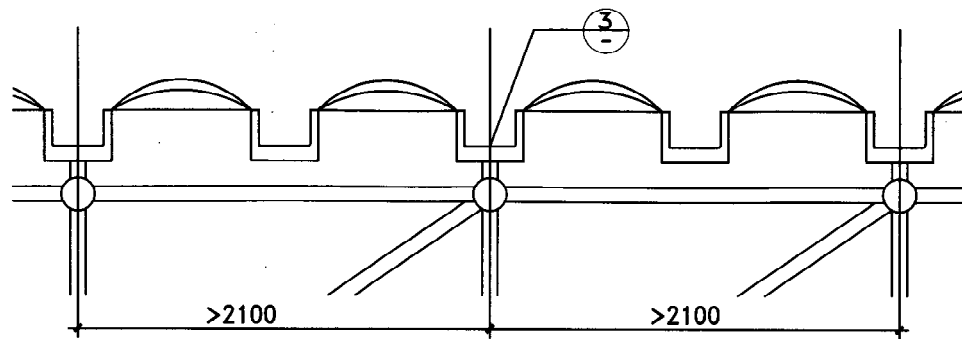


网架结构采光口组合示意

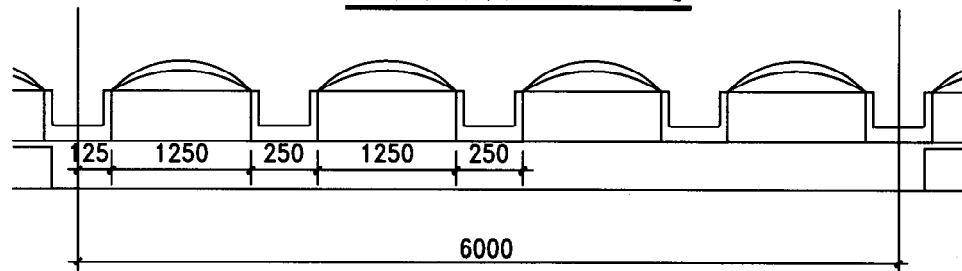



大型混凝土预制板结构采光口组合示意

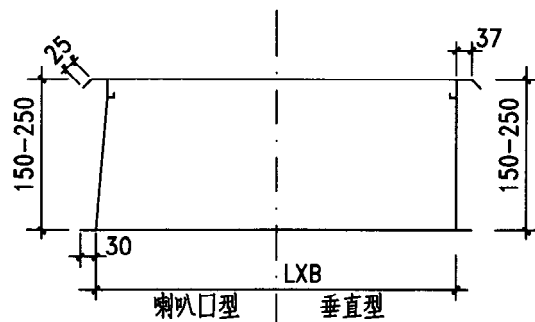

钢框剖面

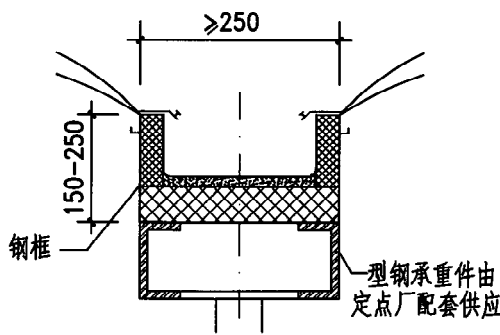

③

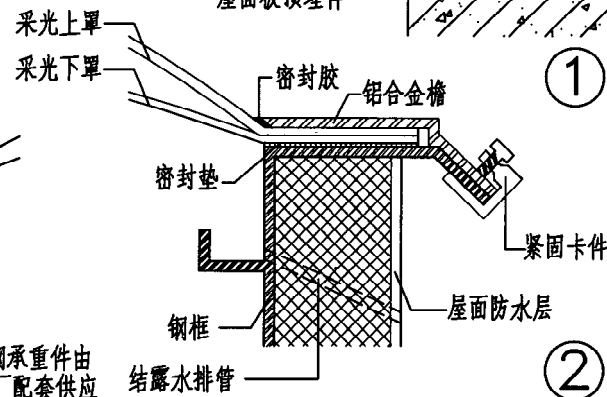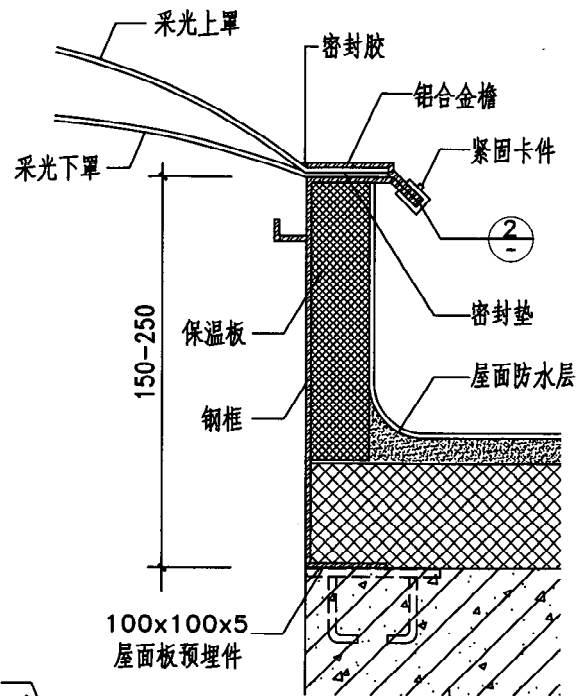

②

图 名

屋面成品天窗(二)

图集号

陕09J04-2

页 次

137